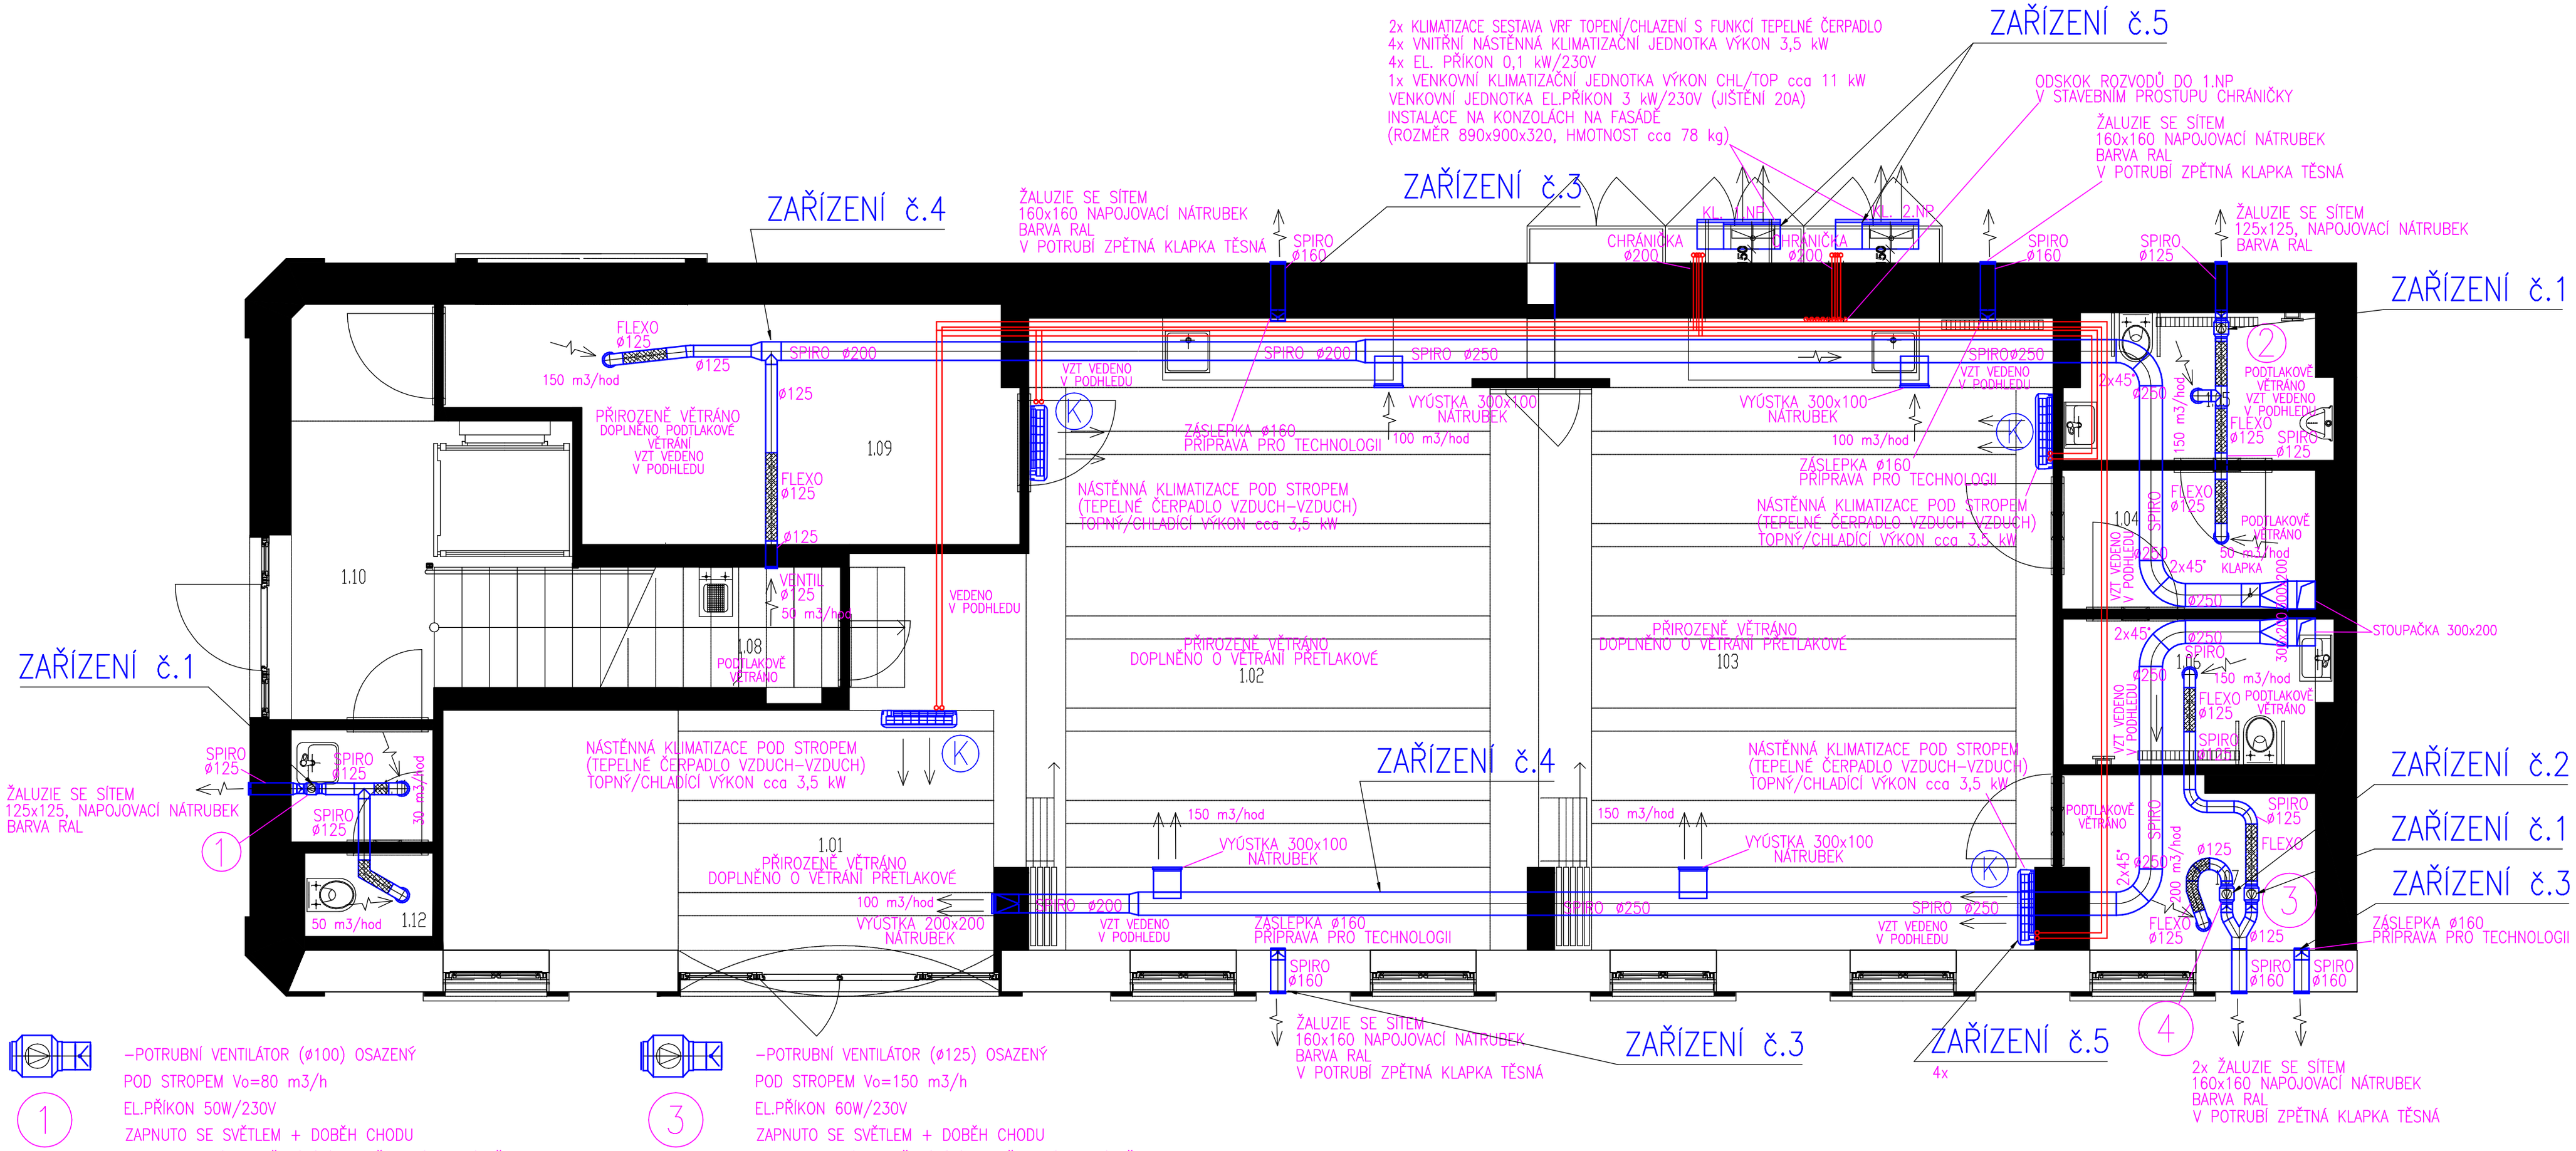

1 –POTRUBNÍ VENTILÁTOR (ø100) OSAZENÝ
POD STROPEM Vo=80 m3/h
EL.PŘÍKON 50W/230V
ZAPNUTO SE SVĚTLEM + DOBĚH CHODU
+ PRAVIDELNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPÍNAČE
NA VÝTLAKU ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ

2 –POTRUBNÍ VENTILÁTOR (ø125) OSAZENÝ
POD STROPEM Vo=200 m3/h
EL.PŘÍKON 60W/230V
ZAPNUTO SE SVĚTLEM + DOBĚH CHODU
+ PRAVIDELNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPÍNAČE
NA VÝTLAKU ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ

3 –POTRUBNÍ VENTILÁTOR (ø125) OSAZENÝ
POD STROPEM Vo=150 m3/h
EL.PŘÍKON 60W/230V
ZAPNUTO SE SVĚTLEM + DOBĚH CHODU
+ PRAVIDELNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPÍNAČE
NA VÝTLAKU ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ

4 –POTRUBNÍ VENTILÁTOR (ø125) OSAZENÝ
POD STROPEM Vo=200 m3/h
EL.PŘÍKON 60W/230V
ZAPNUTO RUČNÍM TLAČÍTKEM + DOBĚH CHODU
NA VÝTLAKU ZPĚTNÁ KLAPKA TĚSNÁ
+ PRAVIDELNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ DLE ČASOVÉHO SPÍNAČE

FLEXO ROZVOD TEPELNĚ IZOLOVANÝ, S AKUSTICKÝM ÚTLUMEM
ZTUŽUJÍCÍ OCELOVÁ PRUŽINA PRO TVAROVOU STÁLOST

NÁSTĚNNÁ KLIMATIZACE POD STROPEM
(TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VZDUCH)
TOPNÝ/CHLADÍCÍ VÝKON cca 3,5 kW
INSTALACE POD STROPEM
ODVOD KONDENZÁTU
ŘÍZENO TERMOSTATEM
EL. PŘÍKON cca 60W/230V

ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	HIP
Ing. KADLEC	Ing. KADLEC		

INVESTOR KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE

AKCE
CELKOVÁ REKONSTRUKCE OBJEKTU č. p. 60 BYSTRÉ
-SOCIÁLNÍ SLUŽBY
NÁMĚSTÍ NA PARKÁNĚ 2, p. č. 270, 569 92 BYSTRÉ U POLIČKY

ČÁST: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-VZDUCHOTECHNIKA

VÝKRES VZDUCHOTECHNIKA – PŮDORYS 1.NP

ATELIER STA s. r. o.
Ing. EDUARD KADLEC
VELICHOVSKÁ 820
551 01 JAROMĚŘ
tel. 775903045, E.KADLEC@ATELIERSTA.CZ

MĚŘÍTKO	1 : 50
FORMÁT	
STUPEŇ	DSP
DATUM	08/2024
ZAKÁZKA Č.	
Č. VÝKRESU	VZT-D. 1. 4. 2