



SCHEMA ULOZENI POTRUBI PVC

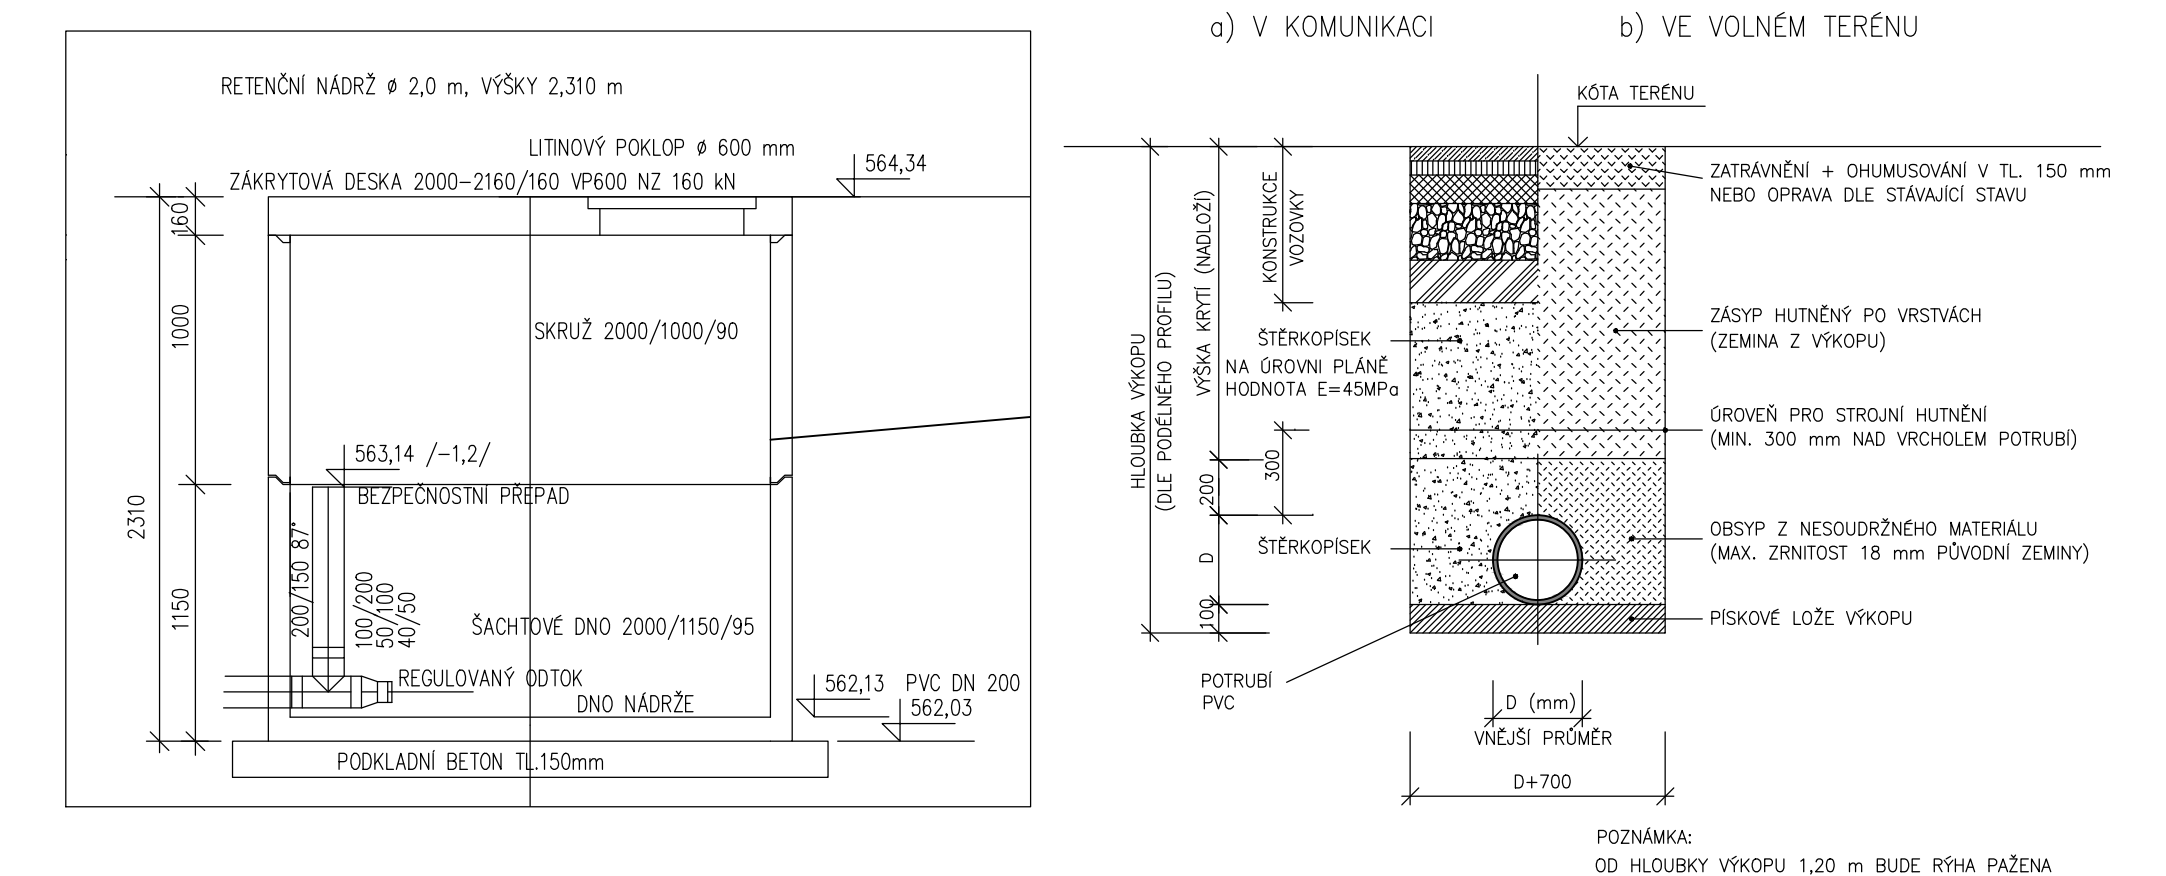

Vypracoval: Lubos BARTOS	Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVORAK	
Místo stavby: Policka, p.č. st. 3292/2, k.ú. Policka	Stavba: 12 x A4	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	Datum: 05/2022	Par:
Objekt: D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE	Stupeň: DPS	
Výkres: ROZVITÉ REZY KANALIZACE	Zakaz. č.: 211101	
	Mřížka: 1:100, 1:50	
		C.č. D.1.4.1.6