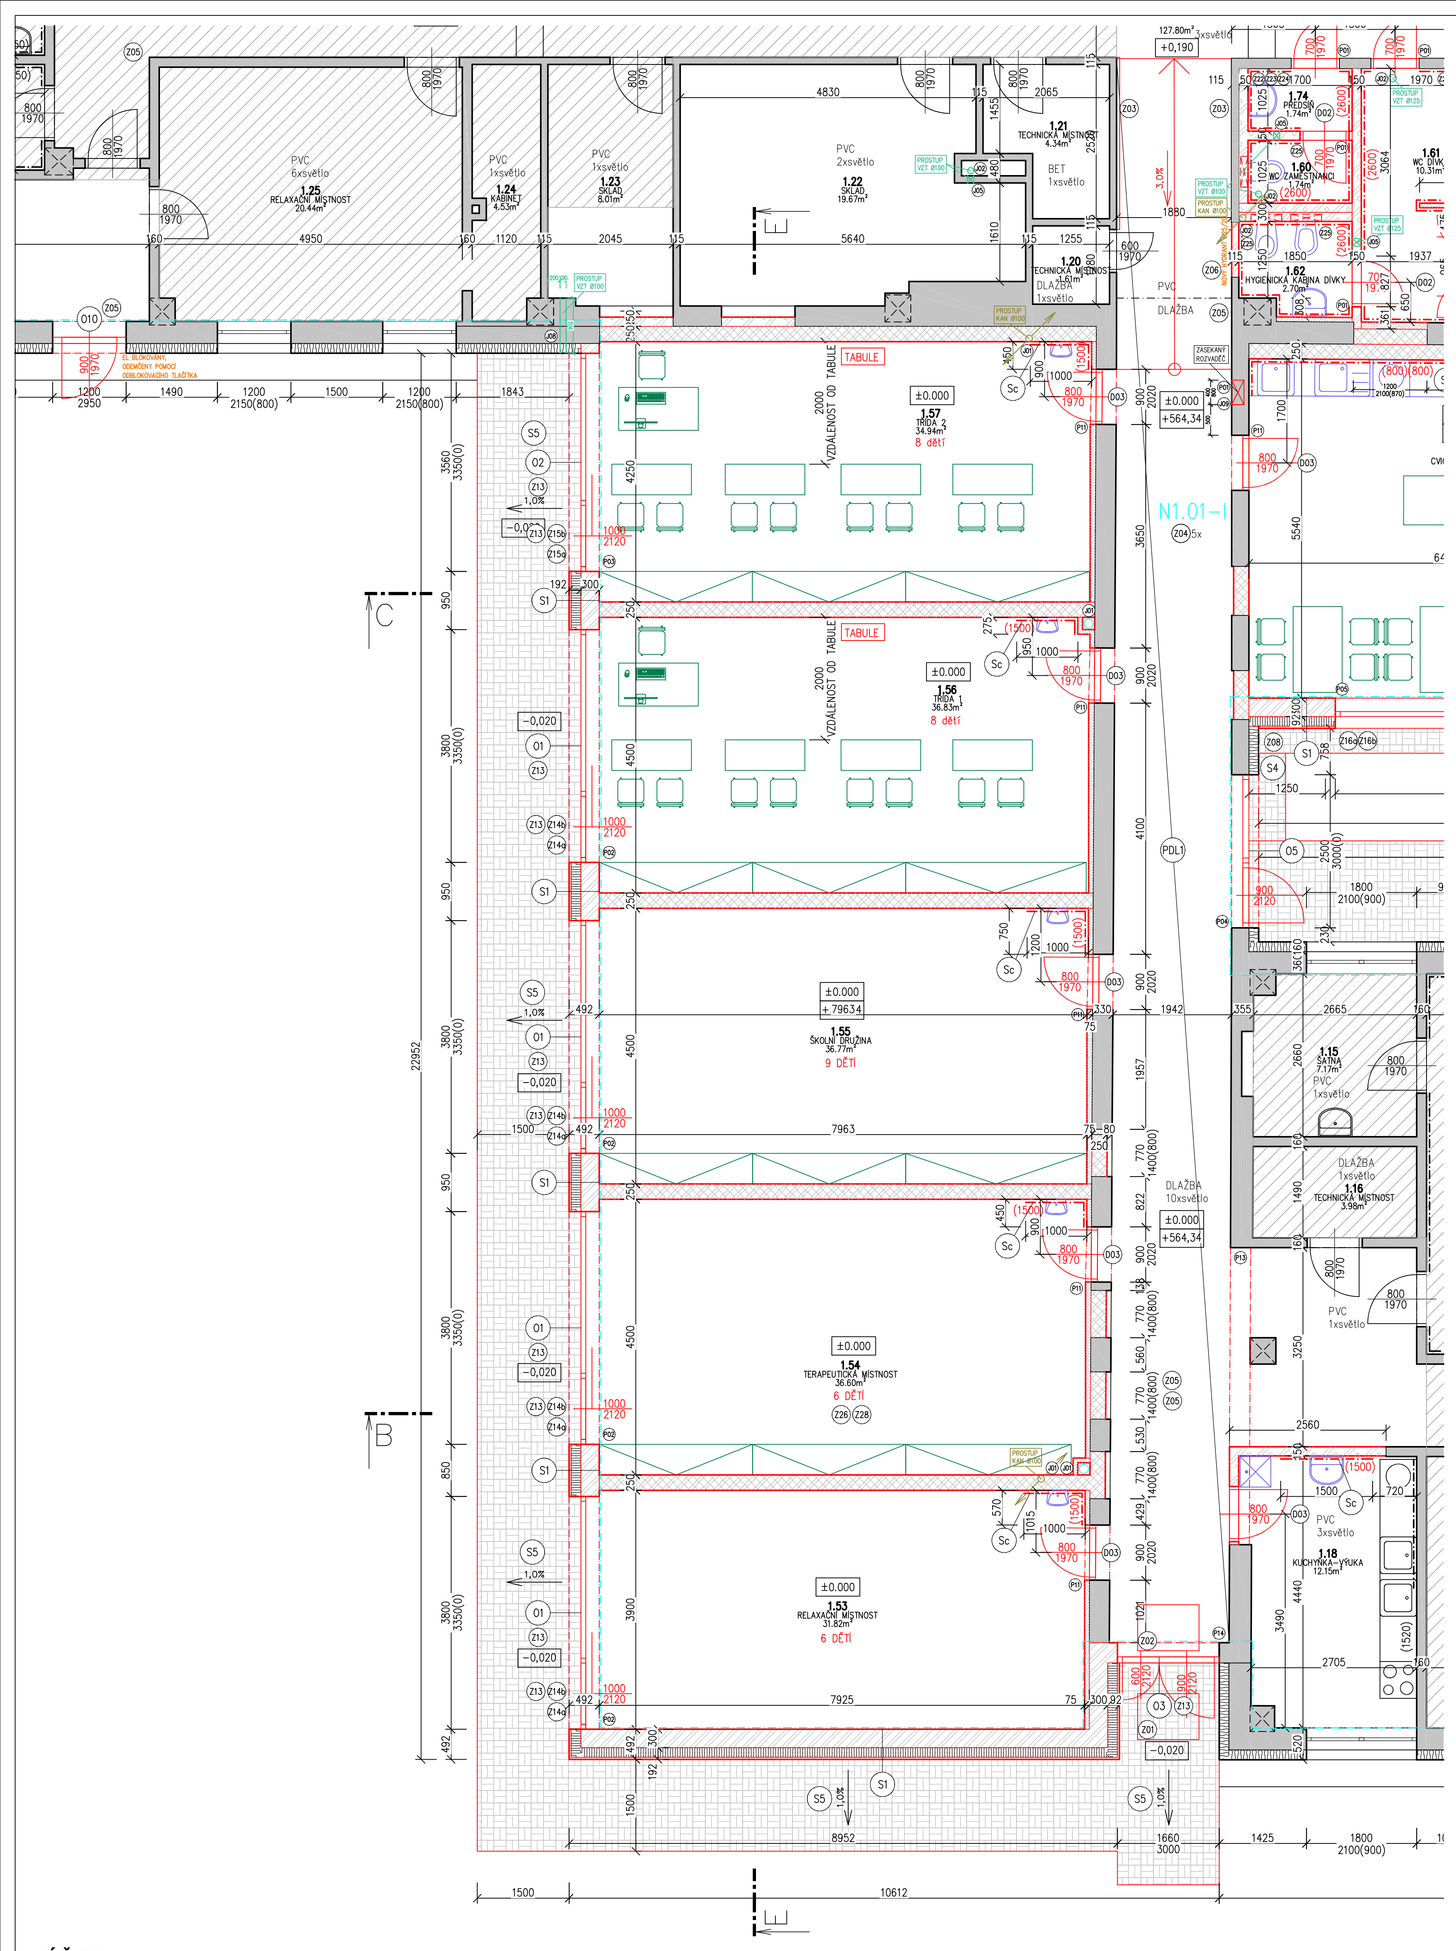


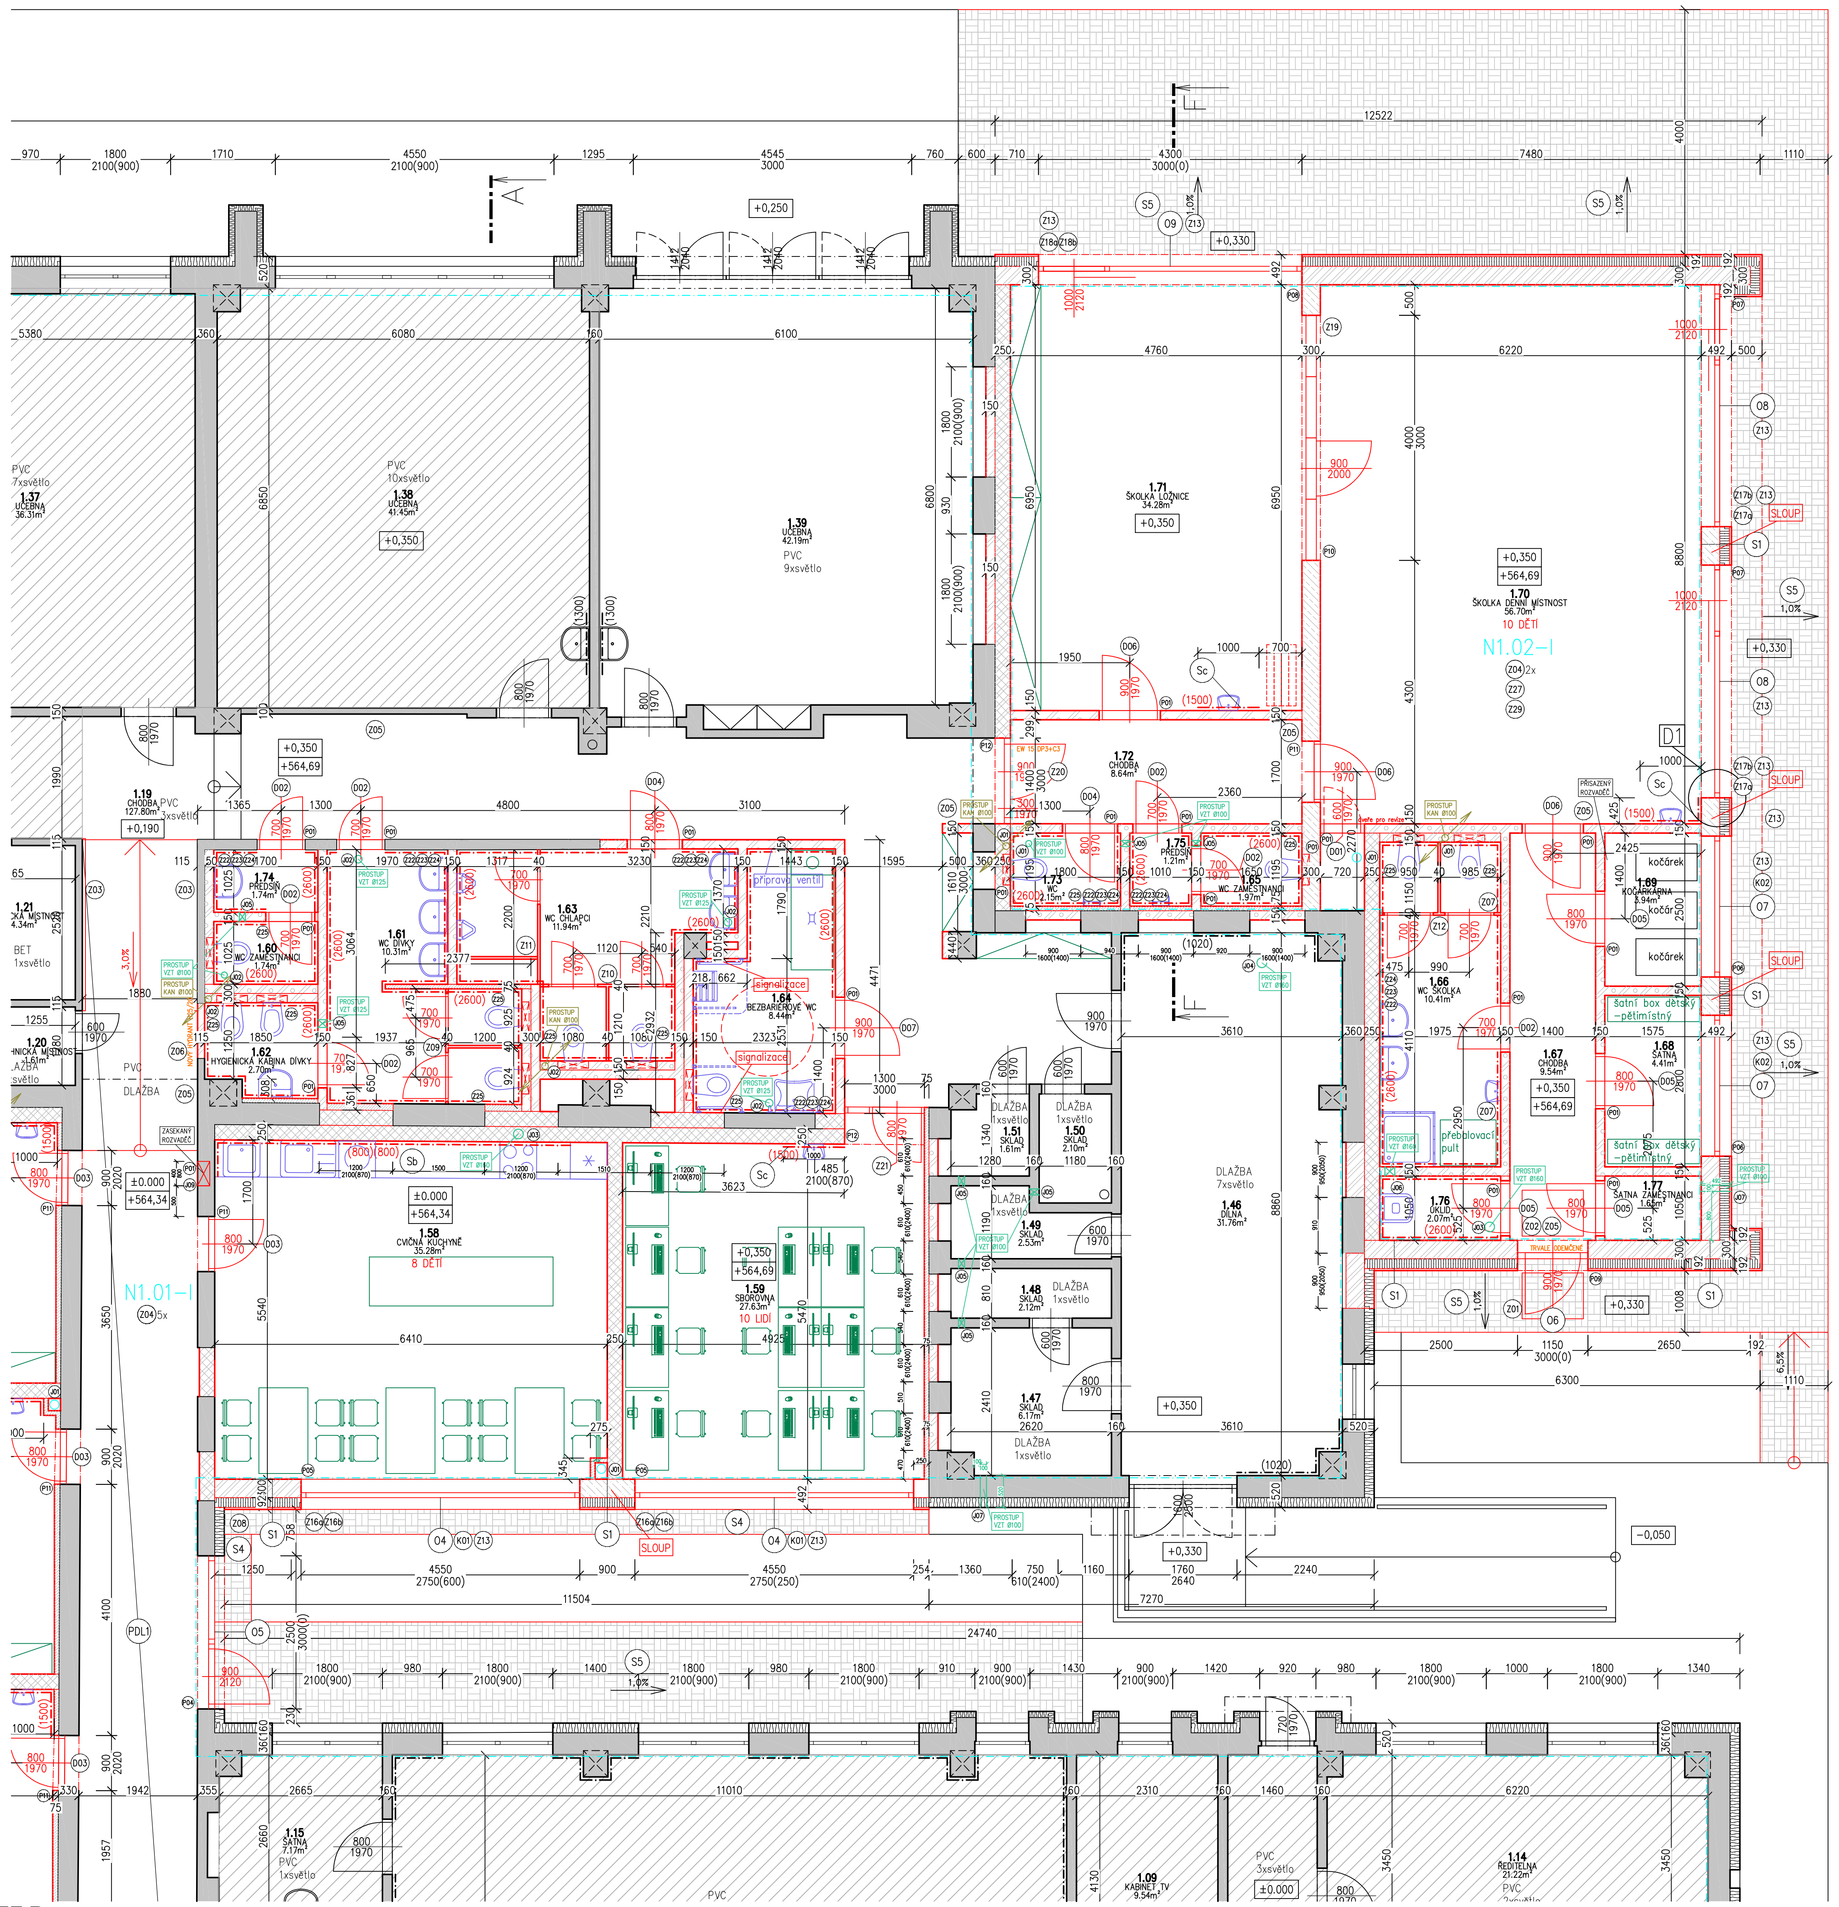


## VÝŘEZ A

## VÝŘEZ B

Tabulka místností

| Číslo | Název | Plocha [m²] | Obvod [m] | Podlaha | Dzn. | Stěny | Dzn. | Strop | Dzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | VSTUPNÍ HALA | 17,2 | 17,9 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.02 | CHODBA | 40,2 | 56,5 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.03 | SKLADOVÁ KOMORA | 5,7 | 8,8 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.04 | ŠATNA | 13,1 | 16,9 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.05 | ŠATNA | 7,9 | 12,8 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.06 | PODTAŽOVÁ ÚČEBNA | 28,3 | 22,4 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.07 | SBOROVNA | 28,9 | 22,7 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.08 | TĚLOCVIČNA | 68,1 | 37,3 | PVC+ protiskluz obklady | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.09 | KABINET TV | 9,5 | 12,9 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.10 | ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ | 4,4 | 8,5 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.11 | PŘÍSTUP WC | 2 | 5,9 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.12 | WC | 12 | 4,4 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.13 | KANCELÁŘ | 12,1 | 14,6 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.14 | RECEPCE | 21,2 | 19,3 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.15 | ŠATNA | 7,2 | 11 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.16 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4 | 8,3 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.18 | KUCHYŇKA-PRUKA | 13,1 | 14,7 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.19 | CHODBA | 127,8 | 144,81 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.20 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 1,6 | 5,1 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.21 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 4,3 | 9,2 | BETON | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.22 | SKLAD | 19,7 | 19,9 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.23 | SKLAD | 6 | 12 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.24 | KABINET | 4,5 | 11,1 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.25 | RELAXAČNÍ MÍSTNOST | 20,4 | 18,2 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.26 | DLNA/CHODBA | 19,2 | 22,3 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.27 | KOUPELNA TP | 9,4 | 12,6 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.28 | ÚČEBNA | 31,3 | 25,8 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.29 | SKLAD | 6,3 | 10,2 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.30 | PŘÍSTUP | 2,7 | 6,5 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.31 | WC | 1 | 4 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.32 | PŘÍSTUP | 2,7 | 6,6 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.33 | WC ZAMĚSTNANCI | 5,8 | 14 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.34 | ÚČEBNA | 42,2 | 26,6 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.35 | ÚČEBNA | 41,3 | 25,8 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.36 | ÚČEBNA | 36,1 | 24,2 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.37 | ÚČEBNA | 36,3 | 24,3 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.38 | ÚČEBNA | 41,5 | 25,9 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.39 | ÚČEBNA | 42,2 | 26,5 | PVC | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | | OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ | |
| 1.46 | ŠATNA | 31,8 | 28 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.47 | SKLAD | 6,2 | 10,1 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.48 | SKLAD | 2,1 | 6,9 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.49 | SKLAD | 2,5 | 7,6 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.50 | SKLAD | 2,1 | 5,9 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.51 | SKLAD | 1,6 | 5,2 | DLAŽBA KERAMICKÁ | | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.53 | RELAXAČNÍ MÍSTNOST | 31,8 | 24,2 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,35 | PH4,1 |
| 1.54 | TERAPEUTICKÁ MÍSTNOST | 36,7 | 25,5 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,35 | PH4,1 |
| 1.55 | ŠKOLNÍ ZAHRADA | 36,8 | 25,6 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,35 | PH4,1 |

Tabulka místností

| Číslo | Název | Plocha [m²] | Obvod [m] | Podlaha | Dzn. | Stěny | Dzn. | Strop | Dzn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | ŠATNA 1 | 36,9 | 25,6 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,35 | PH4,1 |
| 1.57 | ŠATNA 2 | 35 | 25,2 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,35 | PH4,1 |
| 1.58 | CVIČNÁ KUCHYŇKA | 35,3 | 23,9 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,1 |
| 1.59 | SBOROVNA | 27,6 | 21,8 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ-BEZ PVC | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,1 |
| 1.60 | WC ZAMĚSTNANCI | 4,1 | 8,2 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.61 | WC DÍVKY | 10,3 | 19,7 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.62 | HYGIENICKÁ KABINA DÍVKY | 2,7 | 6,8 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.63 | WC CHLAPCI | 11,8 | 21,5 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.64 | BEZBARIÉROVÉ WC | 8,4 | 13,3 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.65 | WC ZAMĚSTNANCI | 2,8 | 7,1 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.66 | WC ŠKOLKA | 10,4 | 17,6 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.67 | CHODBA | 7,9 | 14,1 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.68 | ŠATNA | 4,4 | 8,7 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.69 | KOČÁRKÁRNA | 3,9 | 8,2 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.70 | ŠKOLKA HERNÍ MÍSTNOST | 56,5 | 31,1 | KOBEREC | PDL3 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,1 |
| 1.71 | ŠKOLKA LOŽNICE | 34,4 | 24 | KOBEREC | PDL3 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,1 |
| 1.72 | CHODBA | 8,7 | 13,8 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=3,00 | PH4,2 |
| 1.73 | WC | 2,0 | 5,7 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.74 | PŘEDSÍŇ | 1,7 | 5,4 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.75 | PŘEDSÍŇ | 1,2 | 4,4 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.76 | CHLÉV | 2,1 | 6 | DLAŽBA KERAMICKÁ | PDL2 | OBKLAD V.2600 | Sc | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |
| 1.77 | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | 1,7 | 5,2 | PVC | PDL1 | OMÍTKA SÁDROVÁ | Sa | SDK PODHLED, V=2,60 | PH4,2 |

Celková plocha [m²] 1245,1

Tabulka překladů

| Označení | Skladba | Počet kusů |
|---|---|---|
| P01 | PŘÍRUBETONOVÝ PŘEKLAD, ŠÍŘKA 150 mm, DÉLKA 1250 mm | 21 |
| P02 | 2 X I180 DÉLKA 4400 mm | 4 |
| P03 | 2 X I180 DÉLKA 4160 mm | 1 |
| P04 | 2 X I180 DÉLKA 3100 mm | 1 |
| P05 | HEB 240 DÉLKA 5150 mm | 2 |
| P06 | 2 X I160 DÉLKA 2800 mm | 2 |
| P07 | HEB 220 DÉLKA 4400 mm | 2 |
| P08 | 2 X I200 DÉLKA 4900 mm | 1 |
| P09 | NOP 300–1750 | 1 |
| P10 | HEB 260 DÉLKA 10220 mm | 1 |
| P11 | 2 X I140 DÉLKA 1500 mm | 7 |
| P12 | 2 X I140 DÉLKA 1900 mm | 2 |
| P13 | 2 X I240 DÉLKA 5450 mm | 1 |
| P14 | NOP 300–2250 | 1 |

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO CDK 100
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO, TL. 300 mm, P4–550
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO, TL. 300 mm, S20–2000 (SLOUPY)
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO, TL. 250 mm, P4–550
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO, TL. 150 mm
- PÓROBETONOVÉ ZDIVO, TL. 75 mm
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, TL. 300 mm
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA/OKAPOVÝ CHODNÍK
- NEDOTČENÉ ČÁSTI ŠKOLY
- IZOLANT MW+LAMELOVÝ KOVOVÝ OBKLAD
- NOVÉ KONSTRUKCE
- POŽÁRNÍ ÚSEKY

POZNÁMKA.
–nové vnitřní a obvodové zdivo – viz legenda materiálů
–nové dozdívky v nosném zdivu – cihla plná pálená P10 na maltu M5
–beton C16/20 XC2 pro základové pasy a patky
–beton C20/25 XC2 pro podlahovou desku a ztracené bednění
–beton C20/25 XC1 pro ŽB věnce
–betonářská výztuž B 500B (pruty), Bst 500MW (kari sítě)
–ocelové prvky S235
–rostlé dřevo C 24
–bednění pod novými zdmi bude tl. 400 mm

**Seznam skladeb viz příloha D.1.1.11**

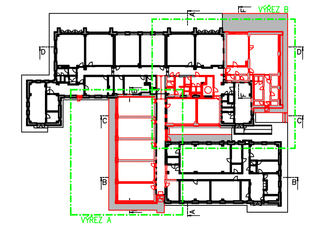


| | | |
|---|---|---|
| Vypracoval: Dan Zvára, DiS. | Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVOŘÁK | SINC spol. s r.o. Tel.: +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz |
| Místo stavby: Polička, p.č. st. 3292/2, k.ú. Polička | | |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | |
| Akce: **Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben** | Formát: A0 | Paré: |
| | Datum: 05/2022 | |
| | Stupeň: DPS | |
| | Zakáz. č.: 211101 | |
| Objekt: | Měřítko: 1:50 | |
| Výkres: **NOVÝ STAV_PŮDORYS** | | Č.v. **D.1.1.7** |