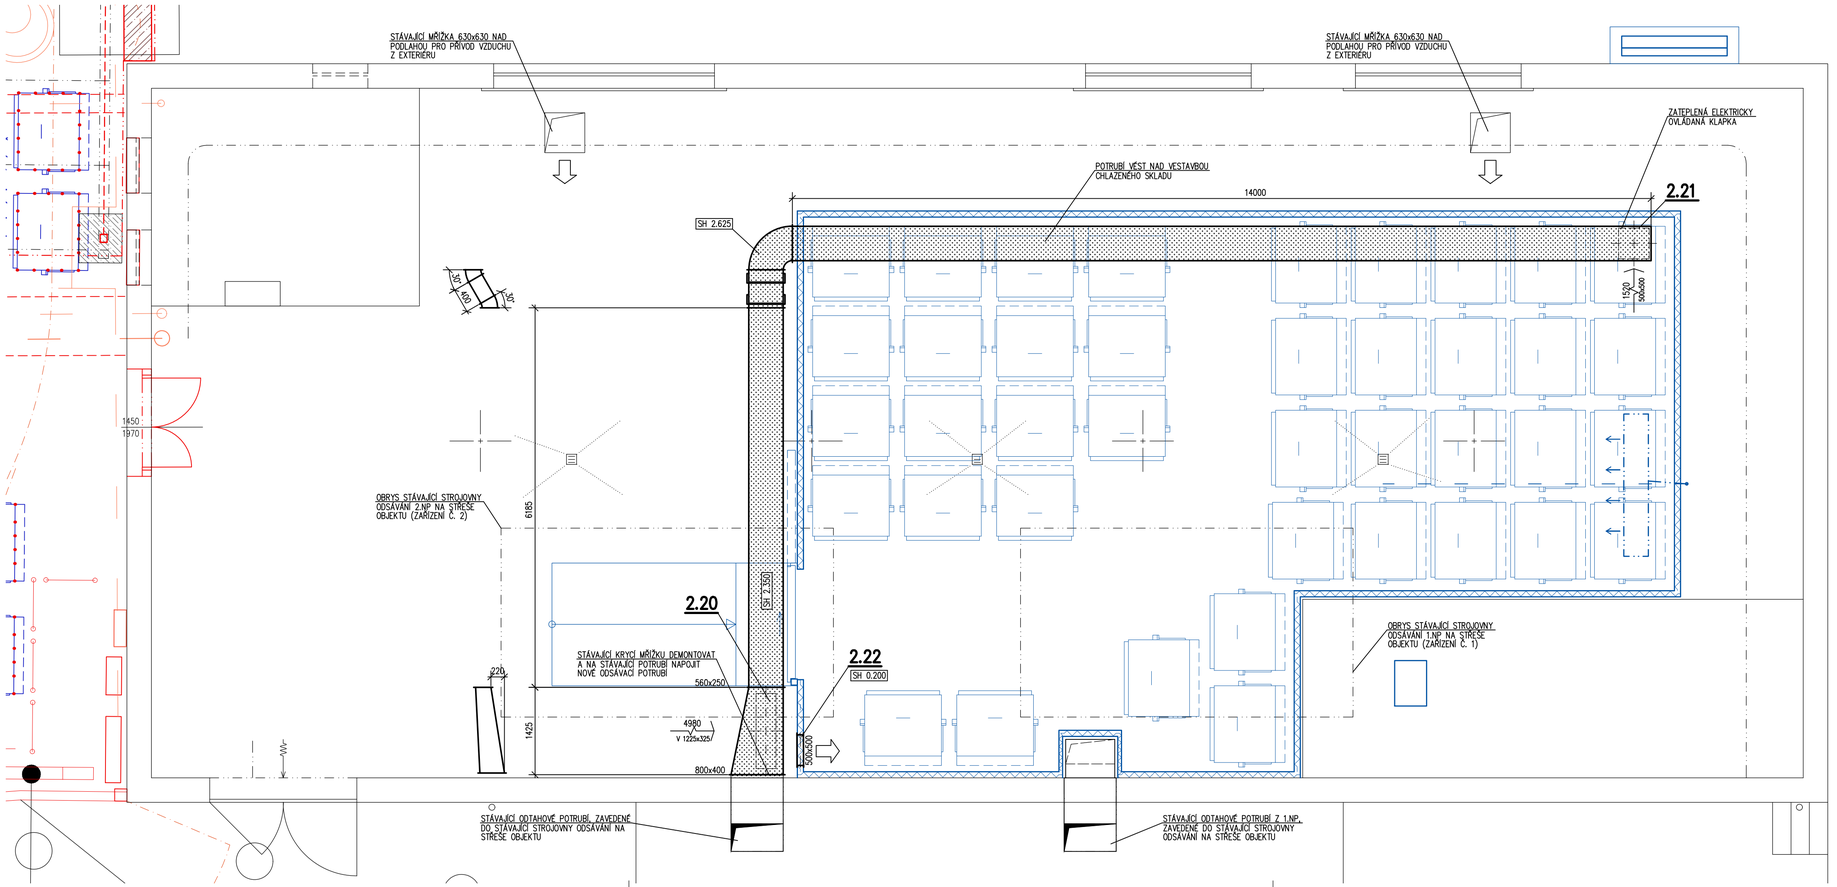

POZNÁMKA

2400 / M ø 355 / +50 m3/h — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h; ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

2400 / M ø 355 / −50 m3/h — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h; ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZAVĚSŮ 3 M

POTRUBÍ VYBAVIT DOSTATEČNÝM POČTEM VOLNÝCH PŘÍRUB

NUTNO ZAJISTIT VODIVÉ ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ A ZAŘÍZENÍ (POMOCÍ VĚJŘOVÝCH PODLAŽEK)

JEDNOTKY A VENTILÁTORY PRUŽNĚ ULOŽIT, PŘÍP. ZAVĚSIT, ROVNĚŽ OSTATNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ, ABY NEDOCHÁZELO K PŘENOSU VIBRACÍ DO KONSTRUKCÍ (SILENTBLOKY, OBÁMKY S GUMOU APOD.)

SH 2.500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU IZOLACÍ

2C.01 — POZICE ZAŘÍZENÍ

DODAVATEL JE POVINEN PŘED ZADÁNÍM POTRUBÍ DO VÝROBY A OBJEDNÁNÍM ZAŘÍZENÍ OVĚŘIT PROVEDITELNOST JEDNOTLIVÝCH TRAS A ROZVODŮ, V PŘÍPADĚ KOLIZE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A TEPRVE PO JEJÍM VYŘEŠENÍ ZAHÁJIT VÝROBU. V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE POSTUPOVÁNO TÍMTO ZPŮSOBEM, NESE DODAVATEL VEŠKERÉ VZNIKLÉ VÍCENÁKLADY. PŘI NAPOJOVÁNÍ NA STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ JE DODAVATEL POVINEN OVĚŘIT NA MÍSTĚ PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY A NECHAT VYROBIT DÍLY A ZAŘÍZENÍ TEPRVE PO TOMTO OVĚŘENÍ.

NOVÉ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ



REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	Dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby	04. 2024	

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2024/002/600
Ing. T. Měkota	Ing. T. Měkota		Ing. T. Měkota	POČET FORM.	4 A 4
				DATUM	04. 2024
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			MĚŘÍTKO	1:50

NPK, a.s., Pardubická nemocnice
Chlazený sklad nemocničního odpadu PKN
Vestavba budovy č. 42 (bývalá ČOV)
4.300 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

JMÉNO SOUBORU: PKN_SO_VZ_JP_2NP

STUPEŇ PROJ.: JP

Půdorys 2.NP

ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL
	D1.01	4.302