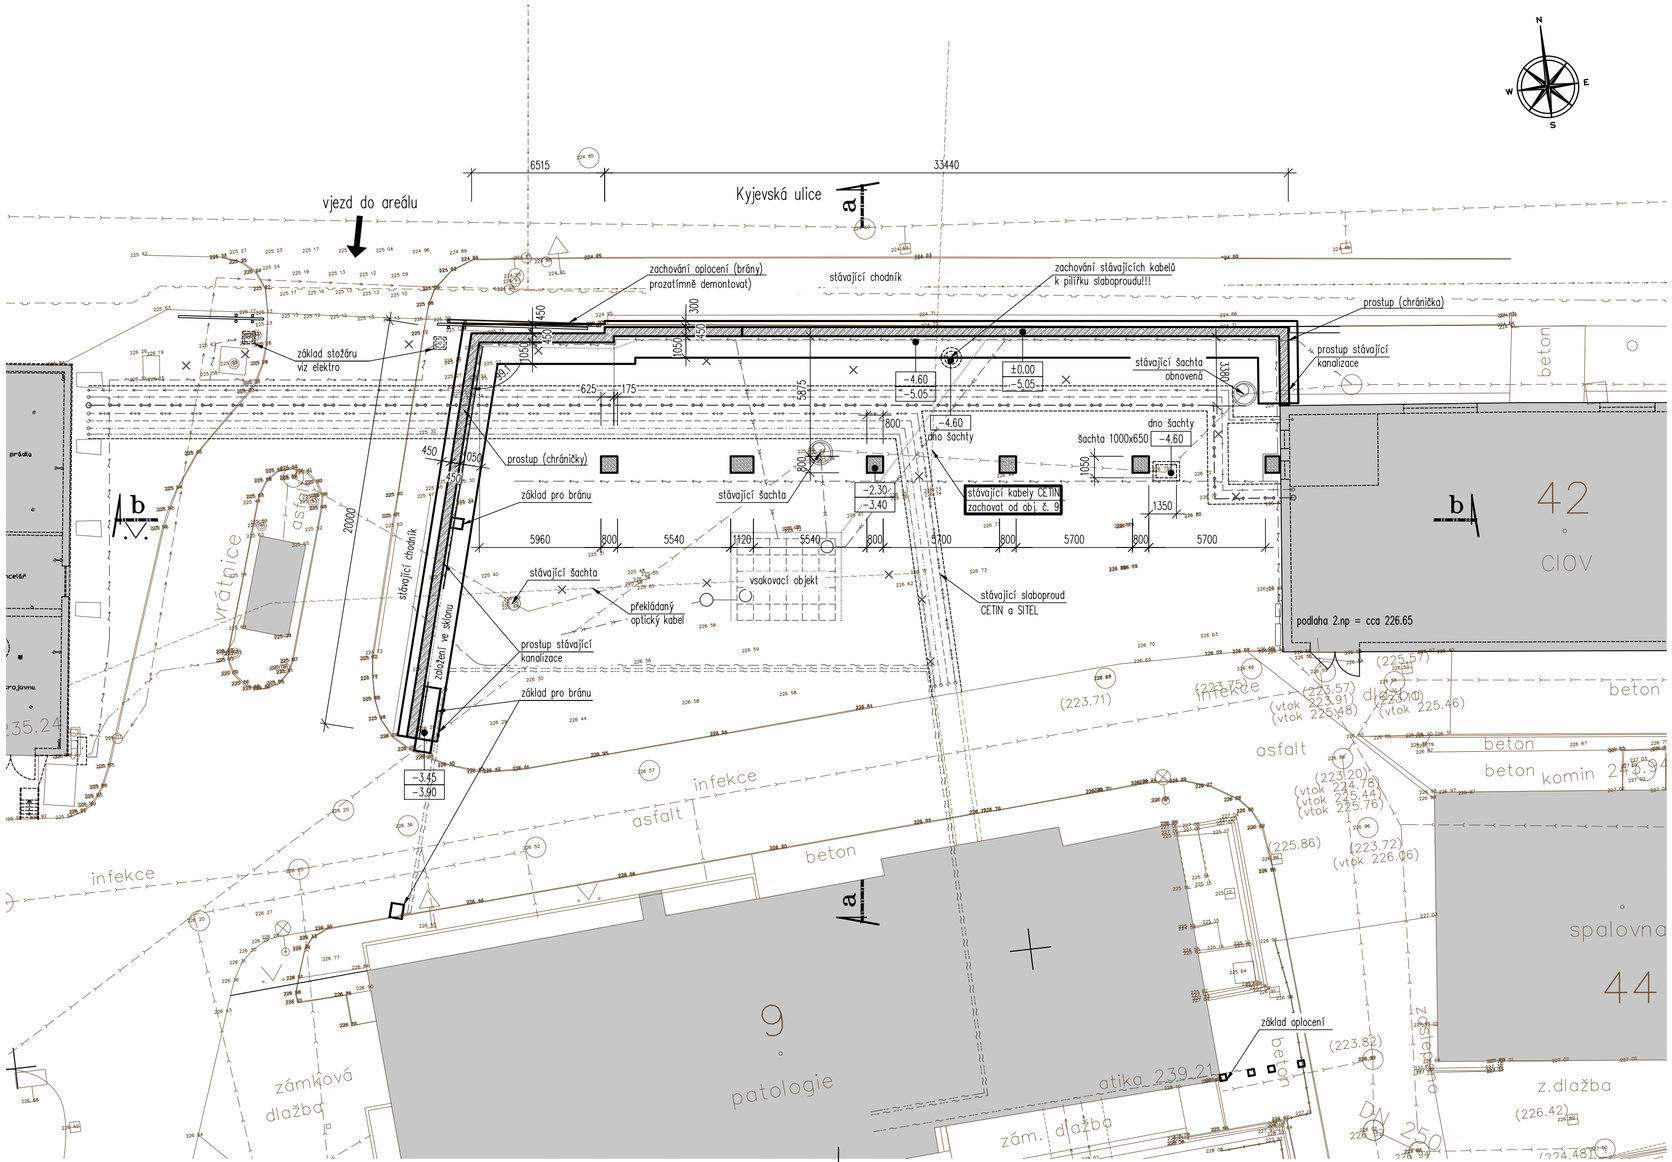

Legenda:

- opěrná stěna železobetonová monolitická (návrh konstrukční části)
- patky z prostého betonu C16/20-X0(CZ)
- inženýrské sítě navrhované

Poznámky:

- Před zahájením prací je třeba vytýčit stávající podzemní inženýrské sítě
- Je třeba brát na zřetel, že v geodetickém podkladu nejsou všechny stávající sítě zakresleny
- Opěrná stěna bude vybetonována na podkladní beton tl. 100 mm C12/15-X0(CZ)
- Základy pro posuvnou samonosnou bránu budou upřesněny dle dodavatele brány
- Vytyčovací body v souřadnicích budou uvedeny v dalším stupni dokumentace
- Pro dočasně demontovanou část vjezdové brány budou vybetonovány nové základové pasy na nové opěrné stěně

±0.00 = 228,50

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA
00	Dokumentace pro provádění stavby	10. 2023	

CODE, s.r.o.
Computer Design
IČO 492 86 960
PARDUBICE
Pardubice, Na Vrtálně 84
tel. 466 053 111, fax 466 053 125

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2023/007/500
J. Meduna	A. Zdražilová		Ing. V. Meduna	POČET FORM.	3 A 4
				DATUM	10. 2023
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			MĚŘÍTKO	1:200

NPK, a.s., Pardubická nemocnice
Centrální shromaždiště odpadu PKN
SO 01 - Shromaždiště odpadu
1.000 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

JMÉNO SOUBORU: PKN_pudorys_a12.dwg
STUPEŇ PROJ.: DPS

Základy

ČÍS.KOPIE	ČÁST	ČÍS.PŘÍL.
	D1.01	1.004