

AZ Optimal s.r.o.

**From:** Tomáš Havrda**Telephone:** 602 654 141**E-mail:** [thavrda@eop.cz](mailto:thavrda@eop.cz)**Datum:** 11.10.2024**Věc: Vyjádření k existenci sítí**

Název stavby:	SPŠ Chrudim, Školní dílny Starý závod
Projektant:	-
Předložená část PD:	situace
Číslo projektu:	-
Datum zpracování PD:	-
Stupeň projektu:	-
Investor:	-
Číslo vyjádření EOP:	296 - 24

Ve vyznačeném zájmovém území na situaci **dojde ke styku** se zařízením v majetku EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO) popř. Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Technické kanály a předizolované potrubí mají min. krytí 0,5 – 1 metr. Nad předizolovaným potrubím je položen **sdělovací kabel** a výstražné barevné pásy.

**V zájmové oblasti se nachází následující zařízení ve vlastnictví DTO či EOP a.s.**


- **Nadzemní teplovod zavedený do budovy na východní straně – DN 80**

## Všeobecné podmínky pro práce v blízkosti zařízení v majetku EOP Distribuce a.s.:

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- **Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku DTO a EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.**
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku DTO a EOP. **Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.**
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- **Na trasách podzemního zařízení v majetku DTO nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.**
- Musí zůstat zachován přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku DTO. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení DTO dodrženy minimální vzdálenosti **2,5 metru od hran kanálu po obou stranách** v souladu s ČSN 736005. **Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení DTO.** Křížující sítě uložit v místech křížení do chrániček. **Provedení křížení protlakem musí být provedeno písemně schváleným způsobem DTO před zahájením. Provedení křížení musí před zakrytím zkontrolovat zástupce DTO (technik p. Havrda 602 654 141). O povolení křížení a provedené kontrole bude sepsán zápis do stavebního deníku.**
- **Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 811 nebo 800 100 841 (dispečer DTO). Pro vytyčení kanálů s potrubím volat p. Havrdu 602 654 141, pro vytyčení optického sdělovacího kabelu volat p. Mlejnska 606 680 608**
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku DTO, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera DTO na tel. 800 100 841.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce DTO, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- **V místě souběhu a křížení se stávajícím energetickým zařízením DTO uložit vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX)**
- **Při zemních pracích nad předizolovaným potrubím dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození ochranné plastové trubky.**
- Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení – územního souhlasu.
- **Při dodržení výše stanovených podmínek proti předložené PD nemáme námitek.**

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení.




EOP Distribuce a.s., Opatovice nad Labem 478, 533 45

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 584.

Telefon: 466 843 111

IČO: 28800621  
DIČ: CZ28800621

Bankovní spojení:  
KB Pardubice 3607561/0100

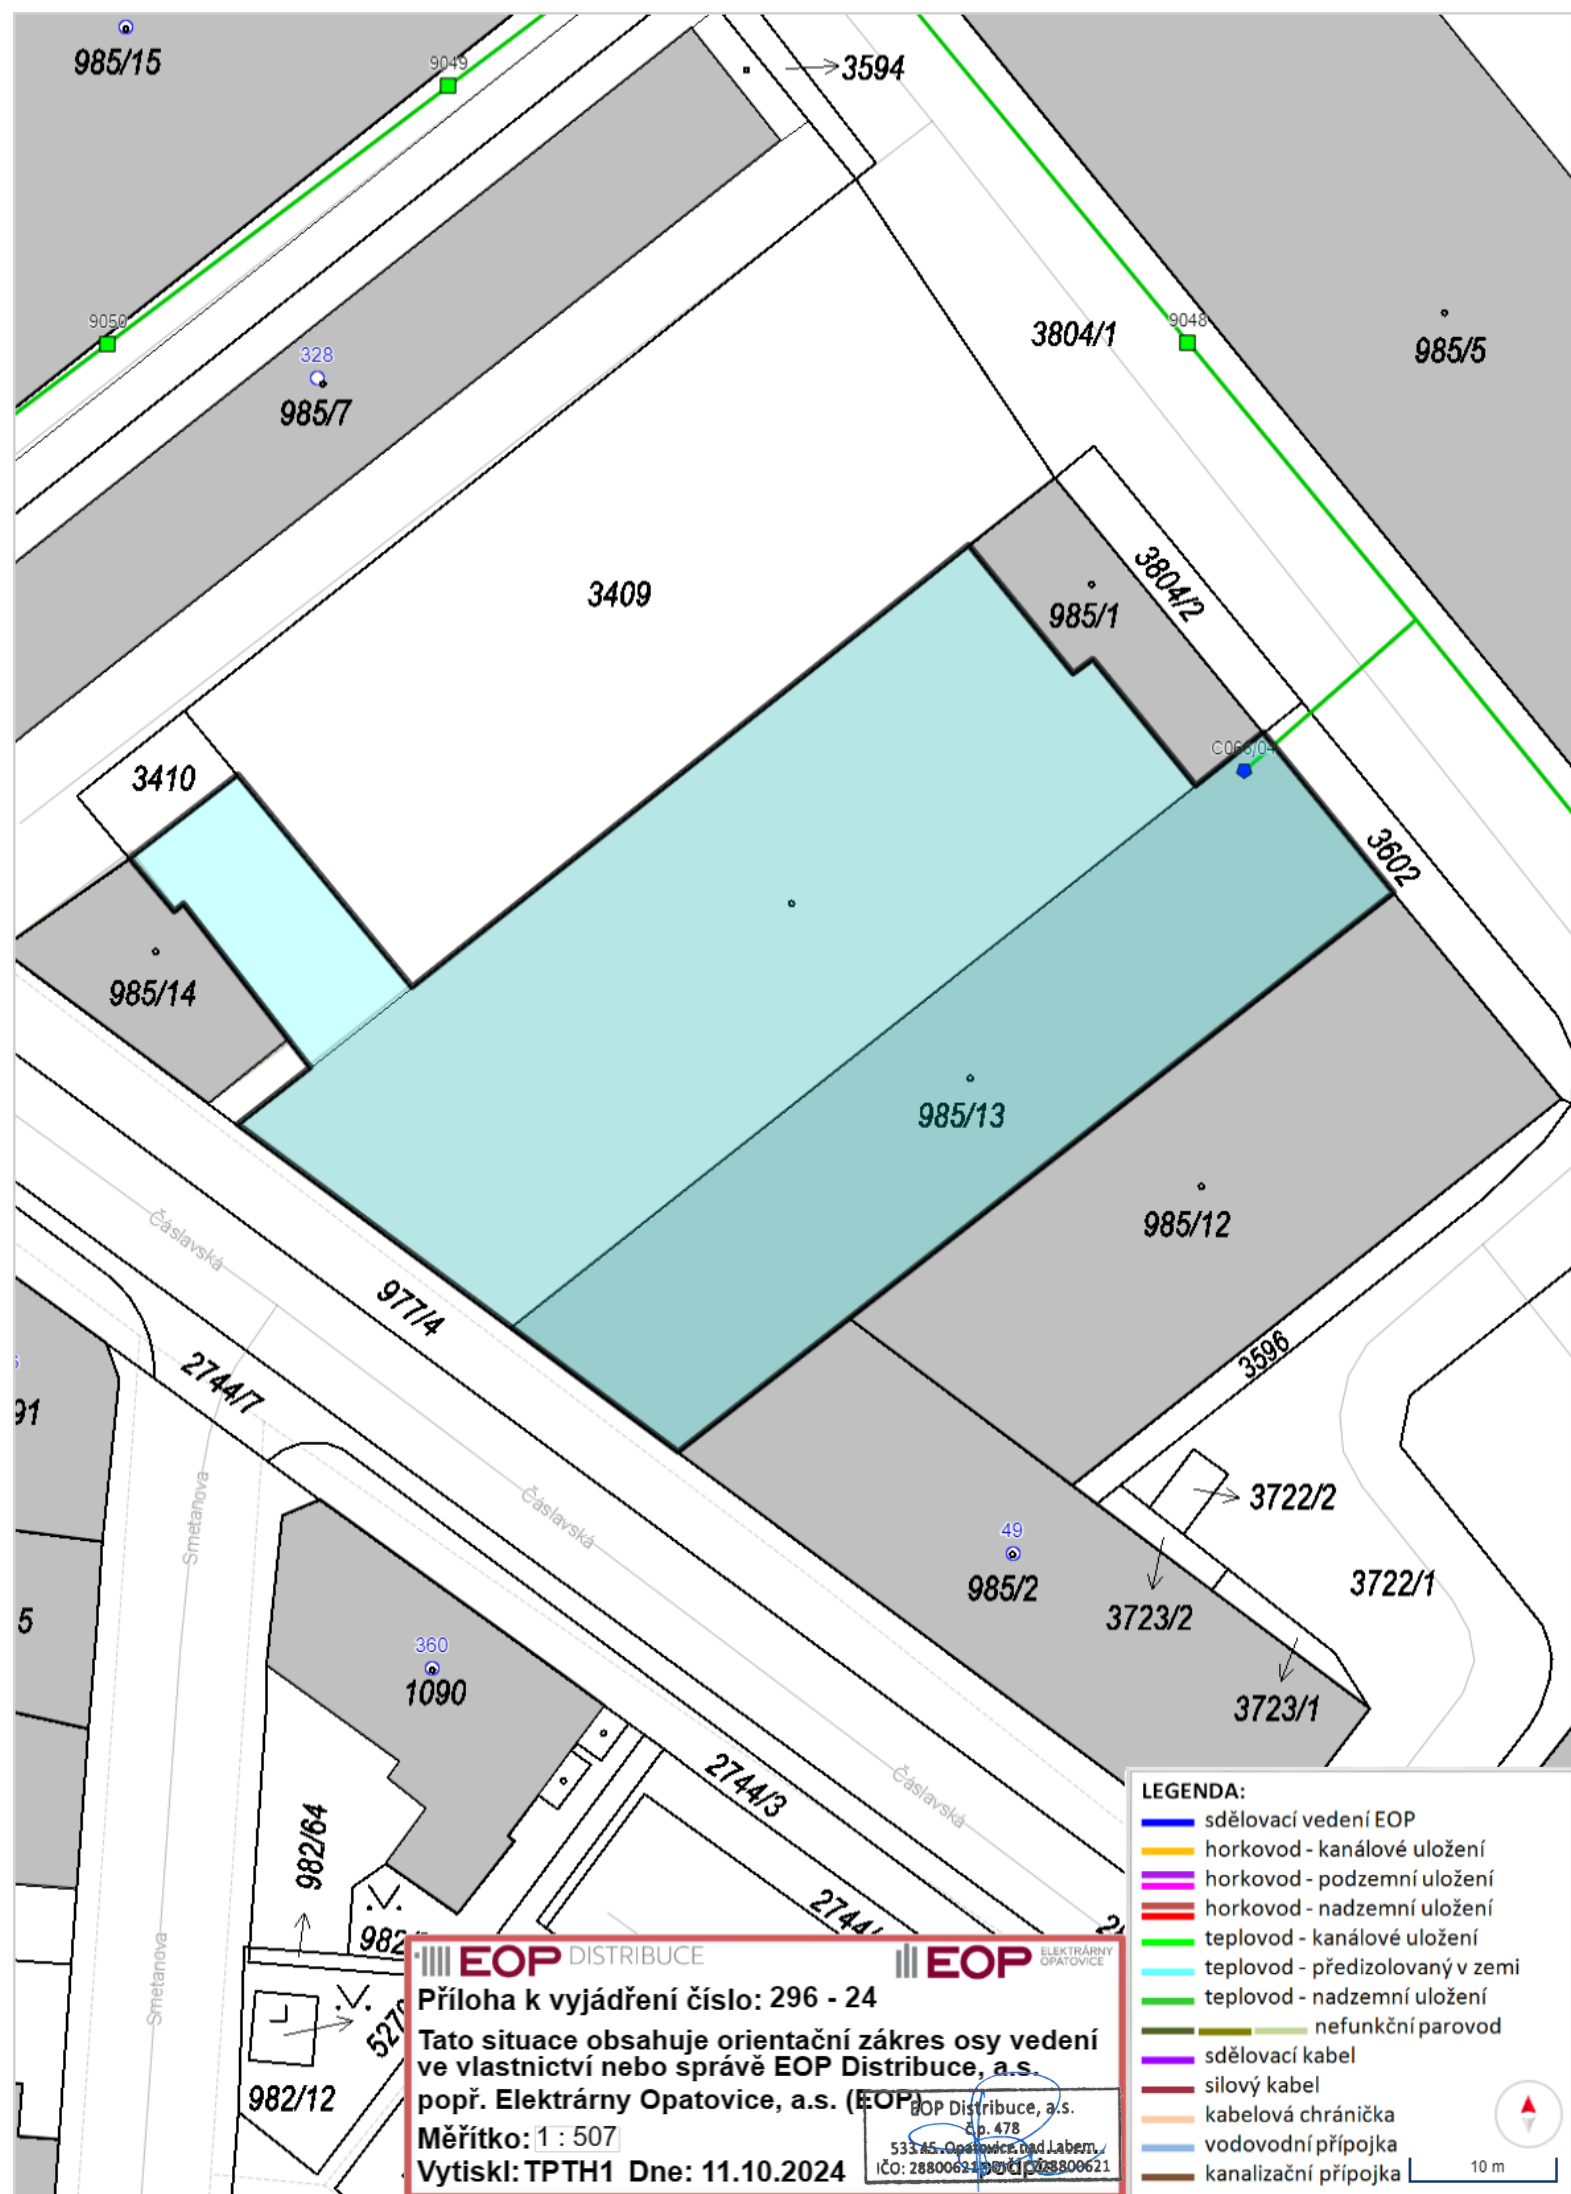

**From:** [hromek@azoptimal.cz](mailto:hromek@azoptimal.cz) <[hromek@azoptimal.cz](mailto:hromek@azoptimal.cz)>

**Sent:** Tuesday, October 8, 2024 8:57 PM

**To:** Houdek Miloslav <[mhoudek@eop.cz](mailto:mhoudek@eop.cz)>

**Cc:** Kiac Jiří <[jkiac@eop.cz](mailto:jkiac@eop.cz)>

**Subject:** SPŠ Chrudim - rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Dobrý den,

chci Vás požádat o vyjádření k existenci inženýrských sítí ve vaší správě. Jedná se o stavbu:

Název stavby: SPŠ Chrudim – rekonstrukce havarijního stavu střechy II

Místo stavby: SPŠ Chrudim, Školní dílny Starý závod, ulice Čáslavská, Chrudim (budova nemá číslo popisné), k. ú. Chrudim, p.p.č. st. 985/12

Situační náčrt: viz příloha.

Předem děkuji a přeji hezký den, Hromek

777 715 793