



POZNÁMKY:

- VNITŘNÍ PLYNOVOD BUDE PROVEDEN Z TRUBEK OCELOVÝCH ČERNÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM
- PLYNOVOD BUDE VEDEN ZAVĚŠEN POD STROP, BUDE VYKŘÍŽEN S PŘÍPADNÁMI OSTATNÍMI VEDENÍMI TAK, ABY BYLY DODRŽENY BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY VEDENÍ POTRUBÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ BUDE PŘIVEĐENO KE KOTLI V 1.PP (VIZ PROJEKT ÚT)
- NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ KE KOTLI BUDE OSAZEN TLAKOMĚR A UZAVÍRACÍ VENTIL S PROTIPOŽÁRNÍ POJISTKOU V DIMENZI DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE KOTLŮ
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI ČI STROP, BUDE POTRUBÍ OPATŘENO OCELOVOU CHRÁNIČKOU A UTĚSNĚNO DLE ČSN
- PLYNOVOD BUDE VEDEN VE ZDI A ZAVĚŠENÝ POD STROP, A BUDE OPATŘENO NÁTĚREM DLE ČSN
- POTRUBÍ NE SMÍ BÝT VEDENO ZDI S DUTINAMI, DRÁŽKY MUSÍ BÝT VYOMÍTÁNY NEBO POTRUBÍ ULOŽENO DO CHRÁNIČKY
- POTRUBÍ BUDE OPATŘENO NÁTĚREM A NATŘENO ŽLUTÝMI PRUHY DLE PŘEDPISŮ
- PROSTUP PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDE OPATŘEN PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU, PŘI REALIZACI BUDE POŘÍZENÁ FOTODOKUMENTACE

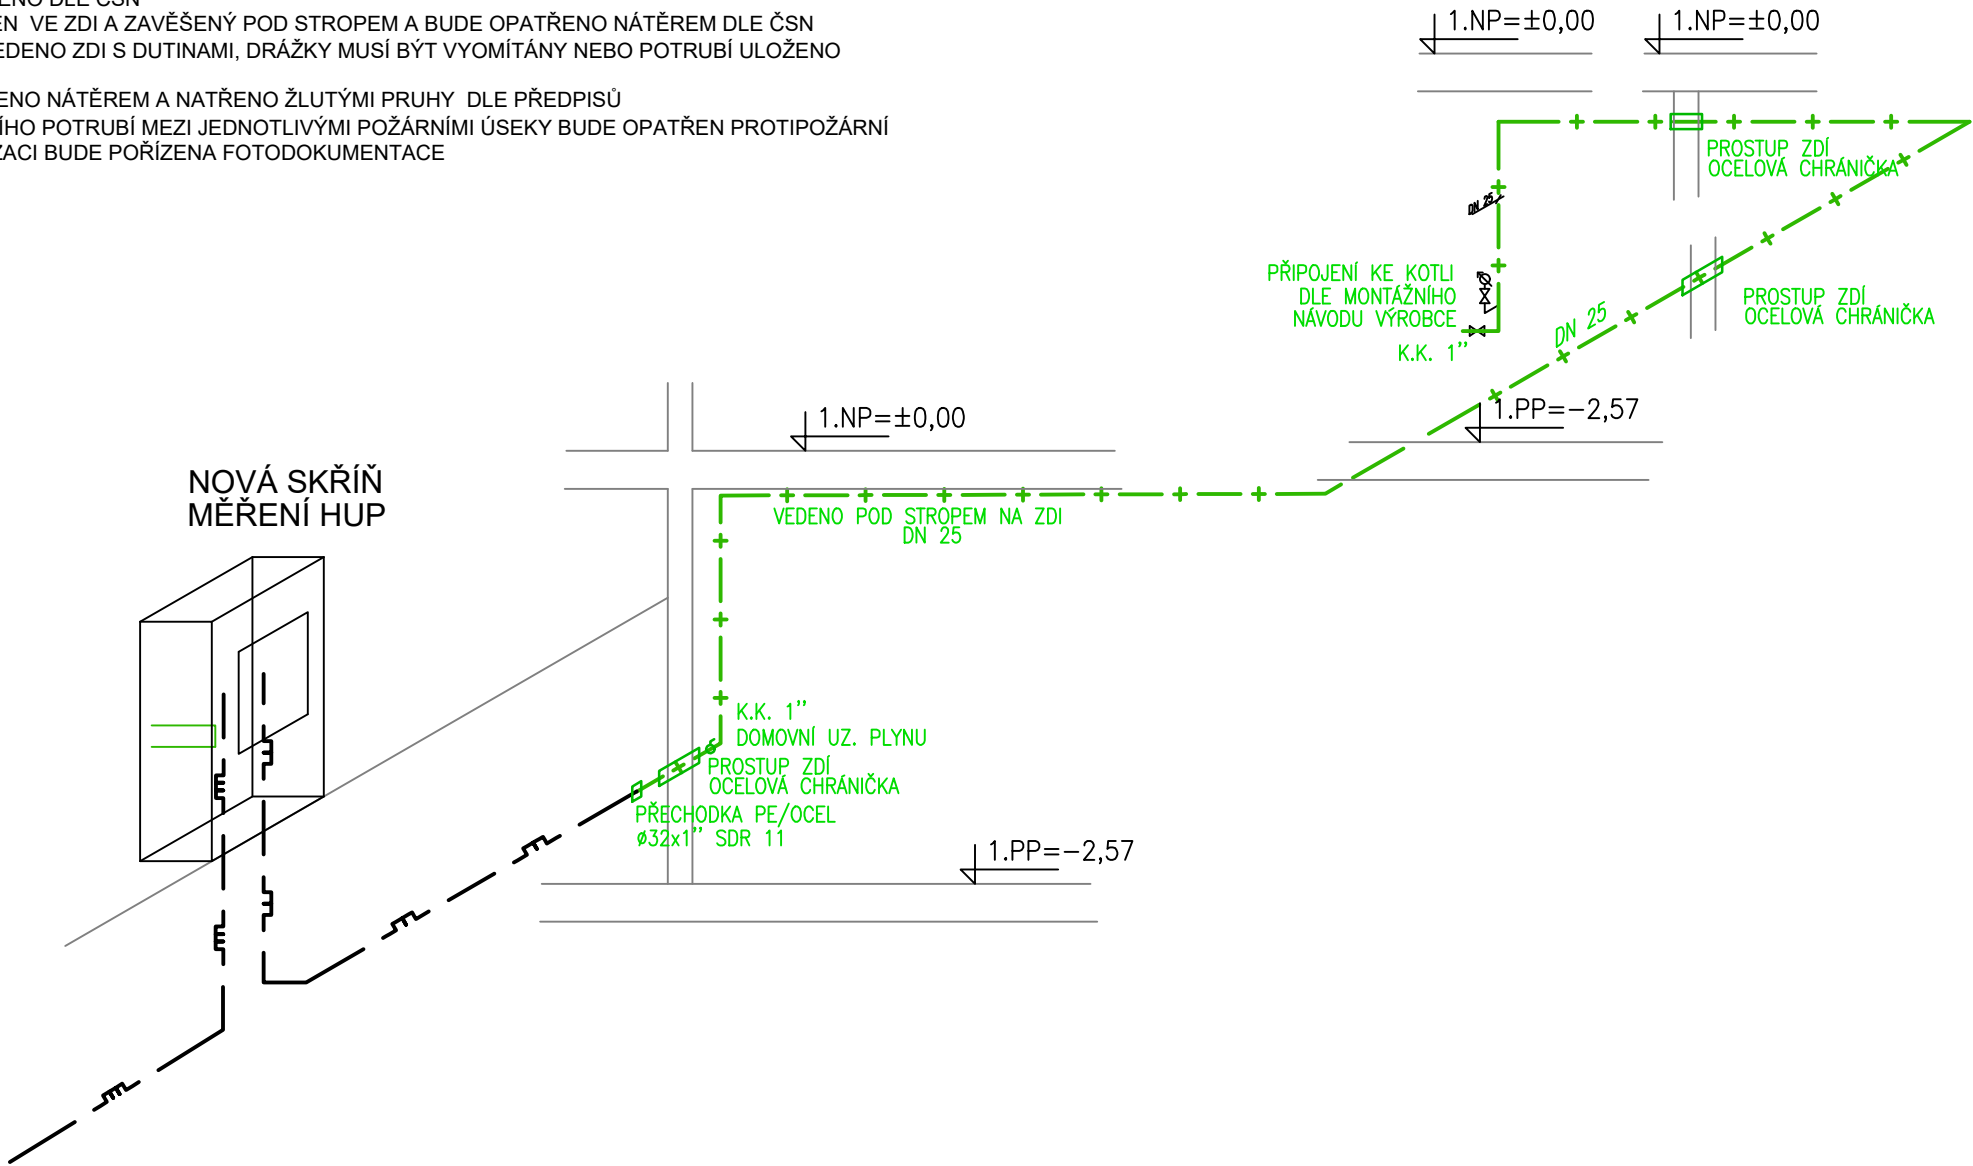

VED. PROJEKTANT	PROFESE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>P-AQUA s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Jižní 870 500 03 Hradec Králové www.p-aqua.cz projekce@p-aqua.cz</div>		
	ZTI	Ing Z. Pilař	Ing. M.Pilařová			
MÍSTO STAVBY :	k.ú. Horní Jelení, p.č.568			<div>FORMÁT2 X A4</div>		
STAVEBNÍK :	Dětský domov Holice, Holice					
AKCE:	Dětský domov Holice - Rekonstrukce rodinného domu v Horním Jelení p.č. 568, Horní Jelení Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby			<div>DATUMXII / 2024</div>		
OBJEKT:	D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			<div>STUPEŇDSP + DPS</div>		
NÁZEV:	SCHEMA VNITŘNÍHO PLYNOVODU			<div>Č. ZAKÁZKY47 / 2024</div>		
				<div>MĚŘÍTKO-</div>		
				<div>ČÁST:OBJEKT:ČÍSLO:</div>		
				<div>D.1.4.1ZTI13</div>		