





POZNÁMKY:
-FVE panel, výkon 395 Wp, rozměr panelu 2,05x1,15 m, celkem 25 ks panelů, baterie 14,2 kW .
- uložení FVE panelů pod úhlem 5°, horní hrana panelu nebude přesahovat horní hranu atiky (atika = + 4,200)
-VZT potrubí nad střechou bude opatřeno nátěrem v světle šedé barvě např. RAL 7045 (povrchová úprava pozink není přípustná)

LEGENDA

	Omítka, barva RAL 7035		
	Kamenný obklad		
Revize	Popis	Kreslil	Datum

+/- 0,000 = 220,150 m n. m.

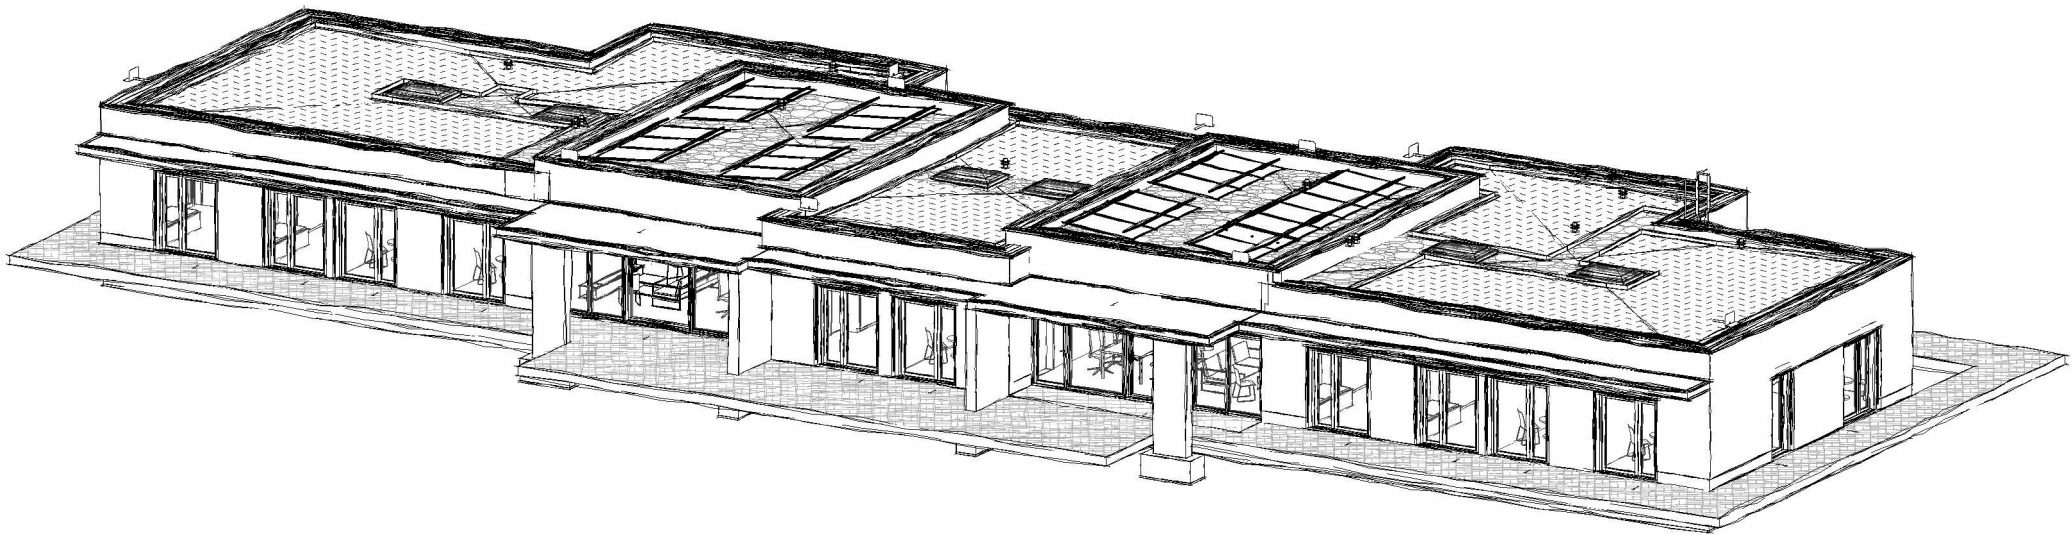

Název projektu: Transformace Domova pod Kuřkou - areál Ke Tvrzi							
Stupeň dokumentace: Dokumentace provedení stavby (DPS)							
Místo stavbyp.č. 681/1, 681/2, 4052/1, st. 1100		Katastrální územíPardubice					
		Zakázka číslo:230501					
Stavebník/objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice IČO: 708 92 822		Generální projektant: Sinc s.r.o. Průmyslová 560 530 03 Pardubice IČO: 288 14 878					
		 +420 775 124 685 www.sinc.cz					
Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav Dvořák		Zpracovatel částí projektu: Sinc s.r.o. Průmyslová 560 530 03 Pardubice IČO: 288 14 878					
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Dvořák							
Vypracoval: Dan Zvěra, DiS.							
Stavební objekt: SO01							
Část dokumentace: Architektonicko stavební řešení							
Název: POHLEDY		Číslo výkresu- revize D.1.1.6 - R00Jak je ukázáno					
Kód projektu: DPK	Stupeň DPS	Stavební objekt: SO01	Profese: AST	Část: D.1.1	Číslo: 6	Revize: R00	Popis: -