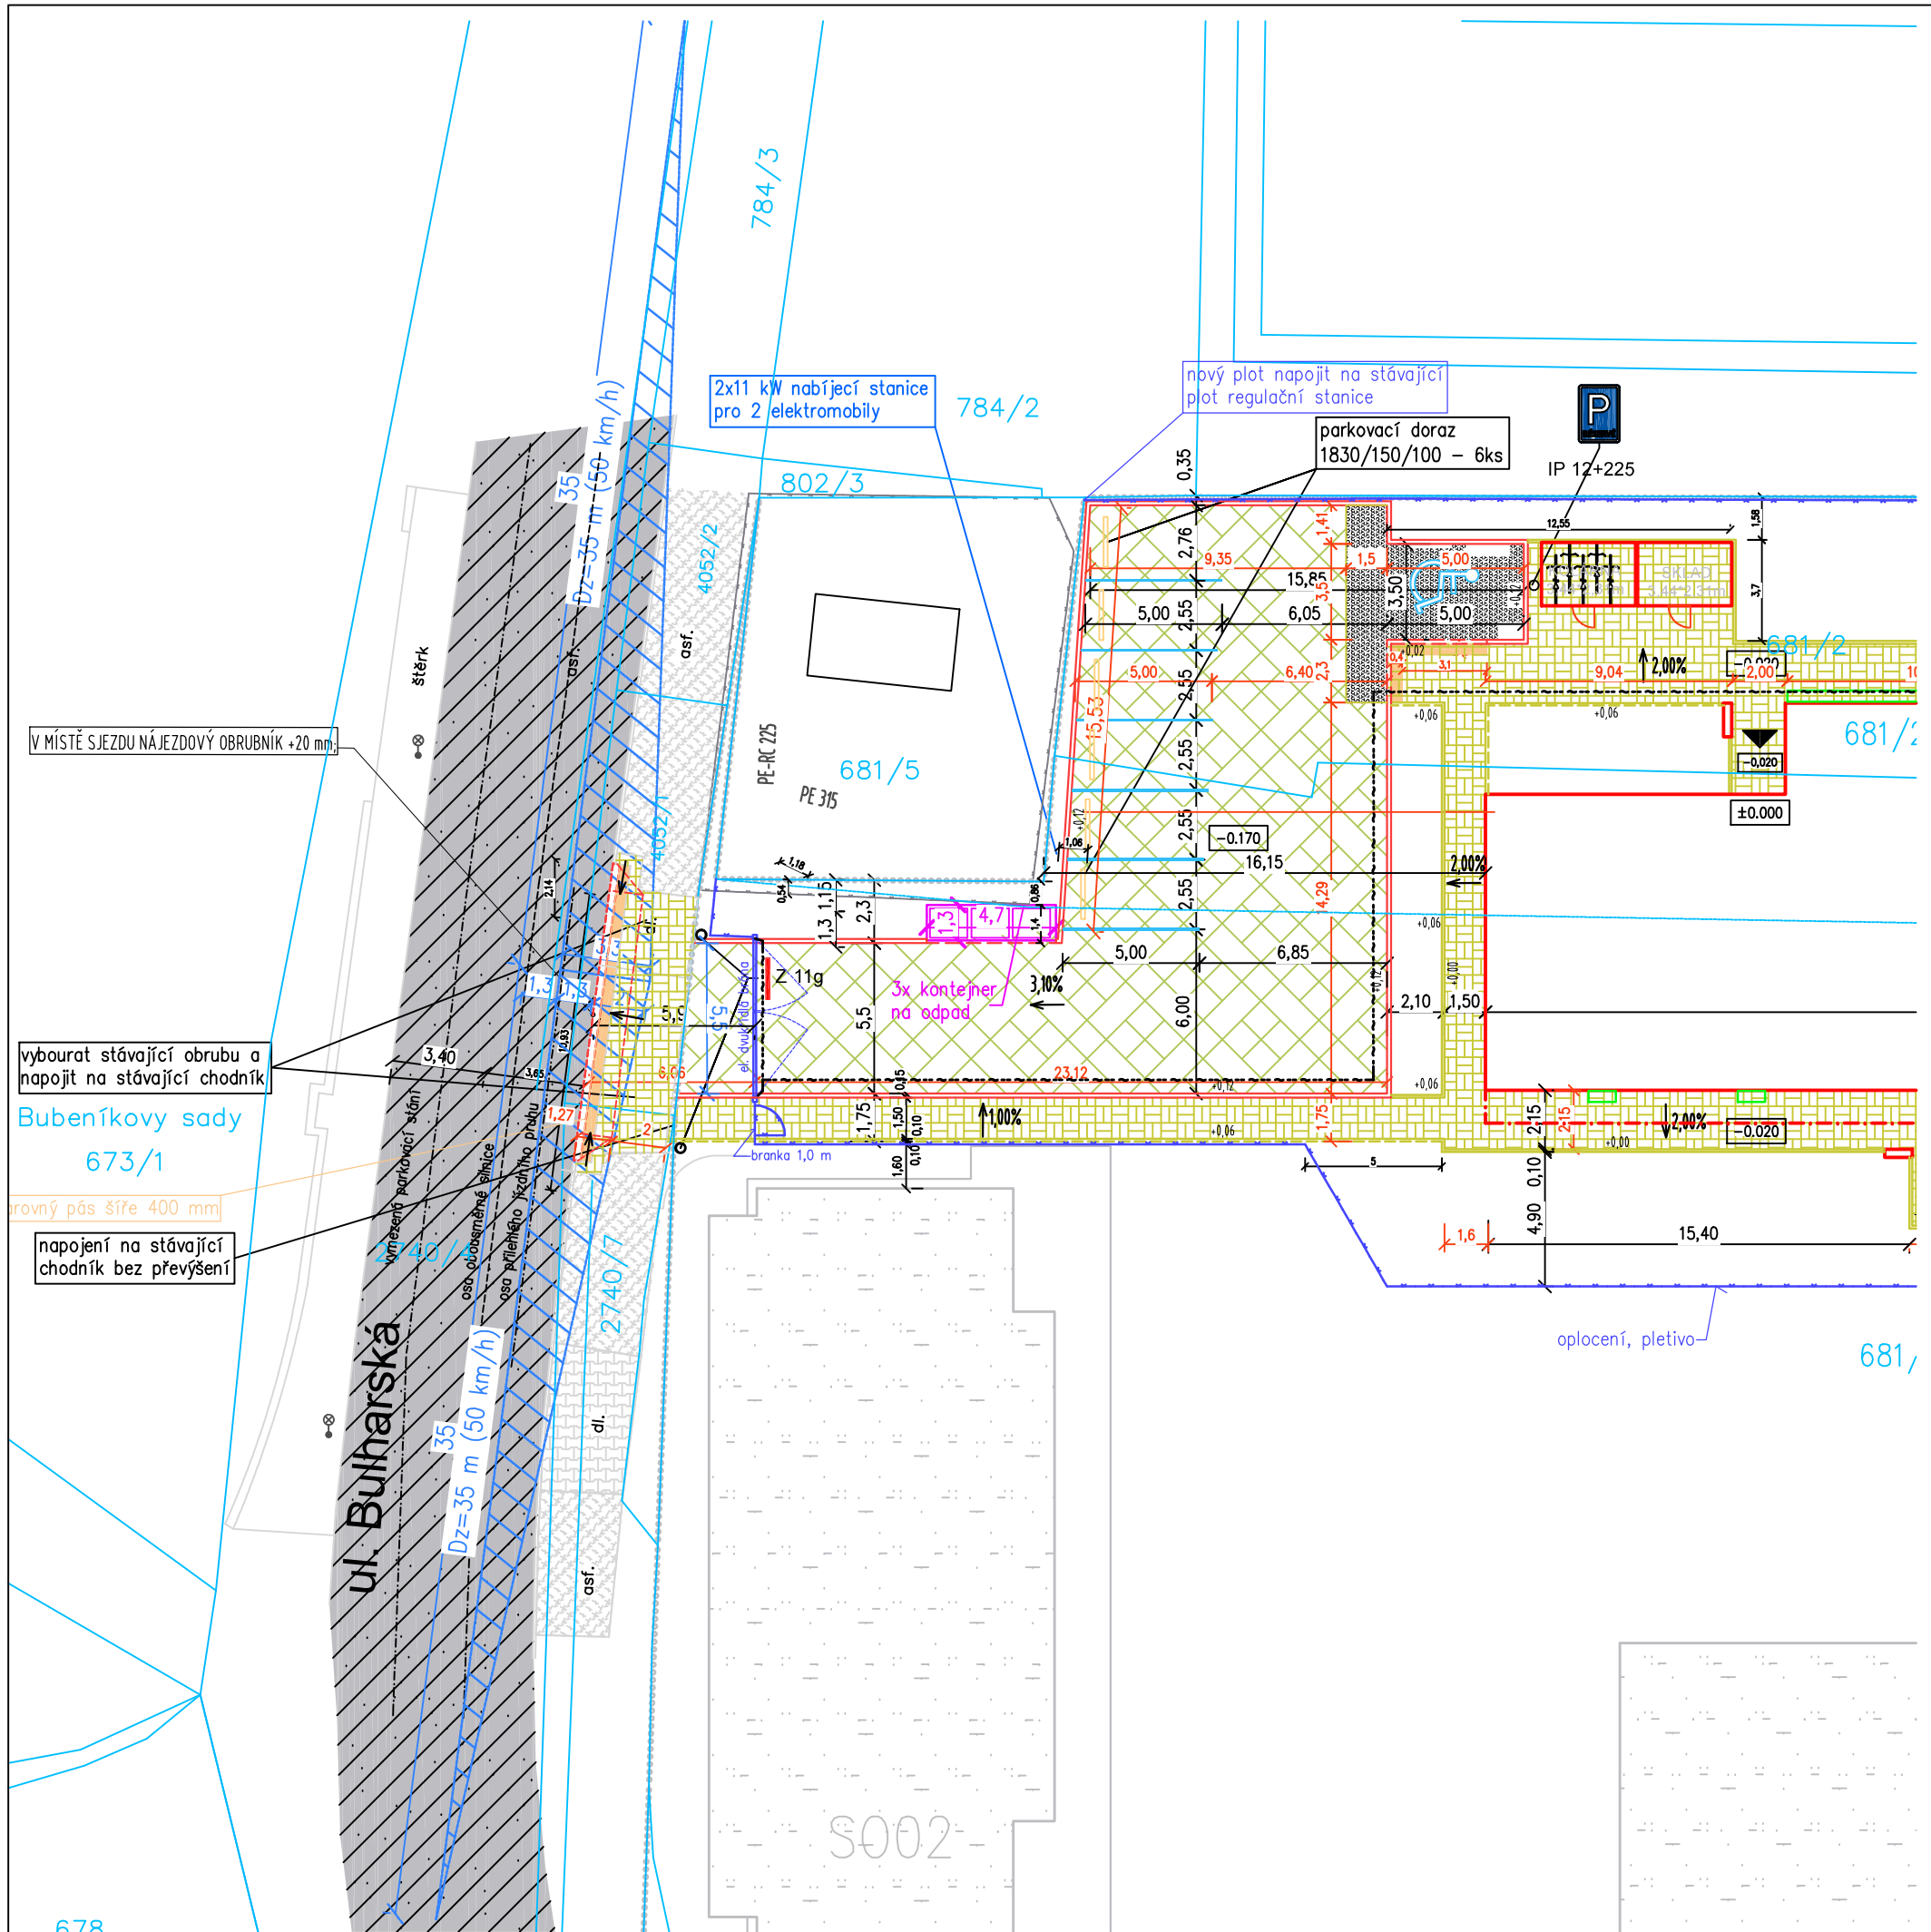

SJEZD:
Navrhovaný sjezd splňuje rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci, dále splňuje rozhled pro zastavení (§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 12 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ČSN 73 6110).

Sjezd splňuje rozhled pro zastavení (§ 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a ČSN 73 6110/Z1. Vykreslený rozhledový trojúhelník je pro návrhovou rychlost 50km/h dle ČSN 73 6110/Z1 obr.72.– samostatný sjezd na místní komunikaci s chodníkem.

Šířka sjezdu je 5,5m – umožňuje plynulé odbočení z místní komunikace ulice Bulharská a výjezd na ni.(§ 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.)

Sjezd je označen červenými sloupky Z11g.

Sjezd je stavebně navržen, jako chodníkový přejezd přes silniční obrubu (výška 0,02m). Chodníkový přejezd je opatřen varovným pásem šíře 0,4m do výšky obruby 0,08m nad místní komunikací. Chodníkový přejezd je navržen ze dvou částí – rampová část je šíře 1,25m a průchozí prostor chodníku je navržen šíře 2,0m. Max. sklon průchozího prostoru je 2,0%. V místě napojení nové části chodníku na stávající chodník je napojení bez výškového rozdílu.

Připojení splňuje vyhlášku č.398/2000 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vodící linie chodníku je přerušena pouze na vzdálenost 7,2m.

LEGENDA DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ

- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000/150/250, S VÝŠKOU PODSÁDKY MIN. 0,12m (90,0 m)
- BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000/150/150, S VÝŠKOU PODSÁDKY MAX. 0,02m (23,0 m)
- BETONOVÝ ZAHRADNÍÍ OBRUBNÍK 1000/100/250 (222,0 m)
- BETONOVÝ ZAHRADNÍÍ OBRUBNÍK 1000/100/250, (60 mm nad dlažbu)
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BÍLÁ ČÁRA 100 mm (35,0 m)
- PARKOVACÍ DORAZ GUMOVÝ, DÉLKY 900 mm SE ŽLUTÝM REFLEXNÍM POLEPEM (7 ks)
- SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ SILNICE (asfalt)
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK (dlažba)
- STÁVAJÍCÍ CHODNÍK (asfalt)
- NOVÉ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY_ZÁMKOVÁ DLAŽBA (405,0 m2)
- NOVÉ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY_VSAKOVACÍ DLAŽBA (315,0 m2)
- NOVÉ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY– VAROVNÝ PÁS (6,0 m2)
- NOVÉ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY_VSAKOVACÍ DLAŽBA (30,0 m2) (mezery max 5 mm)
- ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK

+/- 0,000 = 220,150 m n. m.

Název projektu:	Transformace Domova pod Kuňkou – areál ke Tvrzi
Stupeň dokumentace	dokumentace provedení stavby (DPS)
Místo stavby: Ke Tvrzi 235, 530 03 Pardubice	Katastrální území: Pardubice — Zakázka číslo: 230501

Stavebník/objednatel: Pardubický kraj Komenského nám ěstí 125 532 11 Pardubice IČO: 708 92 822	PARDUBICKÝ KRAJ	Generální projektant: Sinc s.r.o. Průmyslová 560 530 03 Pardubice IČO: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Jaroslav Dvořák		Zpracovatelčásti projektu: Sinc s.r.o. Průmyslová 560 530 03 Pardubice IČO: 288 14 878
Zodpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Dvořák		
Vypracoval:	Dan Zvára, DiS.		
Stavební objekt:	SO01 DPK		Formát: 545/297 — Paré
Část dokumentace:	Situační výkres		Datum: 01/2025
Název:	Dopravní situační výkres	Číslo výkresu- revize: C.4 - R00	Měřítko: 1:250

Kód projektu:	Stupeň	Stavební objekt:	Profese:	Část:	Číslo:	Revize:	Popis:
DPK	DPS	SO01	-	C	4	R00	