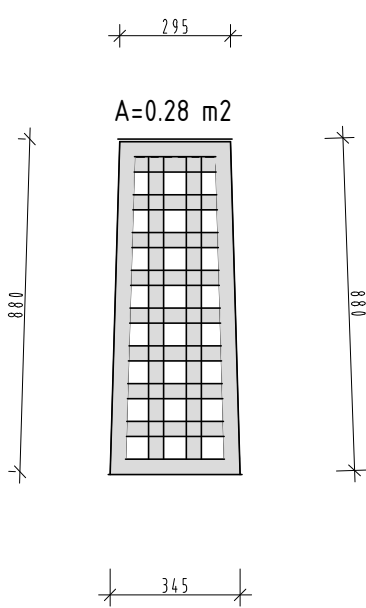
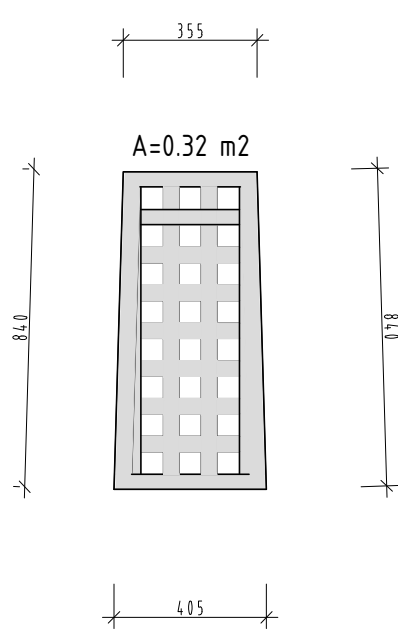


VÝPIS PRVKŮ: zámečnické prvky

ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !

OZN.	NÁKRES (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS, POČET	KUSŮ
Z03		<p>LITINOVÁ MŘÍŽ TL. 40MM - ATYPICKÁ, DÍL a</p> <p>ROZMĚRY DLE OPRAVENÉHO TVARU POJISTNÉHO ŽLABU S POSTRANNÍM OSAZOVACÍM VYBRÁNÍM PRO ULOŽENÍ VÝROBKU MŘÍŽE - ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PO OPRAVĚ DNA SPODNÍ STAVBY TOČNY SO 07</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ ÚPRAVA OCELOVÉ DÍLY TOČNY PS 07</p> <p>OSAZENÍ OCEL PROFILŮ DO PODKLADNÍHO LŮŽE TL. 20-30 MM DLE VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HORNÍ HRANY (hh) POJISTNÉHO ODTOKOVÉHO ŽLABU NA SPODNÍ STAVBĚ OBJEKTU SO 07</p> <p>POČET 1 ks VÁHA/KS 75 Kg/Ks</p>	1 KS
Z04		<p>LITINOVÁ MŘÍŽ TL. 40MM - ATYPICKÁ, DÍL b</p> <p>ROZMĚRY DLE OPRAVENÉHO TVARU POJISTNÉHO ŽLABU S POSTRANNÍM OSAZOVACÍM VYBRÁNÍM PRO ULOŽENÍ VÝROBKU MŘÍŽE - ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ PO OPRAVĚ DNA SPODNÍ STAVBY TOČNY SO 07</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA - VIZ ÚPRAVA OCELOVÉ DÍLY TOČNY PS 07</p> <p>OSAZENÍ OCEL PROFILŮ DO PODKLADNÍHO LŮŽE TL. 20-30 MM DLE VÝŠKOVÉHO OSAZENÍ A SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ HORNÍ HRANY (hh) POJISTNÉHO ODTOKOVÉHO ŽLABU NA SPODNÍ STAVBĚ OBJEKTU SO 07</p> <p>POČET 1 ks VÁHA/KS 85 Kg/Ks</p>	1 KS