


R VZT 1 - TĚLOCVIČNA

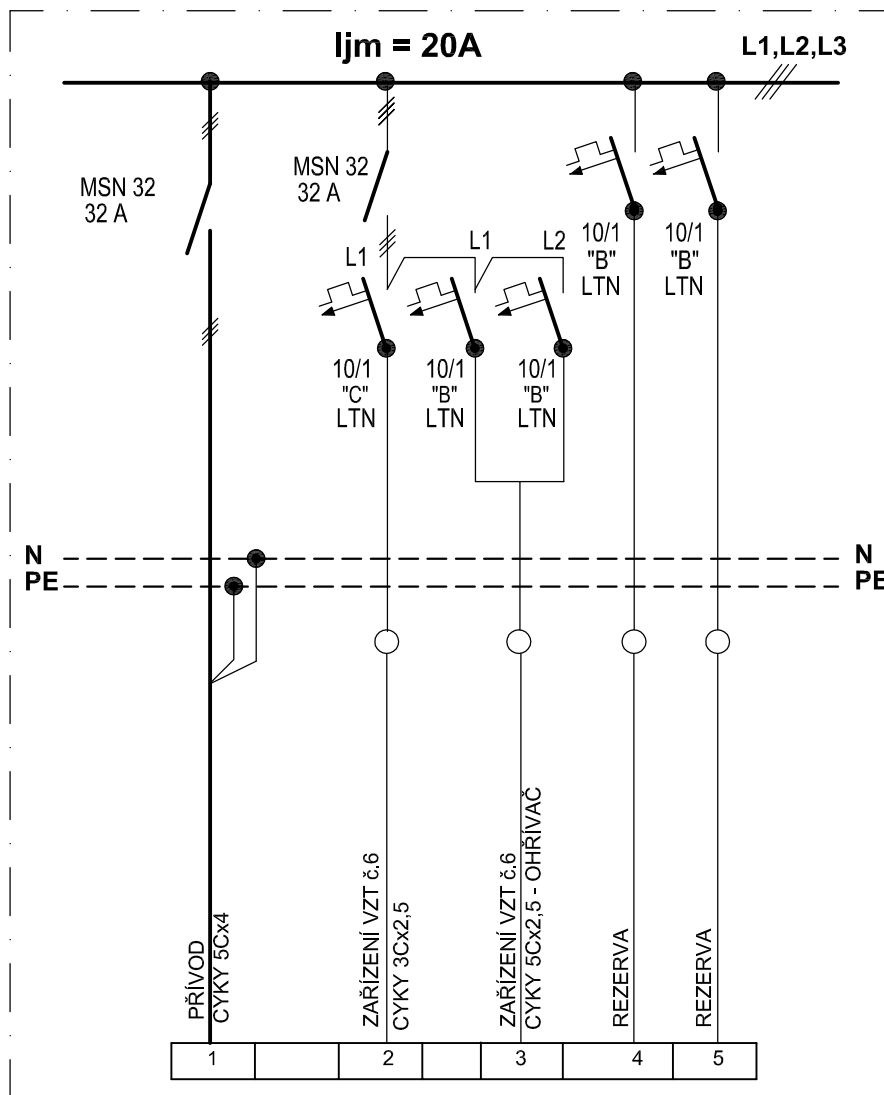

R VZT1 - OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ TYP "Z" 300/600/150

KRYTÍ: IP40/20

PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY


ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - S,3NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

REVIZE 02/2024

	vypracoval	J. Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. V. Hromek	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	06.2021
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820		formát	1A4
			měřítko	-
obsah	ROZVADĚČ R VZT1 - TĚLOCVIČNA		část D.1.4.3.	č. výkresu 7.