



Pohled 1

Detektor kouře v potrubí k automatickému vypnutí vzduchotechnické jednotky (součást dodávky VZT jednotky)

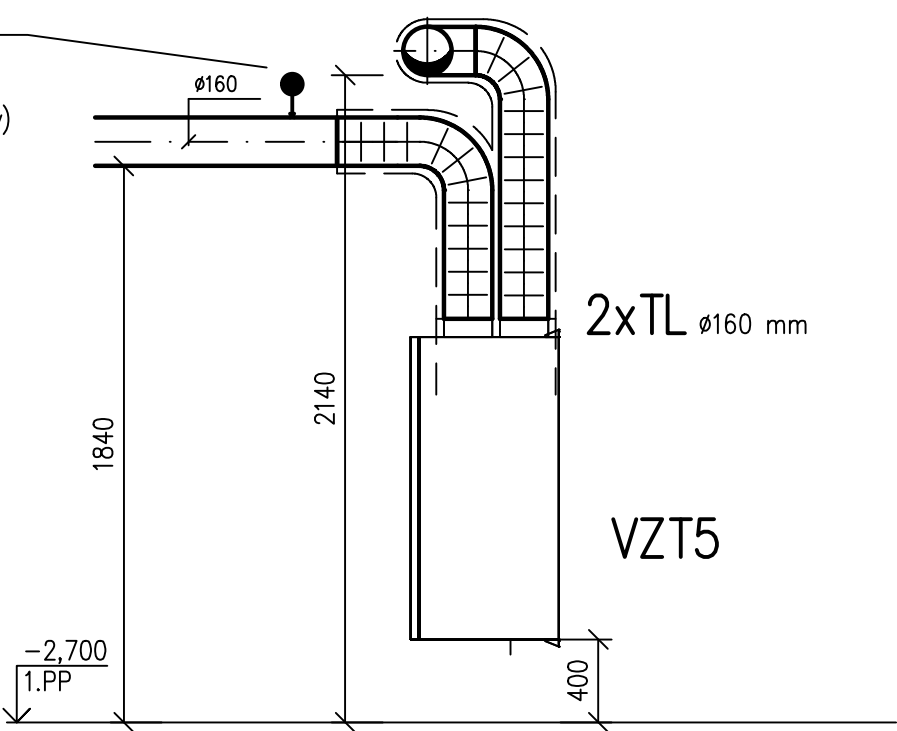

Pohled 2

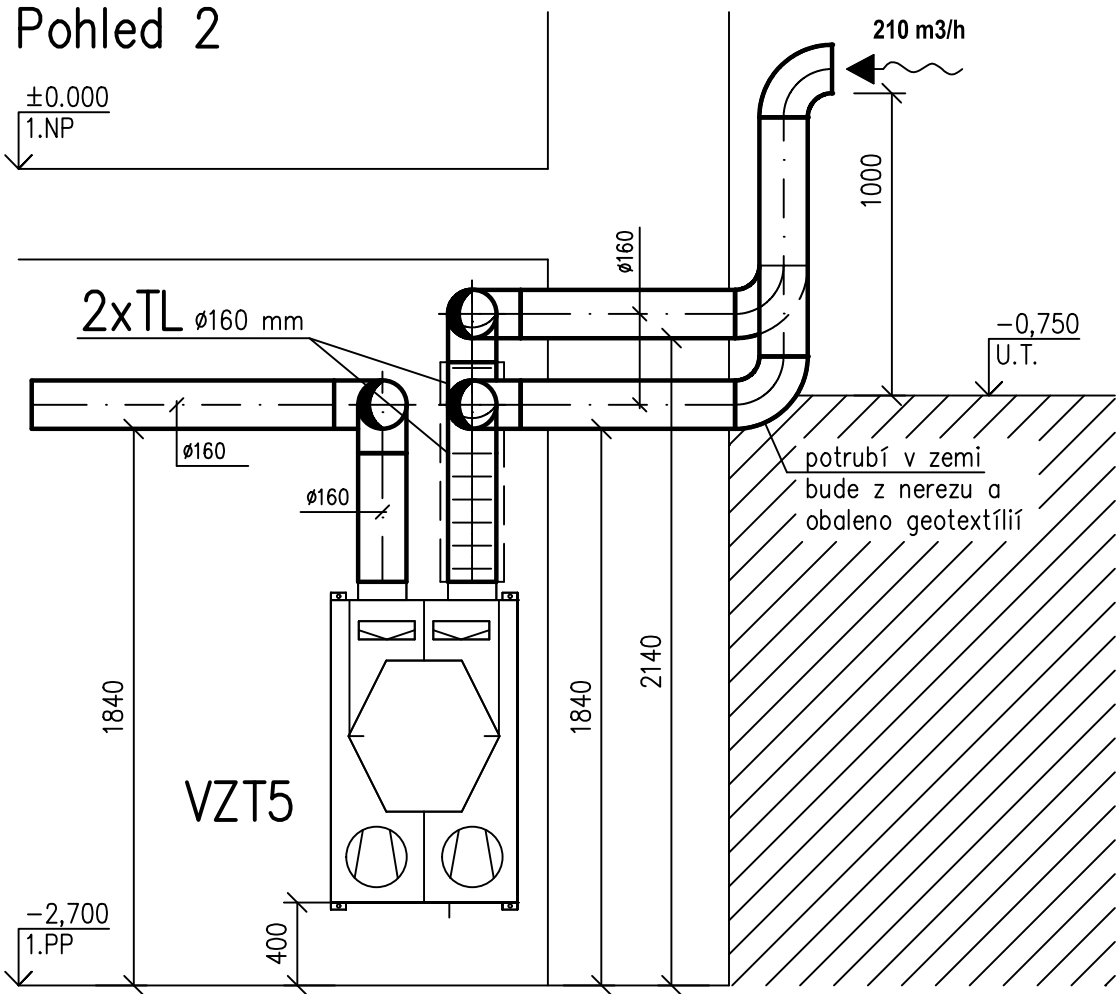


LEGENDA:

VZT5

Vzduchotechnická jednotka se svislými hrdly pro průtok vzduchu V=209 m3/h, s protiproudým rekuperačním výměníkem o výkonu 2 kW s účinností 98% a vestavěným elektrickým ohřívačem o výkonu 0,6 kW. Jednotka bude opatřena filtry třídy EU3 na přívodu venkovního vzduchu a na odtahu vnitřního vzduchu, na každém hrdle bude osazena pružná manžeta.

TL

Ohebný tlumič hluku z netkané vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tl. 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného hliníku délky 1 m. ø160 mm – celkový útlum 28 dB



Kruhové potrubí z pozinkovaného plechu

UPOZORNĚNÍ:

Na potrubí sání venkovního vzduchu vzduchotechnické jednotky VZT5 bude osazen detektor kouře v potrubí k automatickému vypnutí vzduchotechnické jednotky (součást dodávky VZT jednotky).

REVIZE 02/2024

± 0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ

	vypracoval	TZB KOMPLET s.r.o.	zak. č.	
	ověřil	O. Balihar	stupeň	DPS
	stavebník	Pardubický kraj	datum	05.2021
stavba	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - OA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM SJZ PARDUBICE, Hlavní objekt školy a tělocvična, Štefánikova 325, Pardubice, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 820		formát	2xA4
			měřítko	1: 25
obsah	VZDUCHOTECHNIKA – SCHÉMA JEDNOTKY VZT5		část D.1.4.1.	č. výkresu VZT14