

Poznámky:

- Všechny kóty jsou v mm, pokud není uvedeno jinak.
- Všechny výšky jsou v m.n.m. Bp.v, pokud není uvedeno jinak.
- Všechny hrany budou zkoseny 15/15, pokud není uvedeno jinak.
- Detaily budou provedeny dle vzorových listů pozemních komunikací není-li specifikováno jinak.
- Výztuž procházející pracovní spárou bude ošetřena epoxidovým nátěrem v min. délce 50 mm od pracovní spáry na obě strany.
- Distanční výztuž dle zvyklostí zhotovitele.
- Pro realizaci stavby je nutné zpracovat podrobný výkres výztuže, který bude předložen TDS k odsouhlasení.

Betonová krycí vrstva – dřívky křidel:

- Minimální: 45 mm
- Nominální: 55 mm


Materiály: (podrobnější specifikace viz TZ)

- Beton: C30/37
- Výztuž: B500 B

Betonová krycí vrstva – základy křidel:

- Minimální: 50 mm
- Nominální: 60 mm

Rozkreslení výztuže a min. průměry zakřivení

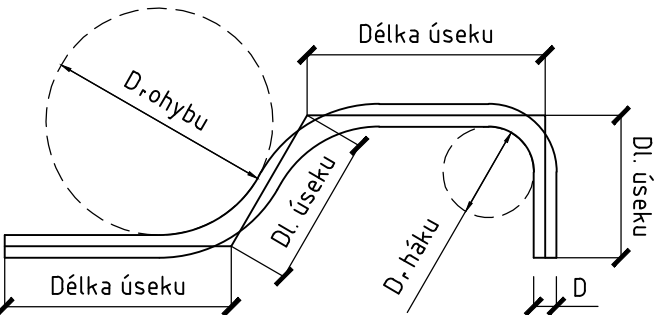

Průměr vložky	Háky, smyčky a ohyby
D ≥ 16mm	D _r = 4D
D > 16mm	D _r = 7D


Délky úseků v rozkreslení jsou vztaženy k ose vložky.

Výkaz výztuže:

VÝKAZ BYL VYHOTOVEN PRO STANOVENÍ HMOTNOSTI VÝZTUŽE. NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝROBU POLOŽEK!

Výkaz výztuže Rampa									
Položka	Ø	Délka	Počet	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	poznámka	
Číslo	Ocel	[mm]	[m]	[ks]	[m]	[m]	[m]		
001	B500B	12	3.09	46.06667		142.3			
002	B500B	12	3.09	46.06667		142.3			
003	B500B	12	3.11	270		839.7			
004	B500B	10	3.39	2	6.8				
005	B500B	12	1.31	135		176.9			
006	B500B	12	6.91	110		760.0			
007	B500B	12	2.60	189		491.4			
008	B500B	12	3.30	46		151.8		Proměnná položka	
009	B500B	10	0.54	90	48.6				
010	B500B	12	4.14	2		8.3			
011	B500B	12	3.83	22		84.3			
012	B500B	12	3.83	22		84.3			
S01	B500B	8	0.39	688.5	268.5			Spony	
V01	B500B	16	1.85	22.5			41.6	Výztuž do základu	
Celková délka podle profilu		[m]	268.5	55.4	2881.2	41.6			
Hmotnost pro 1 bm		[kg/m]	0.395	0.617	0.888	1.578			
Celková hmotnost podle profilu		[t]	0.11	0.03	2.56	0.07			
Celková hmotnost		[t]	2.76						

D

VECTURA Pardubice, s.r.o. 17. listopadu 233, Pardubice, 530 02		 www.vecturapardubice.cz email: info@vecturapardubice.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Radek Vašátko. Ph.D.		KONTOLOVAL: Ing. Radek Vašátko. Ph.D.	
INVESTOR: Pardubický kraj		DATUM: 01/2025	
KRAJ: Pardubický	OBEC: Pardubice	FORMÁT: XxA4	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 201, SO 202, SO 205		MĚŘÍTKO: -	
NÁZEV STAVBY: NPK a.s., Pardubická nemocnice, rozšíření parkovací kapacity Kyjevská, Pardubice		STUPEŇ: PDPS	
NÁZEV VÝKRESU: Výkres výztuže - objekt č. 6		ČÍSLO ZAKÁZKY: -	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.2.10
		ČÍSLO SOUPRAVY:	