


POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
ČYK 4x16

VÝVOD DO RD
ČYK-J 5x10

VÝVOD DO RD
ČYK-J 5x10

VÝVOD DO RD
ČYK 3x1,5

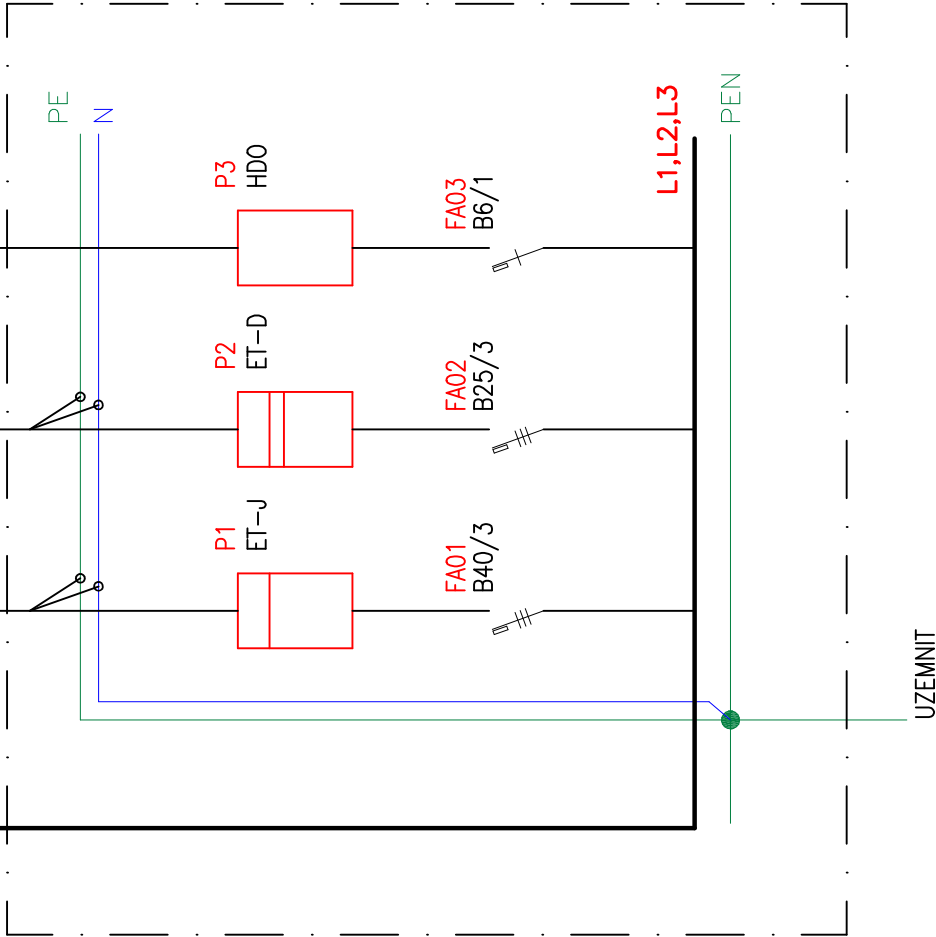

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE

PLASTOVÝ KOMPAKTNÍ PILÍŘ
VZHLEDOVĚ A ROZMĚROVĚ PŘÍZPŮSOBIT POJISTKOVÉ SKŘÍŇI

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3+N+PE, STŘ. 50Hz, 400/230V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

| | | |
|------|-----------------------------|------|
| P1 | JEDNOTARIFNÍ ELEKTROMĚR 3F | 1 KS |
| P2 | DVOUNOTARIFNÍ ELEKTROMĚR 3F | 1 KS |
| P3 | SAZBOVÝ SPÍNAČ HDO | 1 KS |
| FA01 | TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ B42/3 | 1 KS |
| FA02 | TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ B25/3 | 1 KS |
| FA03 | JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ B6/1 | 1 KS |

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Vypracoval: | Hlavní inženýr projektu: | Ing. Jaroslav DVOŘÁK U Dolního rybníka 340, 568 02 Svitavy dvorak@sinc.cz IČ: 866 81 087 |
| Ing. Petr HASENÖHL | ING. Jaroslav DVOŘÁK | |
| Místo stavby: Pokorného 278, 538 03 Heřmanův Městec | | |
| Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | |
| | | |
| Akce: | Formát: A3 Paré: | |
| Komunitní bydlení - Heřmanův Městec D.2.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.2.5 SILNOPROUD | Datum: 01/2025 | |
| | Stupeň: DPZ | |
| | Zakáz. č.: 240101 | |
| | Měřítko: - | |
| Část | Č.v. | |
| Výkres: | ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE | |
| | 06 | |