

VÝPIS MATERIÁLU

POTRUBI

TLAKOVÉ TROUBY PE HD100RC d125 SDR11	282,30	m
TLAKOVÉ TROUBY PE HD100RC d110 SDR11	6,00	m
TLAKOVÉ TROUBY PE HD100RC d63 SDR11	37,00	m

ARMATURY


ŠOUPATKO DN125 S PŘÍRUBAMI (vodometná šachta)
ŠOUPATKO DN80 S PŘÍRUBAMI (vodometná šachta)
ŠOUPATKO DN100 S PŘÍRUBAMI
ŠOUPATKO DN50 S PŘÍRUBAMI
HYDRANT NADEZENÍ DN100

OSTATNI

ŠOUFŤKOVÝ POKLOP	9 ks
ZEMNÍ SOUPRAVA 1,30-1,80m DN100	4 ks
ZEMNÍ SOUPRAVA 1,30-1,80m DN50	5 ks
VYSTRÁŽNÁ FÓLIE	326,00 m
SIGNALNÍ VODIČ	326,00 m
ZAJIŠŤOVACÍ BETONOVÉ BLOČKY B10	30 ks
CHRAŇKA	16,50 m
RACI SPONÝ	65 ks
MANŽETY	12 ks
ODPRAVŤOVÝ POKLOP	1 ks

TVAROVKY

MAA DN125/125 s přírůbni	
KOLENO 90° d125	
KOLENO 45° d125	
KOLENO 30° d125	
KOLENO 90° 6b3	
MAVTAJACI PAS PE125/PE110	
MAVTAJACI PAS PE125/PE53	
PŘÍRUBA PRO HOPE POTRUBÍ DN50	
PŘÍRUBA PRO HOPE POTRUBÍ DN100	
PŘÍRUBA PRO HOPE POTRUBÍ DN125	
PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATIKOU DN50	
PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATIKOU DN100	
REDUKCE DN125/50 S PŘÍRUBAMI	
REDUKCE DN125/50 S PŘÍRUBAMI	
T-KUS DN125/80 ULTA – vodotěrný šacht	
KOLENO 90° DN80 ULTA – vodotěrný šacht	

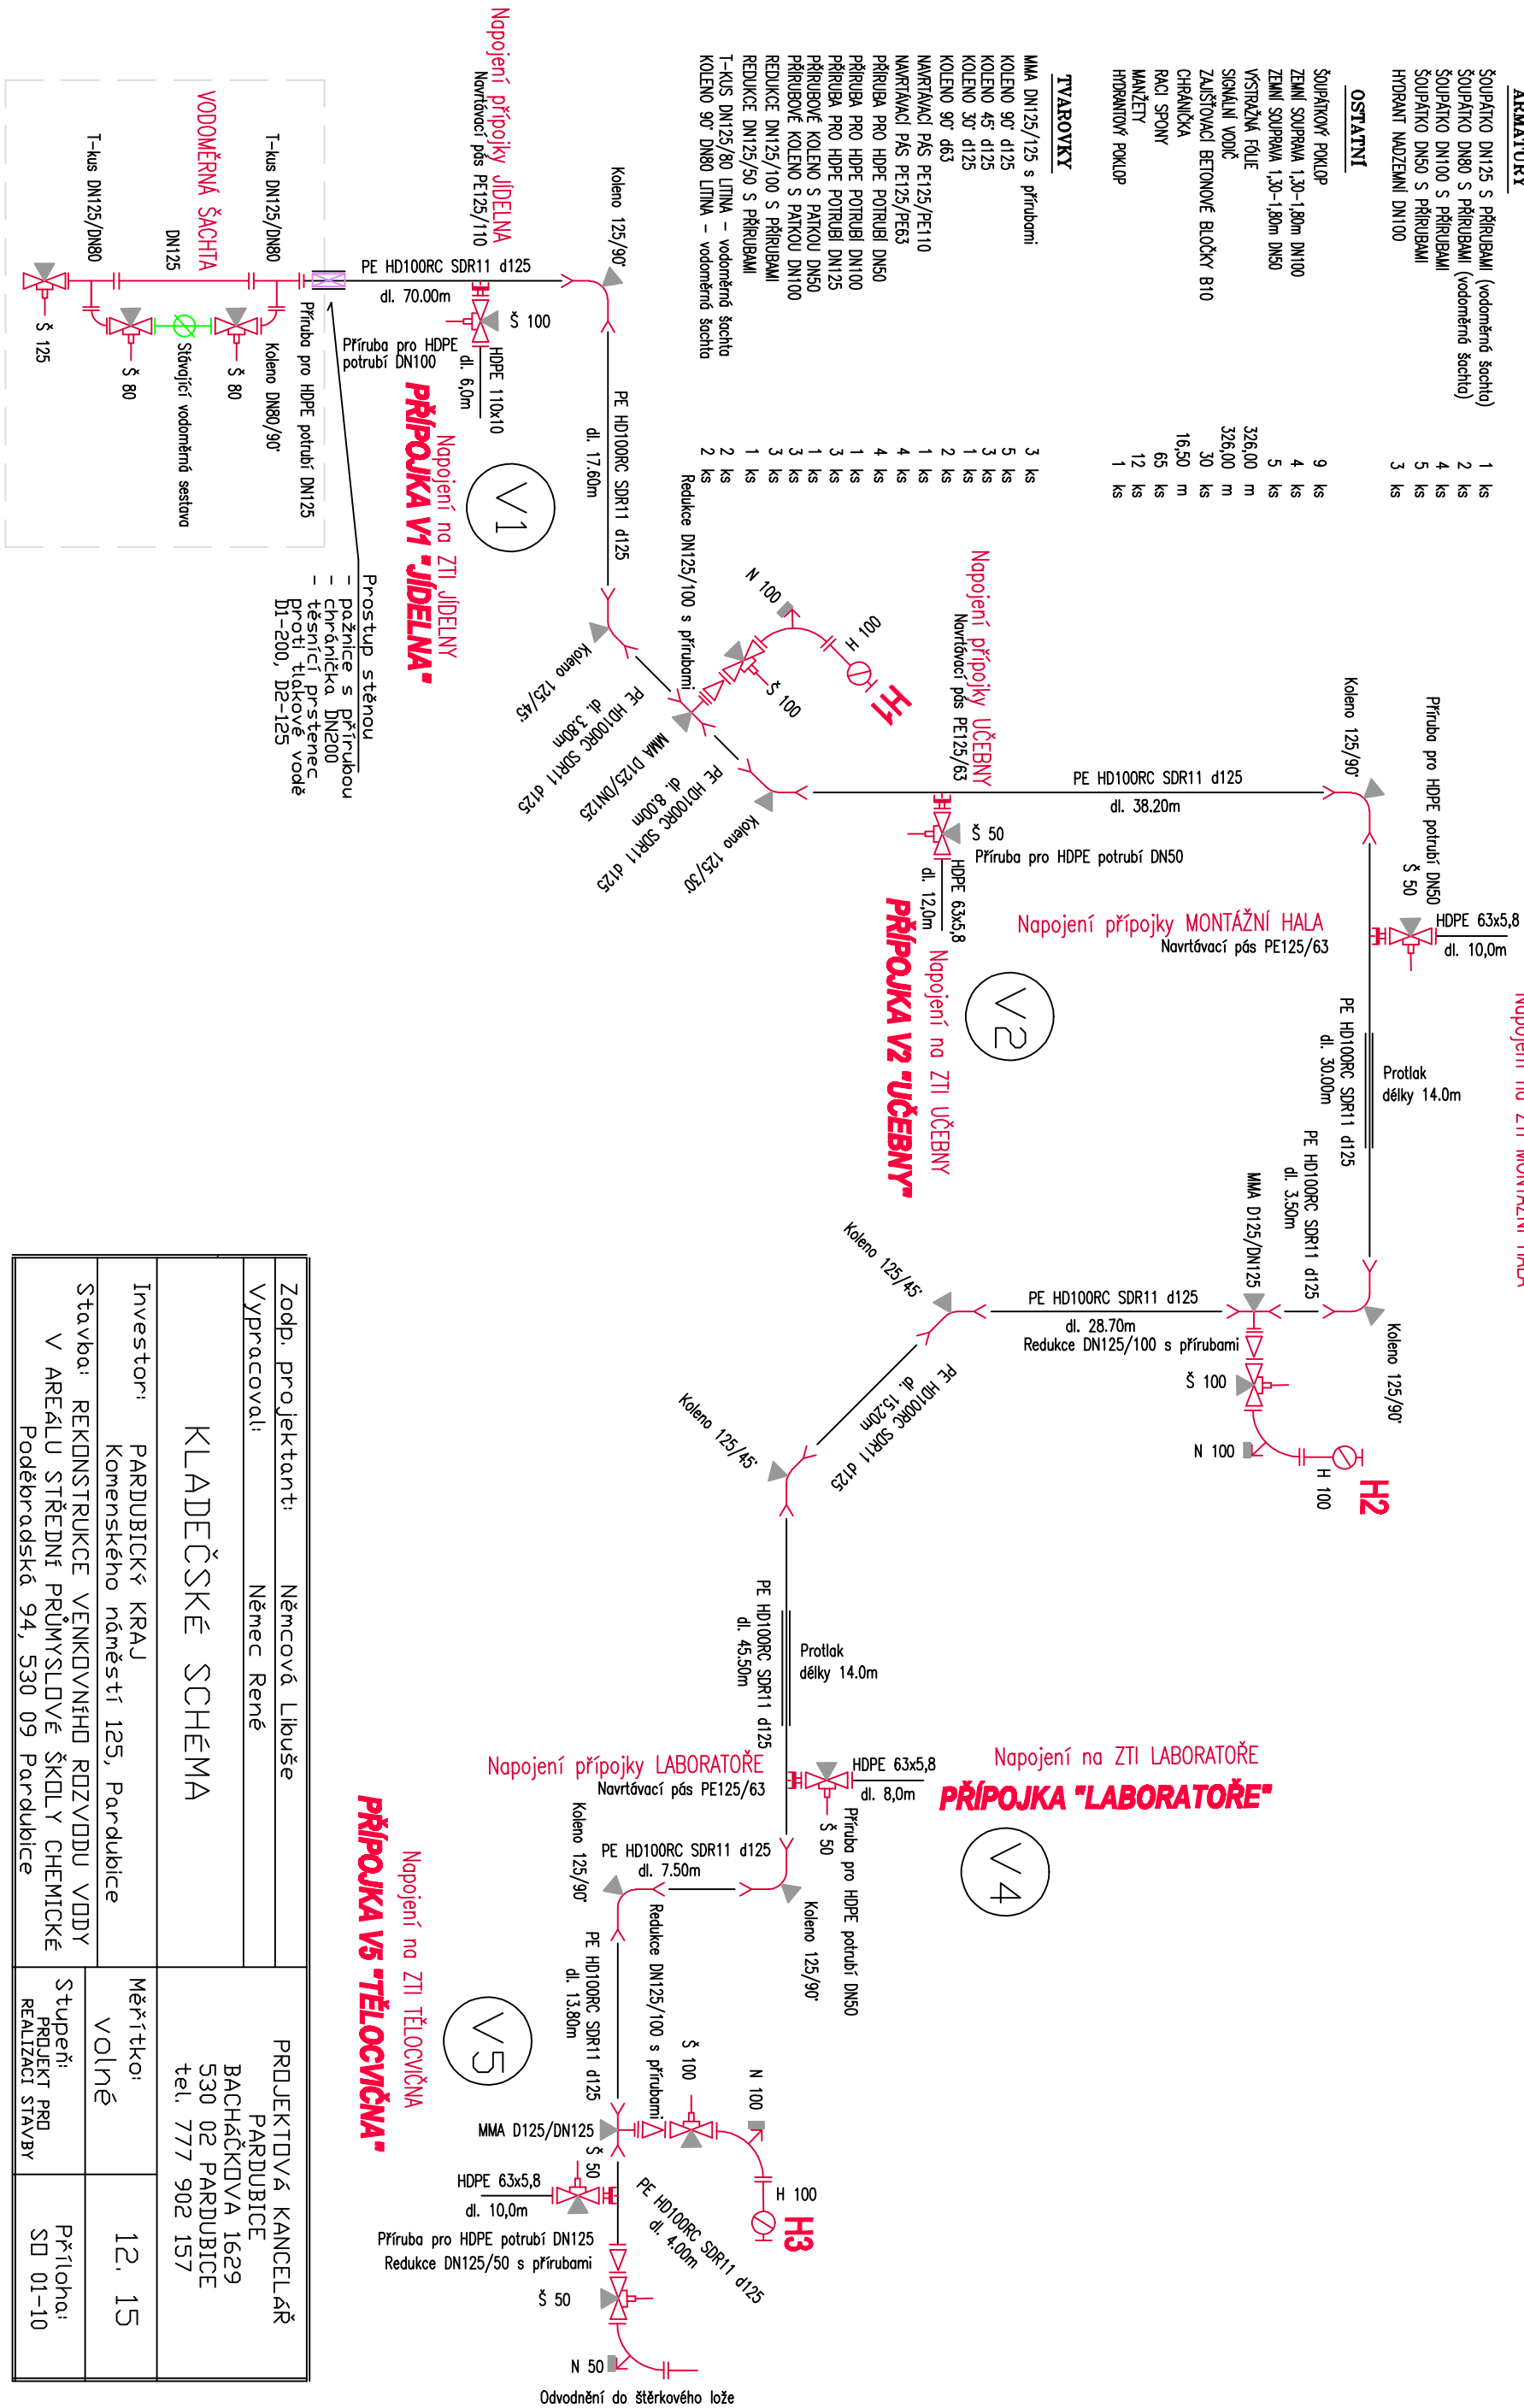

Zodp. projektant:	Němcová Libuše	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PARDUBICE BACHÁČKOVA 1629 530 02 PARDUBICE tel. 777 902 157
Vypracoval:	Němec Reně	
KLADEČSKÉ SCHEMA		
Investor:	PARDUBICKÝ KRAJ Komenského náměstí 125, Pardubice	
Stavba: REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO ROZVODU VODY V AREÁLU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY CHEMICKÉ Poděbradská 94, 530 09 Pardubice	Měřítko: volně	12. 15
	Stupeň: PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY	Příloha: SD 01-10