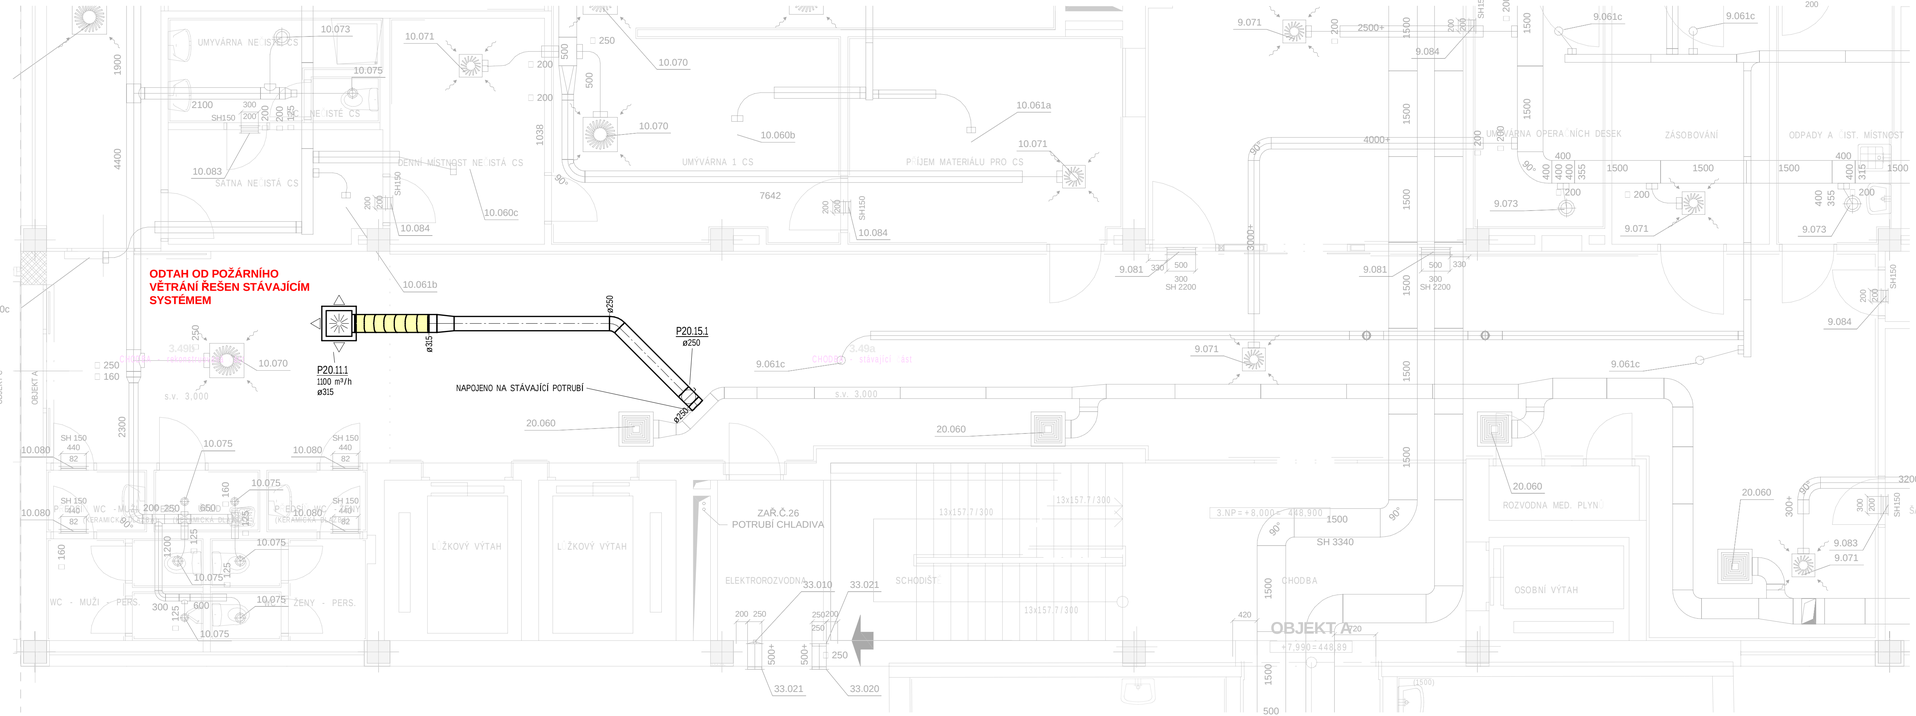
ODTAH OD POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ ŘEŠEN STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM
P20.11.1
1100 m³/h
ø315
NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
P20.15.1
ø250
ø250
ø315
ø250
UMÝVÁRNA NE ISTÁ CS
DENNÍ MÍSTNOST NE ISTÁ CS
ŠATNA NE ISTÁ CS
UMÝVÁRNA 1 CS
PŘÍJEM MATERIÁLU PRO CS
UMÝVÁRNA OPERAČNÍCH DESEK
ZÁSOBOVÁNÍ
ODPADY A IST. MÍSTNOST
CHODBA - stávající část
ZAŘ.Č.26 POTRUBÍ CHLADIVA
ELEKTROROZVODNA
SCHODIŠTĚ
CHODBA
OSOBNÍ VÝTAH
ROZVODNA MED. PLYN
ŠATNA VSTUP ŽENY
L. ŽKOVÝ VÝTAH
L. ŽKOVÝ VÝTAH
WC - MUŽI - PERS.
WC - MUŽI - PERS.
P. ŽENY
ŽENY - PERS.
OBJEKT A
OBJEKT C
OBJEKT A
OBJEKT B
OBJEKT C
OBJEKT D
OBJEKT E1
OBJEKT E2
OBJEKT F
OBJEKT G
OBJEKT H
OBJEKT TS
OBJEKT J
HEC
3.NP = +8.000 = 448.800
+7.990 = 448.99
s.v. 3.000
SH 2200
SH 3340
SH150
13x157.7/300
10.073
10.071
10.075
10.070
10.060b
10.061a
10.071
10.070
10.083
10.060c
10.084
10.084
10.061b
10.060c
10.070
10.080
10.075
10.080
10.075
10.075
10.075
10.075
10.075
10.075
10.075
10.080
10.080
10.075
10.075
10.075
10.075
10.075
10.075
10.075