

REV.	REV.	DATUM	DATE	POPIS	DESCRIPTION
00		30.04.2025		První vydání	

NÁZEV STAVBY	BUILDING
--------------	----------

NPK, a.s. Svitavská nemocnice, modernizace lůžkového fondu



MÍSTO STAVBY	LOCATION
--------------	----------

INVESTOR	INVESTOR
----------	----------

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

HLAVNÍ	HEAD
ARCHITEKT	ARCHITECT
Karlinblok, s.r.o.	

Pernerova 659/31A
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavní architekt
arch. Vladimír Kružík

manažer
ing. Petr Jíleček

HLAVNÍ	HEAD
PROJEKTANT	DESIGNER
Karlinblok, s.r.o.	

Pernerova 659/31A
186 00, Praha 8
www.karlinblok.cz

hlavní inženýr
Ing. Rostislav Stejskal

hlavní inženýr projektu
(zástupce)
ing. arch. Stanislav Šrot

ZPRACOVATEL ČÁSTI	SUBCONTRACTOR
-------------------	---------------

Pipeline Design s.r.o.


Frýdklantská 1351/15
460 01, Liberec 1

číslo
420 607 972 847

VYPRACOV	DRAWN
AL	BY
Jiří Štajer	

KONTROLOVAL	CHECKED BY
Jiří Štajer	

AUTORIZACE	SEAL
------------	------



ZODP. PROJEKTANT	RESPONS. DESIGNER
Rudolf Svoboda	

STUPEŇ DOKUMENTACE	DESIGN STAGE
--------------------	--------------

DOK. PRO PROVEDENÍ STAVBY

DPS

ČÁST	SECTION
------	---------

D1 DOK. STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

OBJEKT (SO, PS)	BUILDING
-----------------	----------

C OBJEKT C - DIAGNOSTICKÝ A LŮŽKOVÝ PAVILON (NOVOSTAVBA)

DÍL	PART
-----	------

PROFESNÍ DÍL	PROFESSION PART
--------------	-----------------

110 ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ

MPL


DĚLENÍ	DIVISION
--------	----------

ČLENĚNÍ	STRUCTURE
---------	-----------

NÁZEV VÝKRESU	DRAWINGS NAME
---------------	---------------

KOPIE	COPY
-------	------

Specifikace koncových prvků




DATUM	DATE OF ISSUE
-------	---------------

MĚŘITKO	SCALE
---------	-------

FORMÁT	PAPER SIZE
--------	------------

ČÁST	SO / PS	DÍL	PROF. DÍL	DĚLENÍ	ČLENĚNÍ	Č. VÝKRESU	Č. REVIZE
SECTION	BUILDING	PART	PROF. PT.	SECTION	STRUCT.	DRAW. NO.	REV. NO.

NÁZEV SOUBORU	FILE NAME
---------------	-----------

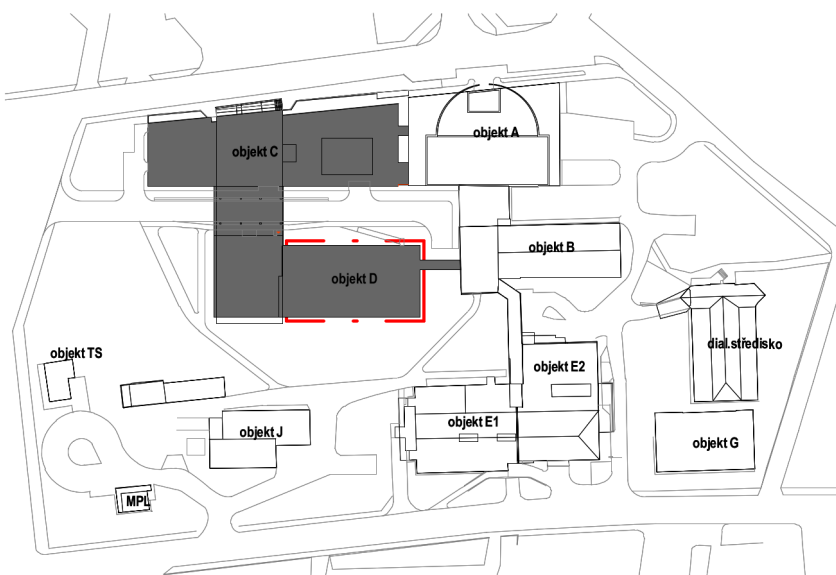

POLOHOPISNÝ SYSTÉM: **S-JTSK** VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: **Bpv**

M 1/50 1m 5m

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-04	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 1 lůžko	
Umístění:	C2.86, C2.88, C3.89, C3.91	
Počet:	4x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1800 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	1800 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-05	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 2 lůžka	
Umístění:	C1.97-2x	
Počet:	2x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1300 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	2800 mm	
rozteč mezi lůžky:	1400 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-05	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 2 lůžka	
Umístění:	C1.101, C2.78, C2.80, C2.82, C2.84, C2.90, C2.92, C3.81, C3.83, C3.85, C3.87,	
Počet:	13x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1300 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	3550 mm	
rozteč mezi lůžky:	2150 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-06	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 3 lůžka	
Umístění:	C1.93, C1.95, C2.62, C2.64, C2.66, C2.68, C2.70, C2.72, C2.74, C2.76, C2.94, C3.65, C3.67, C3.69, C3.71, C3.73, C3.75, C3.77, C3.79, C3.97,	
Počet:	20x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1300 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	5000 mm	
rozteč mezi lůžky:	1800 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-07	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 1 lůžko	
Umístění:	C4.15-2x, C4.35, C4.40, C4.41, C4.47, C4.67, C4.70	
Počet:	8x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
stlačený vzduch	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1800 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	1800 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-08	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 1 lůžko	
Umístění:	C4.20, C4.24	
Počet:	2x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicinální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	2x	12x1
stlačený vzduch	2x	12x1
vakuum	2x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO-ZIS (žlutá s LED indikací)	6x	dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová s LED indikací)	4x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	10x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	4x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1800 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	1800 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-09	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Lůžková rampa pro 2 lůžka	
Umístění:	C4.48, C4.58, C4.60	
Počet:	3x	
Vybavení ukončovacího prvku: (vybavení je rozepsáno pro 1 lůžko)		
Medicinnální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
stlačený vzduch	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	4x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	2x CAT 6 LAN/LAN	
Sestra-pacient:	1x příprava dle projektu slaboproudu.	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
medilišta	délka = 1300 mm	1x na horní hraně rampy
Technické specifikace:		
délka rampy:	3950 mm	
rozteč mezi lůžky:	2550 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-10	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Zdrojový most pro 1 lůžko	
Umístění:	C4.53-3x, C4.54	
Počet:	4x	
Vybavení ukončovacího prvku:		
Medicinální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	2x	12x1
stlačený vzduch	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
DO-ZIS (žlutá s LED indikací)	4x	dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová s LED indikací)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	6x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	6x CAT 6 LAN/LAN	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
pojezd pro uchycení infuzní techniky	délka tyče 1400 mm	1x
pojezd na pod mostem	přes celou délku mostu pro uchycení polic	1x
police na pojezdu	400 x 600 mm	2x na horní hraně rampy
medilišta	na polici	2x
lampička LED	uchycení na hlavu stativu	1x
Technické specifikace:		
délka mostu:	1300 mm	
rozteč noh mostu:	1150 mm	
výška podhledu	dle realizace na stavbě	
výška mostu od podlahy	1750 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-11	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Zdrojový most pro 1 lůžko	
Umístění:	C3.38-8x,	
Počet:	8x	
Vybavení ukončovacího prvku:		
Medicinální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
stlačený vzduch	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
DO (zelená)	2x	dle PD silnoproudu
DO-ZIS (žlutá s LED indikací)	2x	dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová s LED indikací)	4x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	6x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	6x CAT 6 LAN/LAN	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
pojezd pro uchycení infuzní techniky	délka tyče 1400 mm	1x
pojezd na pod mostem	přes celou délku mostu pro uchycení polic	1x
polic na pojezdu	400 x 600 mm	2x na horní hraně rampy
medilišta	na polici	2x
lampička LED	uchycení na hlavu stativu	1x
Technické specifikace:		
délka mostu:	1600 mm	
rozteč noh mostu:	1350 mm	
výška podhledu	dle realizace na stavbě	
výška mostu od podlahy	1750 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1_C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-12	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Zdrojový most pro 1 lůžko	
Umístění:	C1.12-4x, C1.30-4x,	
Počet:	8x	
Vybavení ukončovacího prvku:		
Medicinální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	1x	12x1
stlačený vzduch	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bíláš)	2x	dle PD silnoproudu
DO-ZIS (žlutá s LED indikací)	8x	dle PD silnoproudu
VDO-ZIS (oranžová s LED indikací)	2x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	10x	dle PD silnoproudu
Osvětlení:		
Typ:	Specifikace:	Spínání:
přímé	14 W LED	spínáno z rampy
nepřímé	14 W LED	spínáno ode dveří
orientační	3 W LED	spínáno ode dveří
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45	4x CAT 6 LAN/LAN	
prázdné víčko:	2x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
pojezd pro uchycení infuzní techniky	délka tyče 1400 mm	1x
pojezd na pod mostem	přes celou délku mostu pro uchycení polic	1x
polic na pojezdu	400 x 600 mm	2x na horní hraně rampy
medilišta	na polici	2x
lampička LED	uchycení na hlavu stativu	1x
Technické specifikace:		
délka mostu:	1600 mm	
rozteč noh mostu:	1350 mm	
výška podhledu	dle realizace na stavbě	
výška mostu od podlahy	1750 mm	
Barevné řešení:		
tělo rampy:	dle požadavku architekta	
víčka rampy:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1 C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-13	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Stativ výškově stavitelný	
Umístění:	C4.21-2x	
Počet:	2x	
Vybavení ukončovacího prvku:		
Medicinální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	2x	12x1
stlačený vzduch	1x	12x1
vakuum	1x	12x1
Silnoproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
MDO (bílá)	2x	dle PD silnoproudu
ZIS (žlutá s LED indikací)	3x	dle PD silnoproudu
VDO (oranžová s LED indikací)	3x	dle PD silnoproudu
PA (ochranné pospojení)	8x	dle PD silnoproudu
Slaboproud:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45 cat.5	2x CAT 6 LAN/LAN	
optický kabel	1x propojení hlavního ramena s věží s monitorem na druhém rameni	
prázdné víčko:	4x příprava pro budoucí instalace	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
hlava stativ anesteziologická	šířka hlavy 700 mm	1x
police pod hlavu stativu	400 x 700 mm . Včetně medilišt na polici - 2x	2x
Technické specifikace:		
výška podhledu	dle realizace na stavbě	
výška stropu	dle realizace na stavbě	
výška hlavy od podlahy	2000 mm	
výška zdvihu	400 mm	
Barevné řešení:		
stativ:	dle požadavku architekta	
hlava stativu:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**

Specifikace ukončovacího prvku		
Výkres číslo:	D1 C_110_MPL_012_Detaily konc.prvků_00	
Číslo detailu:	Detail C-KP-14	
Data ukončovacího prvku:		
Typ:	Dvouramenný sklopný stativ - anesteziologický	
Umístění:	C2.34, C2.47, C2.50, C2.55	
Počet:	4x	
Vybavení ukončovacího prvku:		
Medicínální plyny:		
Typ plynu:	Počet vývodů:	Dimenze přívodu:
kyslík	2x	12x1
oxid dusný	1x	12x1
oxid uhličitý	1x	12x1
stlačený vzduch	2x	12x1
vakuum	1x	12x1
AGSS	1x	18x1
Silnoprůd:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	Počet okruhů:
ZIS (žlutá)	6x	dle PD silnoprůdu
VDO (oranžová)	6x	dle PD silnoprůdu
PA (ochranné pospojení)	8x	dle PD silnoprůdu
Slaboprůd:		
Typ zásuvky:	Počet zásuvek:	
RJ 45 cat.5	4x CAT 6 LAN/LAN	
prázdné víčko:	4x příprava pro budoucí instalace	
videomanagmant	připojení digitalizace a videomanagementu v řešení vestavby operačních sálů	
Příslušenství:		
Typ:	Specifikace:	Počet:
hlava stativu anesteziologická	šířka hlavy 1050 mm	1x
police na hlavu stativu	400 x 600 mm	3x
	. Včetně medilišt na polici - 2x	
sklopné rameno stativu	délka 1000 mm	1x
pevné rameno stativu	délka 1000 mm	1x
Technické specifikace:		
výška podhledu	dle realizace na stavbě	
výška stropu	dle realizace na stavbě	
výška hlavy od podlahy	1750 mm	
Barevné řešení:		
stativ:	dle požadavku architekta	
hlava stativu:	dle požadavku architekta	

**Před dodávkou koncového prvku na stavbu je nutné projednání s investorem nad vybavením prvku a pozicí.
Ukončovací prvek musí být odsouhlasený investorem a uživatelem před dodávkou na stavbu.
Musí vzniknout tzv. výrobní dokumentace ukončovacího prvku.**