
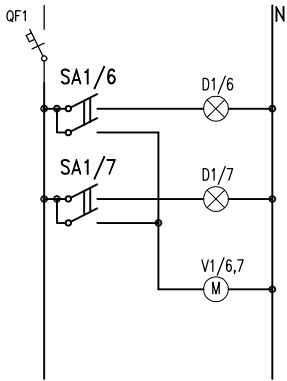



Zapojení rozvaděče RM1 – část 1.

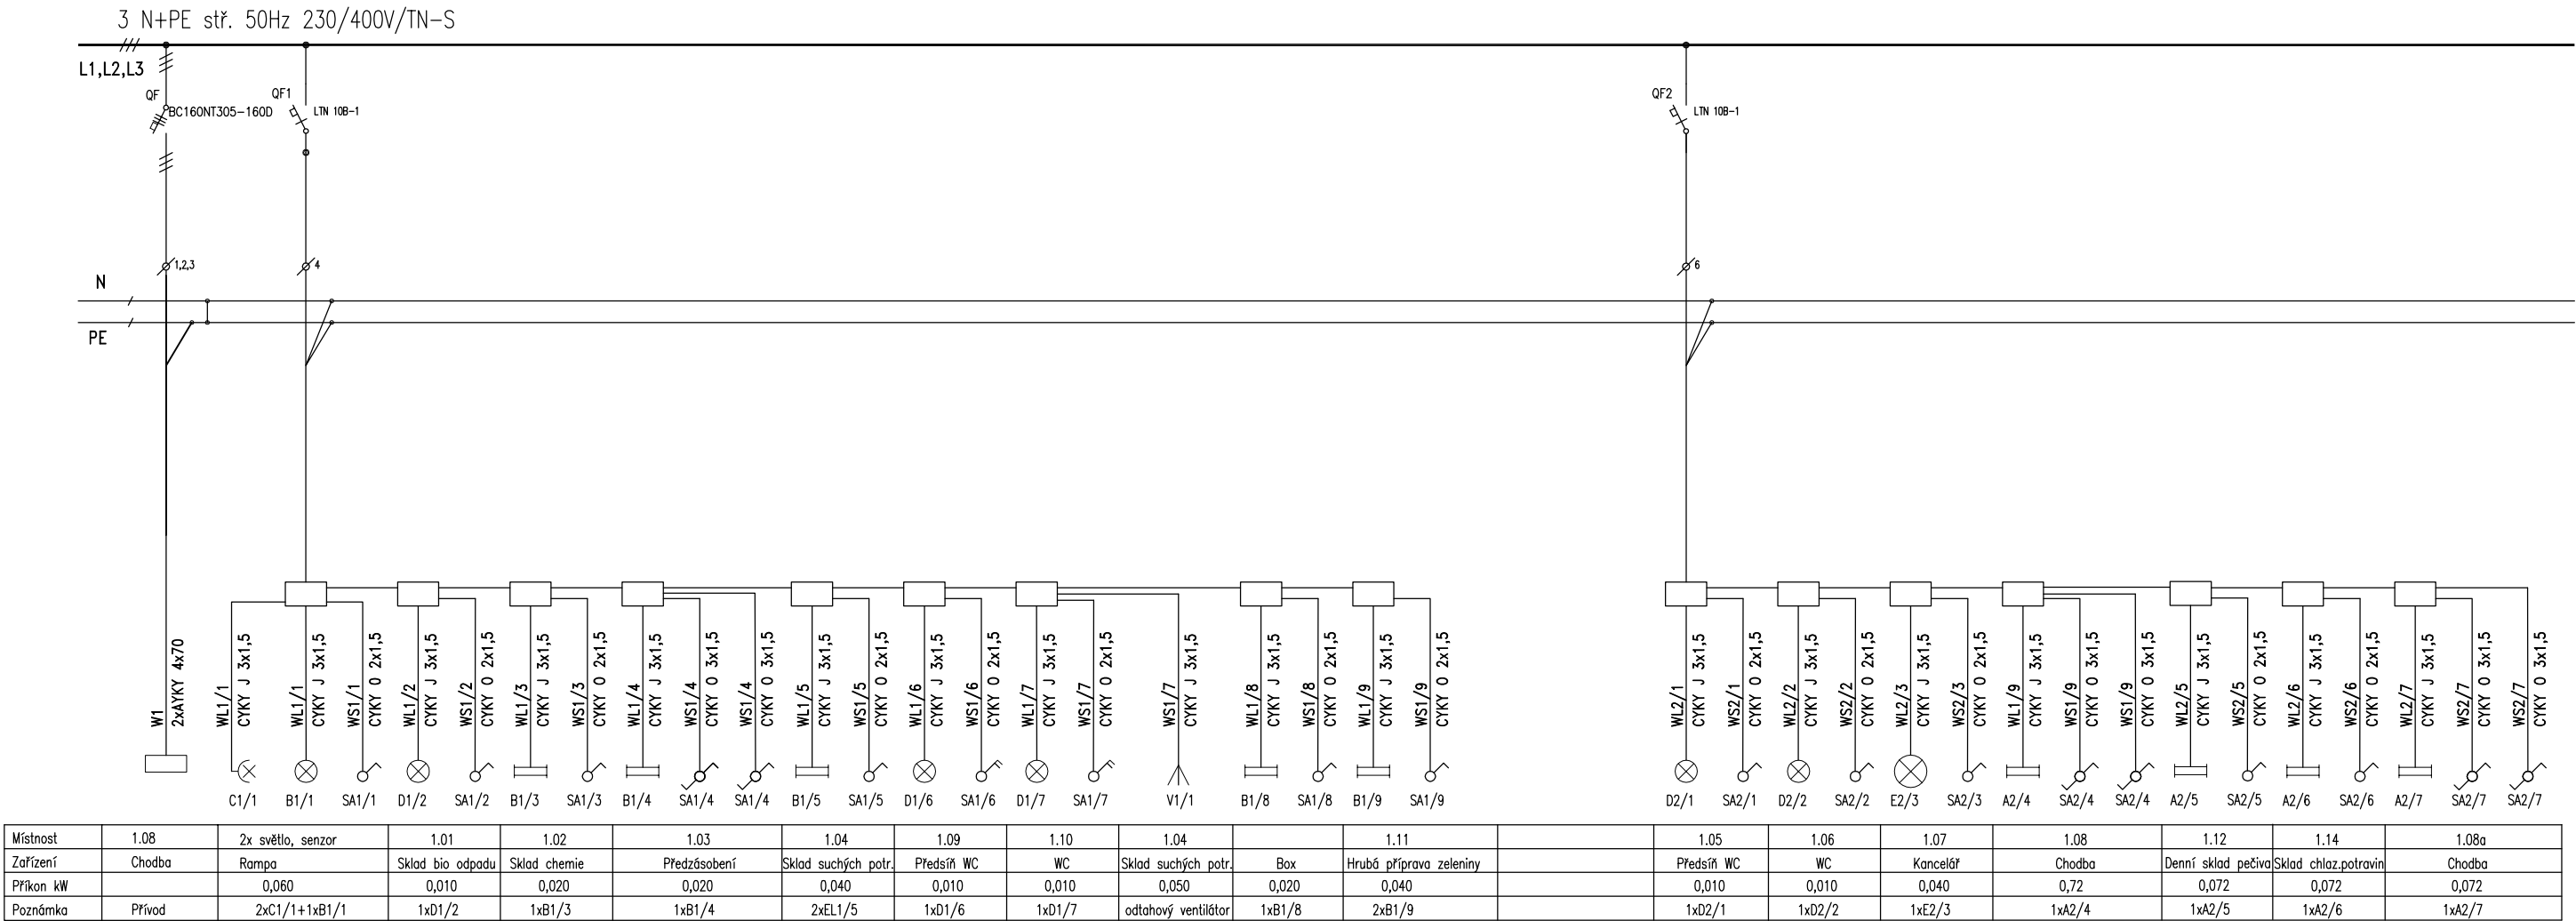


napěťová soustava:
3 PEN 50Hz 230/400 V , TN–C–S místo rozdělení PEN na PE + N bude provedeno v rozvaděči RM1


0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	<div></div> <div>ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262</div>	
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý		
Vypracoval:	Mgr. Petr Šroll		
Kreslil:	Mgr. Petr Šroll		
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice	Formát: 2xA4	
Akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice		Datum: 02/2016	
		Stupeň: DSP/DPS	
		Zakázkové číslo: Z151016	
Objekt:	SO 01 - Kuchyň	Měřítko:	
Profese:	D 1.4.6.Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektroinstalace	Revize: -	
Název výkresu:	Zapojení rozváděče RM1 - část1.	Číslo výkresu:	Číslo kopie:
		2	

Zapojení rozvaděče RM1 – část 2.

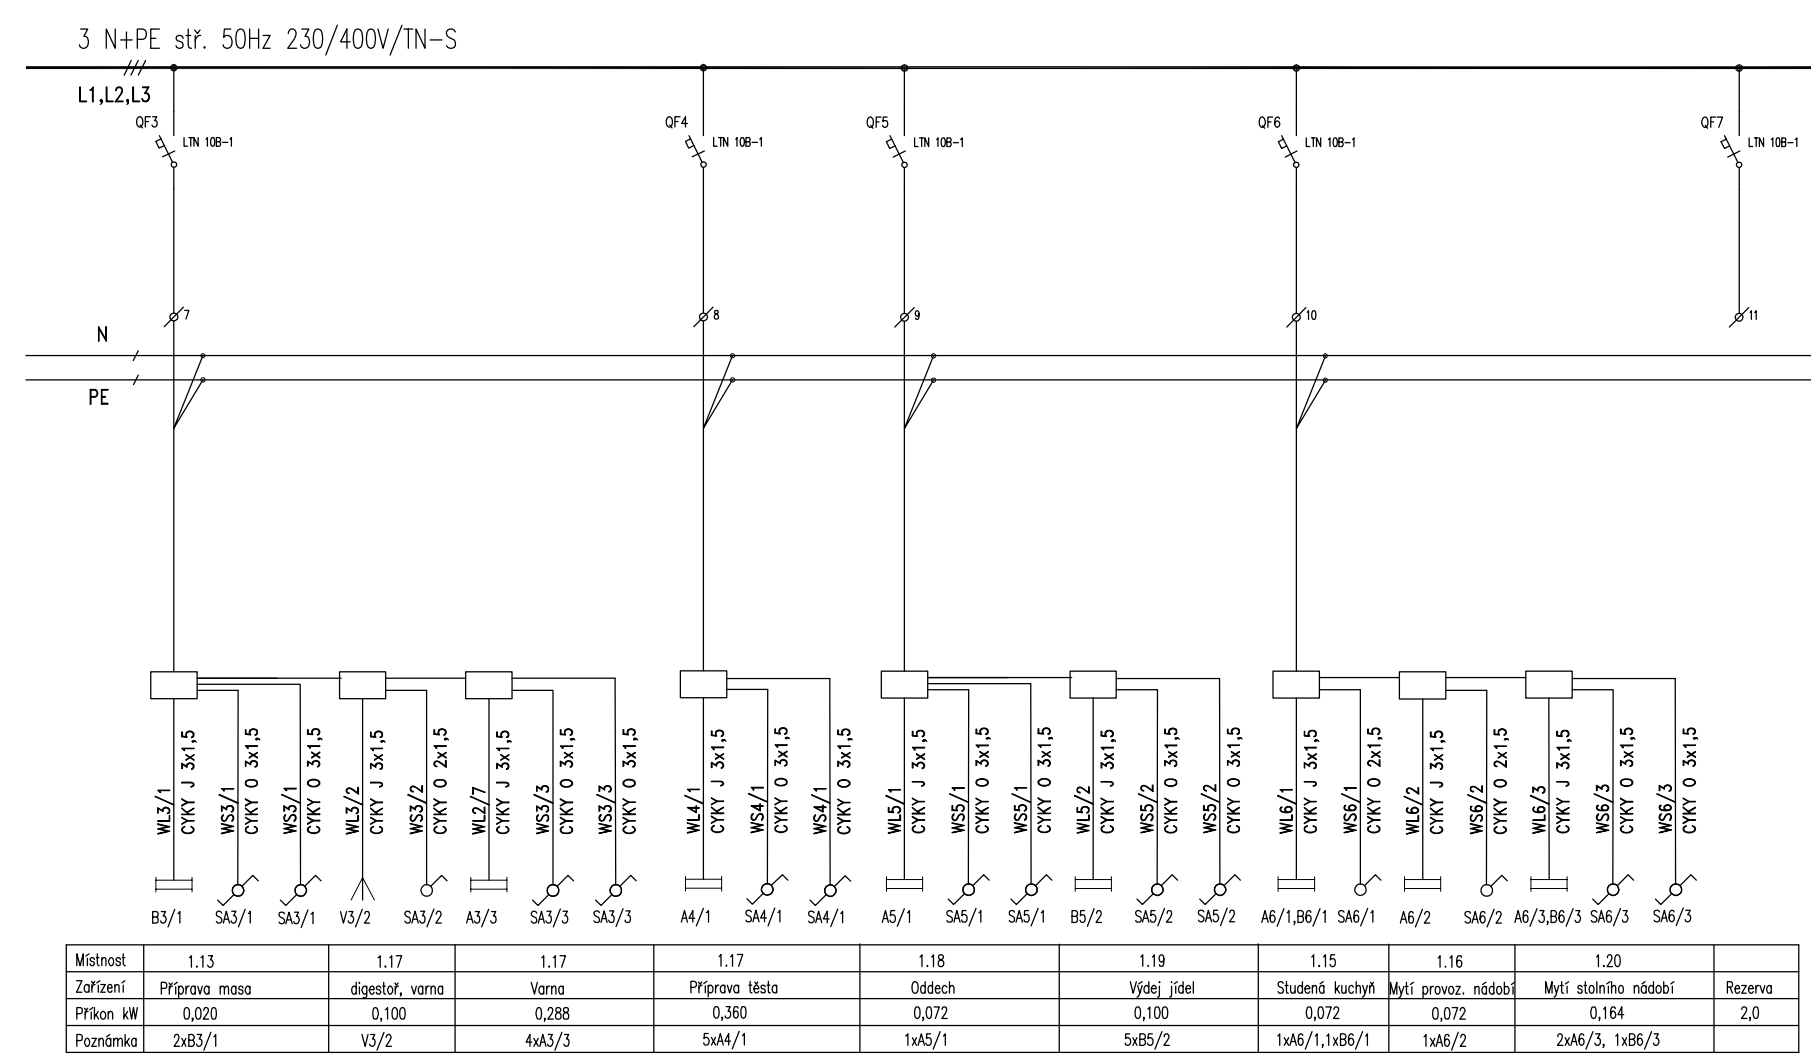

napěťová soustava:
3 PEN 50Hz 230/400 V , TN-C-S místo rozdělení PEN na PE + N bude provedeno v rozvaděči RM1

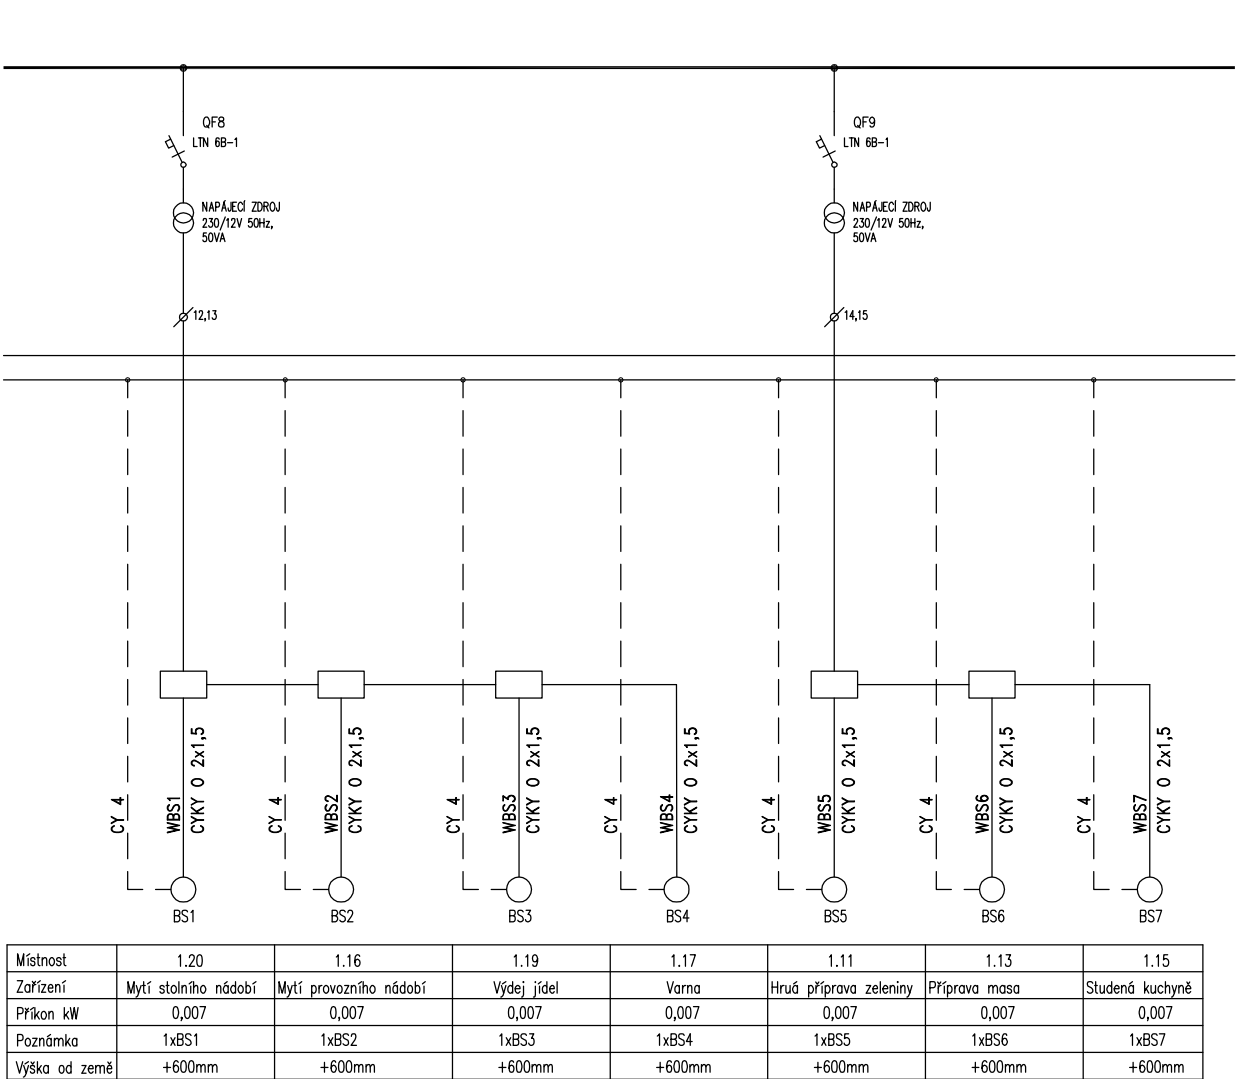


0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	 <p>ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262</p>
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý	
Vypracoval:	Mgr. Petr Šroll	
Kreslil:	Mgr. Petr Šroll	
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice	
Akce:		
Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice		
Objekt:	SO 01 - Kuchyň	
Profese:	D 1.4.6.Techніка prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektroinstalace	
Název výkresu:	Zapojení rozváděče RM1 - část 2.	
Formát: 2xA4		
Datum: 02/2016		
Stupeň: DSP/DPS		
Zakázkové číslo: Z151016		
Měřítko:		
Revize: -		
Číslo výkresu: 3		Číslo kopie:


Zapojení rozvaděče RM1 – část 3.

3 N+PE stř. 50Hz 230/400V/TN–S

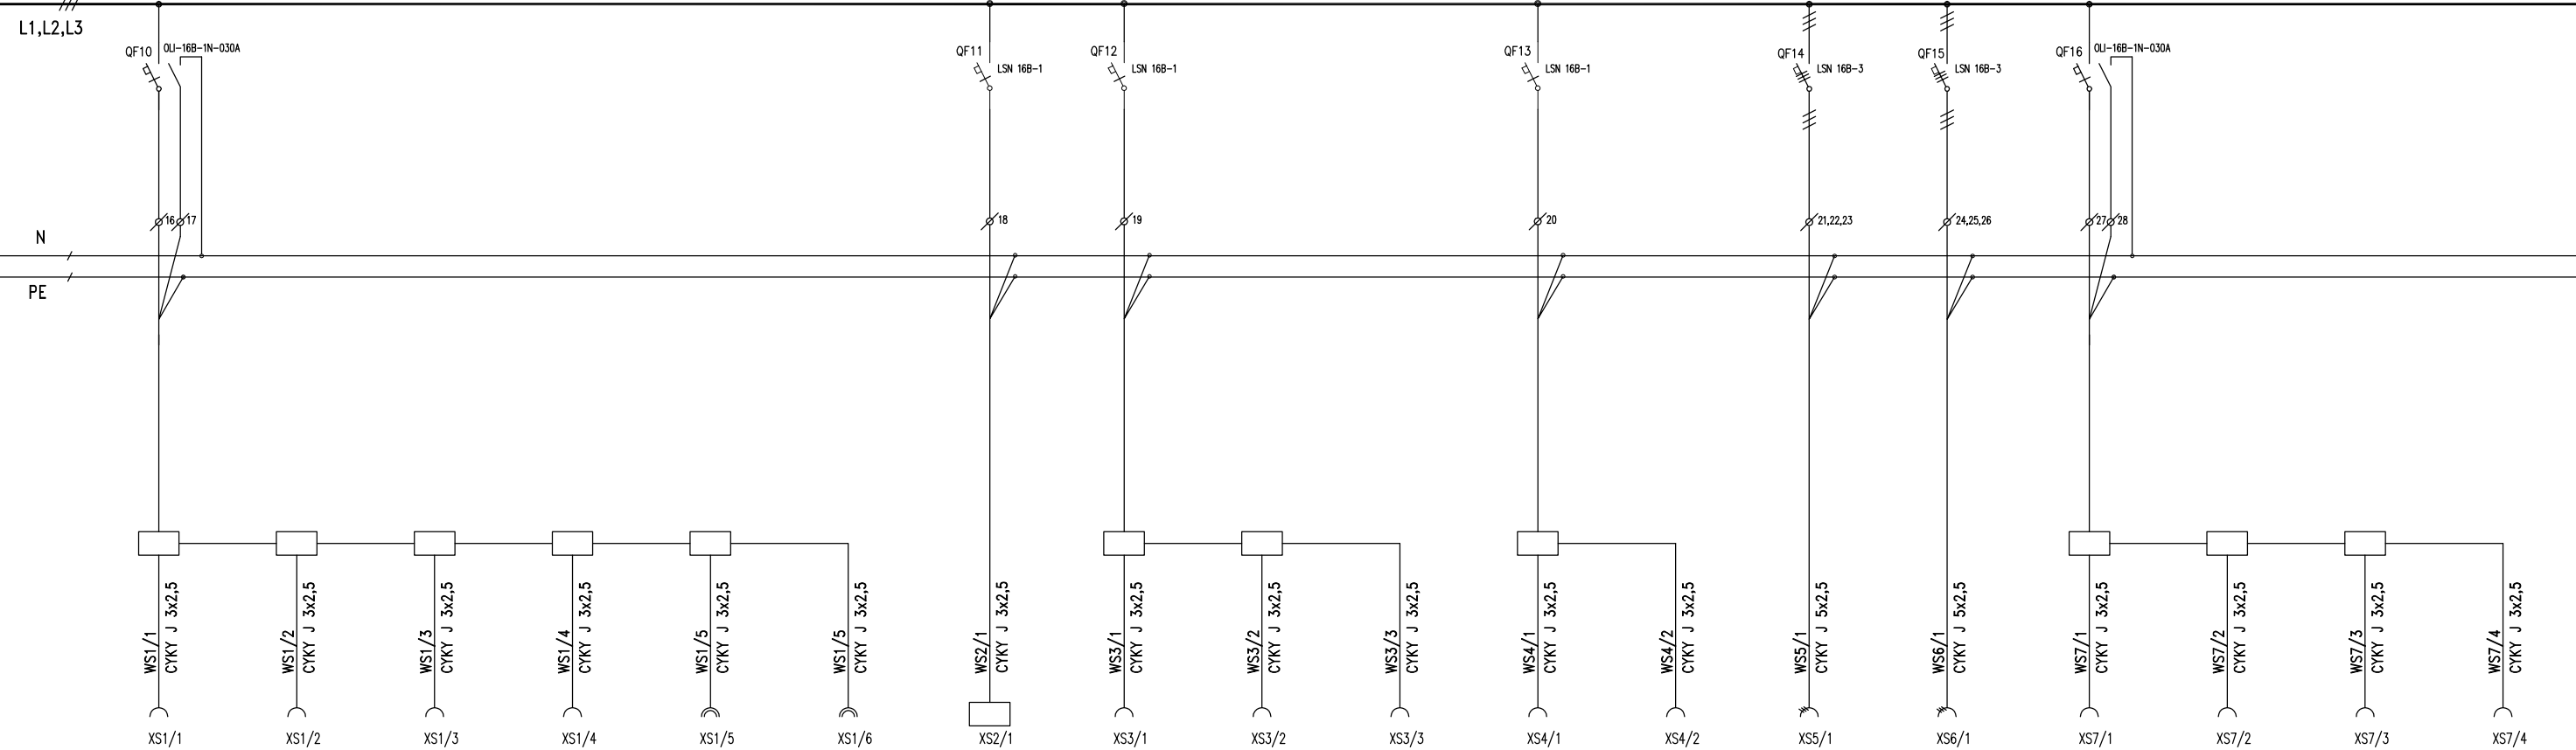


Místnost	1.01	1.02	1.03	1.05	1.07	1.09		1.12	1.14	1.15	1.14	1.15	1.15	1.15	1.15	1.16	1.20	1.19
Zařízení	Sklad bio odpadu	Úklidová místnost	Předzásobení	Předsíň WC	Kancelář	Předsíň WC	Box	Denní sklad pečiva	Sklad chlaz. potravin	Studená kuchyně	Sklad chlaz. potravin	Studená kuchyně	Studená kuchyně	Studená kuchyně	Studená kuchyně	Mytí provozního nádobí	Mytí stolního nádobí	Výdej jídel
Příkon kW	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	0,85	0,7	1,2	0,5	2,1	1,2	2,5	1,5	1	0,5	0,5	1,8
Poznámka	1xXS1/1	1xXS1/2	1xXS1/3	1xXS1/4	4xXS1/5	1xXS1/6		3xXS3/1	4xXS3/2	1xXS3/3	5xXS4/1	4xXS4/2	3xXS5/1	1xXS6/1	2xXS7/1	1xXS7/2	1xXS7/3	2xXS7/4
Výška od země	+1800mm	+1200mm	+1600mm	+1200mm	+400mm	+1200mm	+2200mm	+2100mm	+2100mm	+1200mm	+600mm, +2100mm	+1200mm	+1200mm	+1200mm	+1200mm	+1200mm	+1200mm	+1200mm

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga		<div> ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262</div>		
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý				
Vypracoval:	Mgr. Petr Šroll				
Kreslil:	Mgr. Petr Šroll				
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			Formát:	2xA4
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice			Datum:	02/2016
Akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice				Stupeň:	DSP/DPS
				Zakázkové číslo: Z151016	
				Měřítko:	
Objekt:	SO 01 - Kuchyň			Revize:	-
Profese:	D 1.4.6.Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektroinstalace			Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Název výkresu:	Zapojení rozváděče RM1 - část 3.			4	

napěťová soustava:
3 PEN 50Hz 230/400 V , TN–C–S místo rozdělení PEN na PE + N bude provedeno v rozvaděči RM1

Zapojení rozvaděče RM1 – část 4.

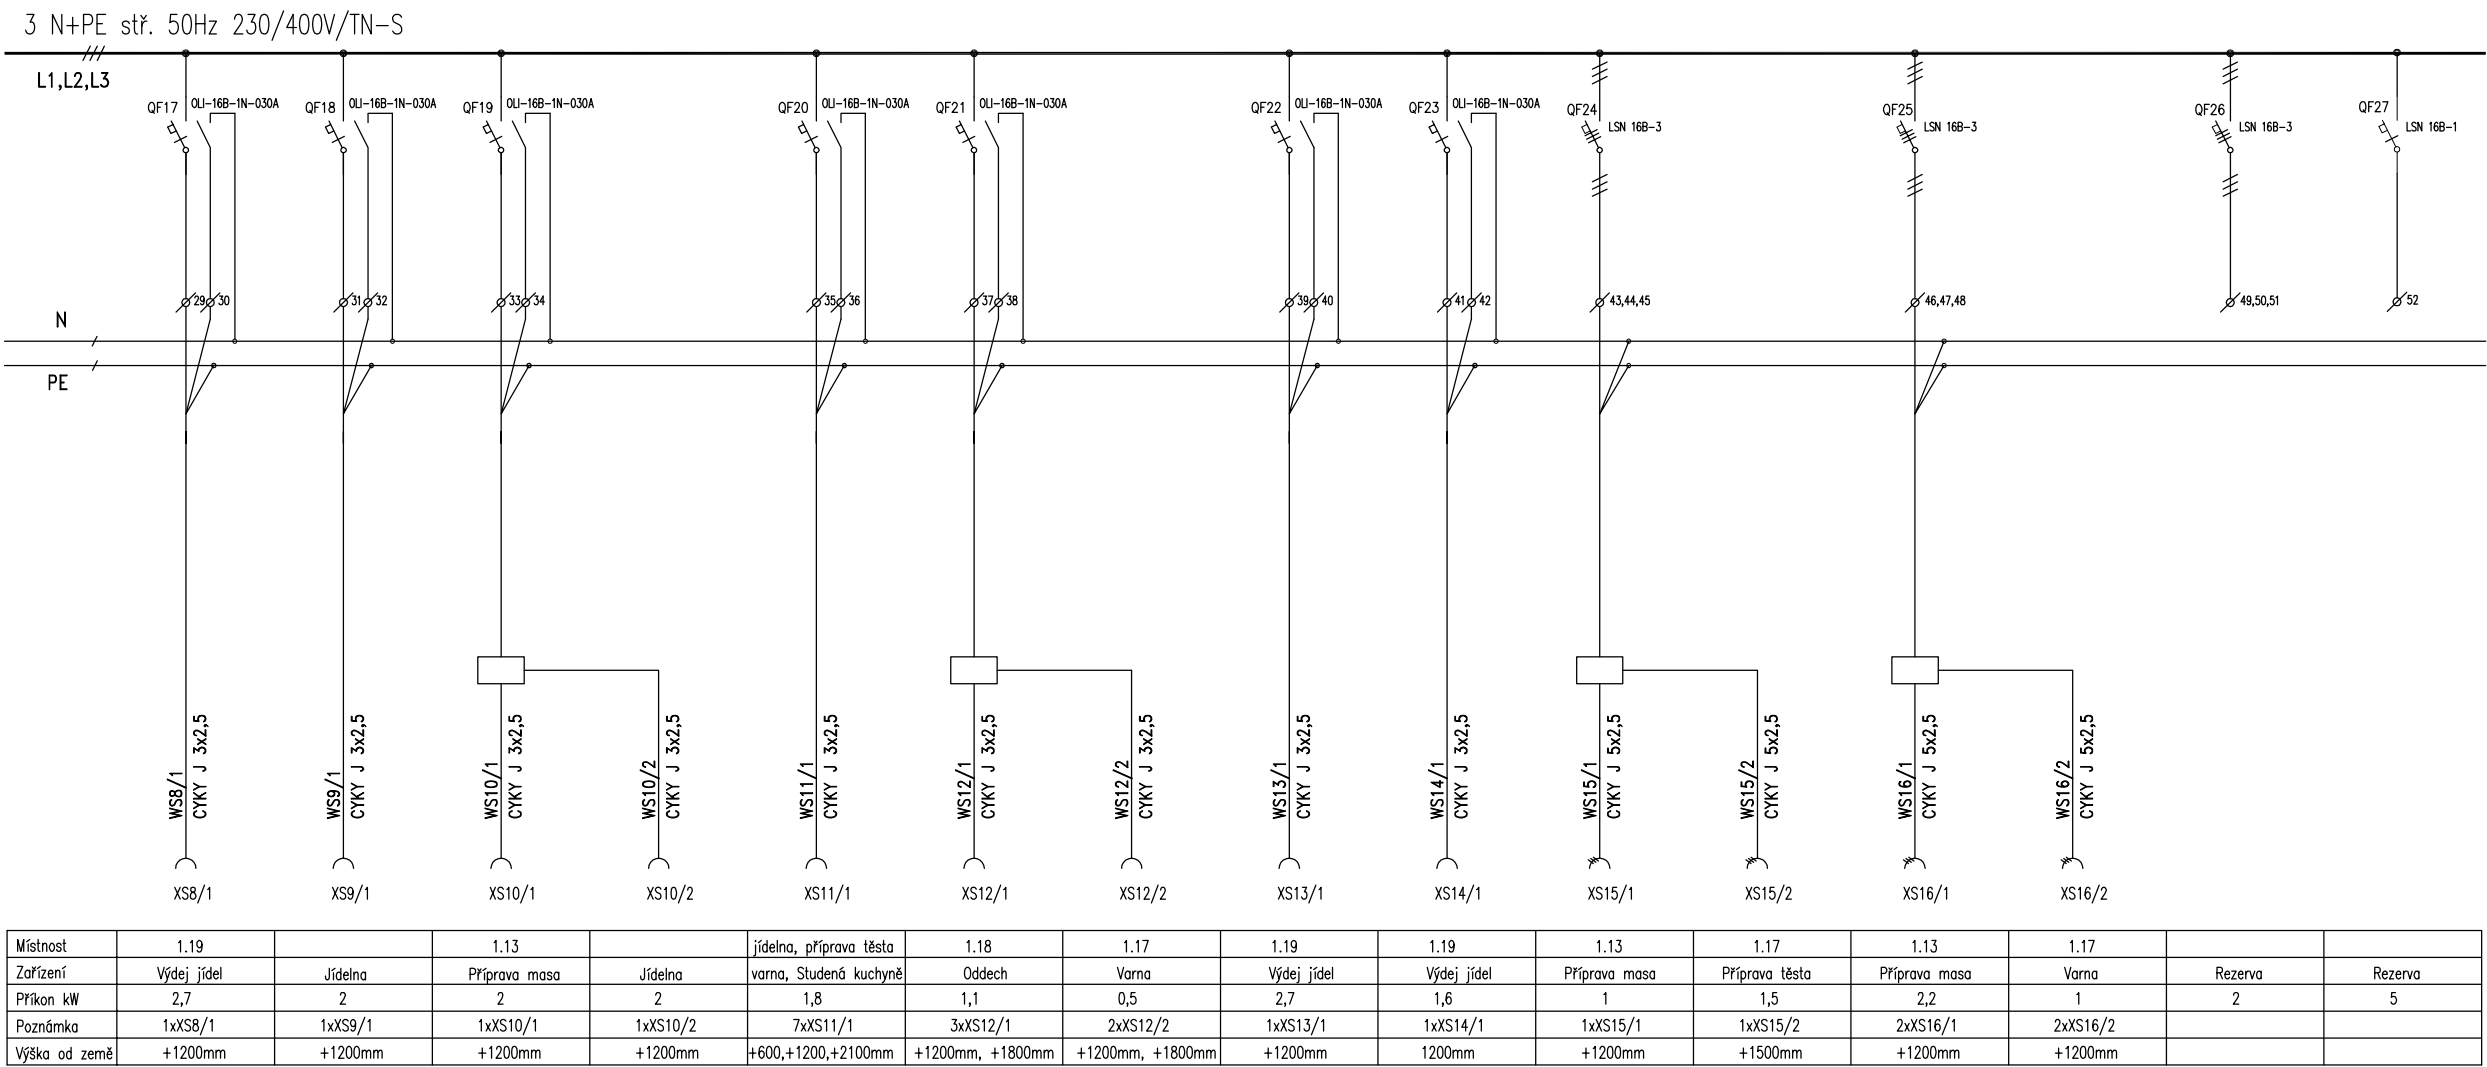


napěťová soustava:
3 PEN 50Hz 230/400 V , TN-C-S místo rozdělení PEN na PE + N bude provedeno v rozvaděči RM1

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	<div></div> <div>ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262</div>		
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý			
Vypracoval:	Mgr. Petr Šroll			
Kreslil:	Mgr. Petr Šroll			
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice			
Akce:			Formát:	2xA4
Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice			Datum:	02/2016
			Stupeň:	DSP/DPS
			Zakázkové číslo:	Z151016
Objekt:	SO 01 - Kuchyň		Měřítko:	
Profese:	D 1.4.6.Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektroinstalace		Revize: -	
Název výkresu:	Zapojení rozváděče RM1 - část 4.		Číslo výkresu:	Číslo kopie:
			5	

Zapojení rozvaděče RM1 – část 5.


3 N+PE stř. 50Hz 230/400V/TN–S

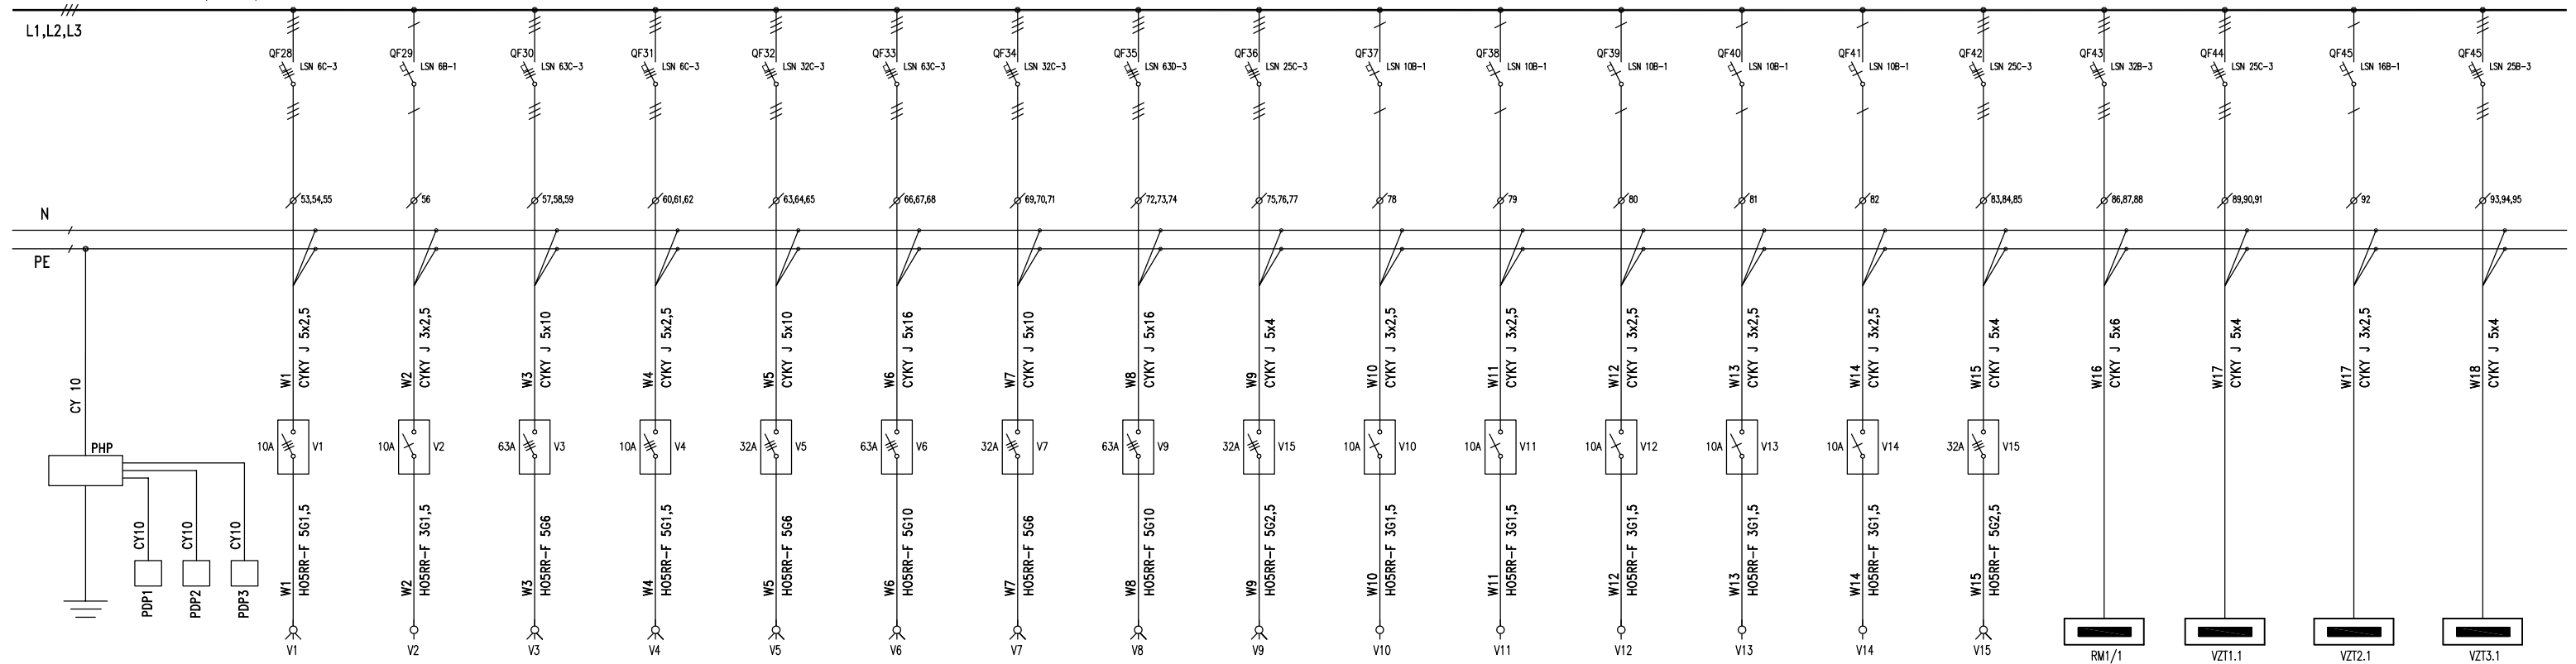

Místnost	1.17, 1.19, 1.20	1.11	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.16	1.20	1.17	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.17	RM1/1	1.08		
Název	ochranné pospojování	Příprava zeleniny	Varna	Varna	Příprava těsta	Varna	Varna	Mytí provozního nádobí	Mytí stolního nádobí	Varna	Výdej jídel	Výdej jídel	Výdej jídel	Výdej jídel	Výdej jídel	Varna	Rozvaděč sklep	Chodba	Podkroví	Podkroví
Příkon kW		0,9	1	28,2	1,5	17,5	34,5	17,3	35,9	11,4	1,6	2,1	1,6	2,1	1,2	11,4		3,85	1,3	9,16
Poznámka	UT,TUV,SV,VZT apod.	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15				
Zařízení		Škrabka zeleniny	Digestoř	Pánev 100l FRIMA	Planetární mixér 60l	Air–O–steam EL10	Air–O–steam EL20	Granul disk	Myčka bílého nádobí	Výrobník horké vody	Zásobník vyhř. talířů	Teplá vodní lázeň	Zásobník vyhř. talířů	Teplá vodní lázeň	Chlazená vitrina	Výrobník horké vody		Rozvaděč VZT 1.1	Rozvaděč VZT 2.1	Příprava pro klimatizaci
Výška od země	+100mm	+100mm	+2700mm	+0,0mm	+0,0mm	+500mm	+100mm	+100mm	+2200mm	+600mm	+0,0mm	+0,0mm	+0,0mm	+0,0mm	+0,0mm	+1500mm		+1200mm		

napěťová soustava:
3 PEN 50Hz 230/400 V , TN–C–S místo rozdělení PEN na PE + N bude provedeno v rozvaděči RM1

0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

Hlavní projektant:	Ing. arch. Libor Duga	<div> ATELIER Atis PARDUBICE, spol. s r. o. tel./fax.: 466 303 263, tel.: 603 482 262</div>		
Zodp. projektant:	Ing. Tomáš Moudrý			
Vypracoval:	Mgr. Petr Šroll			
Kreslil:	Mgr. Petr Šroll			
Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		Formát:	2xA4
Místo:	Gorkého 350, 530 02 Pardubice, k.ú. Pardubice		Datum:	02/2016
Akce: Rekonstrukce kuchyňského provozu Domov mládeže a školní jídelna Pardubice			Stupeň:	DSP/DPS
			Zakázkové číslo: Z151016	
			Měřítko:	
Objekt:	SO 01 - Kuchyň		Revize:	-
Profese:	D 1.4.6.Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektroinstalace		Číslo výkresu:	Číslo kopie:
Název výkresu:	Zapojení rozváděče RM1 - část 5.		6	