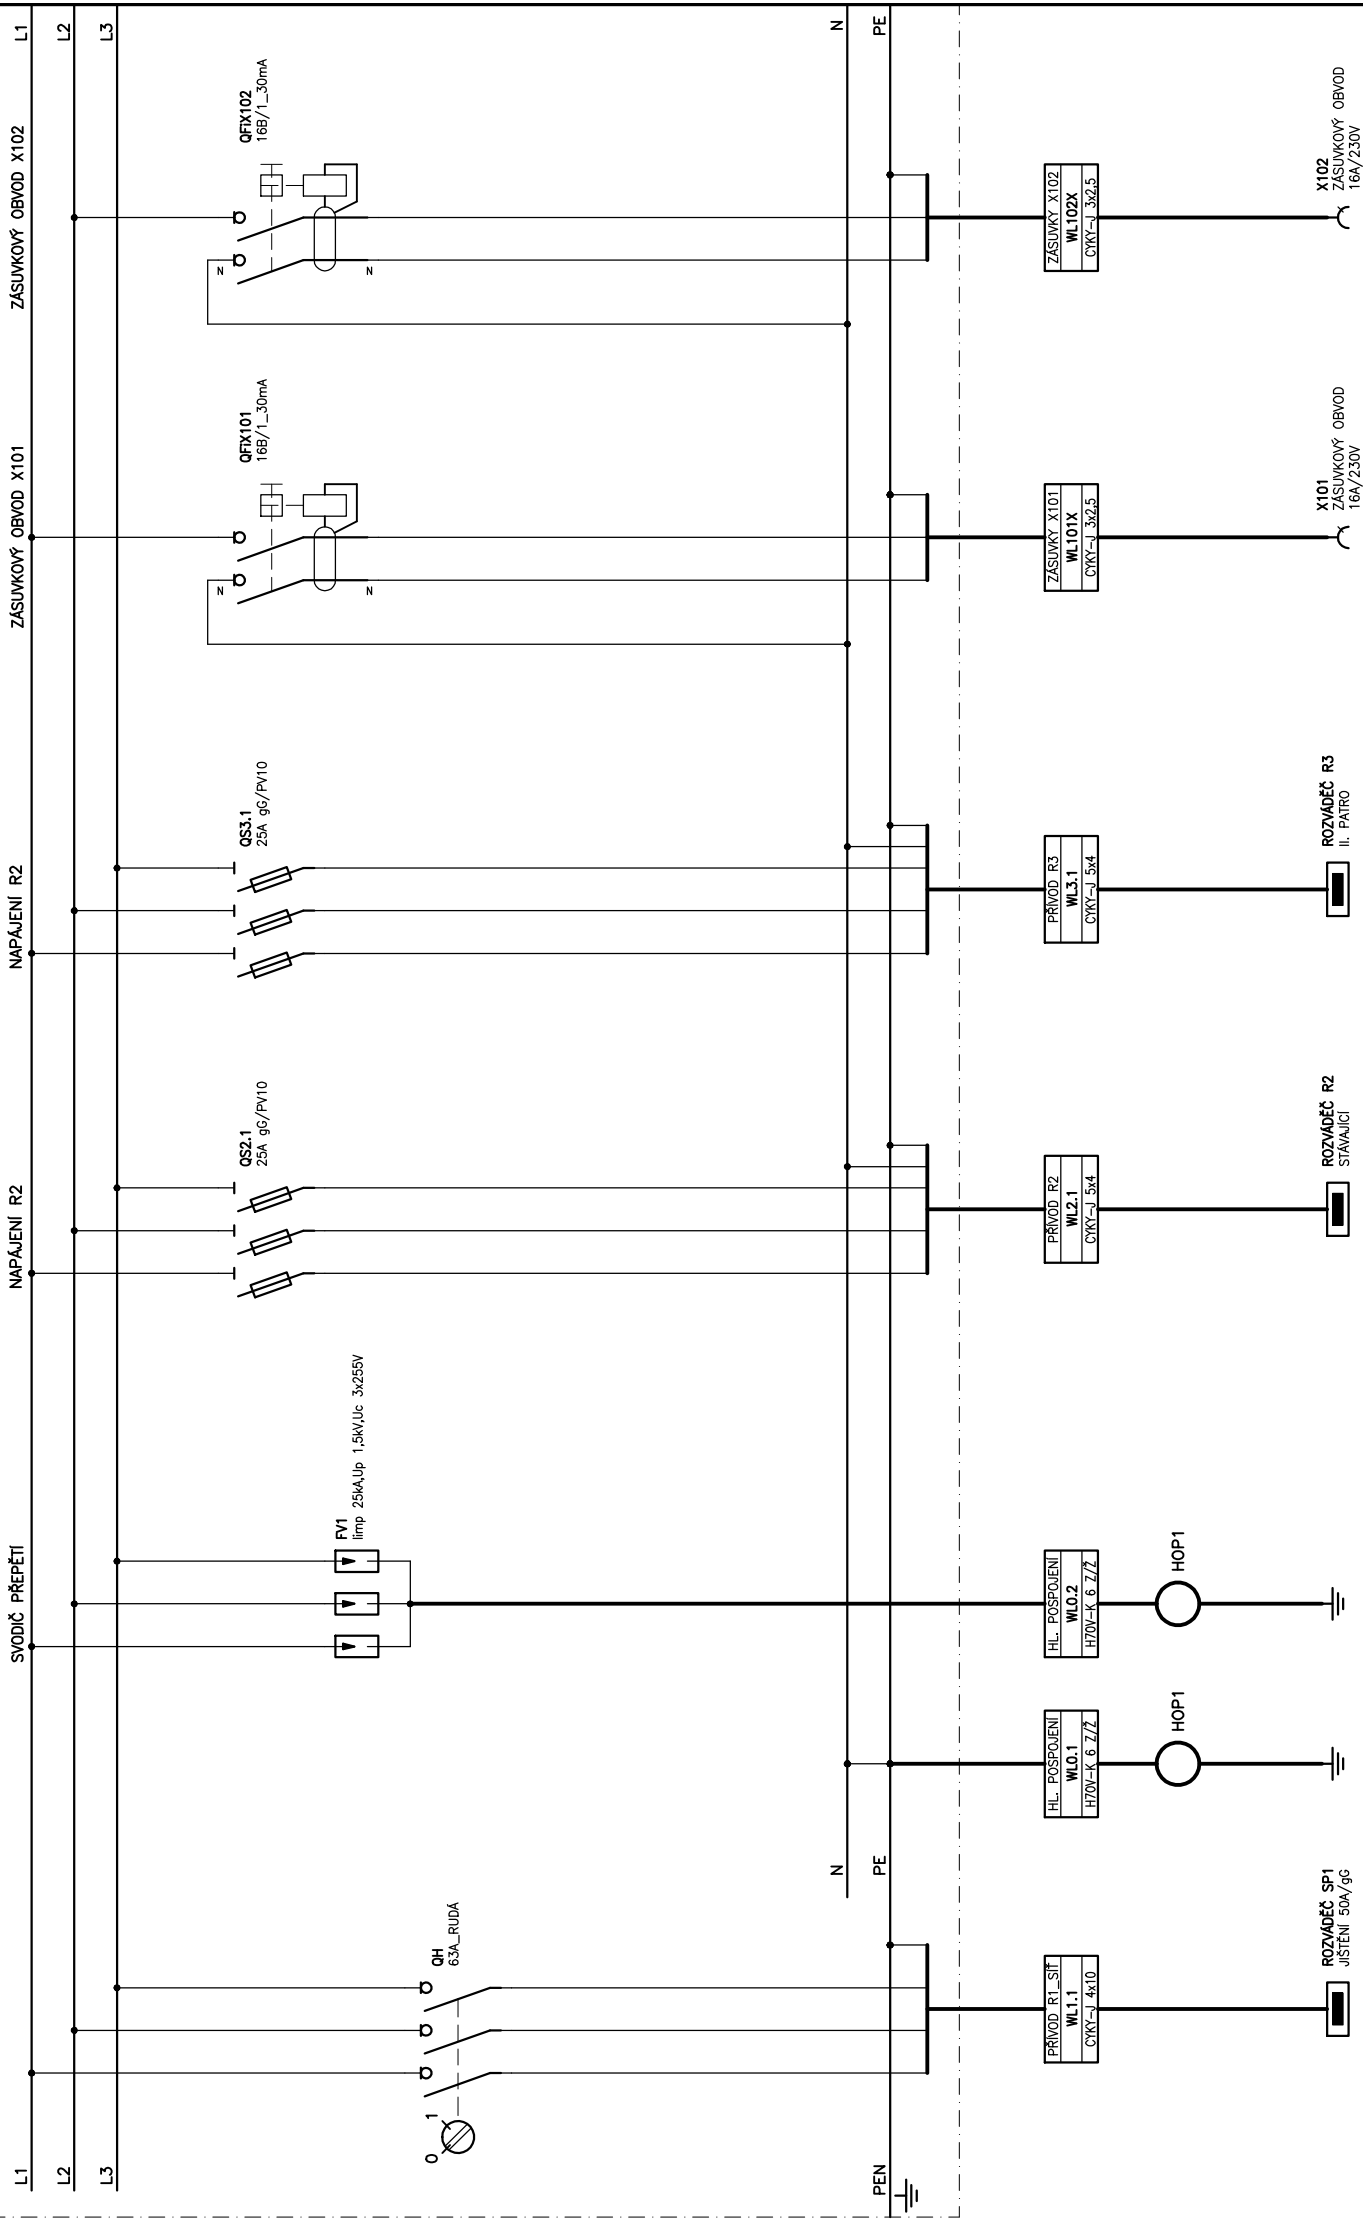

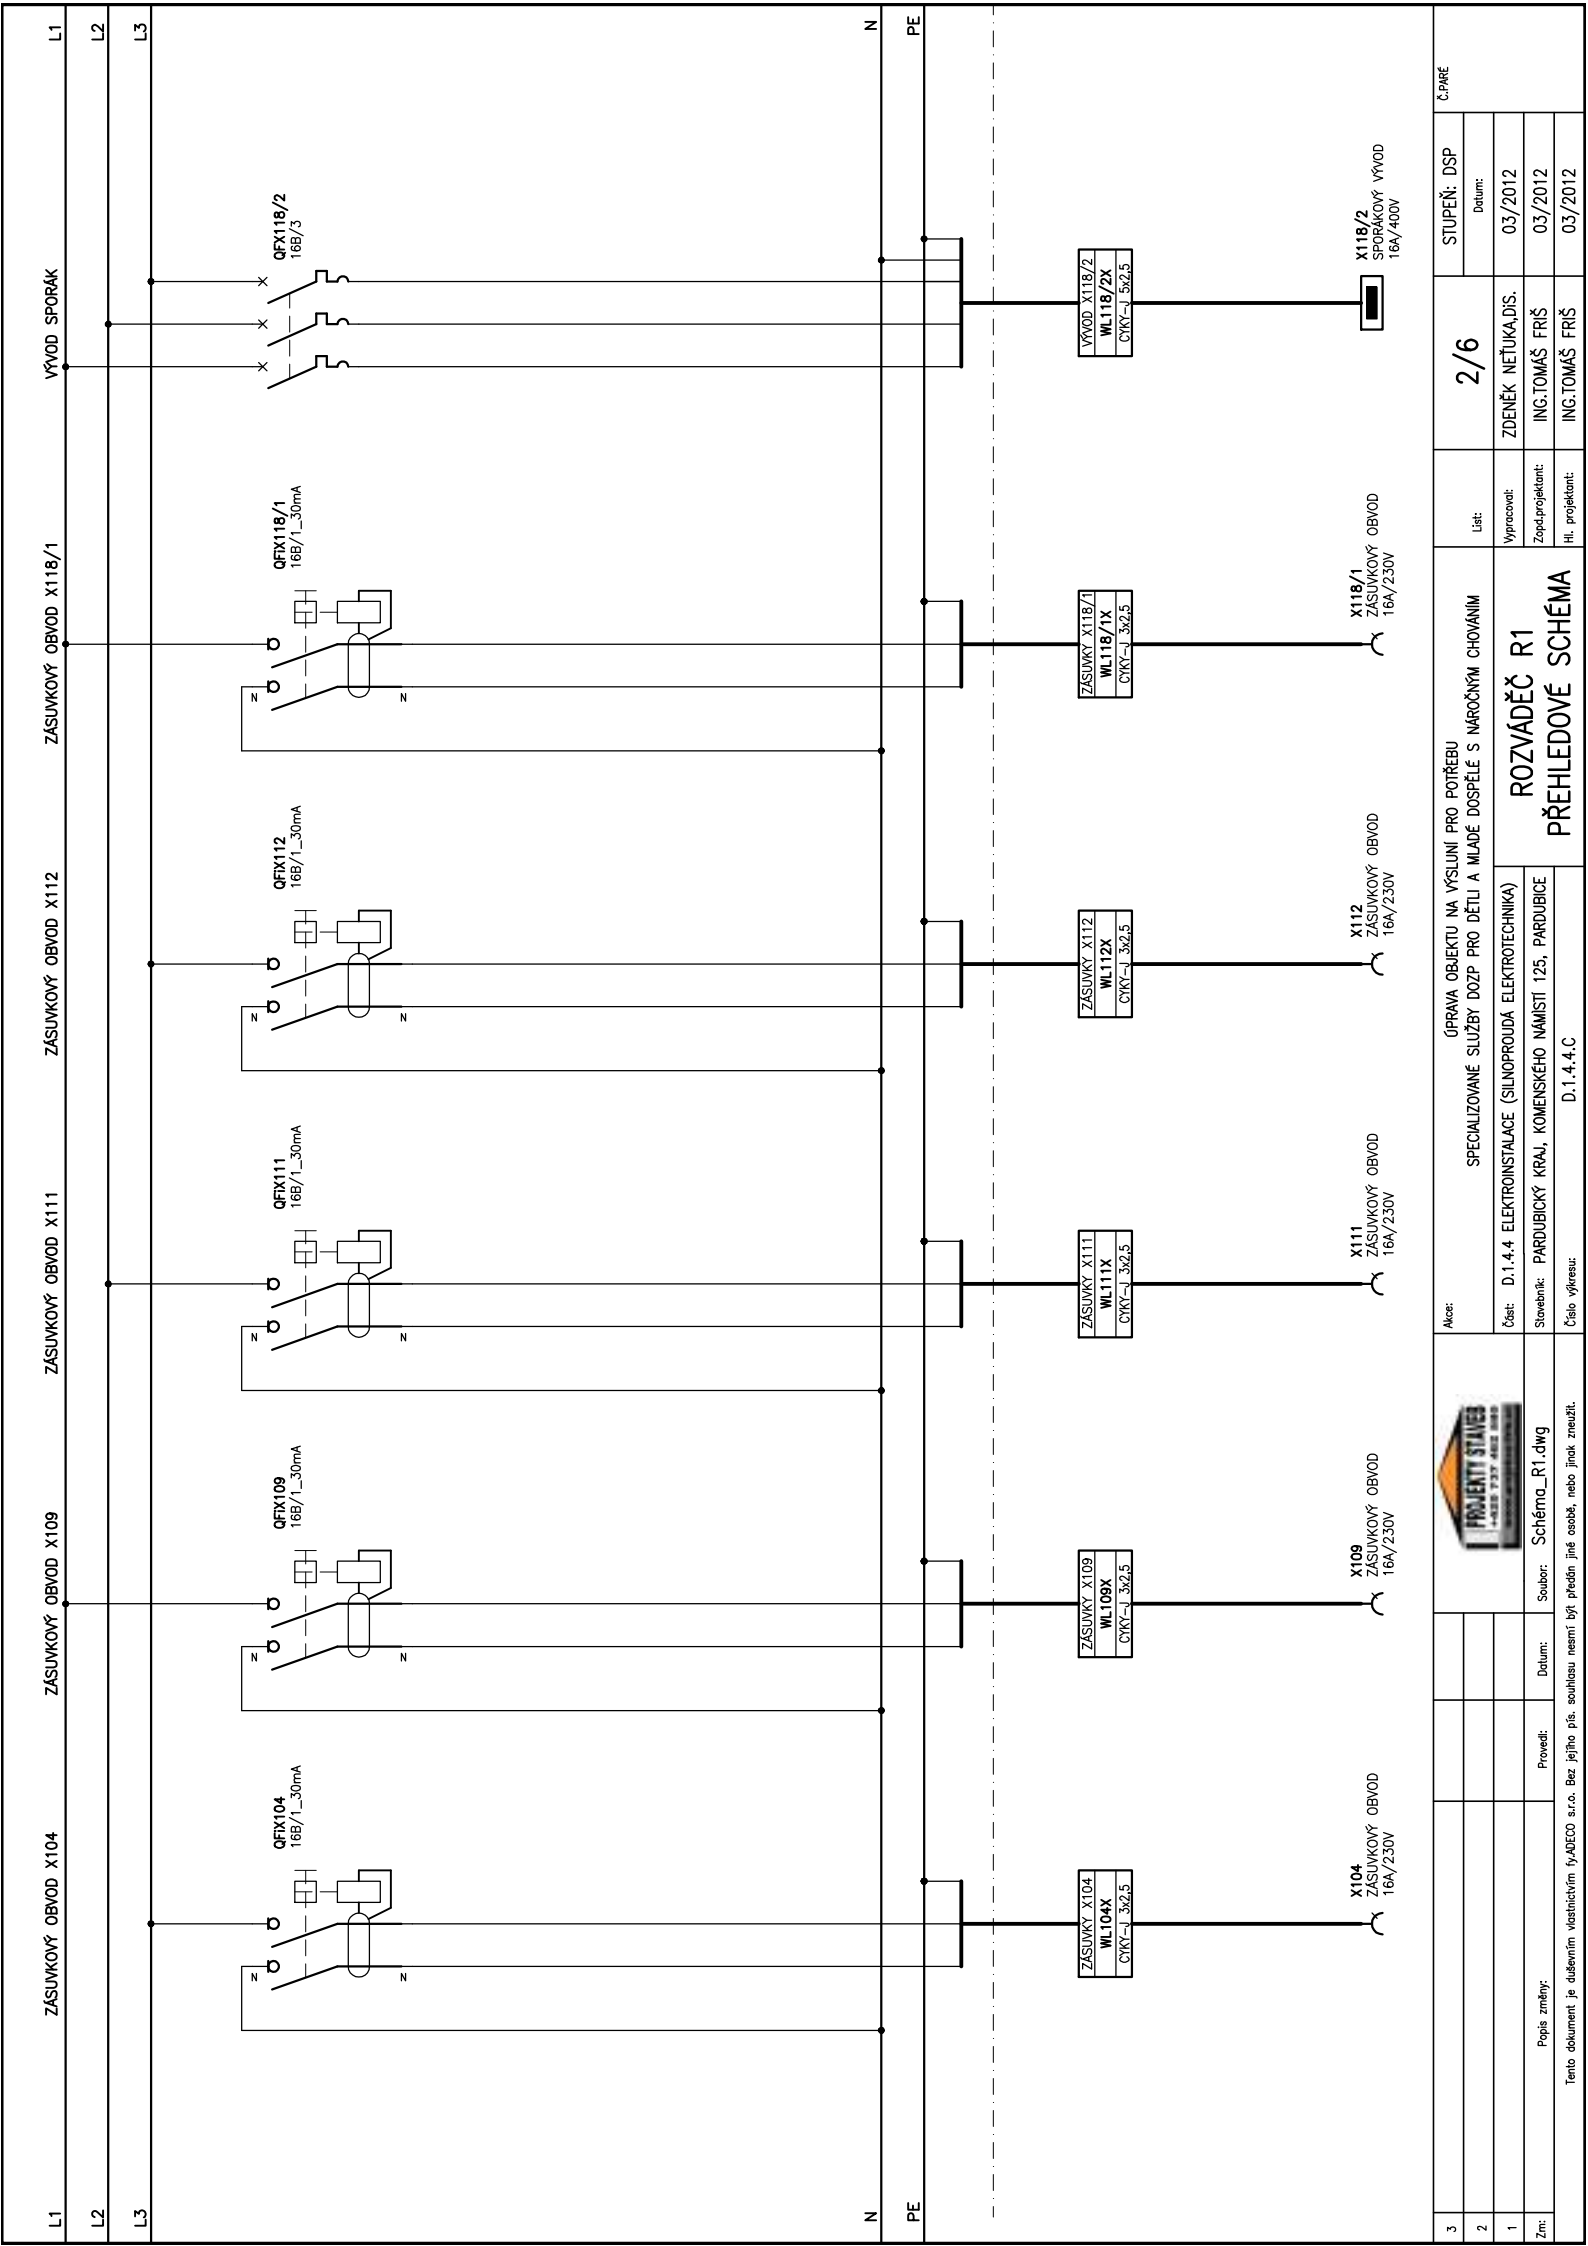



3x230/400V 50Hz, I_n=60A, I_{ks}=10kA



3						Akce:	ÚPRAVA OBJEKTU NA VÝSLUNÍ PRO POTŘEBU SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY DOZP PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ S NÁROČNÝM CHOVÁNÍM				List:	1/6	STUPĚŇ: DSP	Č.PARÉ	
2						Číslo:									Datum:
1						Číslo:									
Zm:	Popis změny:					Soubor: Schéma_R1.dwg	Datum:	Provedl:	ROZVÁDĚČ R1 PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA						
Tento dokument je důležitým vlastním vyjádřením z.s.c. Bez jejího pís. souhlasu nesmí být předán jiné osobě, nebo jinak zneužit.															



3							Akce:	ÚPRAVA OBJEKTU NA VÝSLUNÍ PRO POTŘEBU SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY DOZP PRO DĚTI A MLADÉ DOSPĚLÉ S NAROČNÝM CHOVÁNÍM				2/6	STUPEŇ: DSP		Č.PAPÉ		
2														Date:			
1								Část: D.1.4.4 ELEKTRONINSTALACE (SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA)						Vypracoval: ZDENĚK NEŤUKA.DIŠ.		03/2012	
Zm:								Stavebník: PARDUBICKÝ KRAL, KOMENSKÉHO NAMIŠTÍ 125, PARDUBICE						Zodp.projektant: ING.TOMÁŠ FRÍŠ		03/2012	
							Číslo výřezu: D.1.4.4.C		ROZVÁDEČ R1 PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA								03/2012
Tento dokument je důstojným vlastnickým vyřezem s.r.o. Bez jejího pís. souhlasu nesmí být předán jiné osobě, nebo jinak zneužit.																	

