

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Sokolovská bez čp, st.p.č. 683**

PSČ, místo: **533 54 Rybitví**

Typ budovy: **pro stravování - jídelna a kuchyň**

Plocha obálky budovy: **2460,56 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,61 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **1058,05 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

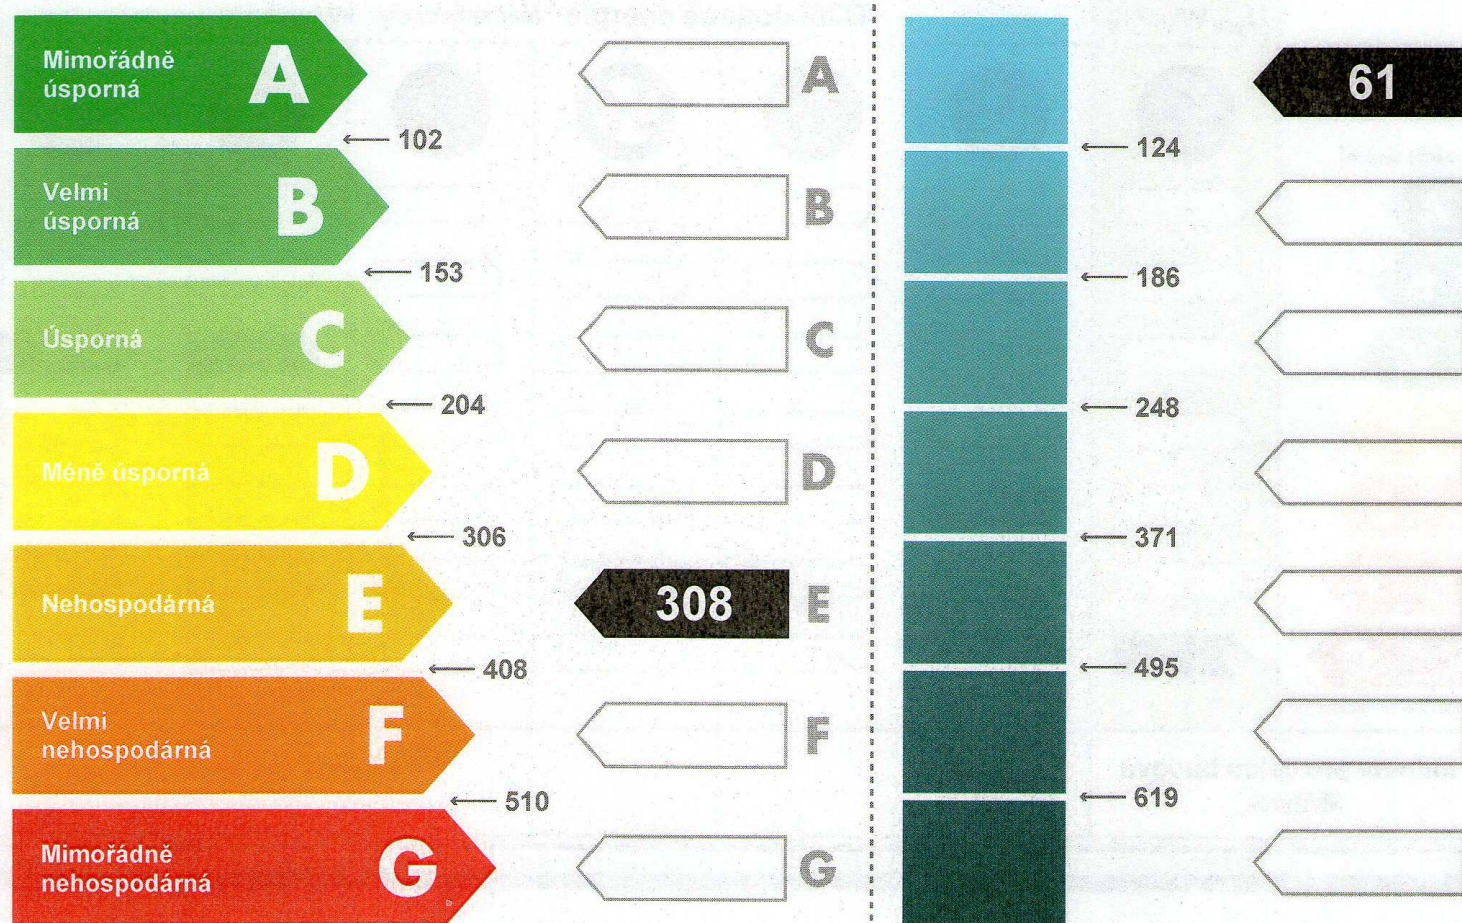

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

326,3

64,5

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

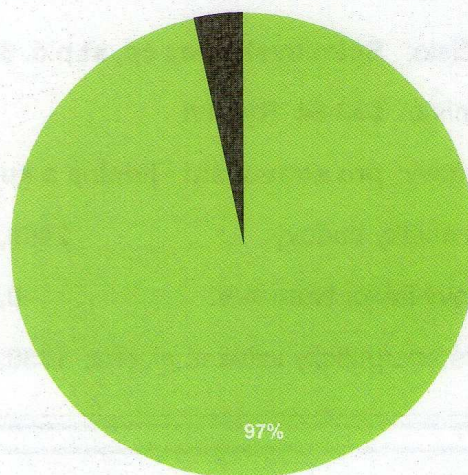

Soustava CZT > 80% - 315,3

Elektřina ze sítě - 11,0

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						64	10
D							
E		234					
F							
G	0,71						
Mimořádně neekonomická							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		247,8				67,5	11,0

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Dostálek

Osvědčení č.: 0730

Kontakt: 602360989, 777201757

Vyhotoveno dne: 24.09.2013

www.techprojekt.com

Ing. Jaroslav Dostálek, ž. oprávn.: 0730 Podpis:
Energetický specialista pro zpracování:
Energetického auditu a energetického posudku
Průkazu energetické náročnosti budovy
Techprojekt s.r.o. Ústí nad Orlicí
tel.: 602360989