


LEGENDA:			množství ks/m
EL	SVÍTIDLO ŽÁŘIVKOVÉ 2X36W, STROPNÍ	Krytí IP54	4ks
K7	KRABICOVÁ ROZVODKA	6455-11/ IP54	4ks
SQQ1	SPÍNAČ	č.01/230V/10A, IP54	1ks
XQC	ZÁSUVKA	230V/16A, IP54	2ks
RK+MaR	NOVÁ ROZVODNICE DLE VÝKRESU č. E-5		1ks
A	MÍSTO PŘIPOJENÍ KOVOVÉHO POTRUBÍ ÚT		1ks
KP1 - KP3	KOTEL PLYNOVÝ ECONCEPT 51, P=190W, 230V/50Hz		

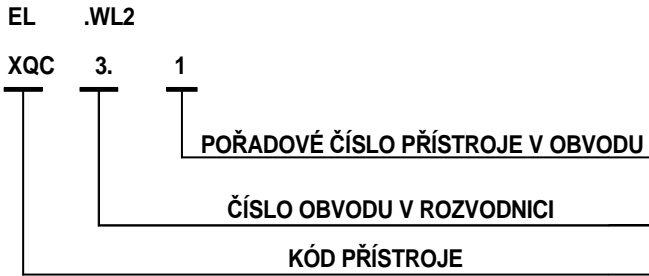

- SVĚTELNÉ OBVODY - CYKY 2A\*1,5, 3J\*1,5
- ZÁSUVKOVÉ OBVODY - CYKY 3J\*2,5
- VEDENÍ PRO MOTORY - CYKY 5J\*10
- OCHRANNÉ VEDENÍ

UPOZORNĚNÍ:  
DOPORUČIMI PONECHAT STÁVAJÍCÍ NOSNÝ SYSTÉM PRO KABELOVÉ ŽLABY  
A PROVÉST PODEPŘENÍ TOHOTO SYSTÉMU NA DVOU MÍSTECH SE ZAKOTVENÍM DO PODLAHY  
POMOCÍ STOJNY Z JÖCKLU.  
-- -- -- -- OSY STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU KABELOVÝCH ŽLABŮ MARS

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
PROUDOVÉ CHRÁNIČE

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	MILAN VOJTĚCH Slovenská 4b 568 02 SVITAVY IČO 13176960	
M. VOJTĚCH	M. VOJTĚCH	M. VOJTĚCH		
Kraj:	PARDOBICKÝ	Místo:	MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	
Investor:	PARDOBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, PARDUBICE			Měřítko
Akce:	SZŠ,MŠ A PŠ - REKONSTRUKCE KOTELNY KOMENSKÉHO 287, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ			1 : 50
				Zakázkové číslo
				01/13
				Formát
Výkres			Číslo výkresu	3A4
				Stupeň
F 1.4.4 ELEKTROINSTALACE - SVĚTELNÁ + ZÁSUVKY			E - 1	PS
				Datum
				03/13