



SITUAČNÍ SCHÉMA ROZVODU M 1:100


STŘECHA

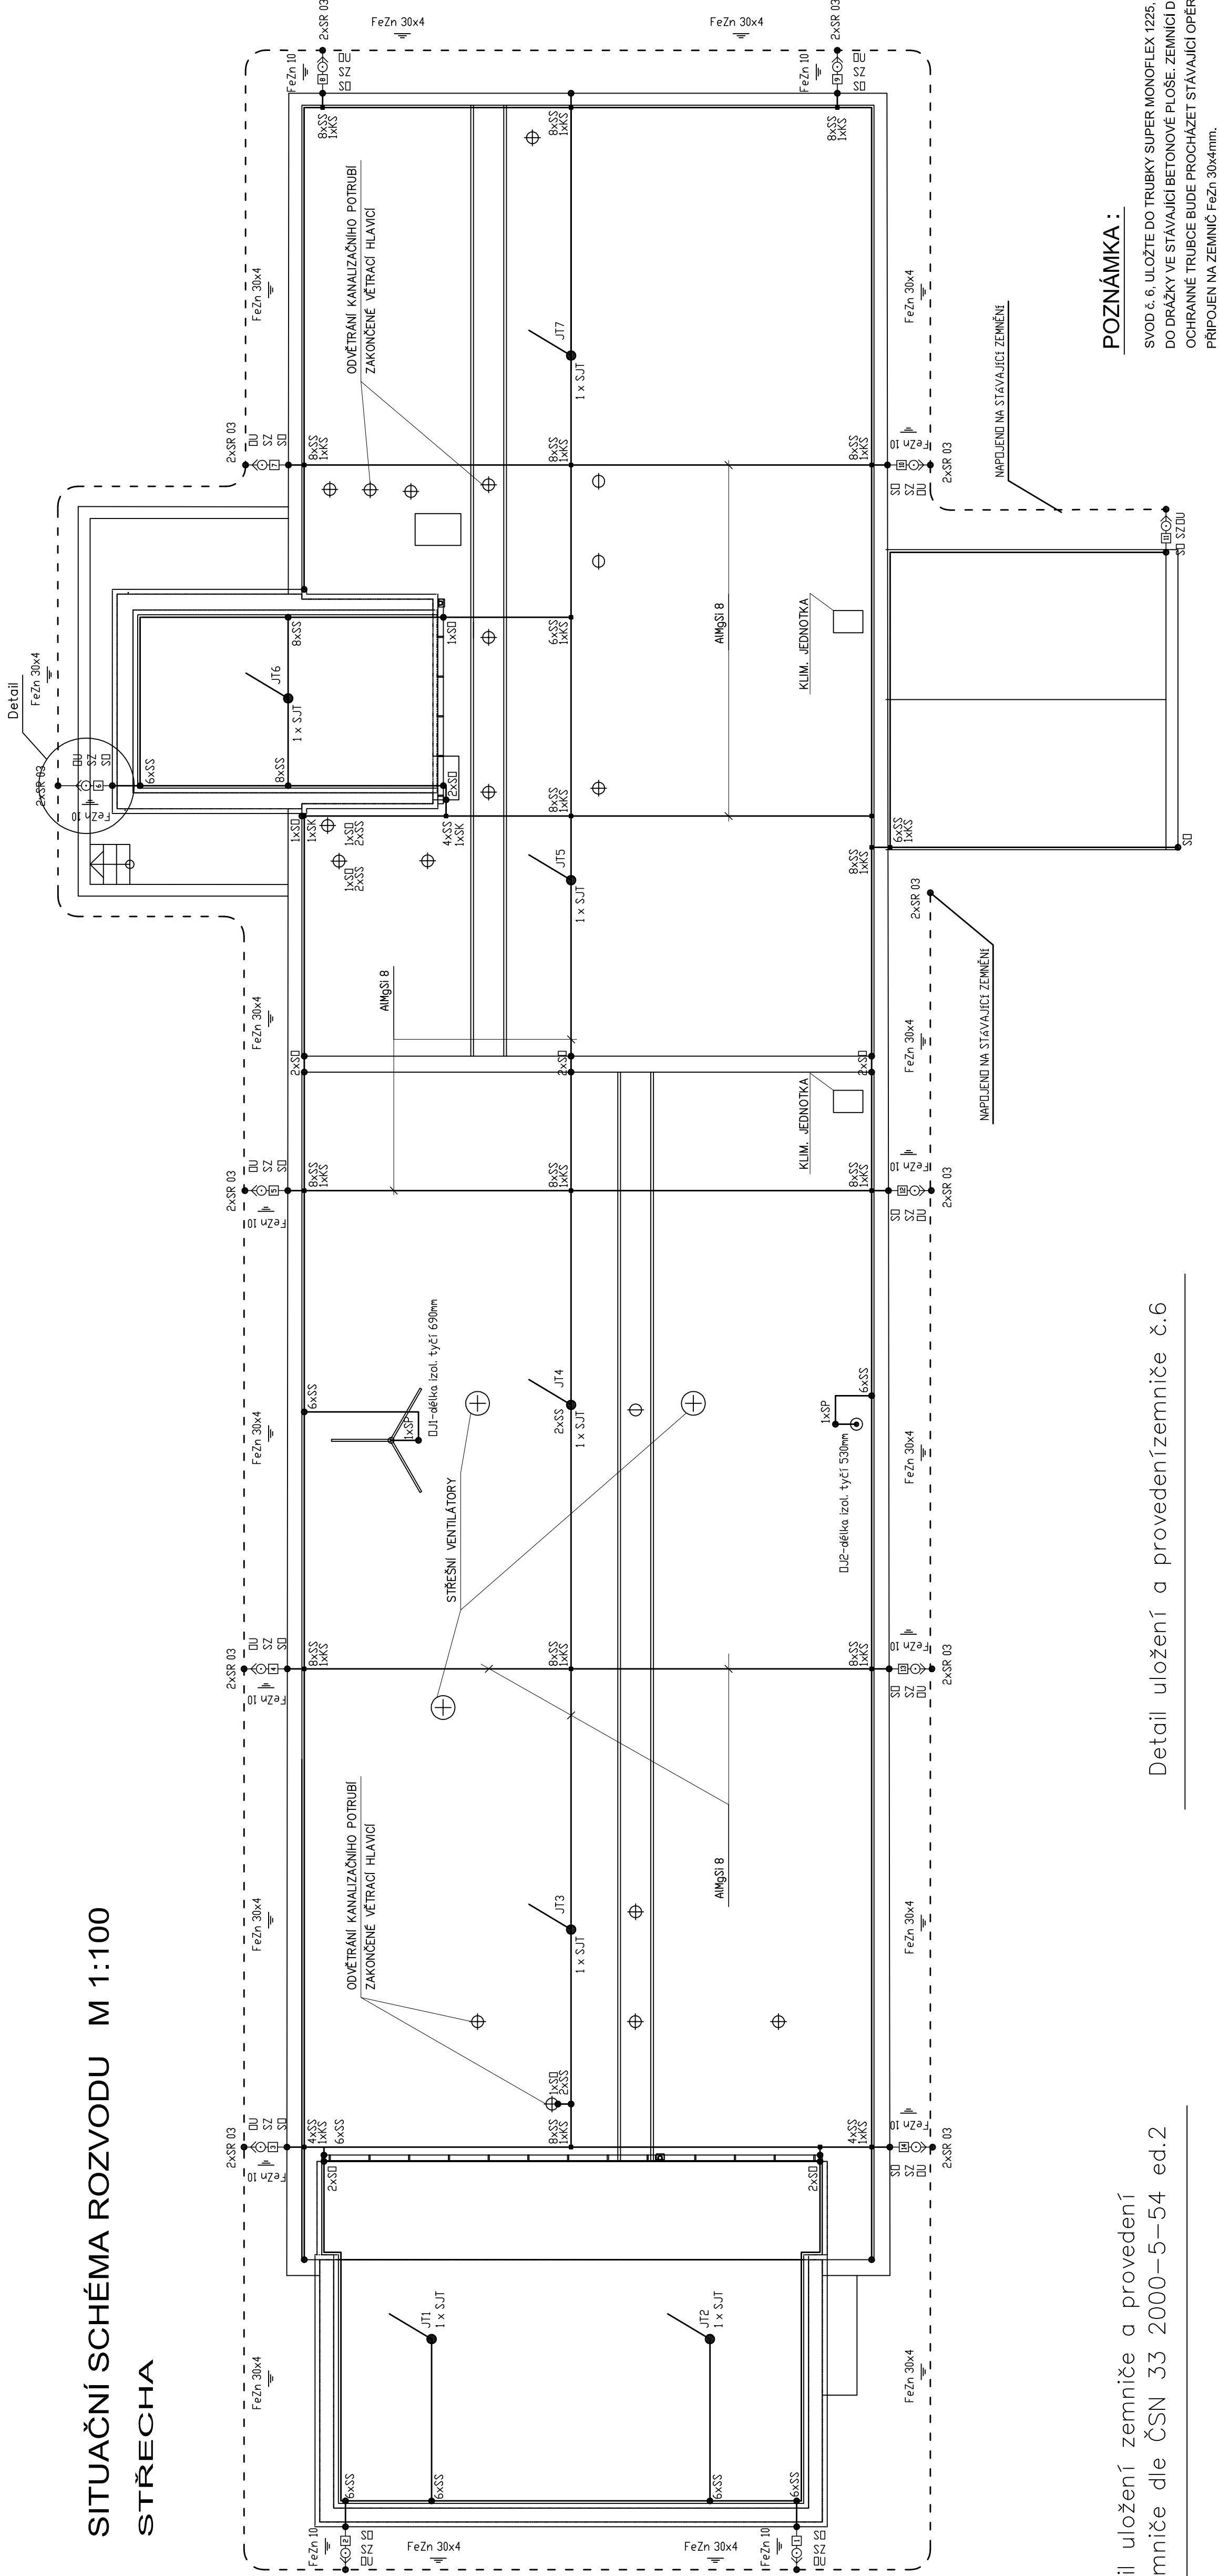

Detail uložení zemniče a provedení vývodu zemniče dle ČSN 33 2000–5–54 ed.2

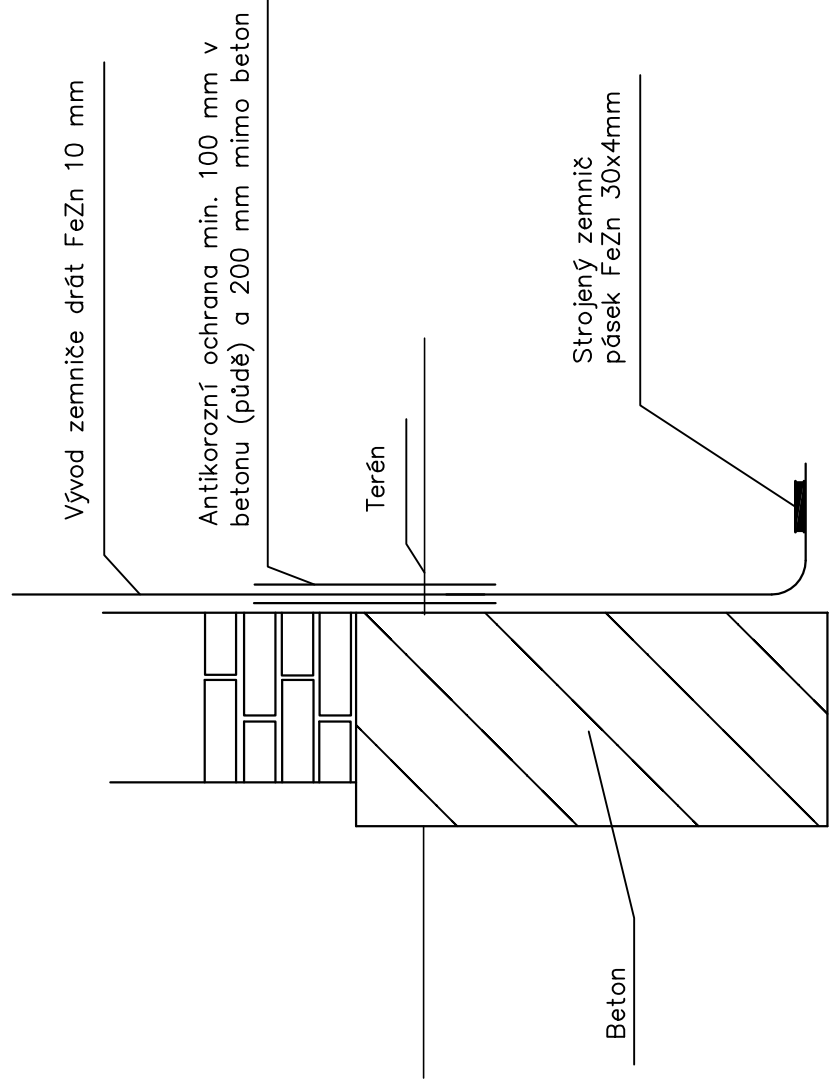

Detail uložení a provedenízemniče č.6

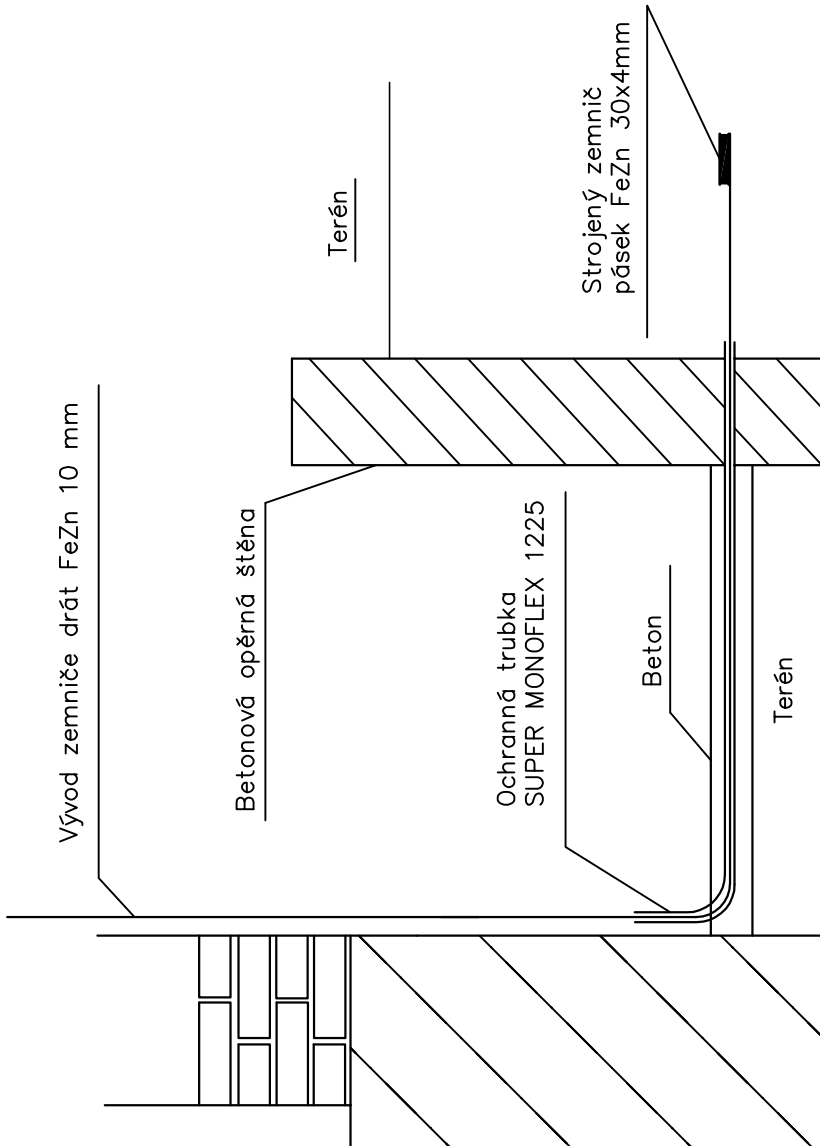

LEGENDA :

- -- Jímací vedení – drát AMgSi 8 ul. na podpěrách
- -- uzemnění – drát FeZn 10 a pásek FeZn 30x4 ul. v zemi ve výkopu
- SS hromosvodová svarka spojovací
- SD hromosvodová svarka připojovací
- SP01 hromosvodová svarka připojovací
- SK hromosvodová svarka křížová
- SR 02 svarka pro spojení pásku s páskem
- SR 03 svarka pro spojení pásku s drátem
- SZ hromosvodová svarka zkušební
- DUI ochranný úhelník
- J1, 2 jímací tyč, 1=2 m-AMgSi v bet. podstavci
- J3-7 jímací tyč, 1=3 m-AMgSi v bet. podstavci
- DUI-2 oddělený jímáč, 1=3 m-AMgSi na izol. tyčích

POZNÁMKA :

SVOD č. 6, ULOŽTE DO TRUBKY SUPER MONOFLEX 1225, KTERÁ BUDE ULOŽENA DO DRÁŽKY VE STAVAJÍCÍ BETONOVÉ PLOŠE. ZEMNÍ DRÁT SVODU č. 6 V OCHRANNÉ TRUBE BUDE PROCHÁZET STAVAJÍCÍ OPĚRNOU STĚNOU A BUDE PŘIPOJEN NA ZEMNÍČ FeZn 30x4mm.

DO DO VÝKOPU BUDE POLOŽEN STROJENÝ ZEMNÍČ FeZn 30x4mm. Z TOHOTO ZEMNÍČE BUDOU NAPOJENY JEDNOTLIVÉ SVODY JÍMACÍ SOUSTAVY JÍMACÍ MRŽOVÁ SOUSTAVA BUDE PROVEDENA Z DRÁTU AMGSI 8 NA PODPĚRÁCH PV A BUDE PŘES ZKŮŠEBNÍ SVORKY SPOJENA SE SVODY. HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE ČSN 62305 2.3.

ZEMNÍ ODPOR JEDNOTLIVÝCH SVODŮ SMÍ BÝT MAX. 10 Ohmů.

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Název stavby: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE	
Místo stavby: k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950	
Stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré Město	

Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Týřkova 155		Autor návrhu: -----		Autorizační razítko:	
HPP: -----		Projektant: Josef Fírdlejs		APOLO CZ s.r.o. Týřkova 155, 530 02 Pardubice, tel. +420 461 722 204, apolopanel.cz, www.apolocz.cz	
Zodp. projektant: Josef Menc		Zodp. projektant: Jaroslav Pouč		Formát: A4	
Kraj: Pardubický		Číslo zakázky: P0310		Datum: IV/2013	
Stav. úm.: Svitavy		Revize: 00		Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
Stavění objekt: F1-01 POLIKLINIKA		Označení přílohy: Číslo par.: F1-01-6		Měřítko: 1 : 100	
Číslo: F1-01-6 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		HROMOSVOD			
Ostatn. přílohy:					