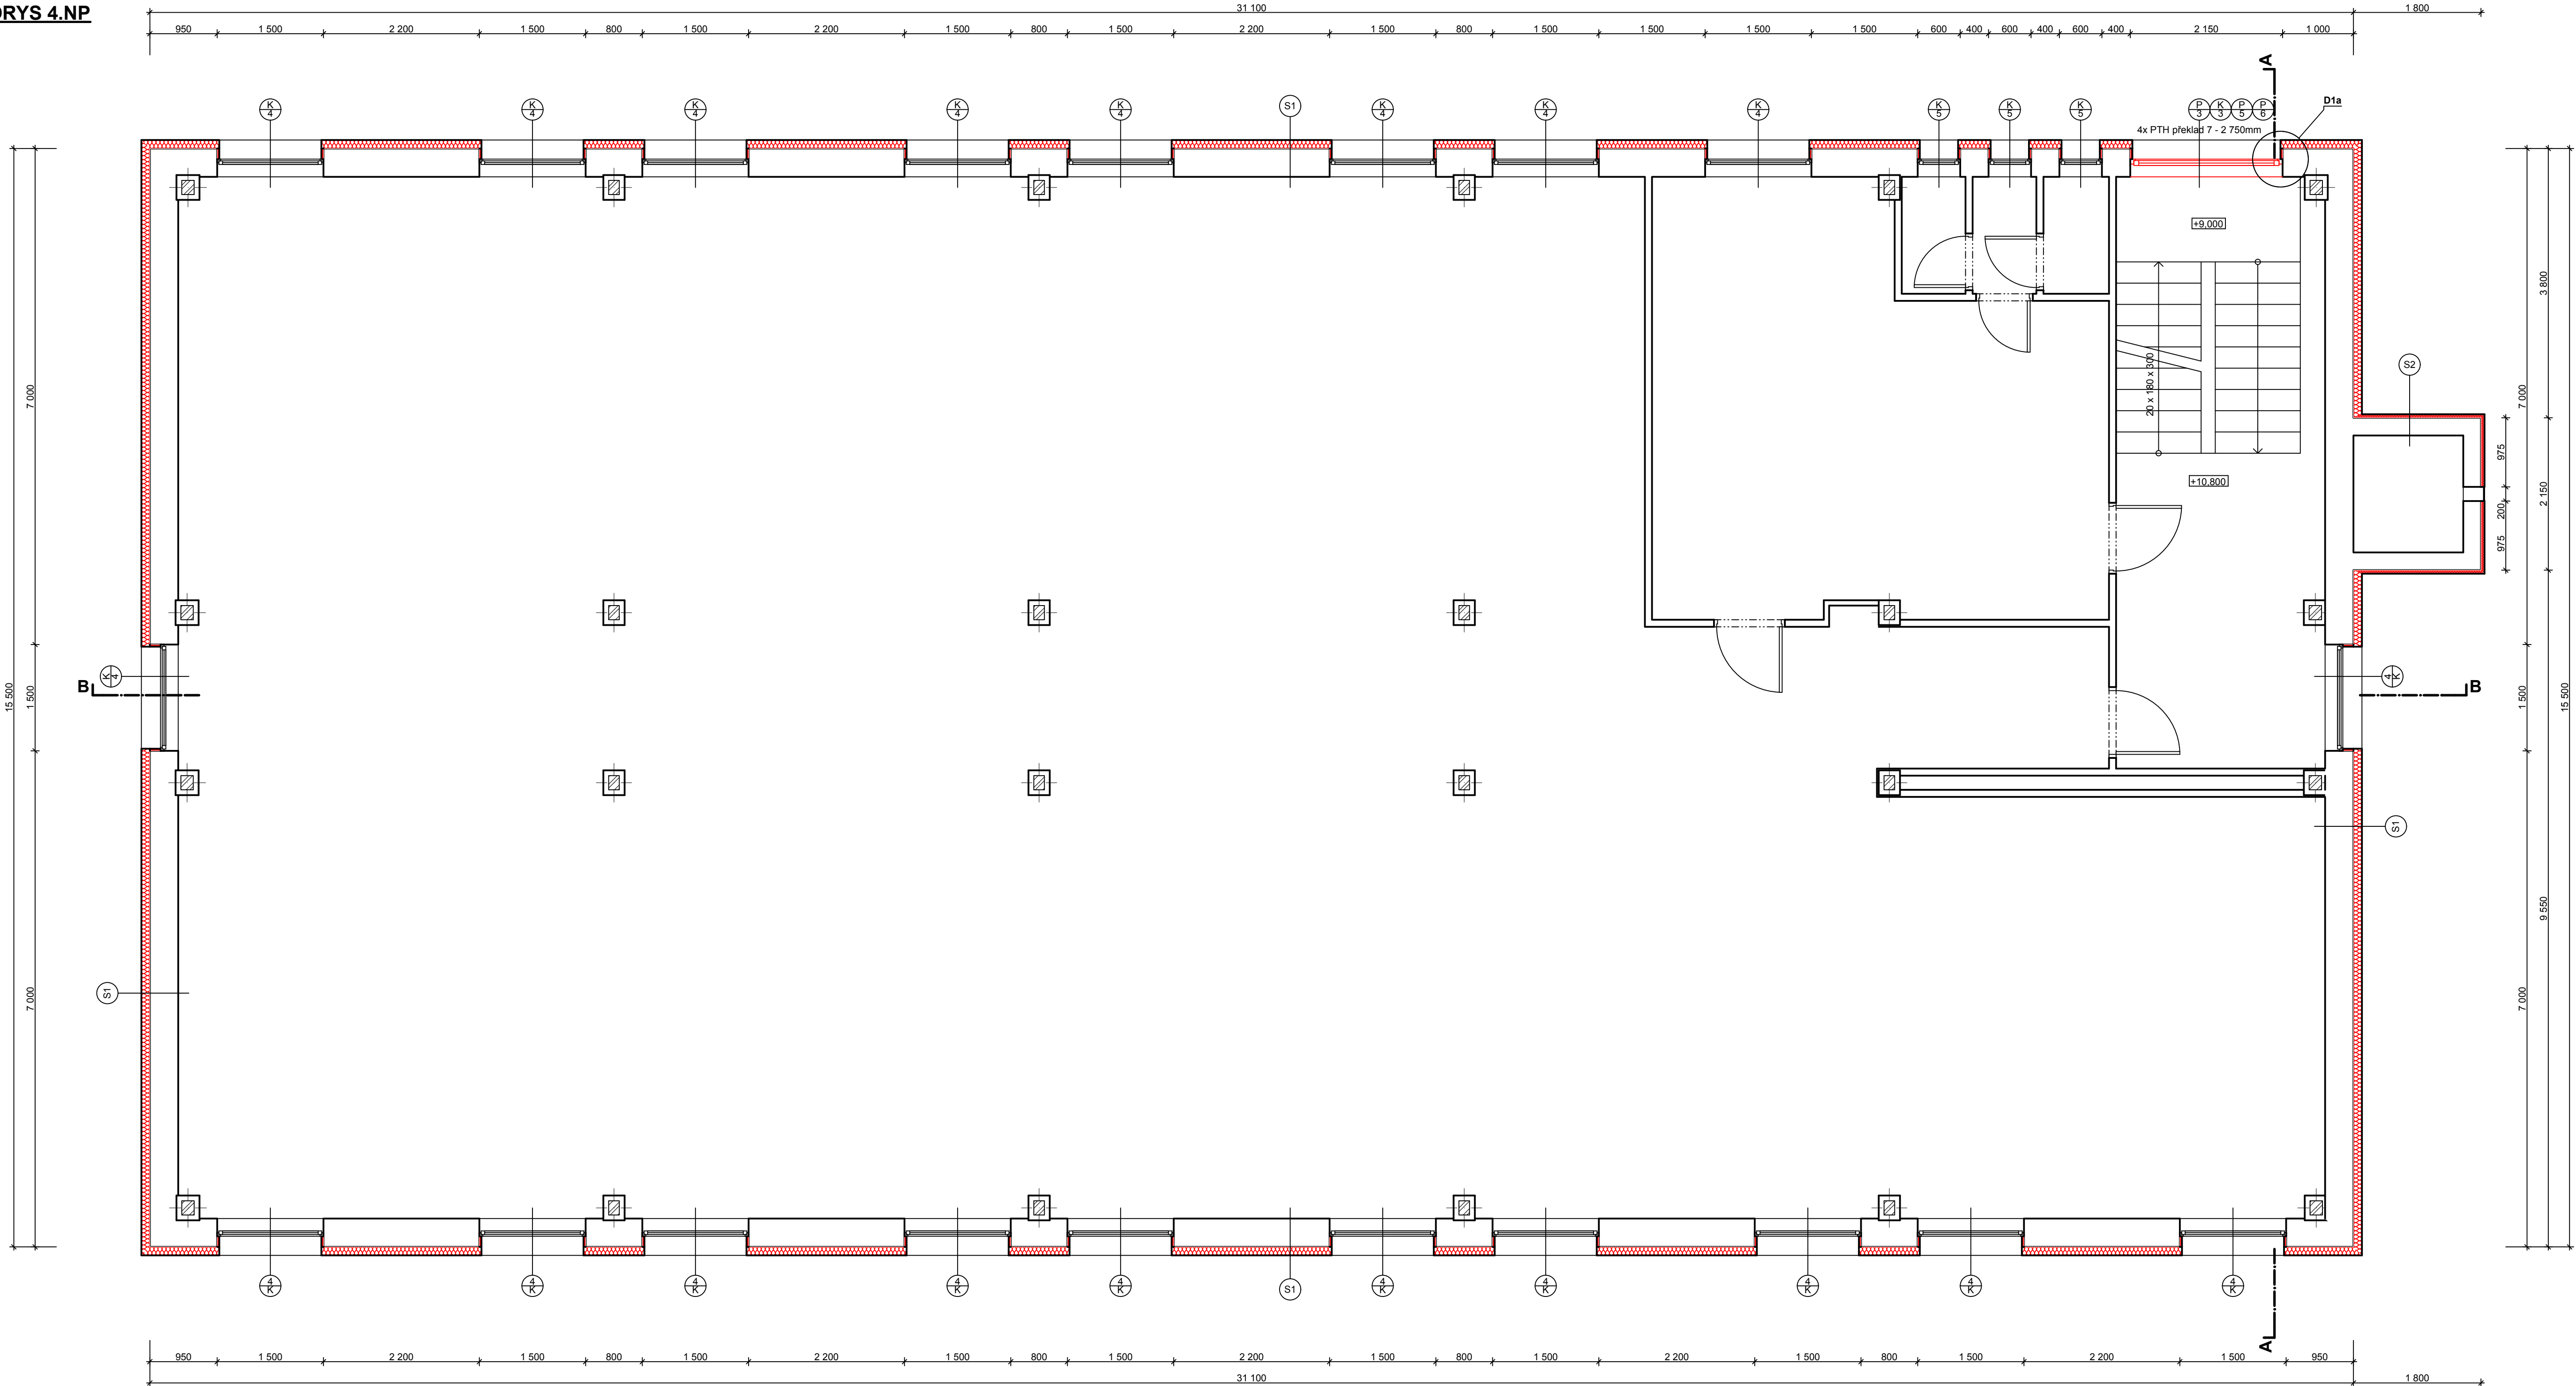


PŮDORYS 4.NP
1:100





LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

OBECEŇ:

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| Název stavby: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - AREÁL SVITAVSKÉ NEMOCNICE | | | |
| Místo stavby: k.ú. Svitavy-předměstí, st.p.č.2950, 1598/1; k.ú. Čtyřicet Lánů st.p.č. 676 | | | |
| Stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice-Staré město | | | |
| Generální projektant: APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155 | |  | Autorizační razítko:  |
| Autor návrhu: ----- | | | |
| HIP: Josef Findejs | | | |
| Projektant: Miroslav Stejskal | | | |
| Zodp. projektant: Ing. Martin Kozáček | | | |
| Kraj: Pardubický | Formát: 10 A4 | Číslo zakázky: P0310 | |
| Stav. úřad: Svitavy | Revize: 00 | Datum: IV. 2013 | |
| Stupeň PD: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | | | |
| Stavební objekt: F1-02 REHABILITACE | | Označení přílohy: F1-02-1.05 | |
| Část: F1-02-1 ARCH. A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | |
| Obsah přílohy: PŮDORYS 4.NP | | Měřítko: 1:50 | |

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- S1**
- Stávající vnitřní omítka 15mm
 - Stávající obvodové zdivo 365mm
 - Stávající venkovní omítka 20mm
 - ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 120mm
- S2**
- Stávající vnitřní omítka 20mm
 - Stávající obvodové zdivo 200mm
 - Stávající venkovní omítka 30mm
 - ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 50mm
- S3**
- Štuková omítka 2,5mm
 - Armovací stěrka 2,5mm
 - Pórobetonové tvárnice 375mm
 - Nopová fólie 375mm
 - Geotextilie cca 20mm
 - Vápenocementová omítka 120mm
 - ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 120mm
- S4**
- Stávající základové konstrukce 70mm
 - Pěnový polystyren EPS P Perimeter 340mm
 - Stávající konstrukce podlahy a stropu 20mm
 - Stávající venkovní omítka 240mm
 - ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 240mm
- S5**
- Stávající konstrukce podlahy a stropu 340mm
 - Stávající venkovní omítka 20mm
 - ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 240mm
- S6**
- Stávající vnitřní omítka 10mm
 - Stávající pórobetonové zdivo 375mm
 - Stávající venkovní omítka 15mm
 - ETICS z tepelné izolace z minerálních vláken 120mm
- S7**
- Původní terén
 - v úrovni nad -0,100 bude provedena dekorativní disperzní mozaiková omítka