



PŮDORYS

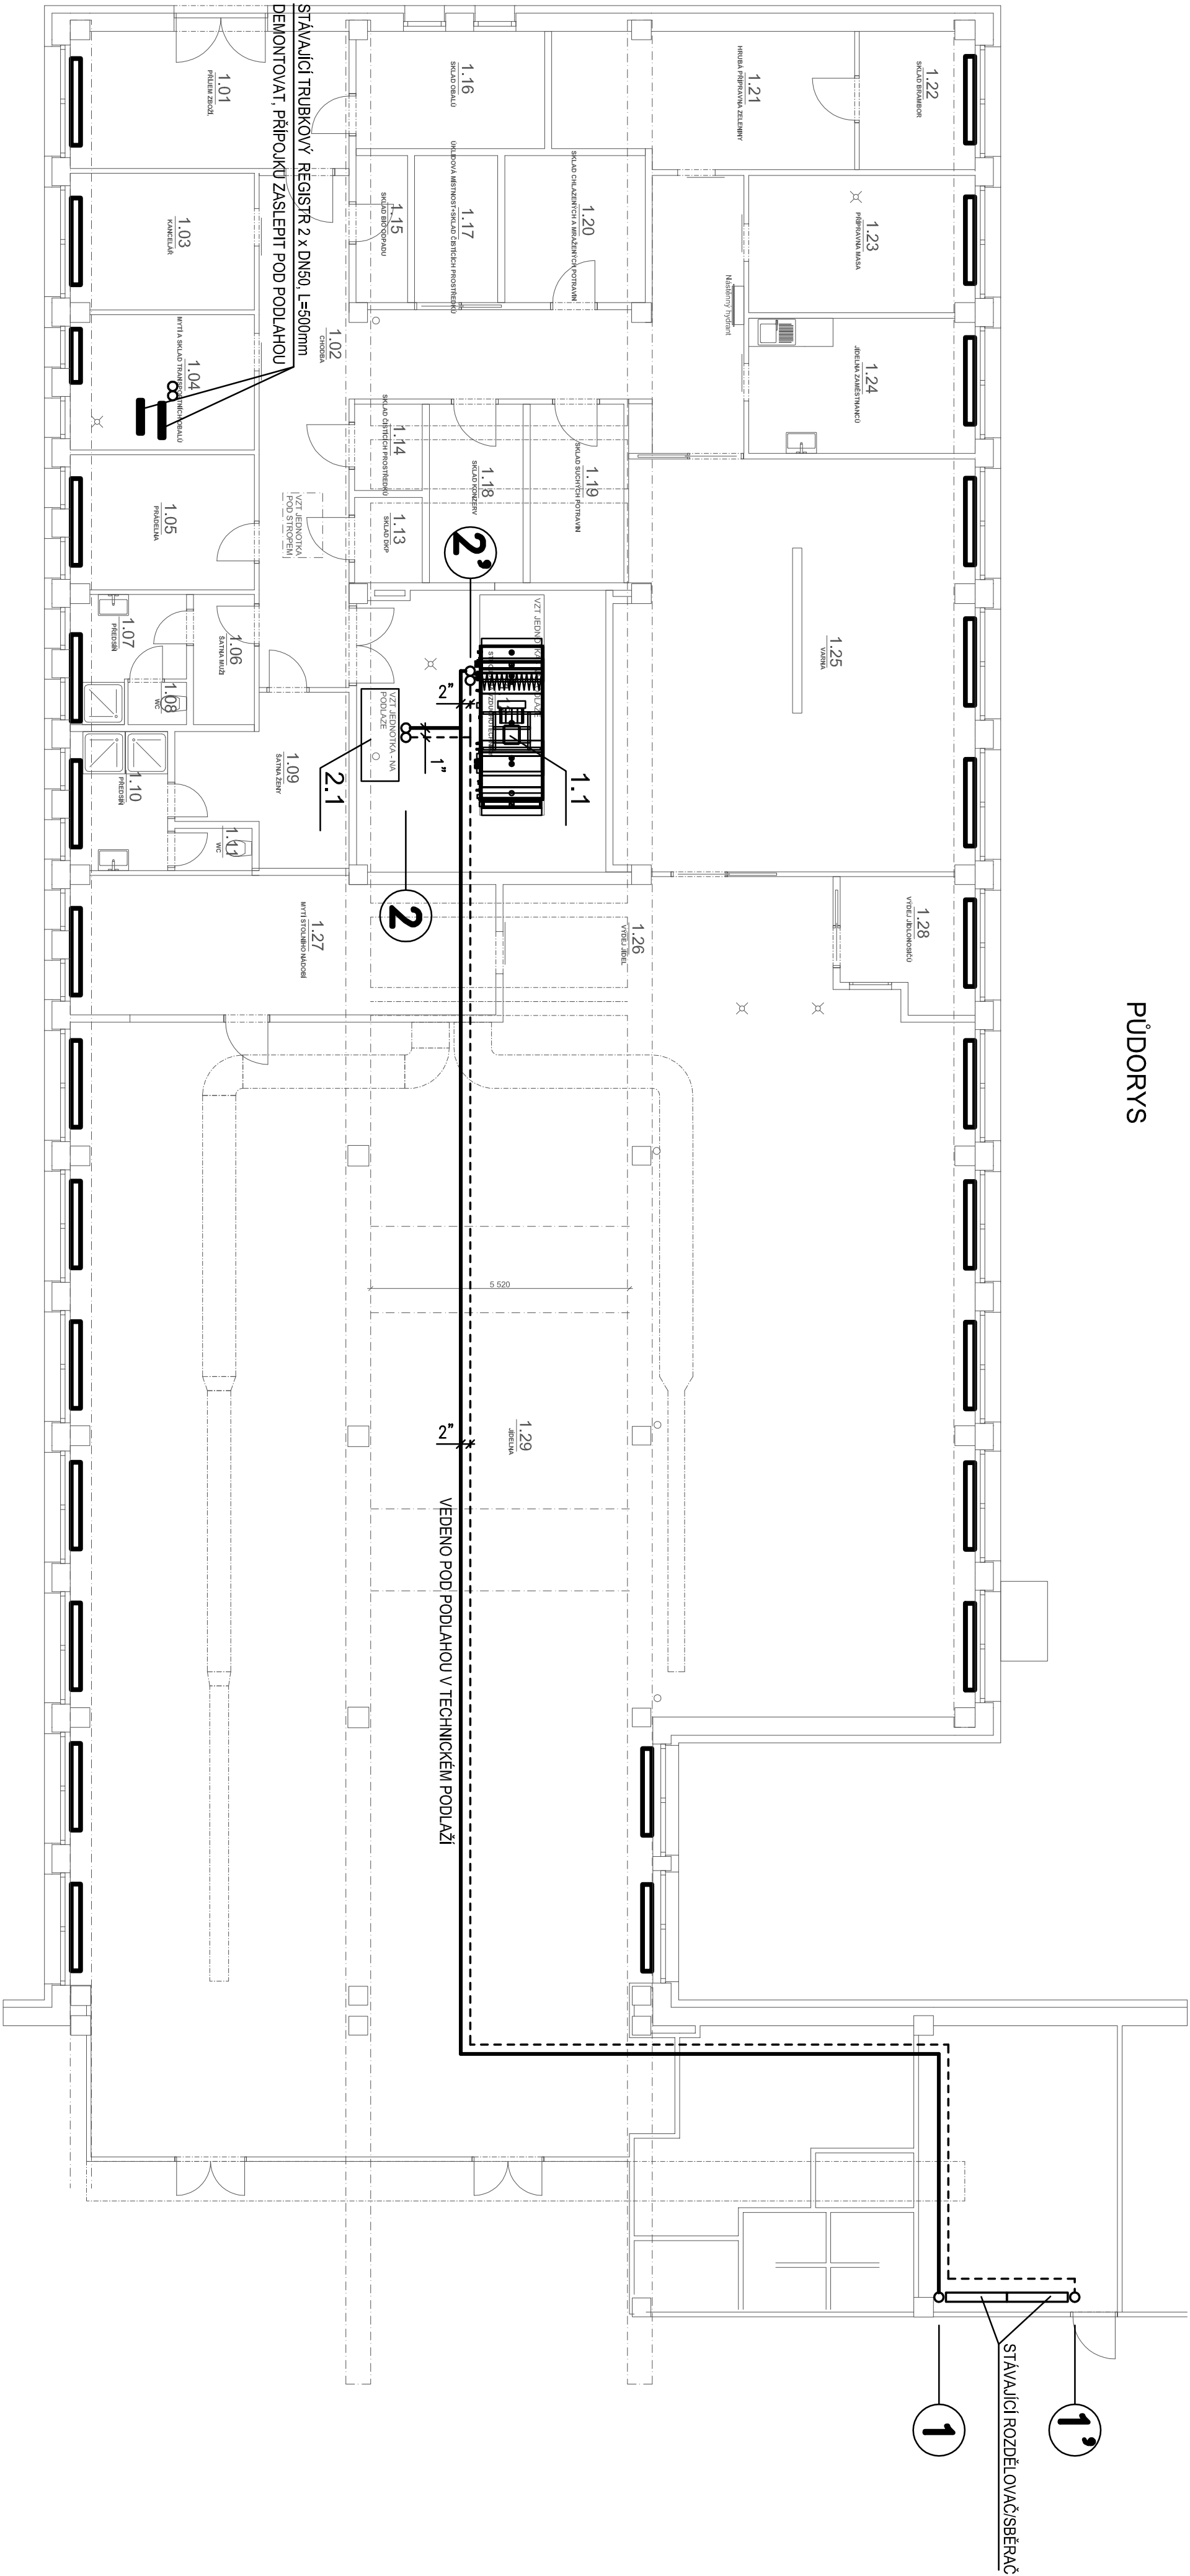

LEGENDA ARMATUR :


- KK KULOVÝ KOHOUT
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- FZ FILTR ZAVITOVÝ
- FZ TERMOSTATICKÝ VENTIL - 45°C OTEVÍRÁ
- VK VK
- VP VYPOUŠTĚČ KOHOUT
- AOV AUTOMAT. ODVZD. VENTIL
- TI TEPELOMĚR PŘÍMÝ 0 - 120 °C, D 60

SCHEMA ZAPOJENÍ

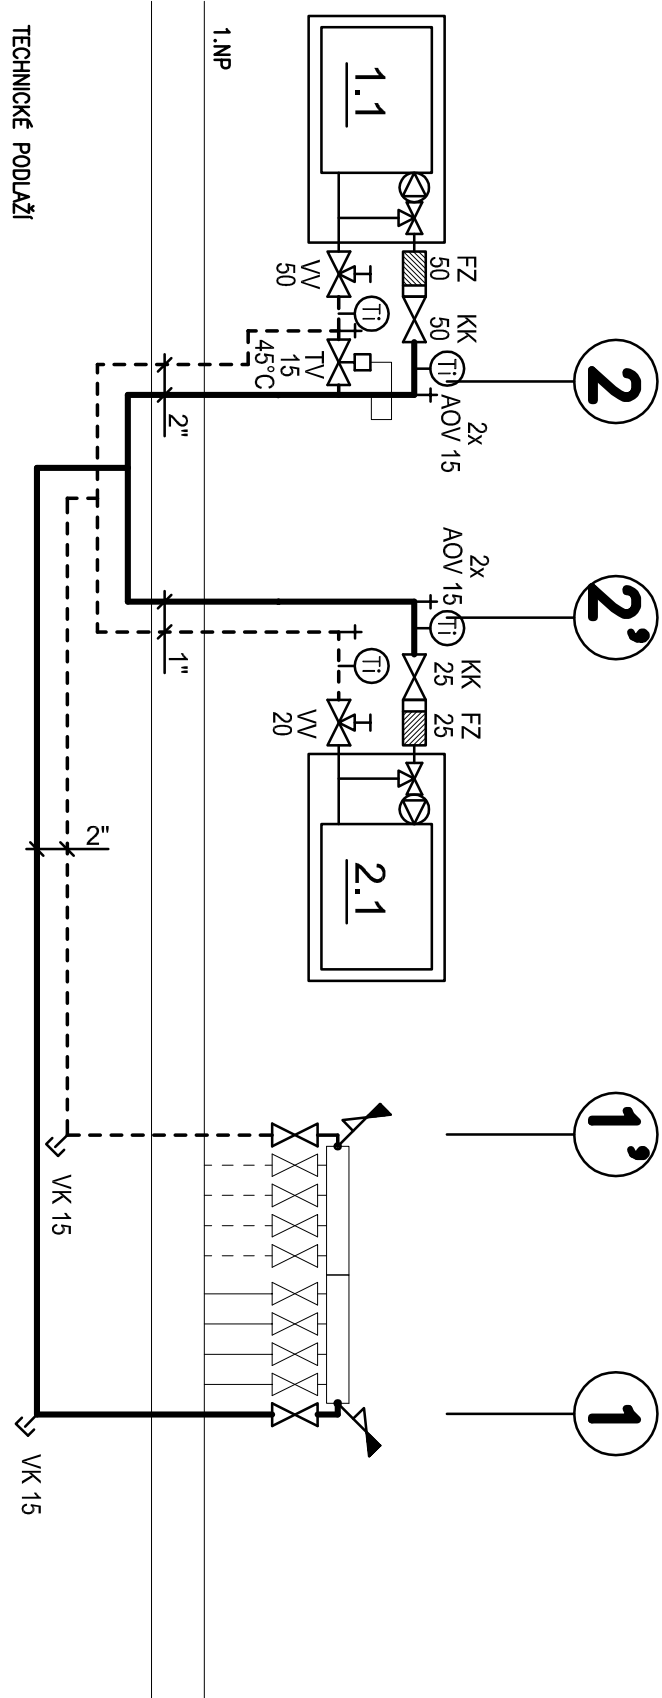

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

- 1.1 VZT JEDNOTKA 46,30kW
- 2.1 VZT JEDNOTKA 8,35kW
- STÁVAJÍCÍ LITINOVÉ ČLÁNKOVÉ KALOR 500/160

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 PK Interflina s.r.o. Držkovice 108, 533 33 Pardubice Kancelář : Náměstí Svobody 827, 530 02 Pardubice e-mail: PK_Interflina@centrum.cz		
Ing. Karel Puhany	Ing. Karel Puhany	Ing. Karel Puhany			
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 530 02 Pardubice					
MÍSTO STAVBY:	Pardubice		FORMÁT	6x44	
Gymnázium, Pardubice, Mozartova - rekonstrukce kuchyňského provozu			DATUM	03.2016	
D.1.4.3 - Technika prostředí staveb - zařízení pro vytápění staveb			ÚČEL	DPS	
			MĚŘÍTKO	1 : 100	
			Č. ZKAZKY	-	
			ČÍSLO KOPIE	ČÁST	ČÍSLO PRÍL.
Půdorys				D	02