KUCHYŇ, JÍDELNA - SVĚTELNÁ INSTALACE

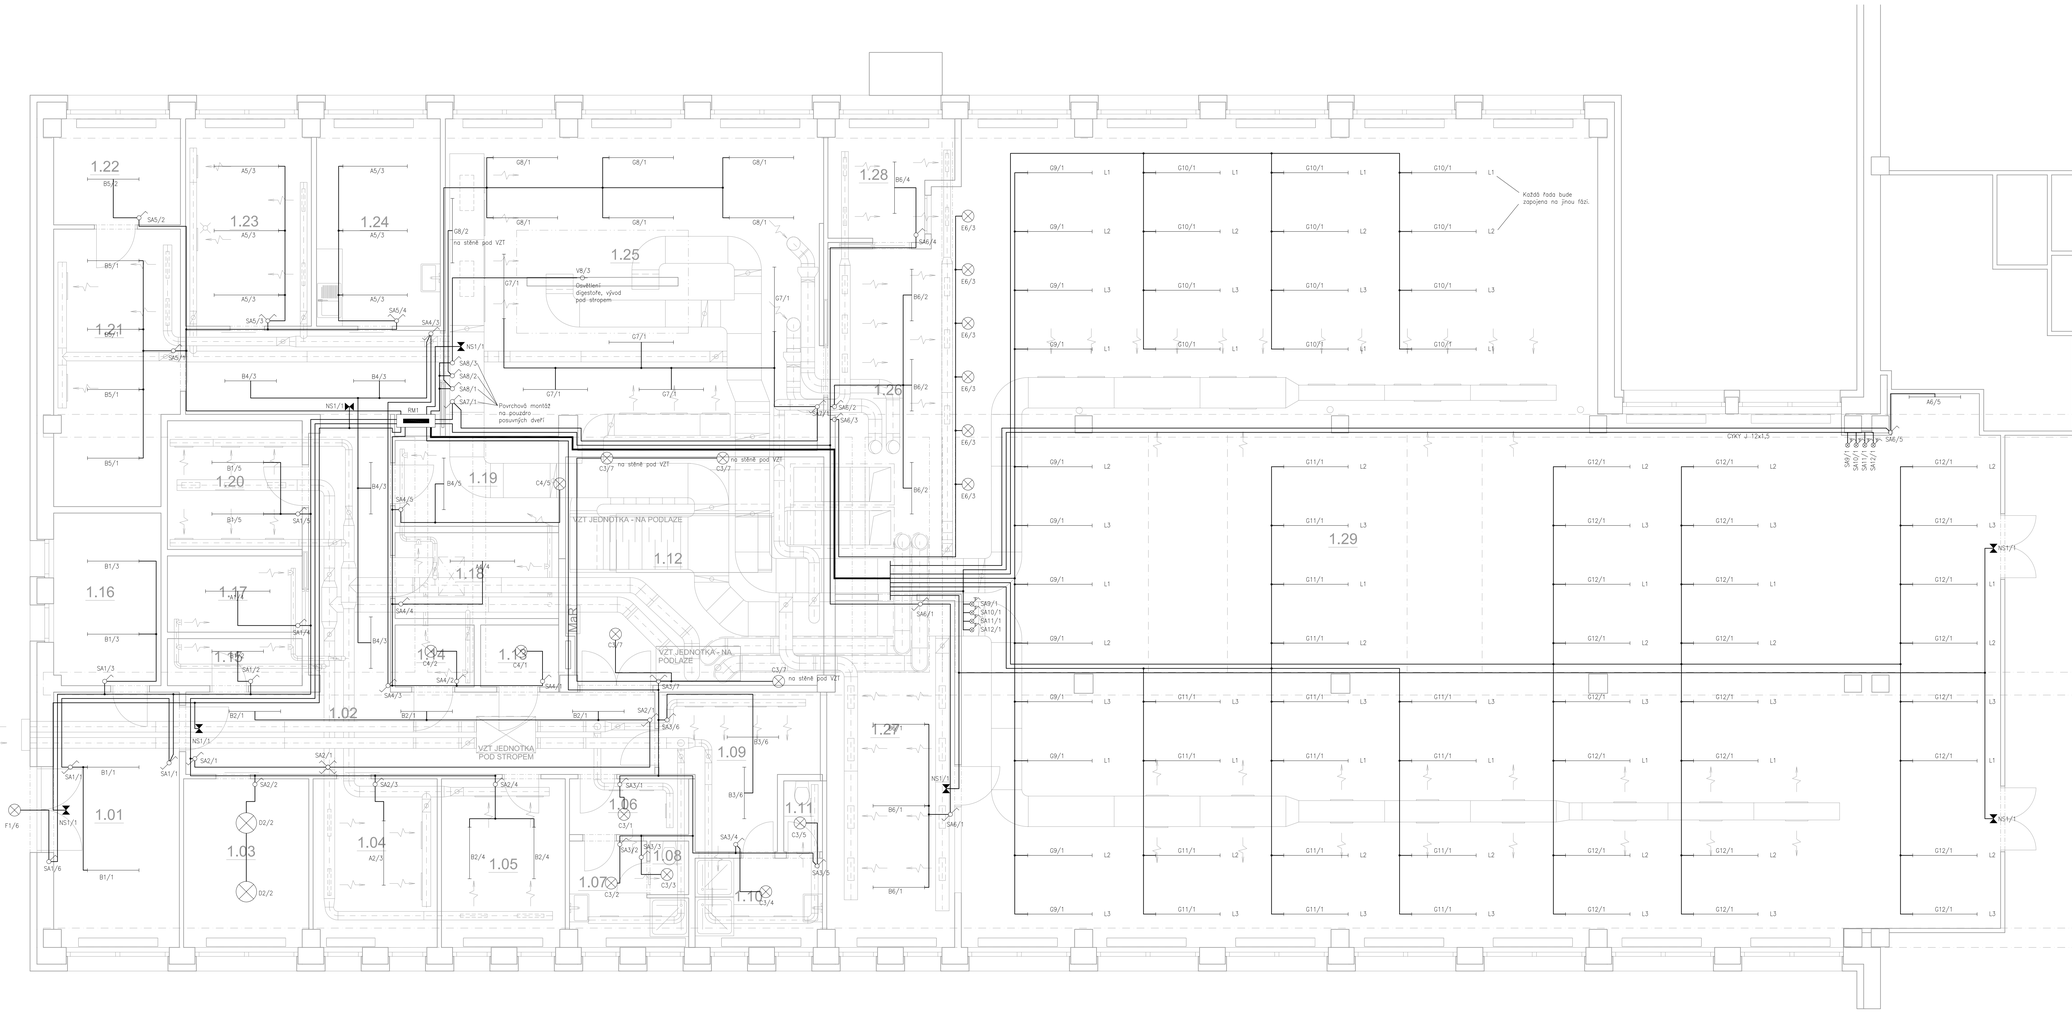

Legenda značek

- Typ A – Liniérní diodové svítidlo, 4700lx, L=1500mm
- Typ B – Liniérní diodové svítidlo, 3100lx, L=1200mm
- Typ C – Kruhové přisazené LED svítidlo, 1400lx, ø=300mm
- Typ D – Kruhové přisazené LED svítidlo, 3000lx, ø=4800mm
- Typ E – závěsné dekorativní svítidlo, E27, ø=400mm
- Typ F – přisazené nástěnné LED svítidlo, IP 44, 1200lx, ø=300mm
- Typ NS – Nouzové svítidlo LED svítící pouze při výpadku napájení
- Jednofázový kabelový vývod
- Spínač, řazení č.1/OS (doutnavka indikuje zapnutý stav)
- Vypínač, řazení č.1
- Vypínač, řazení č.2
- Vypínač, řazení č.5
- Vypínač, řazení č.6
- Vypínač, řazení č.7
- Skříňový rozvaděč 800x2000x400, IP40
- Zvonkové tlačítko
- Domovní zvonek

Poznámka

KAŽDÝ PŘEPÍNAČ (VÝVOD) MUSÍ BÝT UMÍSTĚN VE VÝŠCE UVEDENÉ U JEHO OZNAČENÍ
NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JSOU ROZVODY ZASEKÁNY POD OMÍTKOU
VE ZDECH, V PODLAZE, VE STROPĚ, NEBO VE ŽLABU V PODZEMNÍM KOLEKTORU.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PEN 50Hz 230/400V, TN-C-S
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN NA PE + N - BUDE PROVEDENO V ROZVAĚČI RM!
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 330000-4-41
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČI,
POSPOJOVÁNÍM, DVOJITOU IZOLACÍ
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3

číslo	název místnosti	vnější vlivy	opatření
1.01	PŘÍJEM ZBOŽÍ / ZÁDVEŘÍ		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.02	CHODBA		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.03	KANCELÁŘ		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.04	MYTÍ A SKLAD TRANSPORTNÍCH OBALŮ	AB6, AD5, AE3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.05	PRÁDELNA	AB6, AD5, AE3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.06	ŠATNA - MUŽI		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.07	PŘEDSÍŇ	AD5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.08	WC	AD5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.09	ŠATNA - ŽENY		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.10	PŘEDSÍŇ	AD5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.11	WC	AD5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.12	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	BC3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ
1.13	SKLAD DKP	AD5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.14	SKLAD CHEMIE		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.15	SKLAD BIO ODPADU	AD5, AE3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.16	SKLAD OBALŮ		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.17	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST + SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ	AD5, AE3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.18	SKLAD KONZERV		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.19	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN		PROUDOVÝ CHRÁNIČ
1.20	SKLAD CHLAZENÝCH A MRAŽENÝCH POTRAVIN	BC3	POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.21	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY	AD5, AE3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.22	SKLAD BRAMBOR	AE4	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.23	PŘÍPRAVNA MASA	AD4, AE3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.24	JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ	AD5	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.25	VÁRNA	AB6, AD5, AE3, BC3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.26	VÝDEJ JÍDEL	AB6, AD5, AE3, BC3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.27	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	AB6, AD5, AE3, BC3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.28	VÝDEJ JÍDLONOSIČŮ	AB6, AD5, AE3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, POSPOJOVÁNÍ, IP44
1.29	JÍDELNA	BA2, BD3	PROUDOVÝ CHRÁNIČ, ZÁSUVKY S BEZPEČNOSTNÍ CLONKOU

astalon
Hlinka 34, 530 02 Pardubice
IČ: 27342009, DIČ: CZ27342009

projektoval: Josef Langr
vypracoval: Mgr. Petr Šroll
kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý

dokumentace:	DPS
číslo zakázky:	2151106
datum:	03/2016
měřítko:	1:50
formát:	12xA4
část:	D
č. přílohy:	04
č. výkresu:	

stavebník: **Pardubický Kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice**
zakázka: **Gymnázium, Pardubice, Mozartova - rekonstrukce kuchyňského provozu**
objekt: SO 01 - Kuchyň a jídelna
díl: D.1.4 - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace
výkres: **Půdorys, řez A-A, detail, řešení připojení...**