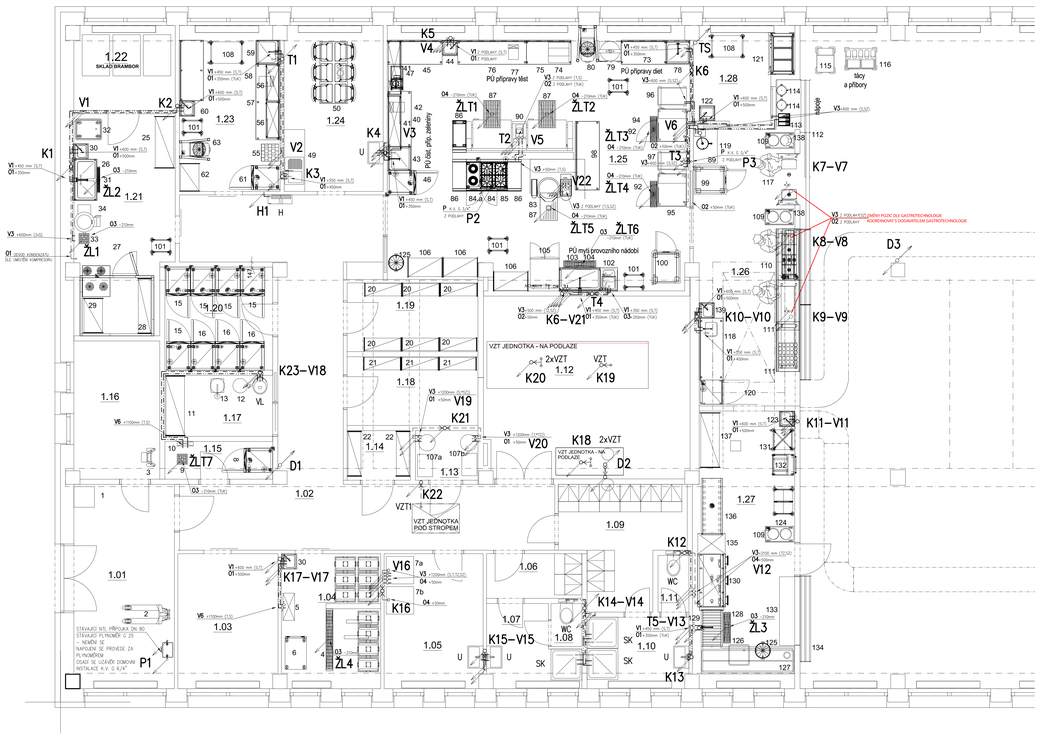

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti
1.01	PŘÍJEM ZBOŽÍ
1.02	CHODBA
1.03	KANCELÁŘ
1.04	MYTÍ A SKLAD TRANSPORTNÍCH OBALŮ
1.05	PRÁDELNA
1.06	ŠATNA MUŽI
1.07	PŘEDSÍŇ
1.08	WC
1.09	ŠATNA ŽENY
1.10	PŘEDSÍŇ
1.11	WC
1.12	STRUČOVNA VZDUCHOTECHNIKY
1.13	SKLAD DISTRIČNÍCH PROSTŘEDKŮ
1.14	SKLAD BIO ODPADU
1.16	SKLAD OBALŮ
1.17	SKLADOVÁ MÍSTNOST+SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ
1.18	SKLAD KONZERV
1.19	SKLAD SUCHÝCH POTRAVIN
1.20	SKLAD CHLAZENÝCH A MRAZÍCÍCH POTRAVIN
1.21	KRUŽEL PŘÍPRAVNA MASA
1.22	SKLAD BRAMBOR
1.23	PŘÍPRAVNA MASA
1.24	JÍDELNA ZAMĚSTNANCŮ
1.25	VARNA
1.26	VÝDEJ JÍDEL
1.27	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
1.28	VÝDEJ JÍDELNOSLÍCÍ
1.29	JÍDELNA

LEGENDA NAPOJOVACÍCH BODŮ TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

V1	Rohový ventil, skartén ekvicentr zkrutem 3/8"
V2	Rohový ventil 3/8" s vývodem pro pračku 3/4"
V3	Rohový ventil, skartén ekvicentr zkrutem 3/4"
V4	Rohový ventil, skartén ekvicentr zkrutem 3/4"
V5	Rohový 3/4" ventilek s hadicí 1,5m
V6	Stěnová směšovací páková baterie výlevé sprchy (dodávka zdravotechniky)
V7	Rohový ventil, skartén ekvicentr zkrutem 1"
S	Studená voda
T	Teplá voda
SZ	Studená změkčená voda
TZ	Teplá změkčená voda
P	Pytlovník ekvicentrický kulovým ventilem G 1/2"
O1	Odpad DN50
O2	Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
O3	Odpad DN100
O4	Odpad HT DN100 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
O5	Odpad HT DN40 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
tuk	Tukový kanalizace

POZNÁMKA:
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ VÝVODŮ KANALIZACE VODY JE PATRNÉ Z PODCVIKOVÝCH ODKAZŮ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

WC	KLOZET DTURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ – ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, TLAČÍTKO ZEPŘEDU
U	UMÝVADLO DTURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIE
VL	VELKÁ DTURVITOVÁ S NÁSTĚNKOU PÁKOVOU BATERI
SK	SPRCHOVÝ KOUT – SPRCHOVÁ VANIČKA, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE
VZT	ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 136
VZT1	ODVODNĚNÍ KONDENZÁTU VZT JEDNOTKY – ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA HL 138 PODOMÍTKOVÁ
H	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S POŽÁRNÍ VÝZBROJÍ D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30,0 m

POZNÁMKA:
LEGENDA TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

LEGENDA POTRUBÍ

	STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVÁŘOVÁNÍM TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
	TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVÁŘOVÁNÍM TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
	CIRKULACE – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVÁŘOVÁNÍM TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.15,0 mm
	ZMĚKČENÁ VODA STUDENÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVÁŘOVÁNÍM TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.13,0 mm
	ZMĚKČENÁ VODA TEPLÁ – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVÁŘOVÁNÍM TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE TL.13,0 mm
	PLYN – TROUBY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ ČERNÉ S EMALOVÝM NÁTĚREM
	ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP–HT
	KANALIZACE TUKOVÁ – TROUBY PP–HT

K1–K23	KANALIZAČNÍ ODPADY SPLAŠKOVÉ
T1–T5	KANALIZAČNÍ ODPADY TUKOVÉ
TS	ODVÍTÁNÍ ODLUČOVAČE TUKŮ – STÁVAJÍCÍ
D1–D2	KANALIZAČNÍ ODPADY DEŠŤOVÉ DN 125
D3–D5	KANALIZAČNÍ ODPADY DEŠŤOVÉ DN 100
ŽL1–ŽL4	ŽLAB PODLAHOVÝ – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
ŽLT1–ŽLT7	ŽLAB PODLAHOVÝ – TUKOVÁ KANALIZACE
V1–V22	VODOVODNÍ STOUPAČKY
H1	HYDRANTOVÁ STOUPAČKA
P1–P3	PLYNOVODNÍ STOUPAČKY

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27640509 DIČ: CZ27640509

projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: 2101106
			datum: 03/2016
			měřítko: 1:50
			formát: 6 x A4

stavebník: **Pardubický Kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice**
stavba: **Gymnázium, Pardubice, Mozartova - rekonstrukce kuchyňského provozu**
objekt: SO 01 - Kuchyň a jídelna
díl: D.1.4 - Technika prostředí (nově) - zdravotně technických instalací
výkres: **Půdorys 1.NP. - Kanalizace, voda, plyn**

číslo: D 03
č. výkresu