

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Určeno všem dodavatelům a uchazečům, kteří byli vyzváni nebo si vyzvedli zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky

1.1. Název veřejné zakázky	GYMNÁZIUM, PARDUBICE, MOZARTOVA – REKONSTRUKCE KUCHYŇSKÉHO PROVOZU
1.2. Identifikační údaje o zadavateli	
Název	Pardubický kraj
Sídlo	Komenského nám. 125, Pardubice
IČ	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené
1.5. Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

Na základě žádostí zájemců o veřejnou zakázku nebo i bez předchozí žádosti poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Tyto dodatečné informace včetně přesného znění žádosti poskytuje zadavatel všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta nebo kteří o poskytnutí zadávací dokumentace požádali.

Žádost

Ve výkazu chybí potrubní propojení glykolového zpětného získávání tepla, umístěného ve VZT jednotce.


Přesněji: chybí čerpadlo, expanze, náplň glykolového okruhu, vypouštěcí, odvzdušňovací a uzavírací armatury a také samotné potrubí. Na výše zmíněné je zřejmě potřebné vytvořit položky ve výkazu materiálu jako „dodatečné info č.2“ bez těchto položek nebude funkční rekuperace ve VZT jednotce.

Dodatečná informace

Položka č. 1.1 v soupisu VZT bude oceněna i s následujícími součástmi:

1. Oběhové čerpadlo glykolového, 3m³/hod, tlak.ztráta 80,1kPa 1ks
2. Odvzdušňovací ventil DN32 2ks
3. Napouštěcí/vypouštěcí ventil DN15 2ks
4. Pojistný ventil DN32 1ks
5. Uzavírací ventil DN32 2ks
6. Expanzní nádoba pro chladicí soustavy 1ks
7. Tlakoměr 1ks
8. Potrubí Cu DN32 3m
9. Etylenglykolová náplň 20l (etylenglykol (max.koncentrace 30%)+destilovaná voda)

Obrázek 19 – zapojení glykolového okruhu

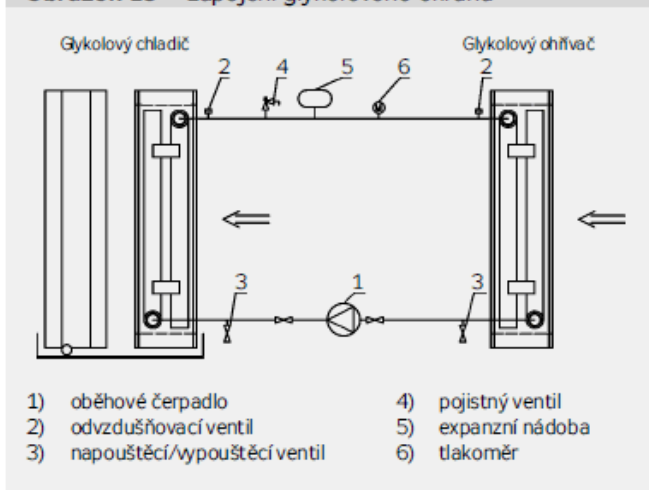

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V Pardubicích 28/11/2016

Ing. Zbyněk Brabec
Oddělení realizace investic
Pardubický kraj