

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

1.1. Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto, tělocvična
1.2. Identifikační údaje o zadavateli Název Sídlo IČ	Pardubický kraj
	Komenského nám. 125, Pardubice
	70892822
1.3. Druh veřejné zakázky	Stavební práce
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené
1.5. Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

I. Dotazy

Žádost o vysvětlení 1:

93 - zárubeň kovová hranatá pro klasické zdění, ... 2*Levá (dveře D4);ve výkresu D 1.1.3 jsem našel dveře D4 1*L(M 1.04-1.07)+1*P(M 1.10-1.09) - jaké je správné otevírání dveří?; dveře D5 jsem nenalezl; ve výpisu prvků D.1.1.9-r02 jsou 1* D5 uváděny - které místnosti propojují?; + pro dveře D4 uváděna ocelová zárubeň, pro dveře D5 ocelová obložková zárubeň (ve VV uváděny společně) Jakou zárubeň uvažovat - pro zazdění nebo dvoudílnou pro dodatečnou montáž?

94 - zárubeň kovová hranatá pro klasické zdění, ... 2*Levá (dveře D7); ve výkresu D 1.1.3 jsem našel dveře D7 2*P(M 1.04-1.10 + M 1.10-1.17)
Jaké je správné otevírání dveří?; + ve výpisu prvků D.1.1.9-r02 jsou 2* D7 uváděny ocelová obložková zárubeň Jakou zárubeň uvažovat - pro zazdění nebo dvoudílnou pro dodatečnou montáž?

95 - zárubeň kovová hranatá pro klasické zdění, ... 2* (dveře D2, D3); ve výpisu prvků D.1.1.9-r02 jsou 1* D2 + 1* D3 uváděny ocelová obložková zárubeň, jakou zárubeň uvažovat - pro zazdění nebo dvoudílnou pro dodatečnou montáž?; + ve výkresové části uváděna stěna s nerovnoměrnými křídly P850+L500 s nadsvětlíkem 1450/500 mm (na ř. 255 montáž otvíravých křídel) + ve Výpisu prvků nezmíněno - jak mají být tyto dveře s nadsvětlíkem provedeny? (na zárubeň a 2* rám nadsvětlíku zbývá 130 mm k SDK podhledu na +2,600 m)

224 - odkaz na detail D7, D8; ve výkresu D.1.1.8 uvedeny pouze detaily 1-5 - Prosíme doplnit!

Dále ve právě PBŘ je v odst. c) písm. 6) odr. 2 "měněné dveře ... (kování ... musí odpovídat ČSN EN 179) - ... vždy otvíratelné bez dalších opatření" není toto požadavkem na první otvíravé křídlo s panikovým kováním a druhé otvírané křídlo s nouzovým dveřním uzávěrem (jedná se o uzávěry ve stávající únikové cestě); v D.1.1.9 Výplně otvorů pro dveře D2 + D3 uvedeno kování nerez mat, klika-klika, cylindrická vložka

Odpověď 1:

Otvírání dveří D4 (levé nebo pravé) bude realizováno v souladu s výkresem půdorysu D.1.1.3, tedy 1x levé a 1x pravé. Záručně uvažovat pro dodatečnou montáž.

Dveře D5 se nerealizují.


Otvírání dveří D7 pravé (u obou dveří). Záručně uvažovat pro dodatečnou montáž.

Dveře s nadsvětlíkem D2 a D3, nadsvětlík prosklený fix z bezpečnostního skla v rámu, zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž,


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Detail D7 a D8

Detail 7:

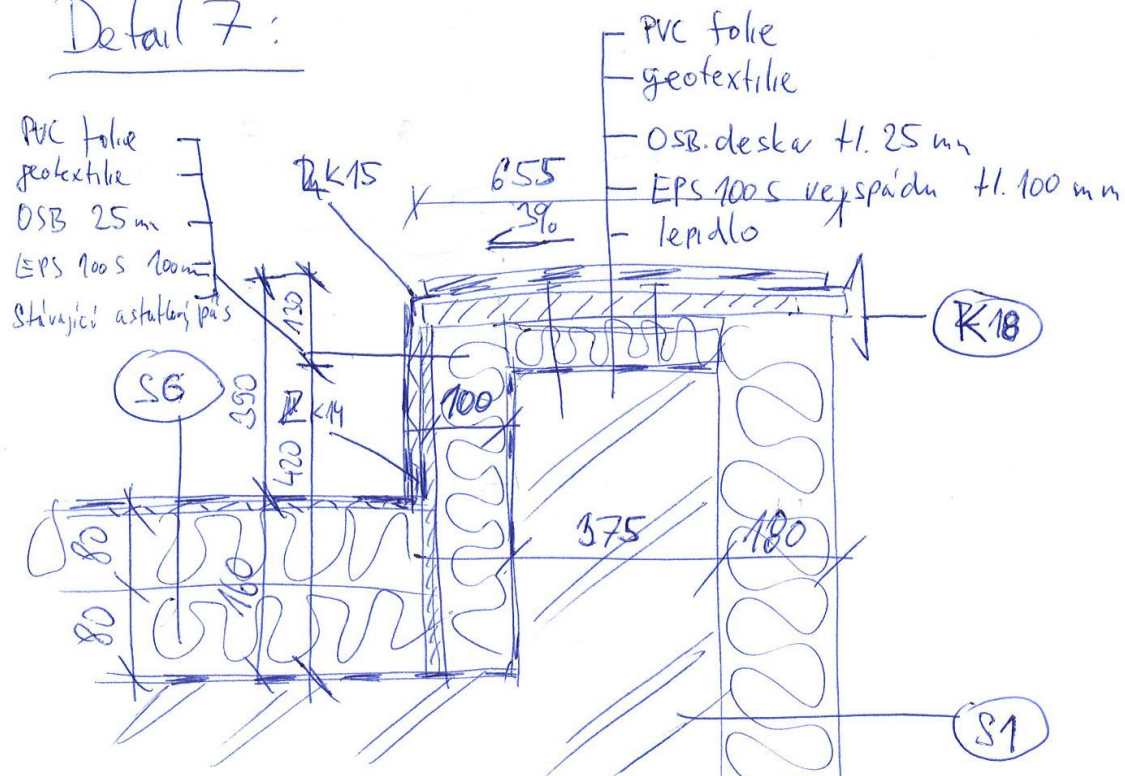

Detail 8:

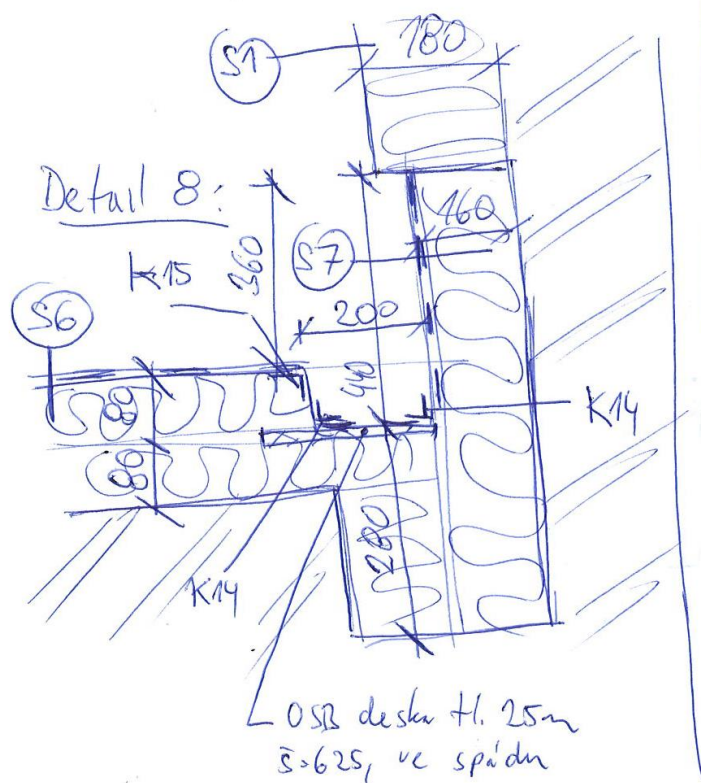


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5


Kování dveří D2 a D3, klika v souladu s DIN EN 179.

Technické požadavky na kování podle DIN EN 179

Uzavírání nouzového východu musí umožnit otevření dveří zevnitř pomocí pouze jedné ruky během 1 sekundy. Síla potřebná k otevření nesmí překročit 70 N.

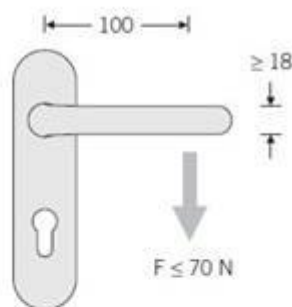


Tvar dveřní kliky musí být zvolen tak, aby vyčnívající rohy a hrany nemohly způsobit poranění. Poloměr hran musí být minimálně 0,5 mm. Volný konec kliky musí být doveden tak, aby konec ukazoval směrem k povrchu dveří, aby se snížilo riziko poranění. Viz také vedlejší vyobrazení.

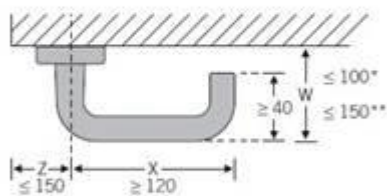

- * Třída 2 - Normální přesah
- ** Třída 1 - Vysoký přesah

Trvalost funkce je testována pomocí 200.000 zkušebních cyklů. Vhodnost je testována pro hmotnost dveří max. 200 kg (třída 6).

Kování FSB podle DIN EN 179 jsou navíc ohnivzdorná i podle DIN 18 273.

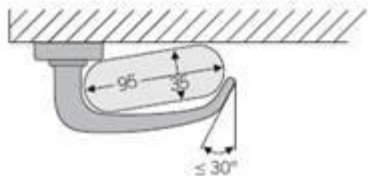

Pro ocenění nabídkové ceny je jako závazný podklad platný soupis prací s výkazem výměr (**F.1_VM tělocvična soupis_r02**), dle vysvětlení č. 2.

Dodavatelé a zájemci tyto dodatečné informace zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vyjasněním se nemění.

V Pardubicích 25/1/2017

Ing. Zbyněk Brabec
Oddělení realizace investic
Pardubický kraj