


POHLED JIŽNÍ

Soustava ochrany před bleskem dle ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2  
RÚE - cestmistroství Chrudim  
k.ú. Chrudim (654 299) , parcela číslo st. 4622

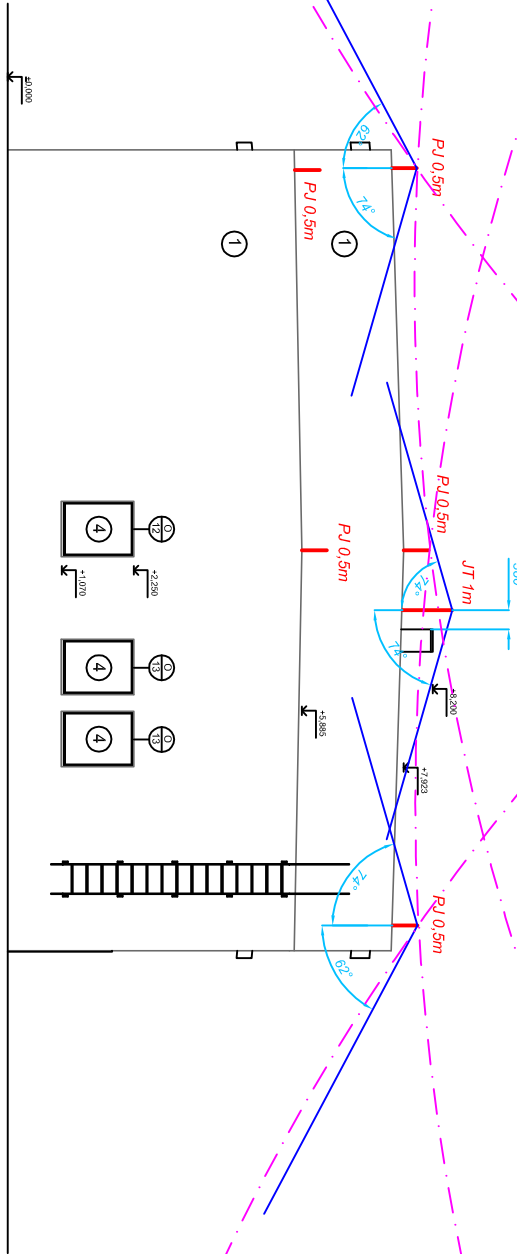

POHLED JIŽNÍ

POHLED JIŽNÍ

OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2 DO III. TŘÍDY OCHRANY  
PŘED BLESKEM  
HLADINA OCHRANY LPL III - URČENA DLE tab. 1 ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2  
POLOMĚR VALČÍ SE KOULE R = 45 m  
VELIKOST OK MRŽOVÉ SOUSTAVY max. 15 x 15 m  
ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST :  $s = k_1 / km * k_c * L$   
( svody na povrchu )  
 $s = 0,04 / 1 * 0,44 * 21,6$   
 $s = 0,38 m$   
 $v = 1 m /$  OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 74 °  
 $v = 9 m /$  OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 62 °

POHLED JIŽNÍ

Projektant elektrických zařízení:		ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT:	
Ing. POLANSKÝ JIŘÍ, Ph.D.		06 00 144 - ČKAIT PRAHA	
Místo stavby: CHRUDIM	Investor: PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE		
Akce:			
RUE - CESTMISTROSTVÍ CHRUDIM k.ú. Chrudim 654299) , parcela číslo st. 4622			
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM			
Obsah:	Stupeň:	Číslo výkresu:	
	Čís. zakázky:	DPS 105 / 2017	
	Datum:	01 / 2017	
	Měřítko:	1:100	
POHLED JIŽNÍ - LPS - ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2		EL 03	