


PAVILON S - PŮDORYS 4.NP




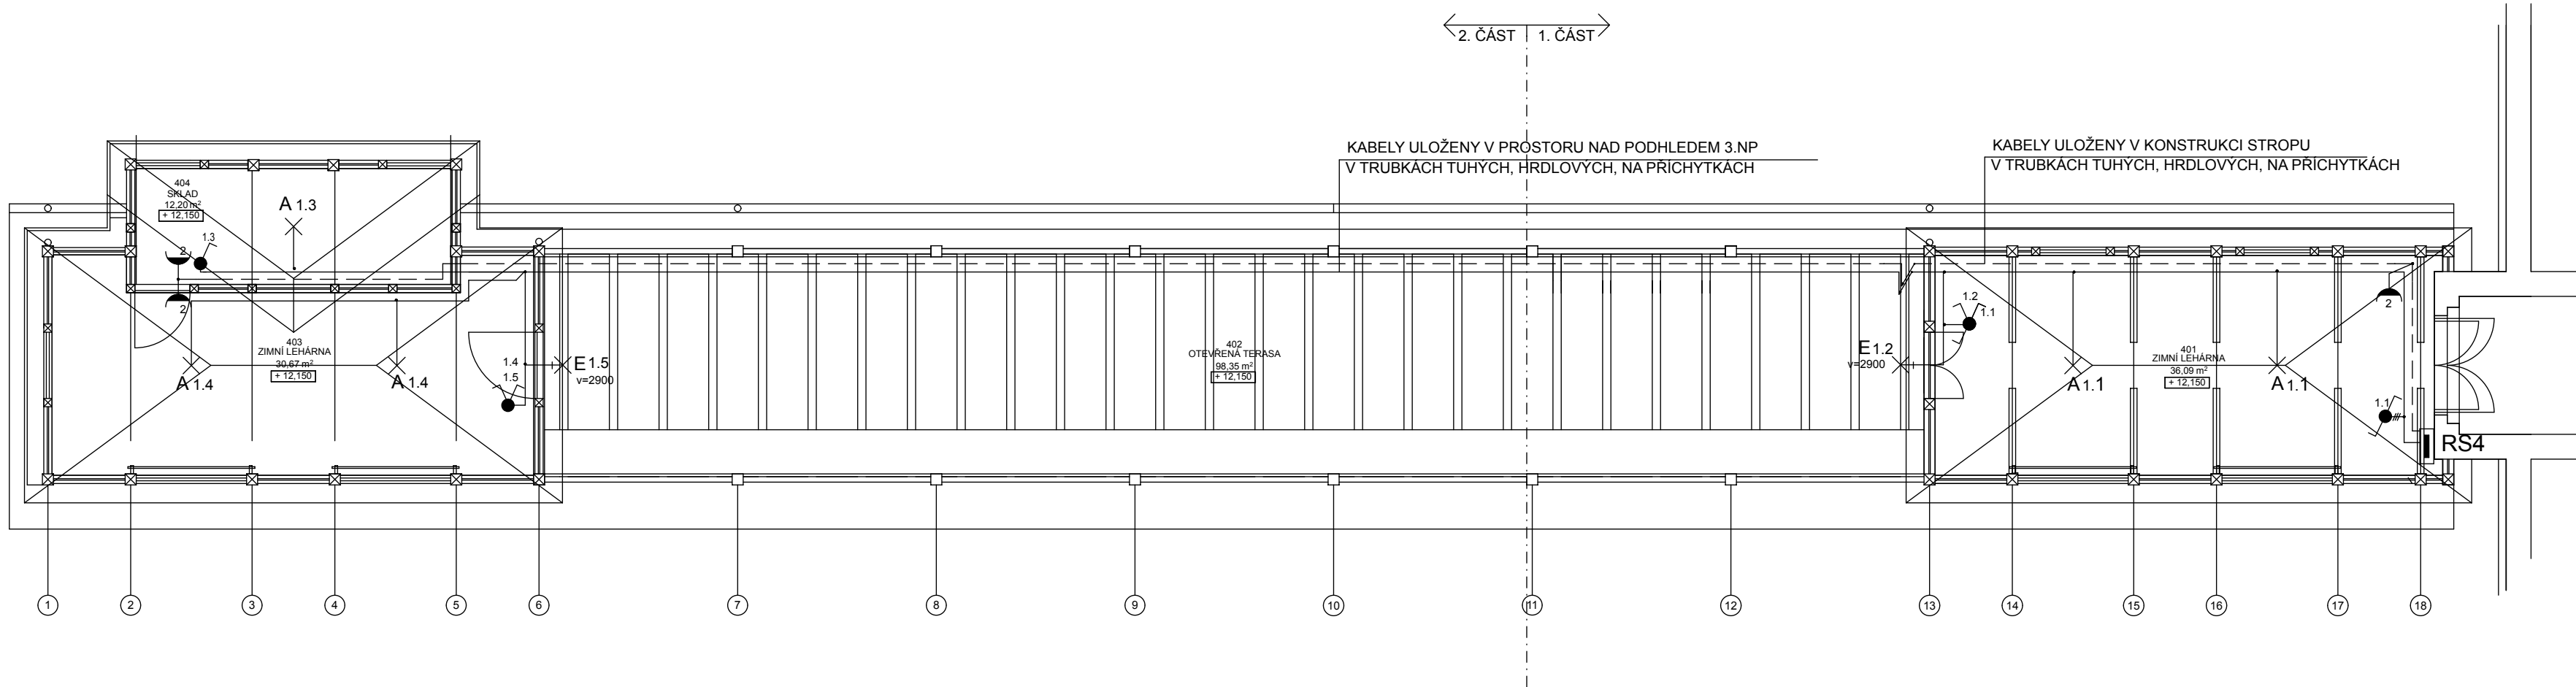

LEGENDA A POZNÁMKA V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY

DIMENZE KABELŮ NA VÝKRESE ROZVADĚČE.  
ULOŽENÍ KABELŮ CYKY NA POVRCHU V TRUBKÁCH TUHÝCH, HRDLOVÝCH ČERNÝCH, VČETNĚ KOLEN,  
SPOJEK A PŘICHYTEK, V PROSTORÁCH STROPU  
VYPÍNAČE OSAZENY VE VÝŠCE 1200MM, ZÁSUVKY 400MM OD PODLAHY  
SVÍTIDLA NAVRŽENA VZHLEDEM K TYPU OBJEKTU ATYPICKÁ

VNĚJŠÍ VLIVY PODLE ČSN 33 2000-3  
PROSTORY NORMÁLNÍ - VNITŘNÍ PROSTORY  
AB7- VNITŘNÍ PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFERICKÝMI VLIVY BEZ REGULACE TEPLOTY.VLHKOSTI  
PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ  
AB8 - VENKOVNÍ PROSTORY NECHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFERICKÝMI VLIVY.  
PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize
01	03/2017	Deferová		Rozdělení objektu SO 01 do dvou vertikálních částí realizovaných ve dvou časových úsecích

Generální projektant:			Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com				
Hl. inženýr projektu		Ing.arch.M. Deferová				Projektant profese			
Zodp. projektant		Ing.arch.M. Deferová							
Vypracoval		Ing.A.Mudráková							
Investor		Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko							
Stavba		Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N				Stupeň		DPS	
						Datum		03/2017	
						Formát.		3 A4	
Objekt		SO 01 - Pavilon S				Zak. č.		1615	
Část		D.1.4 Elektroinstalace a ochrana před bleskem				Měřítko		1:100	
Název výkresu						Č. výkresu		Revize	
PŮDORYS 4.NP						105		01	