


PAVILON N - PŮDORYS STŘECHY

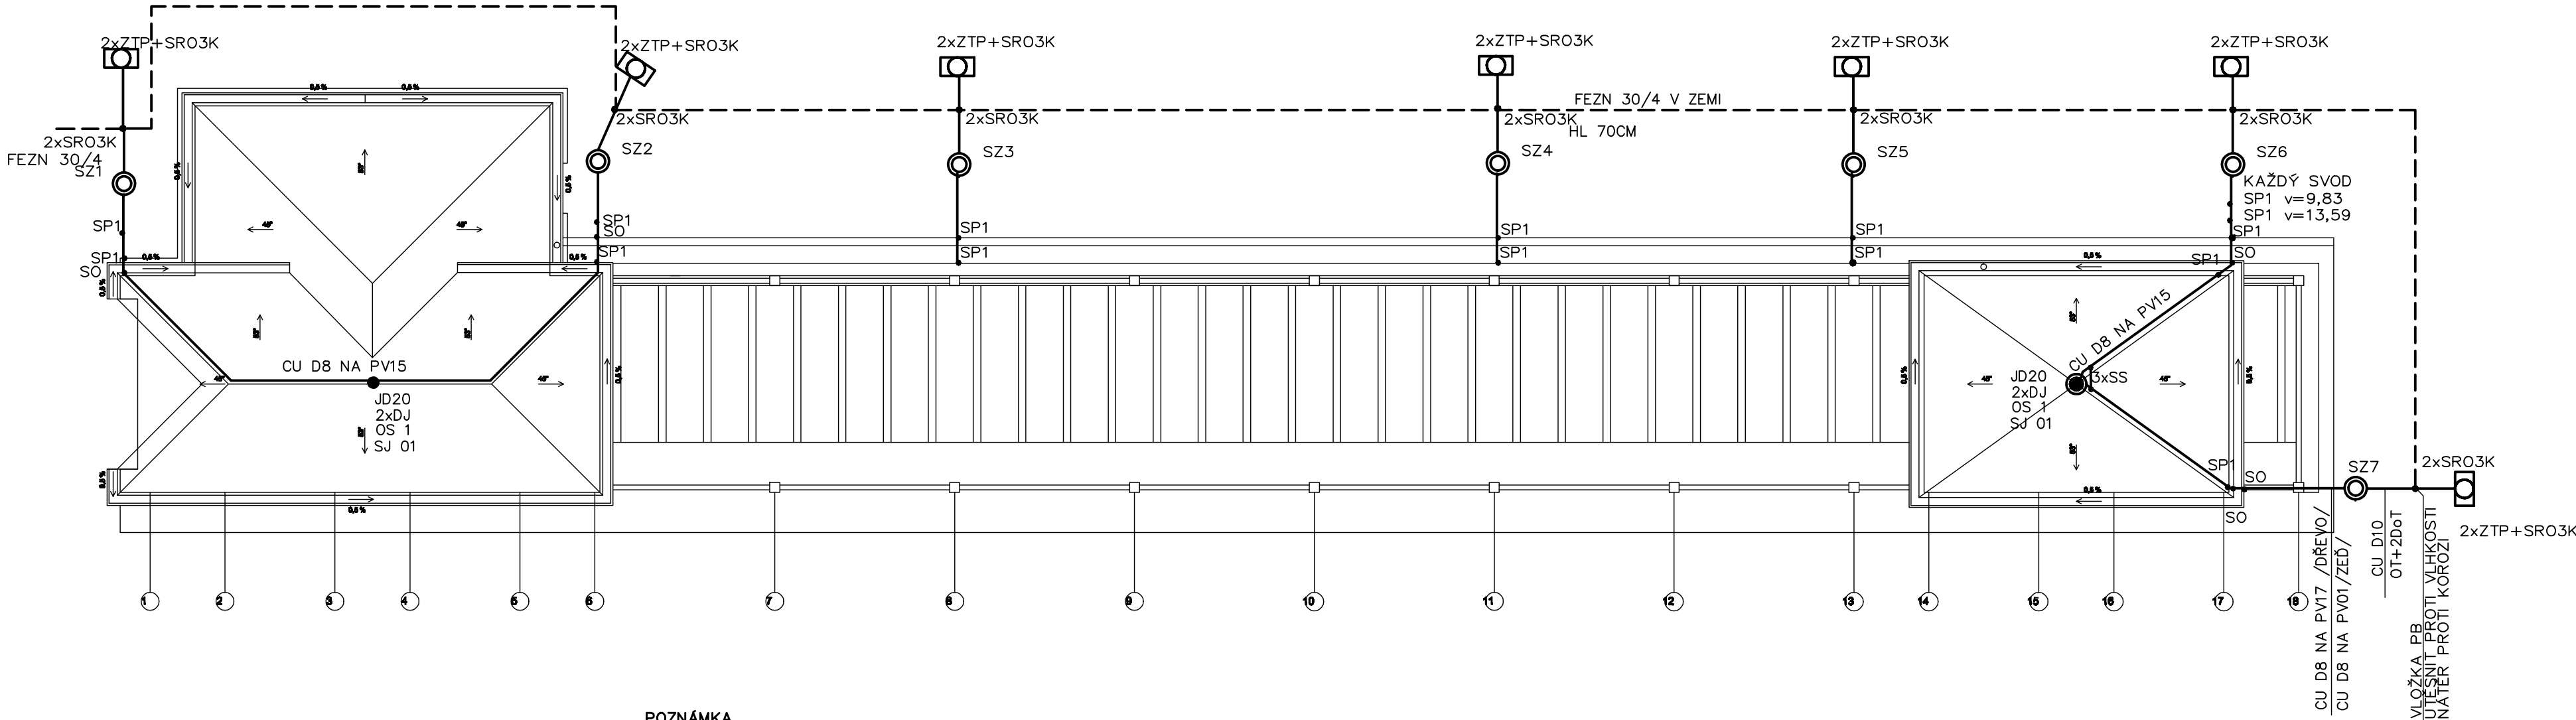

POZNÁMKA

- OCHRANNÁ ÚROVEŇ LPL /LIGHTNING PROTECTION LEVEL/: III
- TŘÍDA LPS / LIGHTNING PROTECTION SYSTEM/: III
- JÍMACÍ SOUSTAVA JE ŘEŠENA JAKO NEIZOLOVANÁ
- OCHRANA JE ŘEŠENA METODOU OCRANNÉHO ÚHLU, TABULKA 2 ČSN EN 62305–3
- JÍMACÍ VEDENÍ BUDE ULOŽENO NA PODPĚRÁCH PV 15 VZDÁLENÝCH OD SEBE 1M
- NA HŘEBENI SE OSADÍ JÍMACÍ TYČE 2m.
- MATERIÁL JÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ CU /POŽADAVEK INVESTORA/
- SVODOVÝ VODIČ CU D8 SE ULOŽÍ NA PODPĚRÁCH PV01 VZDÁLENÝCH OD SEBE 1,5M
- OD ZKUŠEBNÍ SVORKY BUDE SVODOVÝ VODIČ CU D10 OPATŘEN OCHRANNOU TYČÍ
- SVODY BUDOU VEDENY MIMO OKNA A OTVORY OBJEKTU
- ZKUŠEBNÍ SVORKY SE OSADÍ VE VÝŠCE 1,8m NAD UPRAVENÝM
- KOVOVÉ PŘEDMĚTY VĚTŠÍ NEŽ 5M BUDOU PŘIPOJENY NA ZAŘÍZENÍ BLESKOSVODU /ZÁBRADLÍ,SOLÁRY,KONSTRUKCE BUDOVY/

- TYP UZEMNĚNÍ: A+B–ZEMNÍCI TYČE + ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ.
- ZEMNÍCI PÁSEK FEZN 30/4 SE ULOŽÍ NA DNO VÝKOPU V HLOUBCE 70CM
- PŘECHOD MEZI SVODOVÝM VODIČE CU D10 A ZEMNÍCÍM PÁSKEM SE OPATŘÍ OLOVĚNÝMI VLOŽKAMI Pb A SPOJE SE KOMPLETNĚ UTĚSNÍ PROTI VLHKOSTI A OCHRÁNÍ PROTI KOROZI
- MAXIMÁLNÍ HODNOTA ZEMNÍHO ODPORU PRO BLESKOSVOD DLE ČSN JE 10 OHMŮ
- PRO SPOLEČNOU UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU – BLESKOSVOD, ZAŘÍZENÍ NN – DO 5 OHMŮ
- OCHRANA PŘED BLESKEM NAVRŽENA DLE ČSN EN 62305

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Generální projektant:		Odborný léčebný ústav Jevíčko, dřevěné lehárny pavilonů S a N Deferová - Molat		Horákov 207, 664 04 Mokrá tel. : +420 775 143 337 mail : archdef@mac.com	
Hl. inženýr projektu	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová</i>		Projektant profese	
Zodp. projektant	Ing.arch.M. Deferová	<i>Deferová</i>			
Vypracoval	Ing.A.Mudráková	<i>Mudráková</i>			
Investor	Odborný léčebný ústav Jevíčko, TRN-léčebna 508, 569 43 Jevíčko				
Stavba	Odborný léčebný ústav Jevíčko dřevěné lehárny pavilonů S a N			Stupeň	DPS
				Datum	01/2017
				Formát.	10 A4
Objekt	SO 02 - Pavilon N			Zak. č.	1615
Část	D.1.4 Elektroinstalace a ochrana před bleskem			Měřítko	1:50
Název výkresu	OCHRANA PŘED BLESKEM - N			Č. výkresu	Revize
				111	00