


POHLED SEVERNÍ

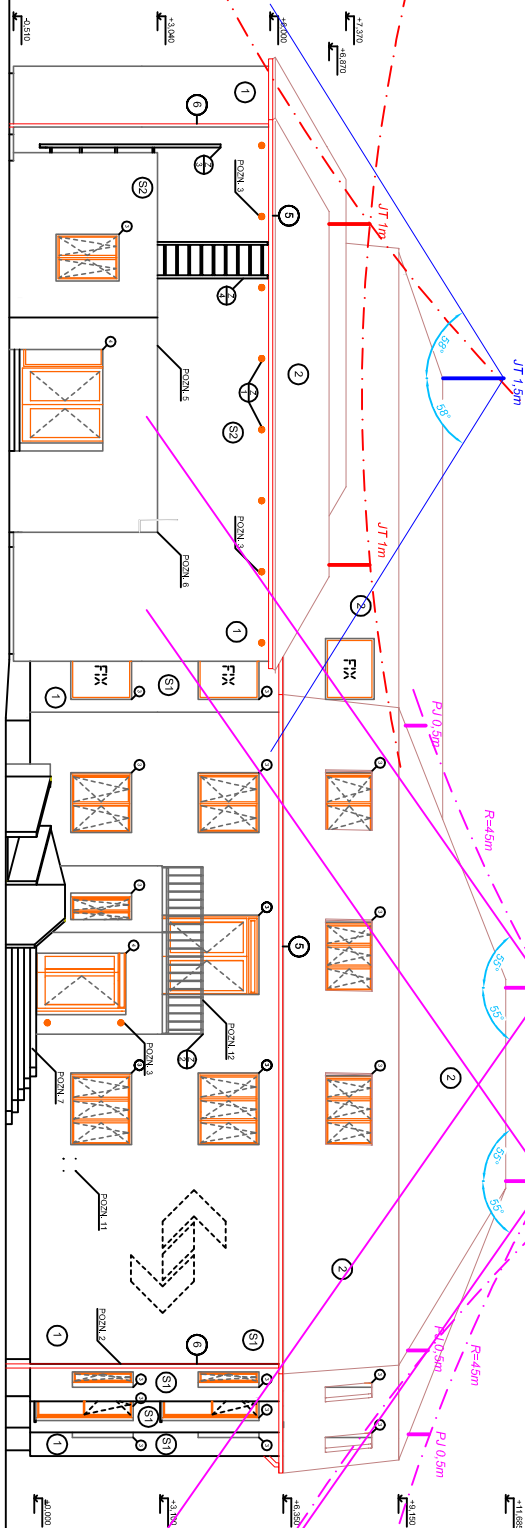

SOUSTAVA OCHRANY PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2
RUE - ADM. BUDOVA SÚS PK PARDUBICE
k.ú. Semtín 747386) , parcela číslo st. 354

POHLED SEVERNÍ

POHLED SEVERNÍ

OBJEKT ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62 305 ed.2 DO III. TŘÍDY OCHRANY
PŘED BLESKEM
HLADINA OCHRANY LPL III - URČENA DLE tab. 1 ČSN EN 62 305 - 3 ed. 2
POLOMĚR VALIČI SE KÓULE R = 45 m
VELIKOST OK MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY max. 15 x 15 m
ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : $s = ki / km \cdot hc \cdot L$
(s v m na povrchu)
 $s = 0,04 / 1 \cdot 0,44 \cdot 18,5$
 $s = 0,33$ m

 $v = 10$ m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 61 °
 $v = 9$ m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 62 °
 $v = 12$ m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 68 °
 $v = 14$ m / OCHRANNÝ ÚHEL ALFA = 65 °

POHLED SEVERNÍ

Projektant elektrických zařízení:		ČÍSLO AUTORIZACE ČKAIT:	
Ing. POLANSKÝ Jiří, Ph.D.		06.00.144 - ČKAIT PRAHA	
Místo stavby:	SEMTÍN	Investor:	PARDUBICKÝ KRÁL KOVENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 530 02 PARDUBICE
Adresa:		Stupeň:	DPS
RUE - ADM. BUDOVA SÚS PK PARDUBICE		Čís. zakázky:	104 / 2017
k.ú. Semtín (747 386) , parcela číslo st. 354		Datum:	01 / 2017
VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM - ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2		Metriko:	1:100
Obsah:		Číslo výkresu:	EL 04
POHLED SEVERNÍ - LPS - ČSN EN 62 305 - 1 až 3 ed.2			