


PŮDORYS 1.NP

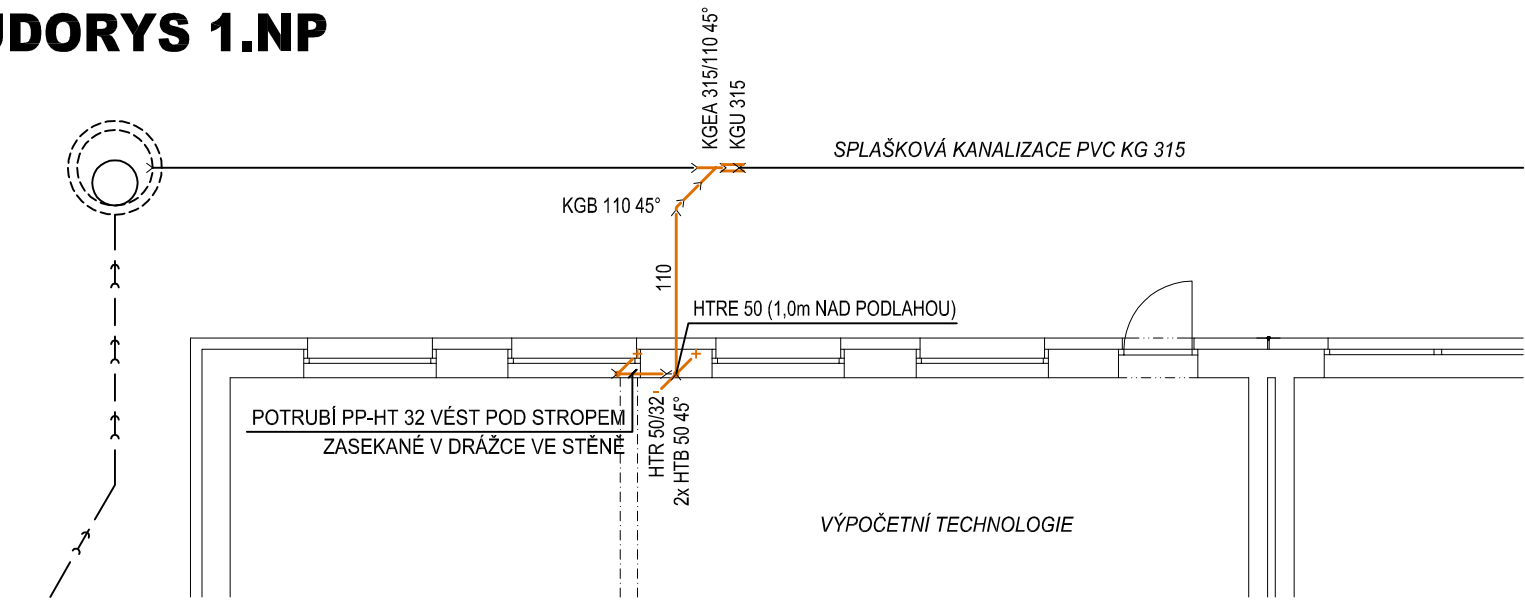


LEGENDA:


- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- POTRUBÍ Z PP_s SYSTÉM HT
- POTRUBÍ Z PVC SYSTÉM KG

PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUB PP_s SYSTÉM HT, SVODNÉ (LEŽATÉ) VNITŘNÍ A VENKOVNÍ POTRUBÍ JE NAVRŽENO Z TRUB PVC SYSTÉM KG, MONTÁŽ PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ, TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JSOU V PROJEKTU NAVRŽENY PŘEDBĚŽNĚ, INSTALOVÁNY BUDOU ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY DLE PŘESNÝCH POŽADAVKŮ INVESTORA


VZT ODVOD KONDENZÁTU OD REKUPERÁTORU VZT JEDNOTKY (DLE TÍPU JEDNOTKY VZEŠLÉHO Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ), ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA NA VÝVODU KONDENZÁTU BUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONKRÉTNÍHO TYPU VZT JEDNOTKY



PŮDORYS 2.NP

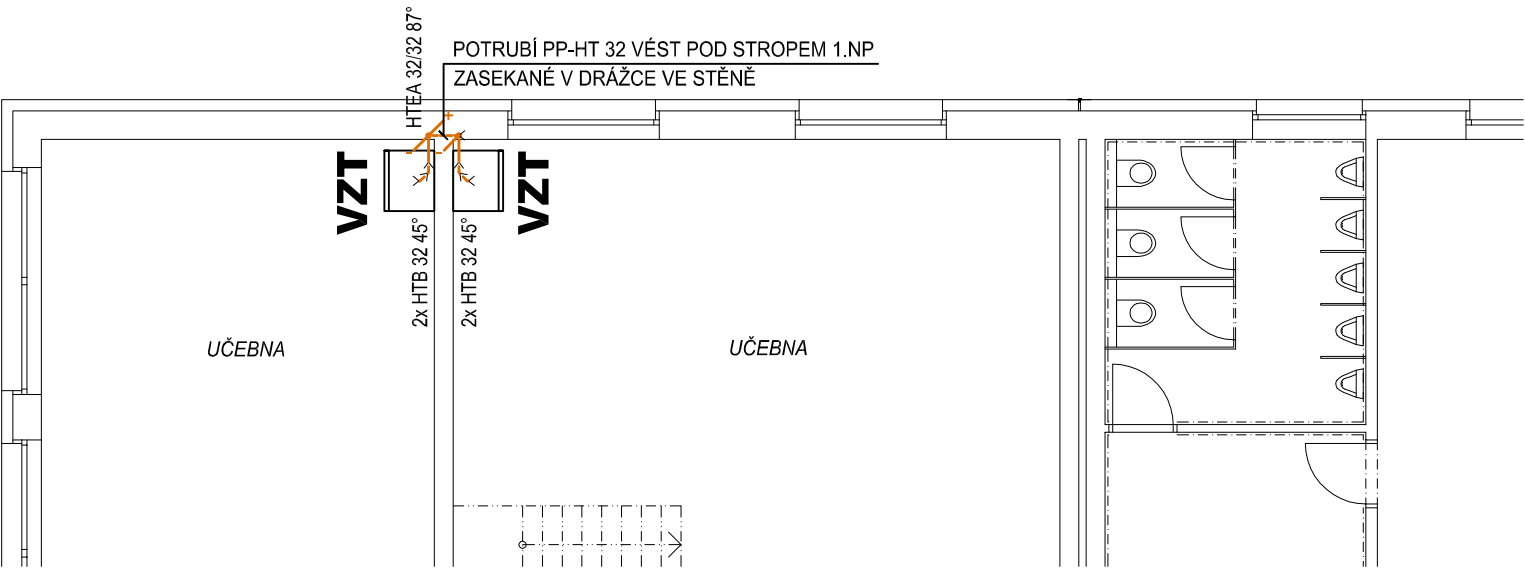

PŮDORYS 3.NP



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div><div>PK</div><div>Adamec, s.r.o.</div></div> <div>KOMENSKÉHO 42/1, 561 51 LETOHRAD IČO: 274 82 456</div>	
ING. JIŘÍ ADAMEC		P. DOSTÁLEK				
MÍSTO STAVBY:	LETOHRAD				FORMÁT	2 x A4
INVESTOR:	PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, 532 11 PARDUBICE				DATUM	04/2017
STAVBA:	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - PSŠ LETOHRAD AREÁL ÚSTECKÁ č.p. 36 SO 01 - BUDOVA UČEBEN				ÚČEL	DPS
					ČÍSLO ZAKÁZKY	PK - 16 - 1005
					ARCH. Č.	
OBSAH VÝKRESU:	KANALIZACE - ODVOD KONDENZÁTU OD VZT				MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
					1 : 100	D.1.1.4.Z.2.1