VODOVOD - pùdorys 1.N.P.
M 1:50

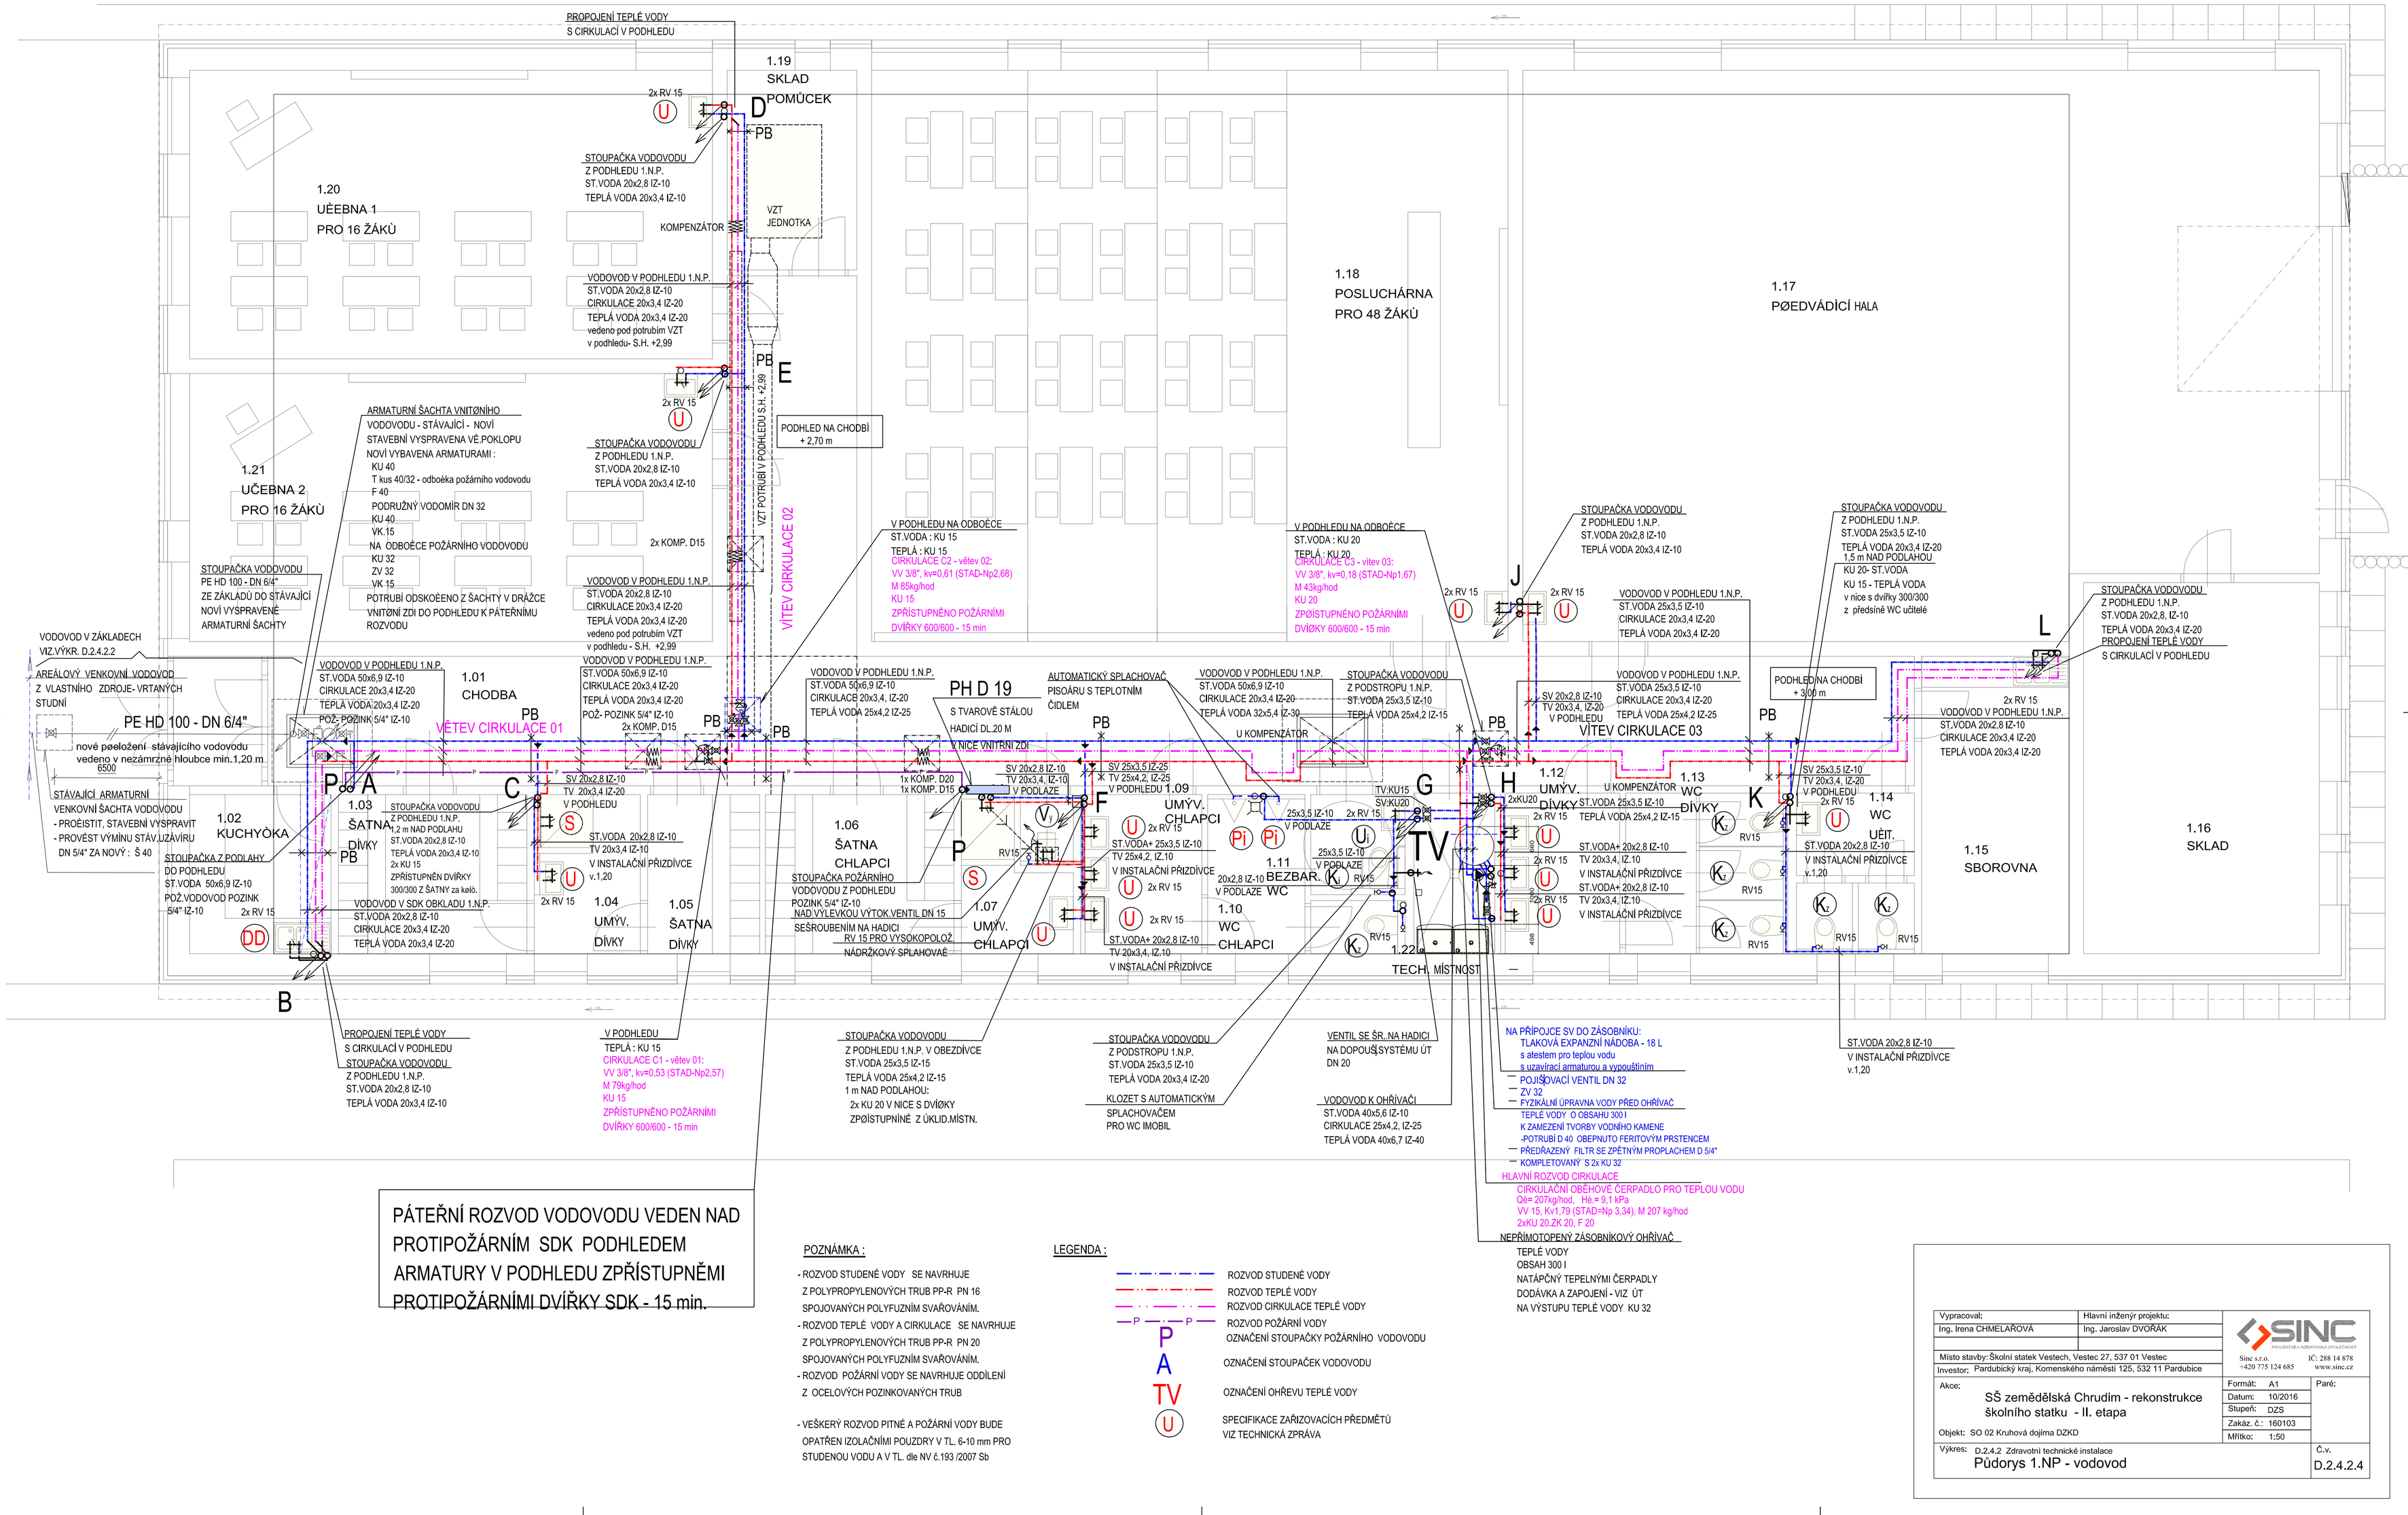

POZNÁMKA :

- ROZVOD STUDENÉ VODY SE NAVRHUJE Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB PP-R PN 16 SPOJOVANÝCH POLYFUZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
- ROZVOD TEPLÉ VODY A CIRKULACE SE NAVRHUJE Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB PP-R PN 20 SPOJOVANÝCH POLYFUZNÍM SVAŘOVÁNÍM.
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY SE NAVRHUJE ODDÍLENÍ Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH TRUB
- VEŠKERÝ ROZVOD PITNÉ A POŽÁRNÍ VODY BUDE OPATŘEN IZOLAČNÍMI POUZDRY V TL. 6-10 mm PRO STUDENOU VODU A V TL. dle NV č.193 /2007 Sb

LEGENDA :

- ROZVOD STUDENÉ VODY
- ROZVOD TEPLÉ VODY
- ROZVOD CIRKULACE TEPLÉ VODY
- P — P ROZVOD POŽÁRNÍ VODY OZNAČENÍ STOUPAČKY POŽÁRNÍHO VODOVODU
- P OZNAČENÍ STOUPAČEK VODOVODU
- A
- TV OZNAČENÍ OHŘEVU TEPLÉ VODY
- U SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval: Ing. Irena CHMELAŘOVÁ	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: Školní statek Vestech, Vestec 27, 537 01 Vestec	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
Akce: SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa	Formát: A1 / Datum: 10/2016 / Stupeň: DZS / Zakáz. č.: 160103 / Měřítko: 1:50 / Paré:
Objekt: SO 02 Kruhová dojírna DZKD	
Výkres: D.2.4.2 Zdravotní technické instalace — Půdorys 1.NP - vodovod	Č.v. D.2.4.2.4

SINC PRŮKOPOVÁ A NEJSVISLÁ SPOLEČNOST
Sinc s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz