


Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Jaroslav DVOŘÁK		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
Místo stavby: Polička, Mánesova			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Transformace DNZ Bystré		Formát:	Paré:
Lokalita: Polička, Mánesova		Datum: 02/2017	
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT		Stupeň: DPS	
Výkres: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Zakáz. č.: 160604	
		Měřítko:	
			Č.v.
<b>DETAILY</b>			<b>D.1.1.11</b>

# DETAIL A


# OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ


M: 1:5

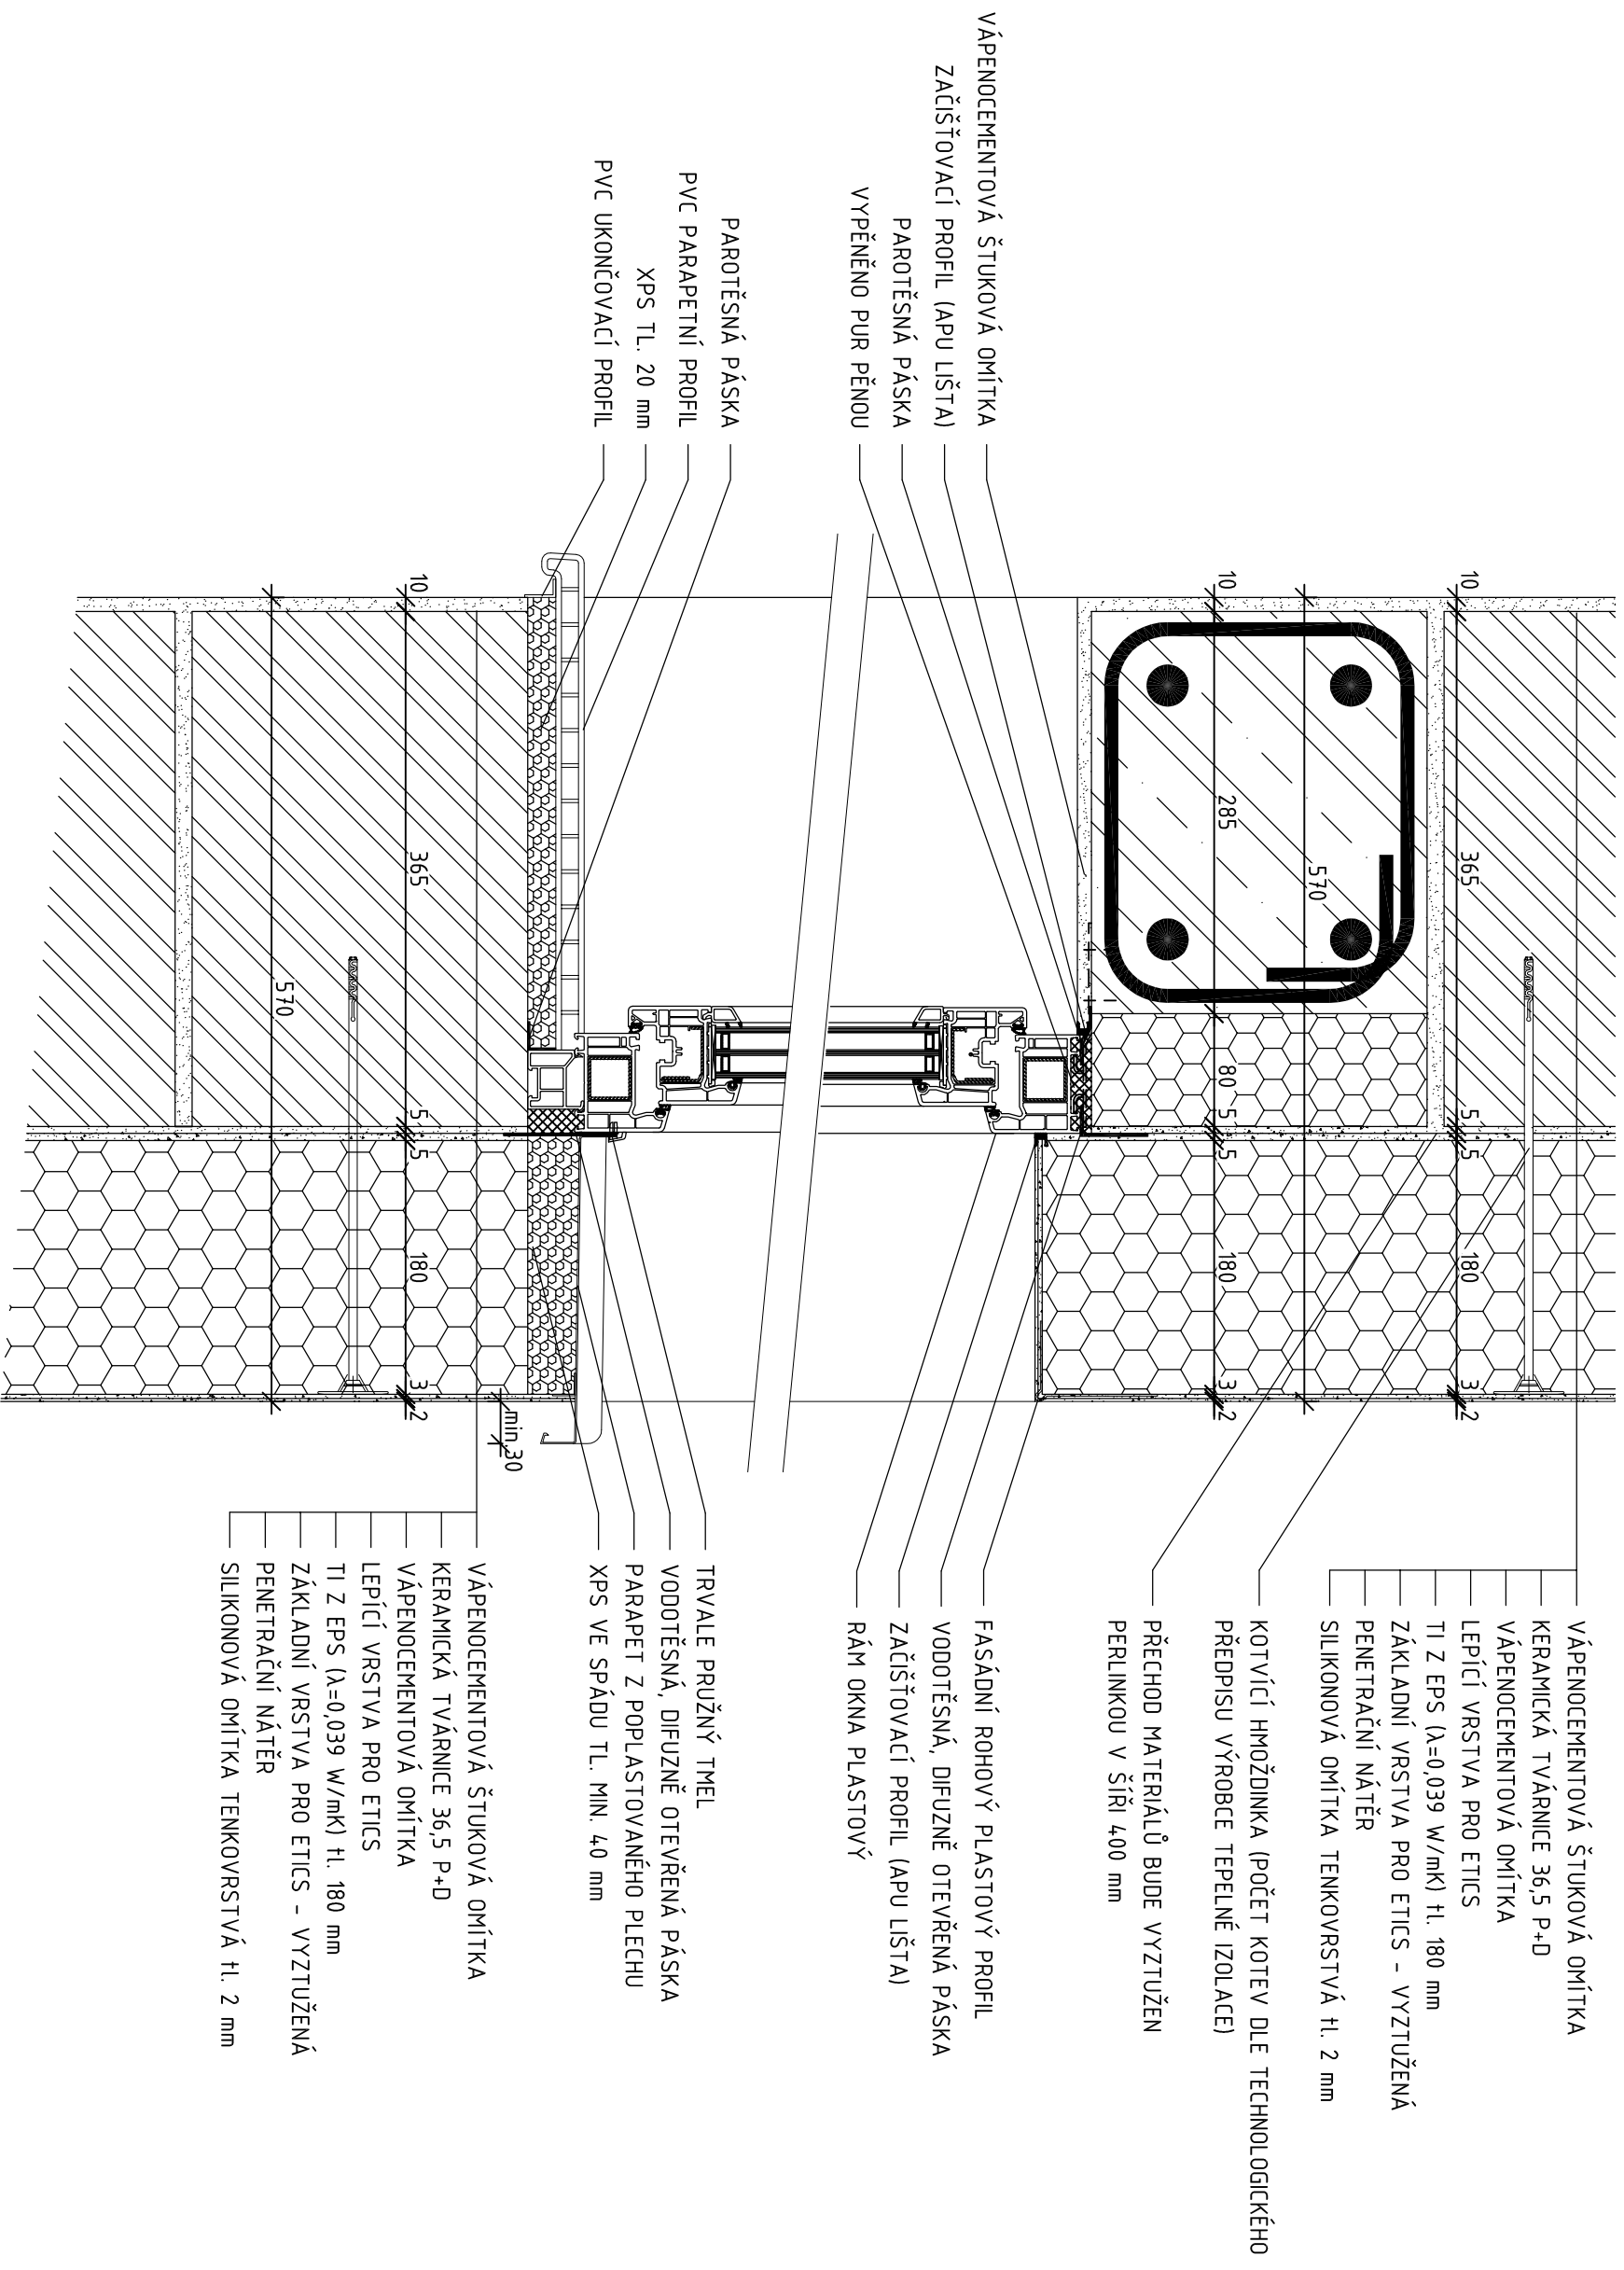

DETAIL B

SOKL  
M: 1:5

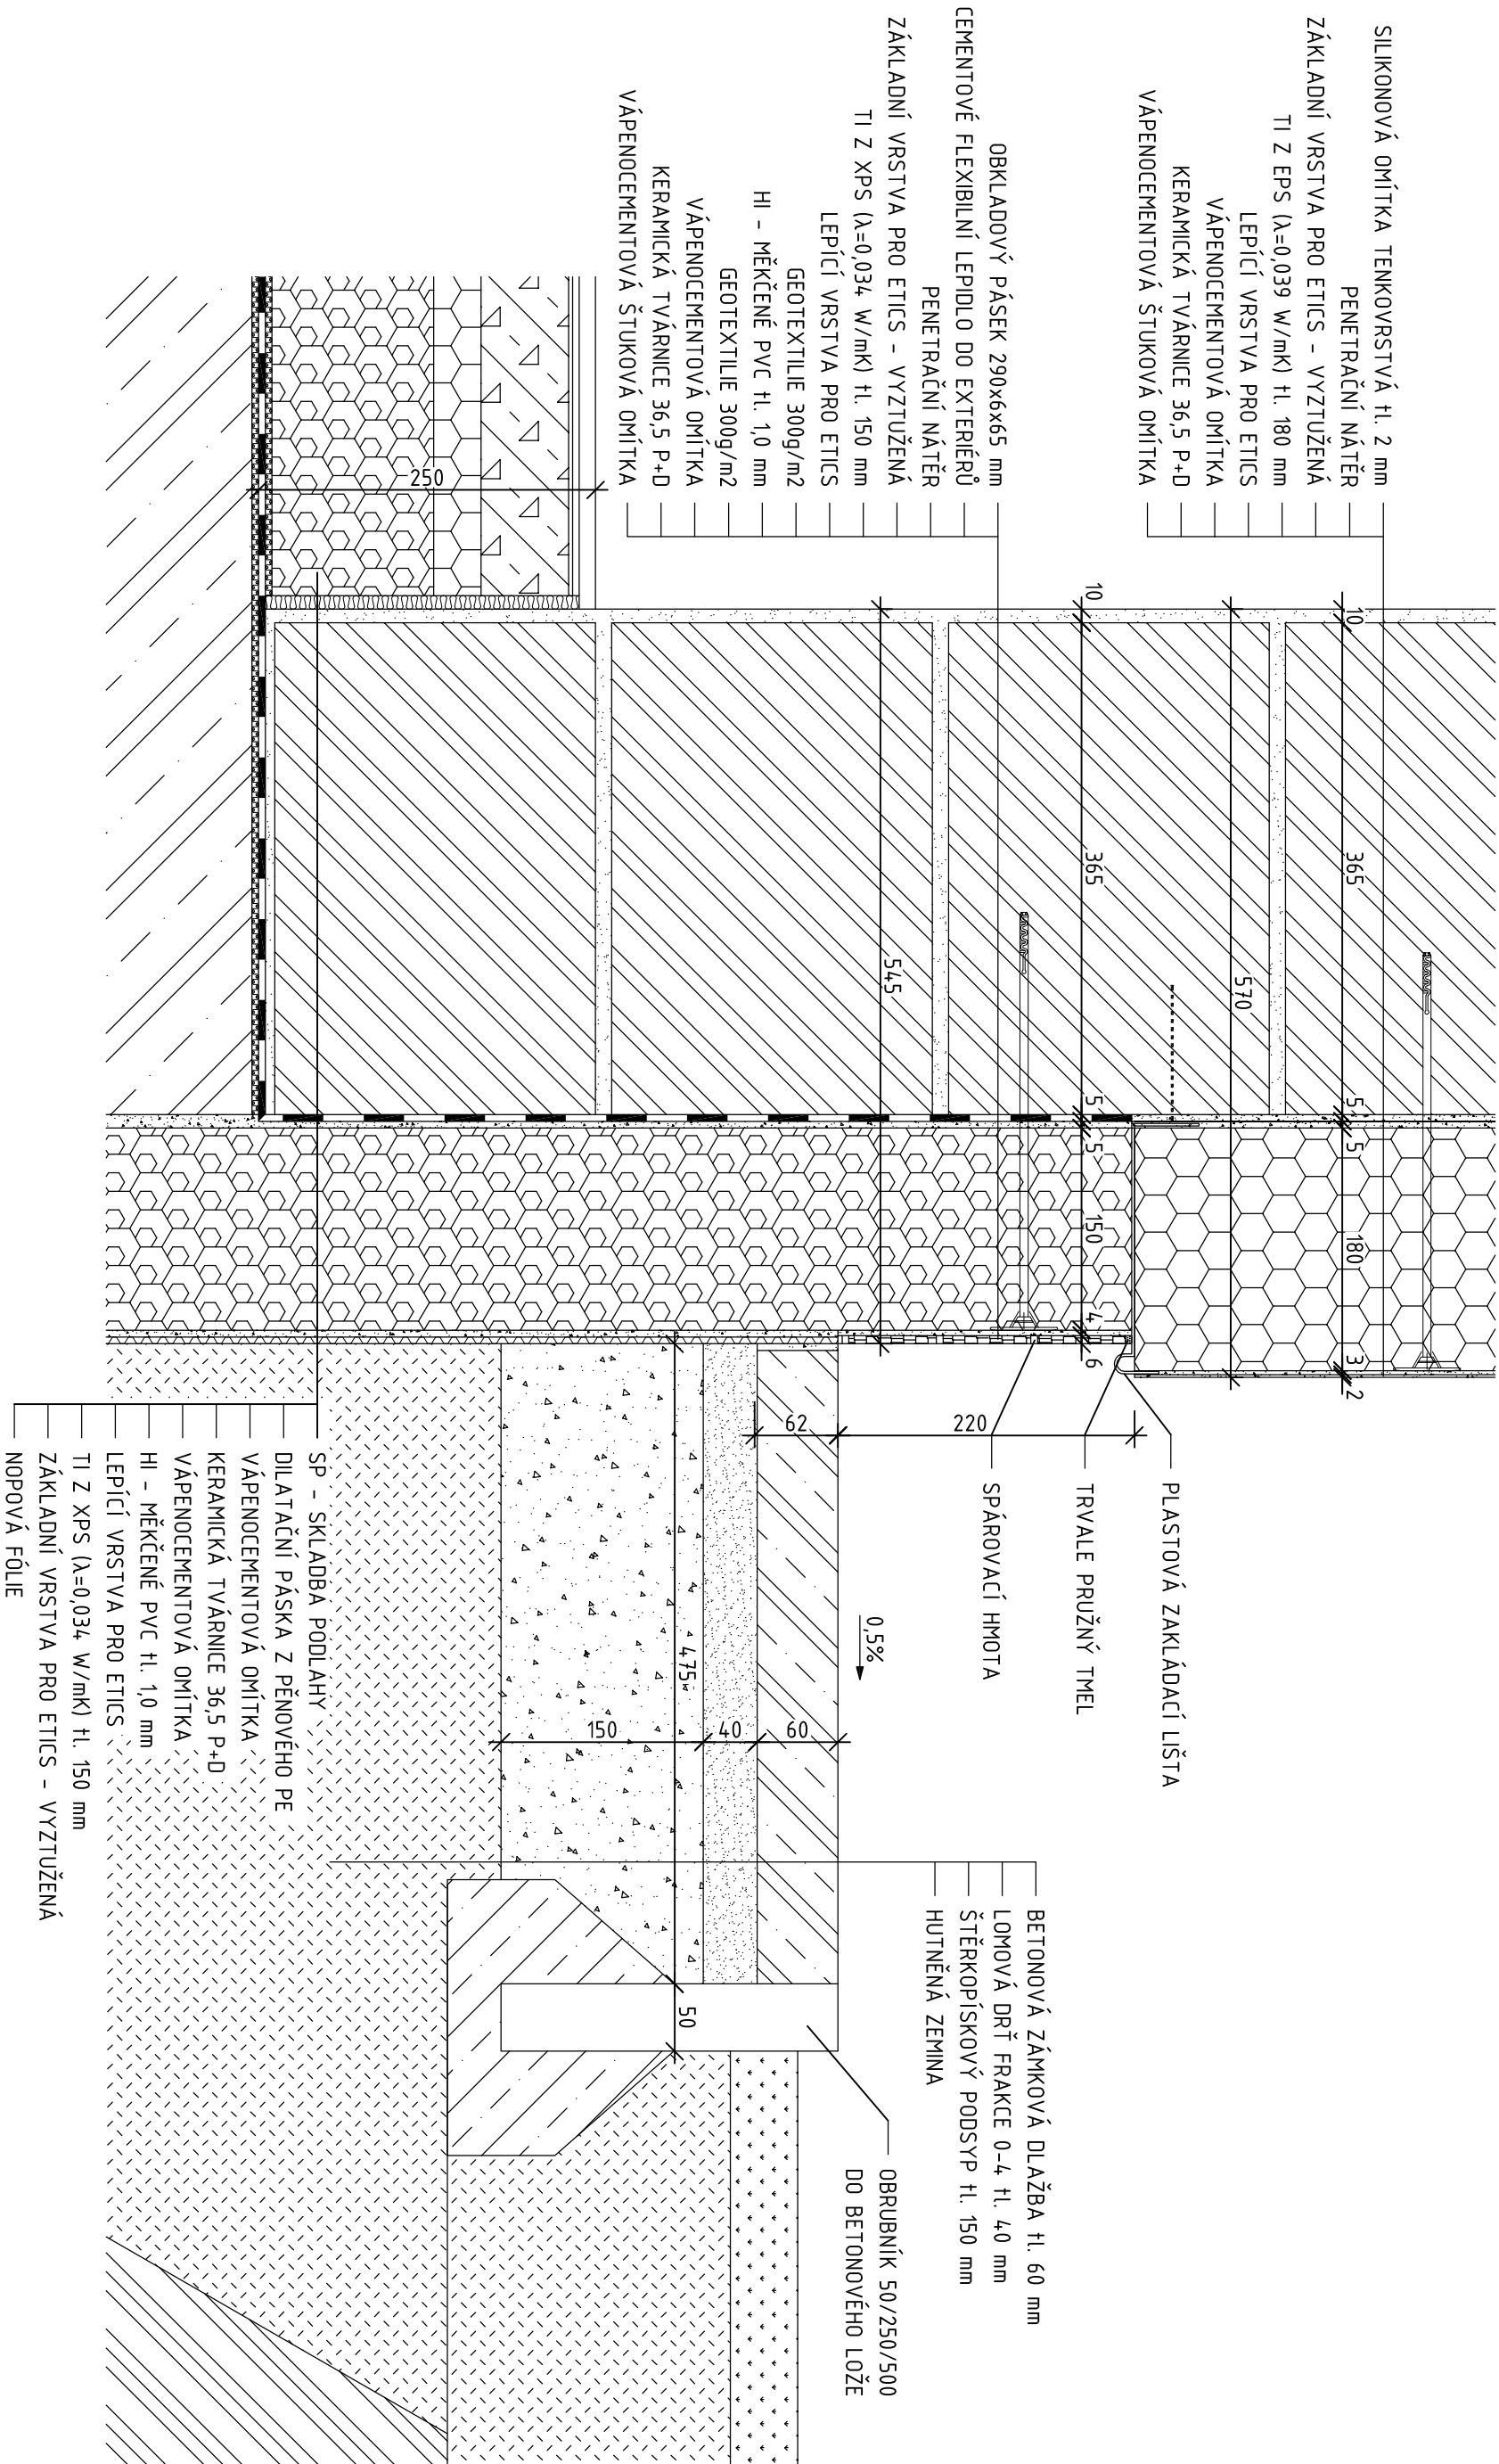


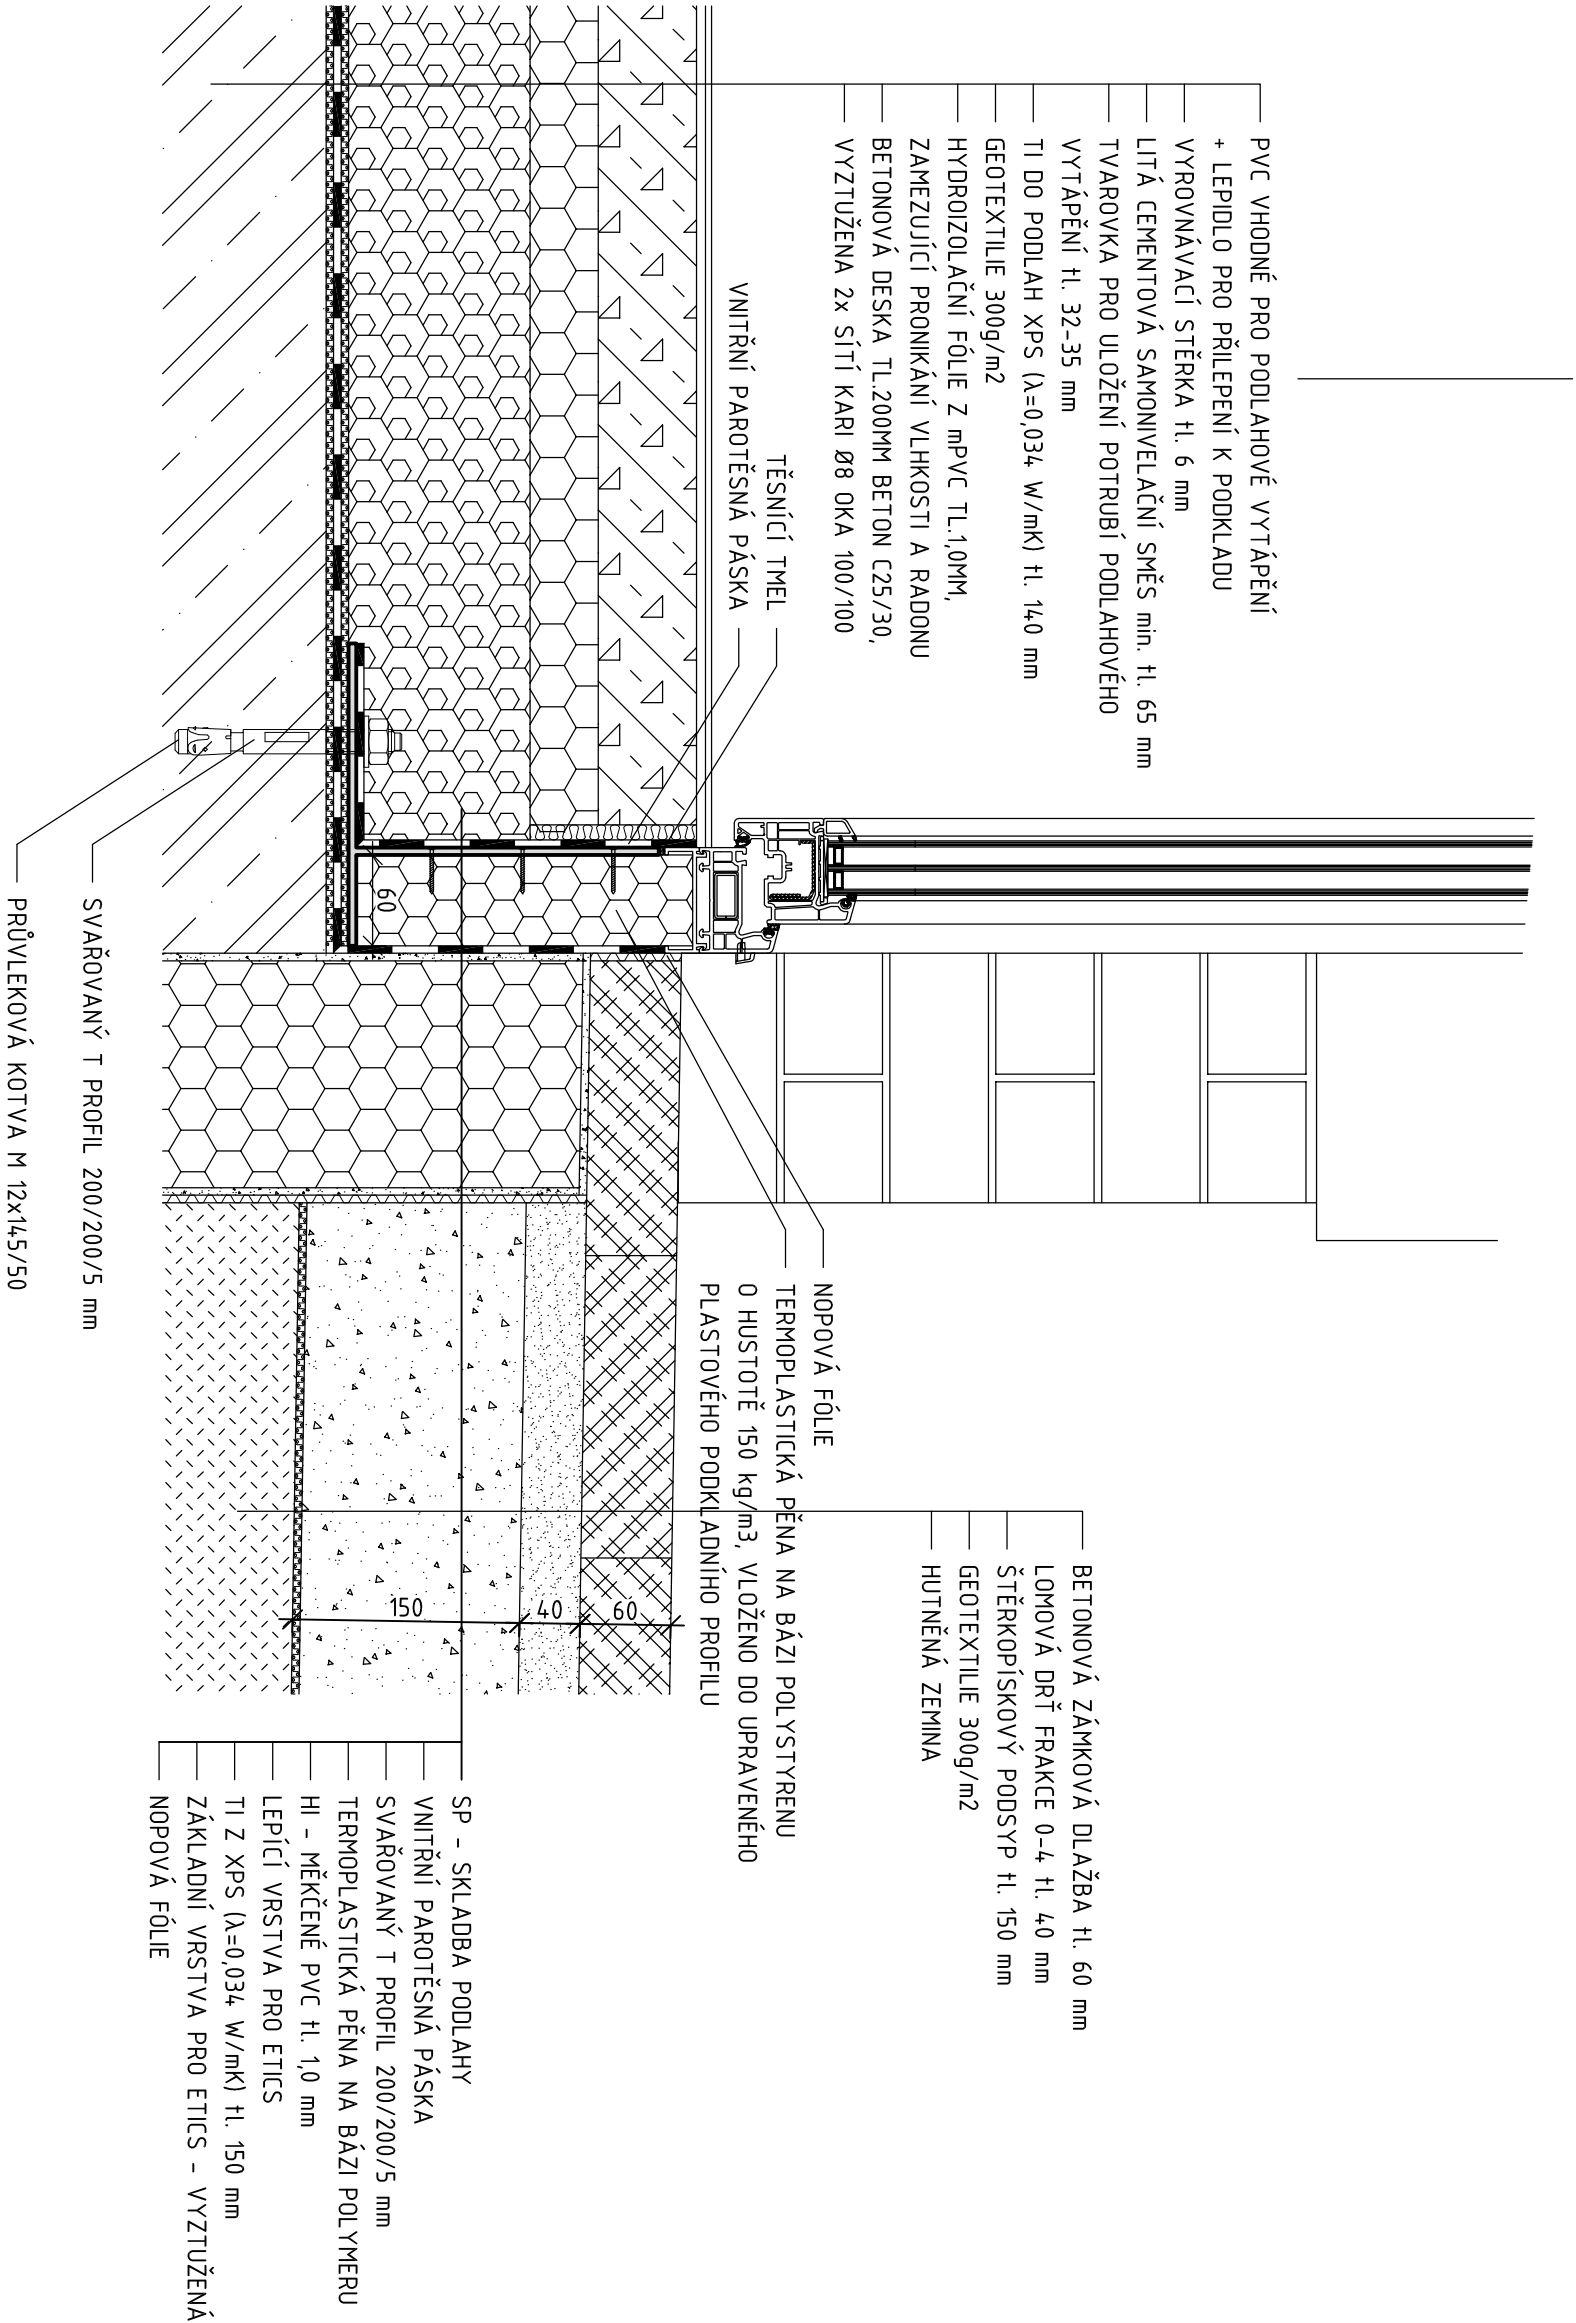

DETAIL D

HŘEBEN STŘECHY

M: 1:5

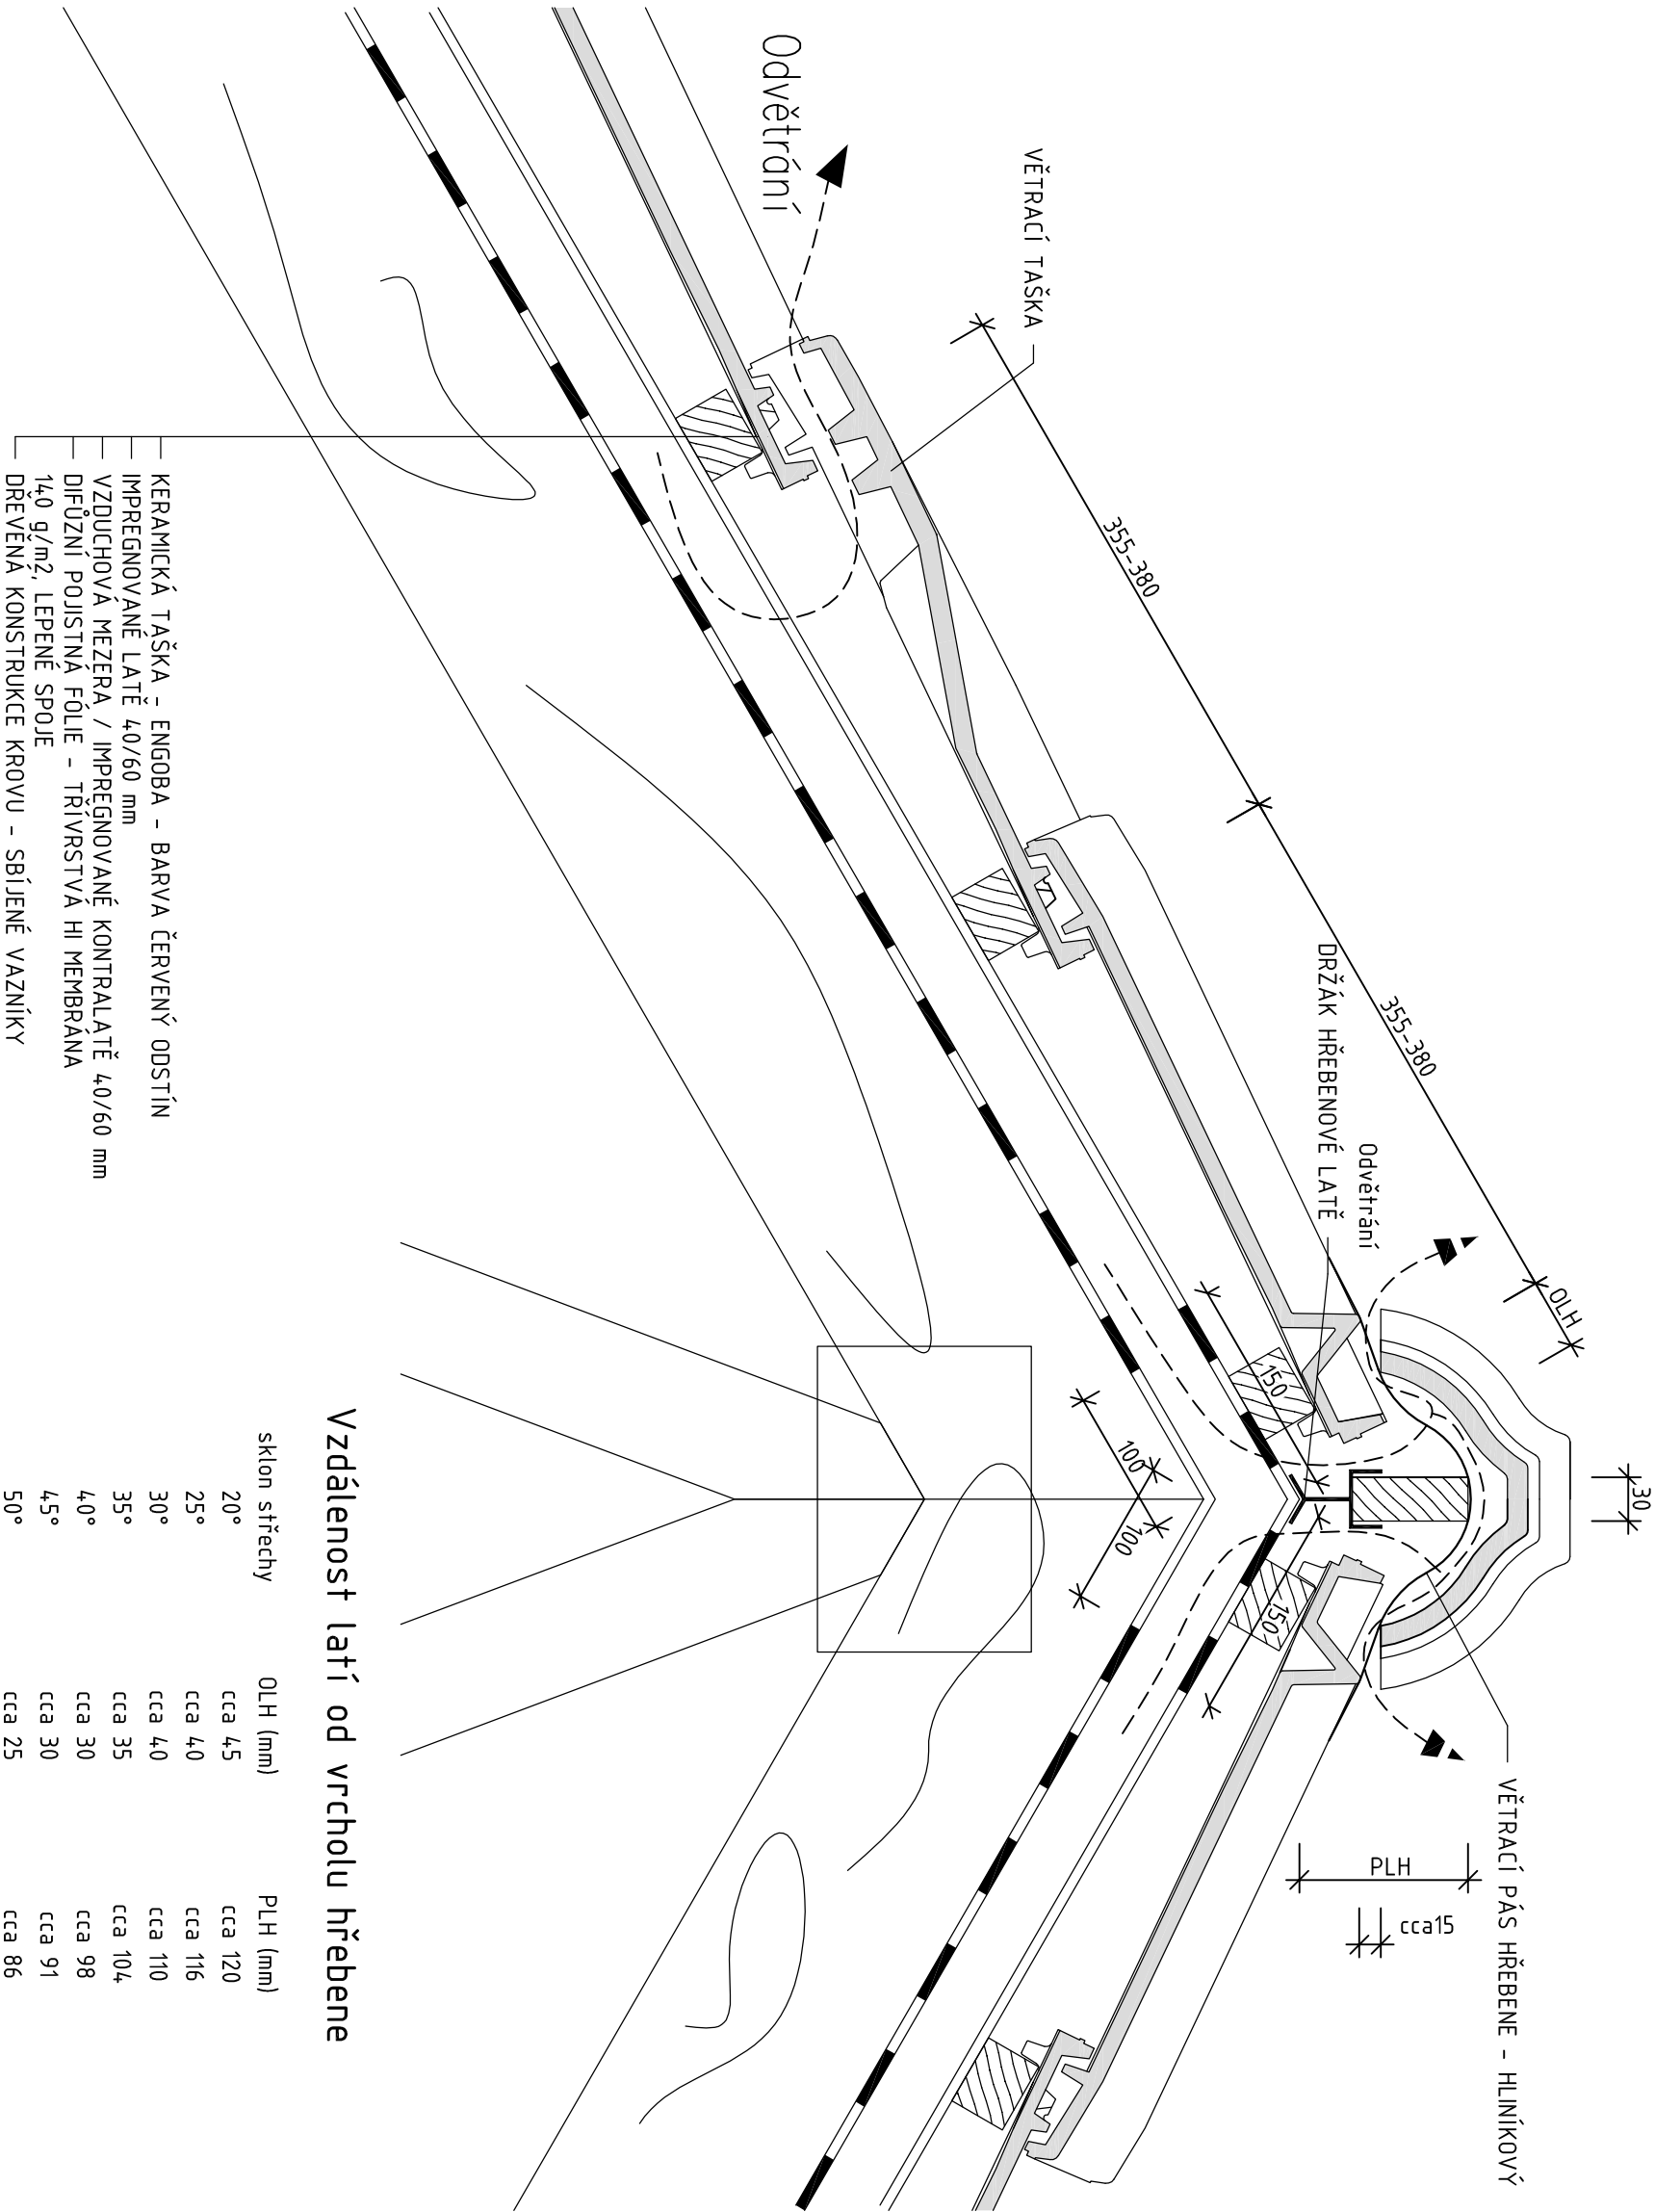

Vzdálenost latí od vrcholu hřebene

sklon střechy	OLH (mm)	PLH (mm)
20°	cca 4,5	cca 120
25°	cca 4,0	cca 116
30°	cca 4,0	cca 110
35°	cca 3,5	cca 104
40°	cca 3,0	cca 98
45°	cca 3,0	cca 91
50°	cca 2,5	cca 86


POZNÁMKA:

STŘEŠNÍ KRYTINA MUSÍ BÝT ŘEŠENA V SOULADU S ČSN 73 1901  
KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ŘEŠENY V SOULADU S ČSN 73 3610

DETAIL E

OKAP STŘECHY


M: 1:5

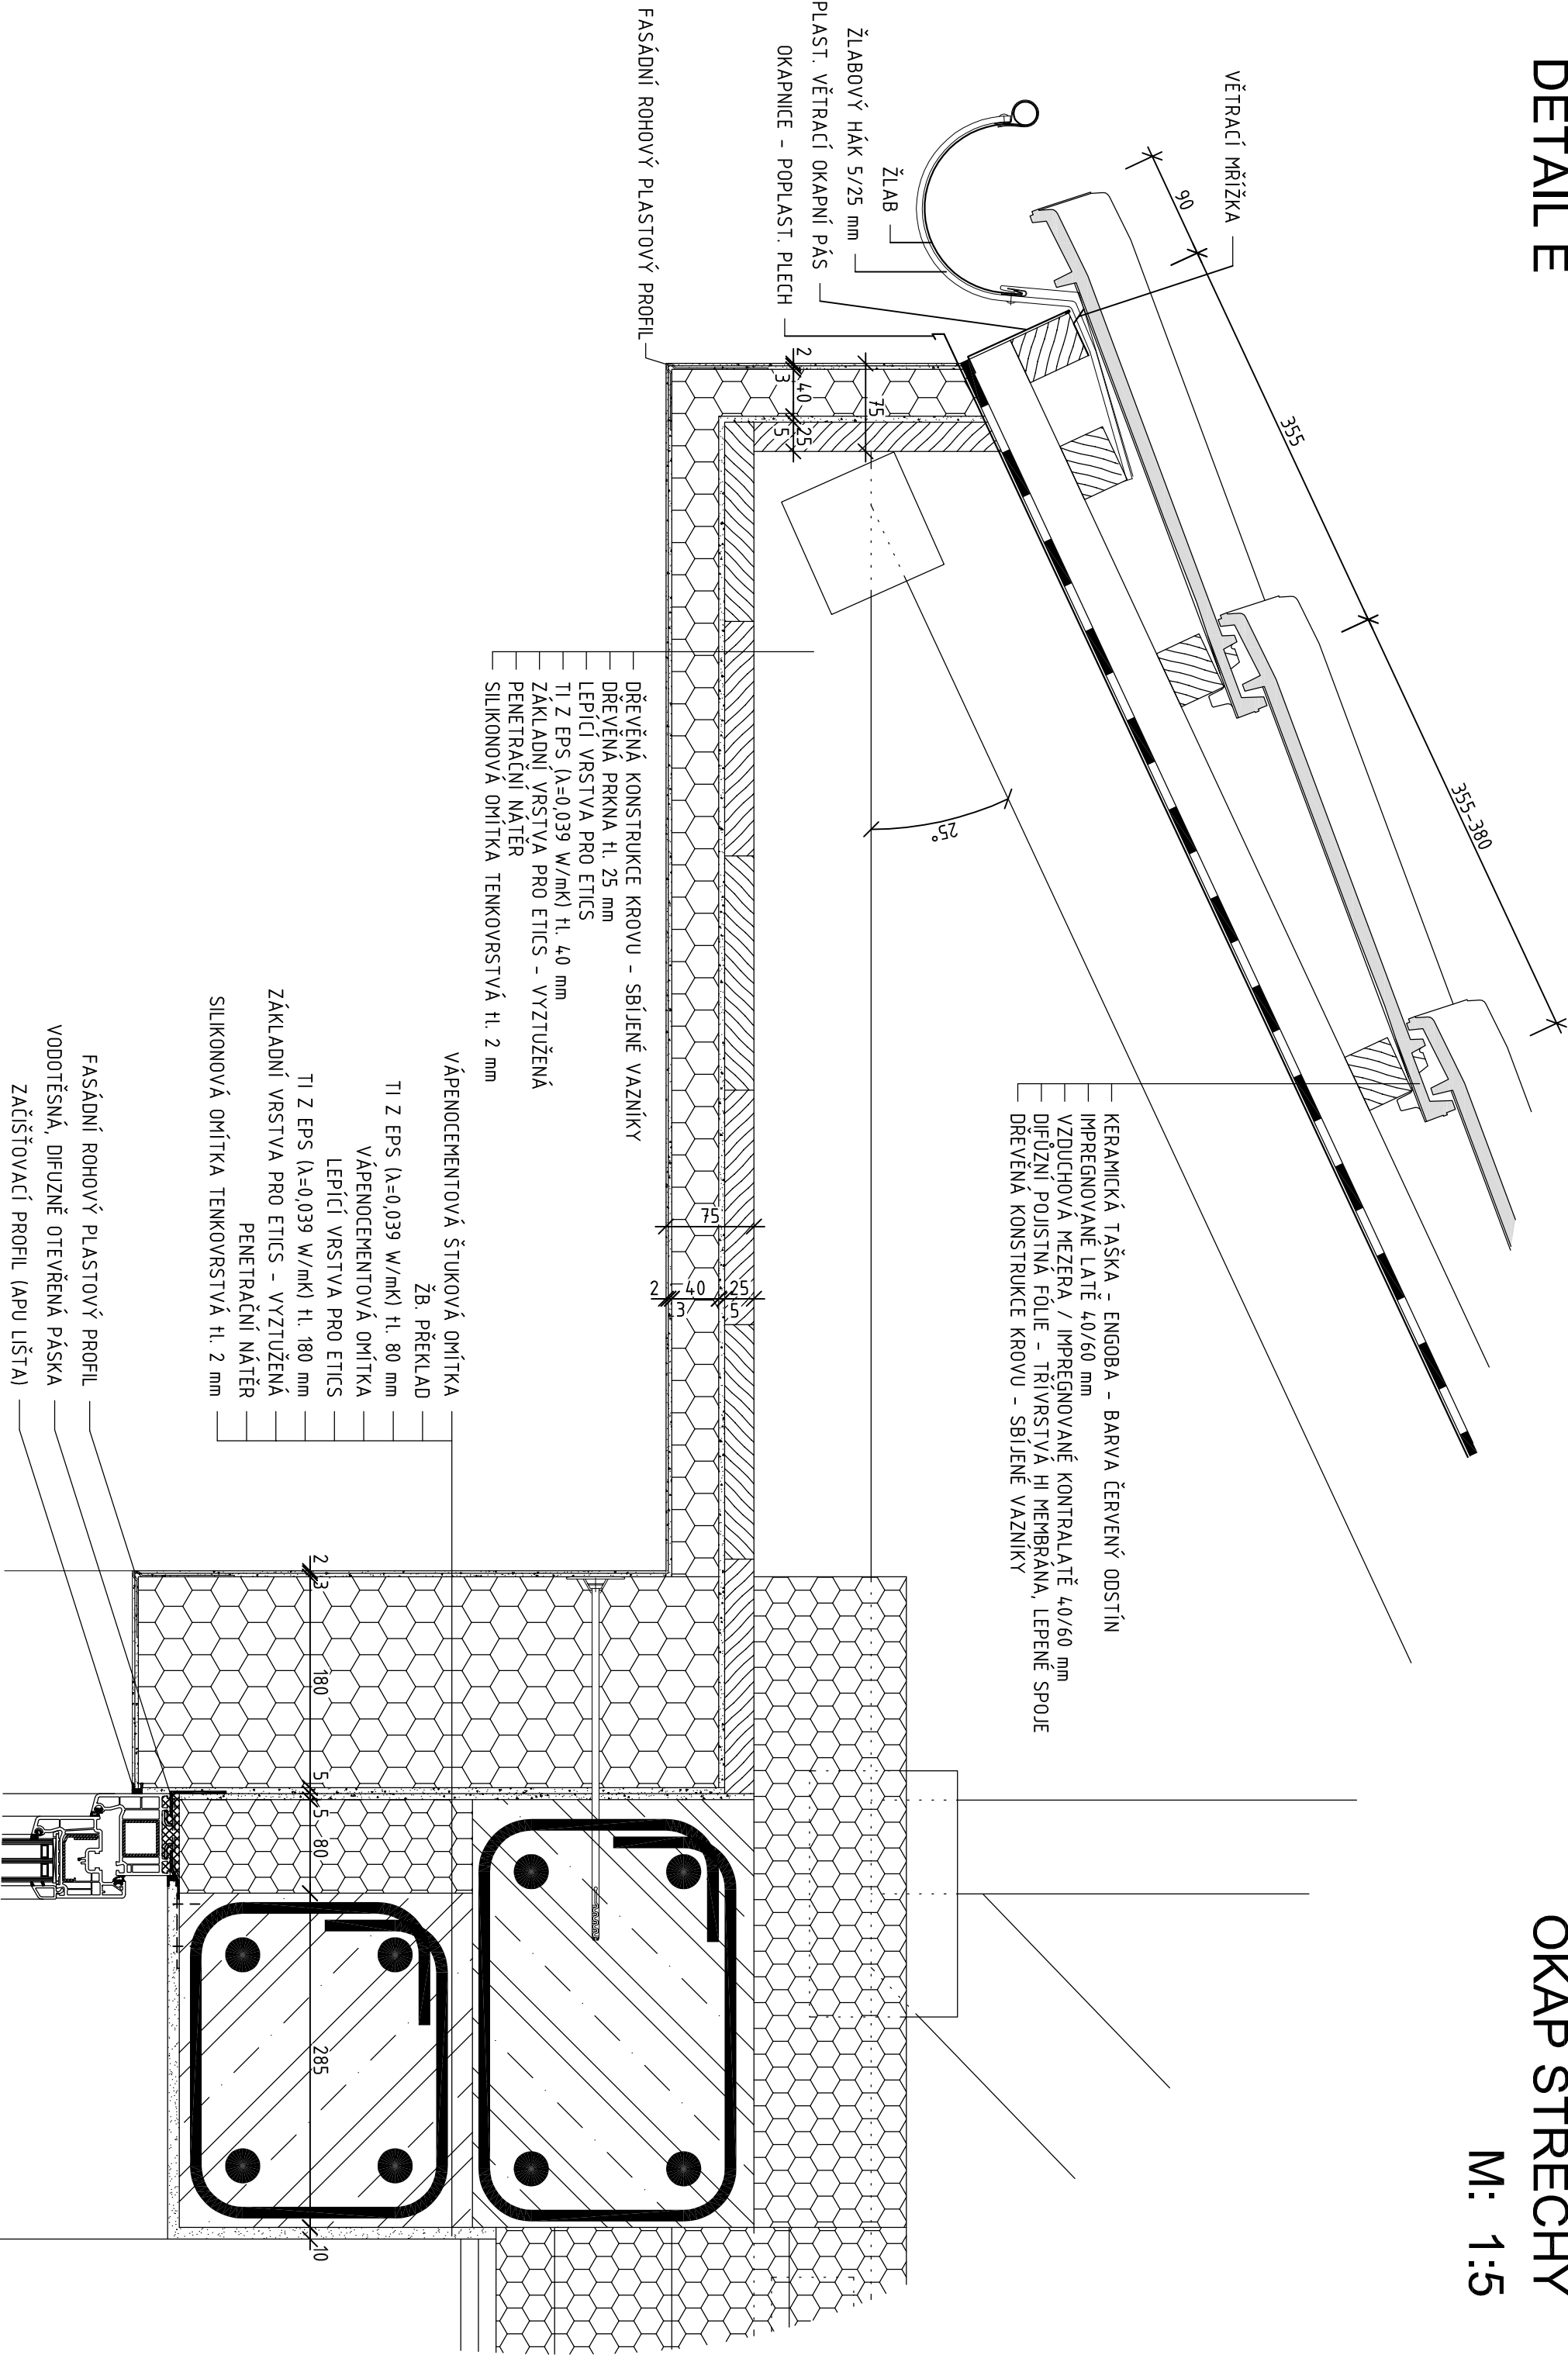

# DETAIL F

# SKLADBA STROPU SS 2

M: 1:5

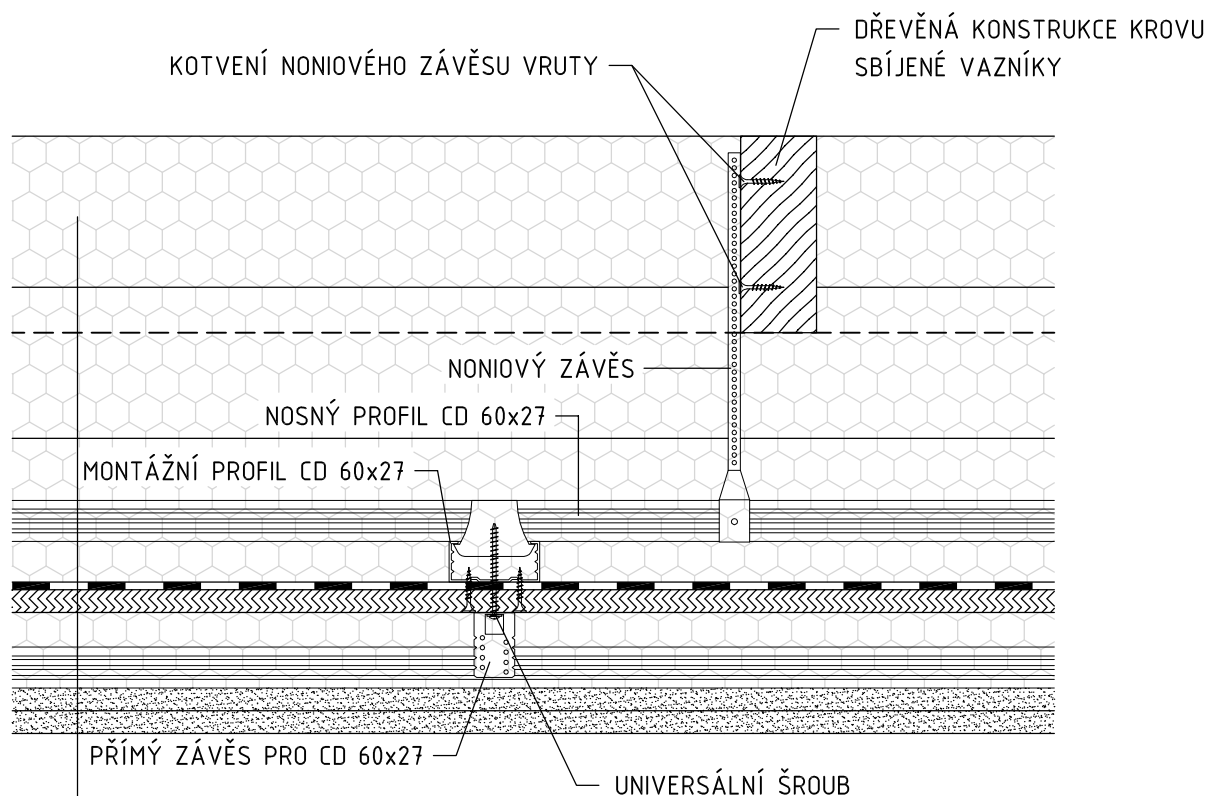

- DIFÚZNÍ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY ( $\lambda=0,038$  W/mK) tl. 3x100 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- 2x SDK DESKA PROTIPOŽÁRNÍ tl.15 mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY ( $\lambda=0,038$  W/mK) tl. 50 mm
- MEZI CD PROFILY – PROSTOR PRO VEDENÍ INSTALACÍ
- SDK DESKA tl.12,5 mm
- AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR / MALBA