

Projekce - Friš
Lidická 404
506 02 Česká Třebová

naše značka
5001471530

vyřizuje
DiS. Jana Holubářová

datum
09.03.2017

Věc:

OPZ - "Transformace DOZP, DPH, Žampach - Letohrad, SO - 02 HORNÍ DOMEK" plynofikace RD na par. č. 413/41, k .ú. Letohrad
Obec: Letohrad

K.ú. - p.č.: Letohrad-413/41

Stavebník: PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice I

Účel stanoviska: Odsouhlasení projektové dokumentace plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K předložené projektové dokumentaci na odběrné plynové zařízení (dále jen "OPZ") vydáváme souhlasné stanovisko pouze z hlediska umístění hlavního uzávěru plynu (dále jen "HUP"), fakturačního plynoměru, hodinového množství odebraného plynu a počtu spotřebičů.

Umístění HUP: hranice pozemku - pilíř
Plynoměr, typ a rozteč: G 4, rozteč 250 mm
Regulátor tlaku plynu: ano
Přetlak při měření: 2 kPa

Plynoměr musí být osazen v souladu s TPG 934 01.
Požadujeme osadit uzávěr před i za plynoměrem.

Řešení objektu HUP musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy (Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí). Tento předpis je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty>.

320090100251 - číslo návrhu smlouvy

Napojení objektu je podmíněno dokončením, zkolaudováním, majetkovým vypořádáním s investorem plošné plynofikace "Plynovod STL - kolalita pro bydlení Letohrad, Nad Bažantnicí" včetně propojení stavby STL plynovodu a přípojek na stávající MS v této lokalitě.
Stavbu ZTV investorsky zajišťuje Město Letohrad.

Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001471530 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GridServices, s.r.o.
Plynářská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
- 135 -

GasNet, s.r.o.

zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311

DiS. Jana Holubářová


technik přípoj.a rozvoje PZ-Čechy východ
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ

jana.holubarova@innogy.com

Přílohy: Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001471530 ze dne 09.03.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: PARDUBICKÝ KRAJ, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice I. K.ú.: Letohrad-413/41.

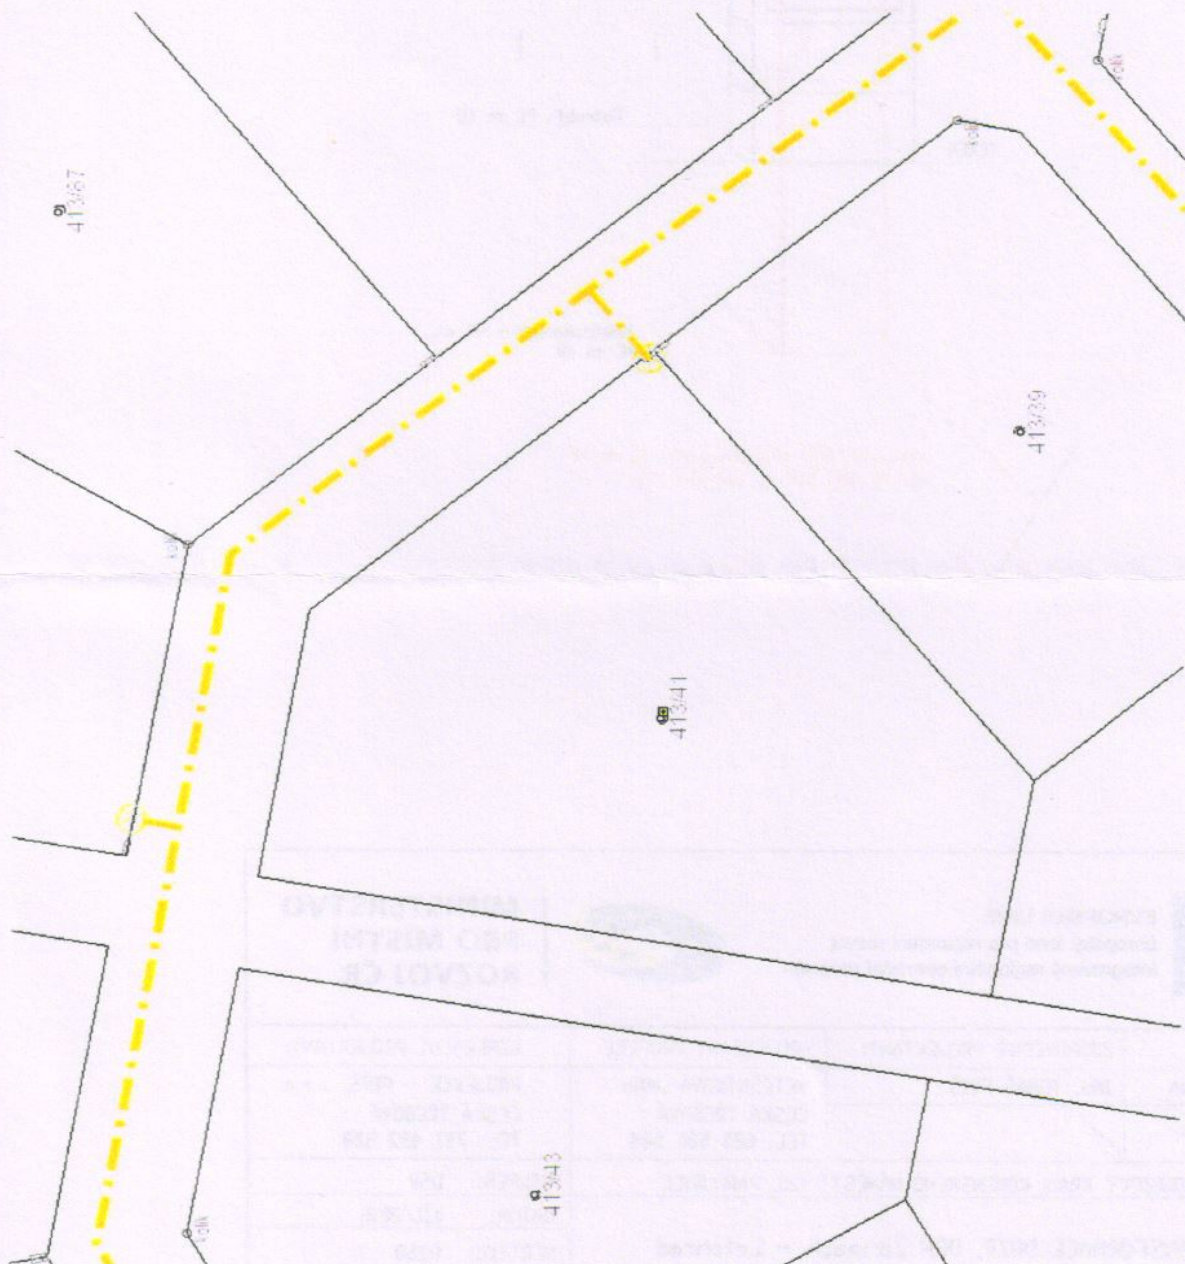

Legenda:

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|------------------------------|
| | linie | | ochranné zařízení | | kabel protikoroziční ochrany |
| | NTL/ STL/ VTL/ | | | | |
| | VVTL | | | | |
| | plynovodu | | | | |
| | nefunkční | | kabel | | anodové uzemnění |
| | výstavba | | elektropřipojka | | stanice katodové ochrany |
| | regulační stanice | | | | |