



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad
Kunčice 282, 561 51 Letohrad

Žadatel:

PROJEKCE-FRIŠ s.r.o.
Lidická 404
56002 Česká Třebová

Investor:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53002 Pardubice

Vyjádření k napojení vodovodní přípojky na vodovod společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Číslo jednací: LE/PN/17/0196_1

Název akce: **Transformace DOZP, DPH Žampach - Letohrad**

Zájmové území: **Letohrad**

Datum vydání vyjádření: **27.01.2017**

Platnost tohoto vyjádření: **1 rok**

Vyřizuje: **Pavel Novák**

Telefon: **+420 463 030 295, +420 724 073 045**

K této akci bylo(a) vydáno(a) vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. a bez tohoto (těchto) vyjádření není toto vyjádření samostatně platné: LE/PN/17/0196

Na základě této žádosti a dokumentace předložené žadatelem vydává společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. následující vyjádření:

souhlasíme

s napojením na veřejný vodovod společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. za těchto podmínek:

1. Napojení bude provedeno ze stávající vodovodní přípojky, která je již vyvedena na stávající parcelu. Upozorňuje Vás, že přípojky jsou pouze z PE DN32. V případě potřeby větší dimenze nutno provést výměnu stávající přípojky za větší. Výměnu nutno provést ještě před zhotovením nové komunikace, která má proběhnout v roce 2017.
2. Na nové vodovodní přípojce bude zaměstnancem společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. osazen fakturační vodoměr, který zůstává v majetku provozovatele veřejného vodovodu.
3. Před začátkem zemních prací zajistí žadatel vytyčení trasy stávajícího vodovodu v terénu. S vyznačenou trasou vodovodu seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pro vytyčení vodovodu kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. – telefon +420 463 030 267.
4. Žadatel upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení vodovodu příčnými sondami, a dále upozorní pracovníky, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí vodovodu nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
5. Navrtávku a napojení nové vodovodní přípojky na hlavní vodovodní řad, včetně montáže vodovodní přípojky do místa měření, provede na základě „Smlouvy o dílo o provedení stavebních – montážních prací“ příslušný provoz VAKu Jablonné nad Orlicí, a.s..
6. Vodovodní přípojka bude zhotovena v souladu s ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“.
7. Fakturační vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě, která bude vybudována v minimálních rozměrech dle ČSN 75 5411, tj. 900x1200x1500 mm a bude odkanalizována, případně odvodněna, nebo na vyhrazeném místě uvnitř objektu, kde velikost prostoru bude půdorysně min. dl 800 x hl 250 mm, výška 600 mm. K vodoměru bude umožněn přístup k řádnému odečtu spotřeby vody.

Upozorňujeme, že vlastníkem vodovodní přípojky vyjma vodoměru a odbočení s uzávěrem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovodní řad. Jednotlivé přípojky nejsou majetkem společnosti VaK Jablonné nad Orlicí, a.s.

Žadatel se převzetím tohoto vyjádření zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly



Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad
Kunčice 282, 561 51 Letohrad

poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyhrazené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o podzemním vedení vodovodu a kanalizace.

Pro výše označené zájmové území je ZSPS - Pavel Novák, tel. +420 463 030 295.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti vyjádření
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu k vyjádření uvedeného v žádosti

Pavel Novák

Vedoucí provozu Letohrad

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,






Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad

Kunčice 282, 561 51 Letohrad

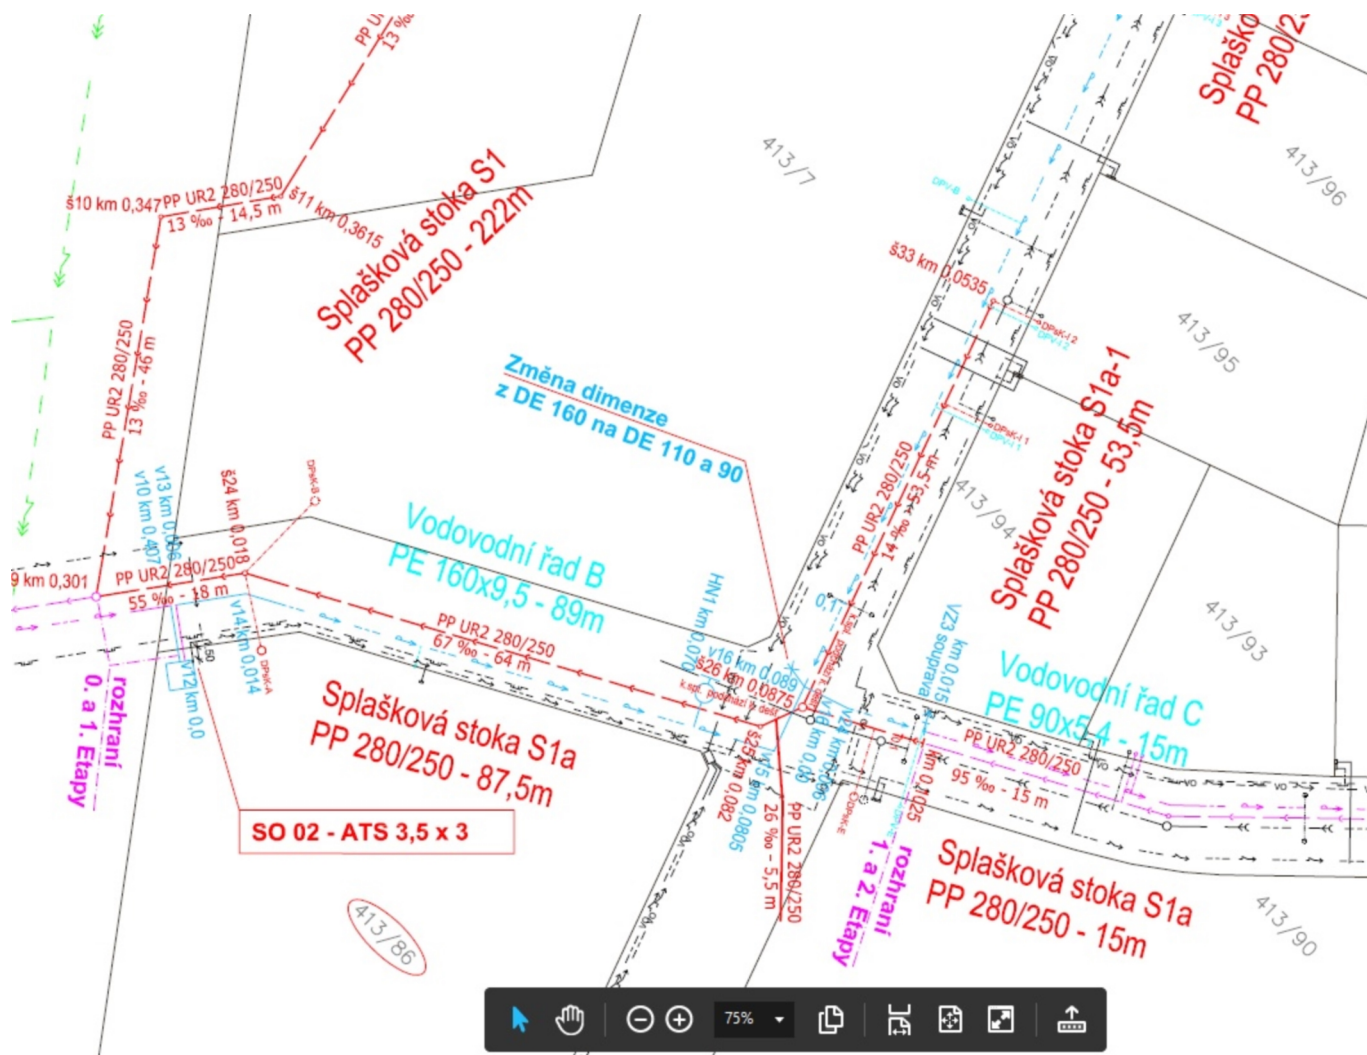













Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Provoz vodovodů, kanalizací a ČOV Letohrad

Kunčice 282, 561 51 Letohrad

