

ROZVADĚČ R1.1

PLASTOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ
TŘÍDA OCHRANY II
DVOUŘÁDA 2/28 28MODULŮ, IP30/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3+N+PE, AC50Hz,400/230V TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PŘÍVOD Z RE
CYKY-J 5x6

OSVĚTLENÍ EL1
CYKY-J 3x1,5

OSVĚTLENÍ EL2
CYKY-J 3x1,5

ZÁSUVKY Z1
CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKY Z2
CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKY Z3
CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKY Z4
CYKY-J 3x2,5


ZÁSUVKY Z5
CYKY-J 3x2,5

ZÁSUVKY Z6
CYKY-J 3x1,5


ZÁSUVKY Z7
CYKY-J 3x1,5


SIGN.SYSTÉM X1
CYKY-J 3x1,5

SIGN.SYSTÉM X2
CYKY-J 3x1,5

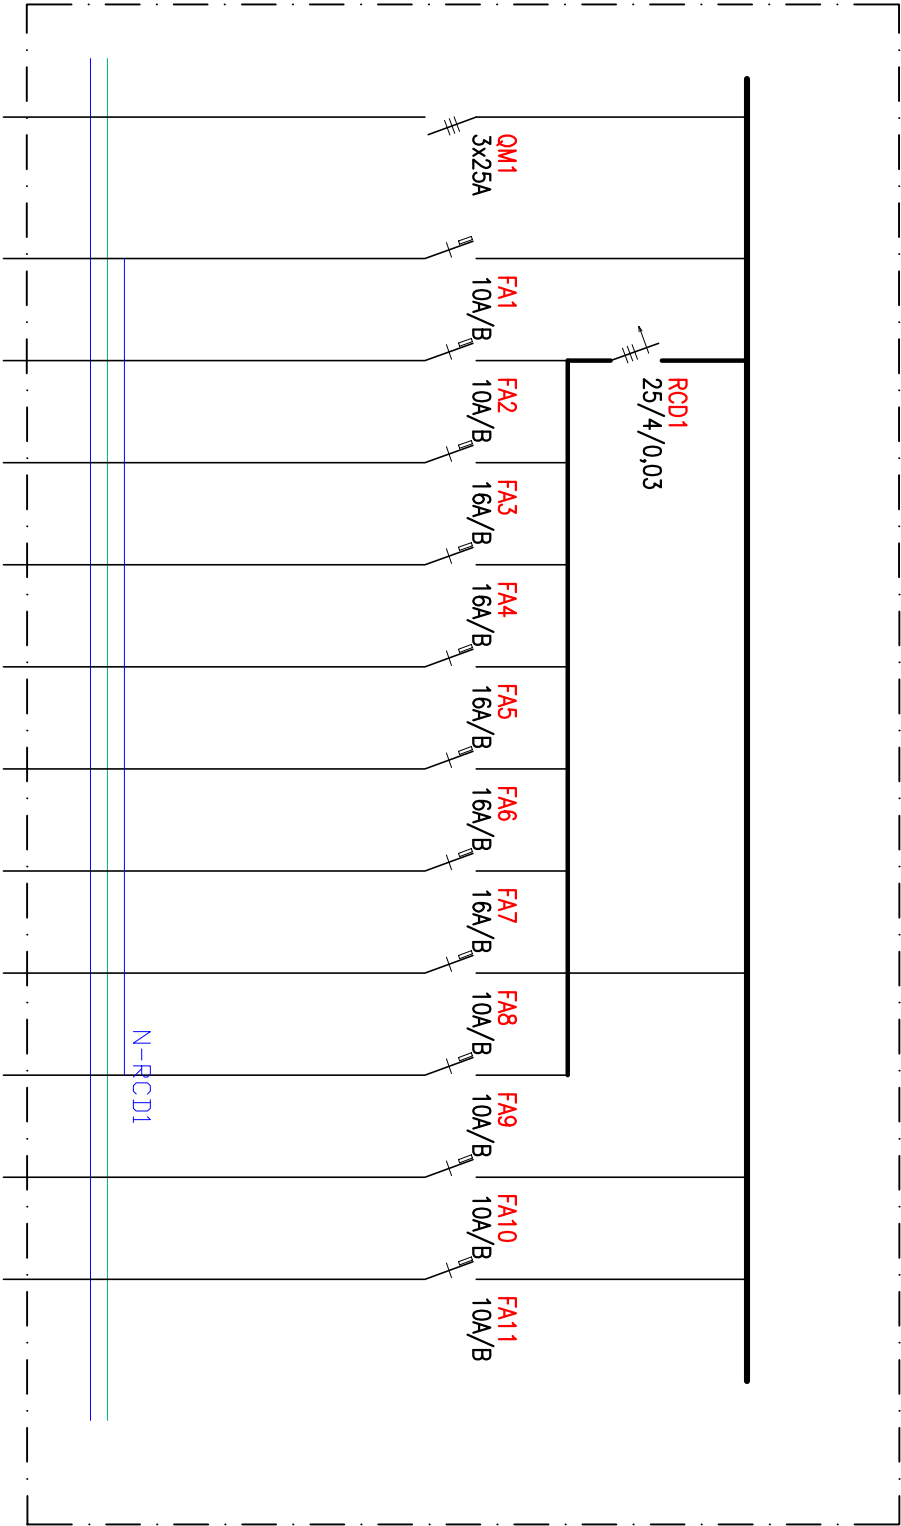

RCD1	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25/4/0.03A	1 KS
FA1-2,8-10,11	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 10A/B	6 KS
FA3-7	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/B	5 KS
CM1	TŘÍPÓLOVÝ SPÍNAČ 3x25A	1 KS

Vypřacoval:		Hlavní inženýr projektu:	
ING. Petr HASENÖHRL		ING. Jaroslav DVOŘÁK	
			
Místo stavby: Bystřé, Smetanova			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Transformace DNZ Bystřé		Formát:	
Lokalita: Bystřé, Smetanova		Datum: 02/2017	
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT		Stupeň: DPS	
Výkres: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Zakáz. č.: 160604	
		Měřtko: -	
ROZVADĚČ R1.1		Č.v.	
		D.1.4.4.4	



PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Sinc s.r.o.
+420 775 124 685
IČ: 288 14 878
www.sinc.cz