


- 1) z jakého zdroje je napájeno NO svítilna? z vlastních záložních baterií?
- 2) Pročím o vedení (zda to nepožadují předpisy) NO. Na stávajících budovách máme NO pouze na oboustranných popr. ve spol. místnosti a zasedačce. Poměrně náročné na hardwarové kontroly a po cca 3-4 letech výměny baterií.

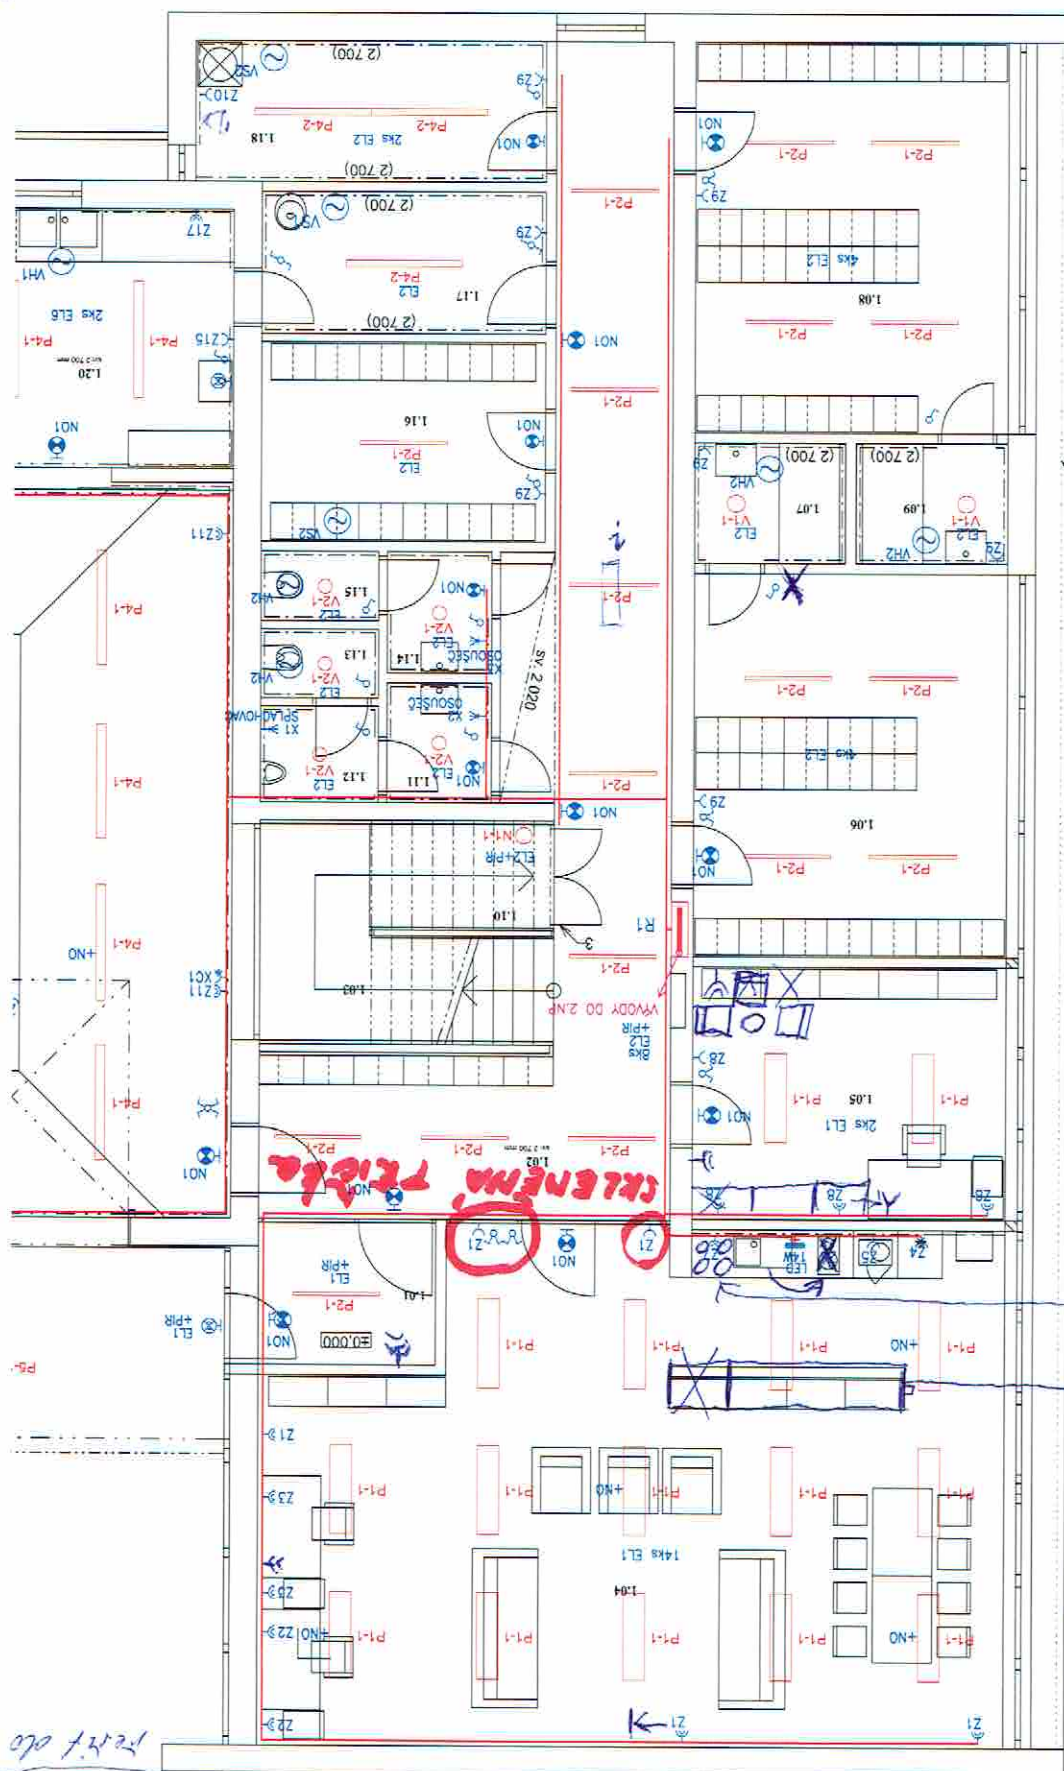

3) Chvilka + spol. barák + vstřev + 44 kol. vstřev.

sporník s fouskem na 220V

pult - pročím o pultu EL napr. z boku (pracovní deska může být s přeráhem)


řetř + TV + PC

Neručilo by mělo svítila z


NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM
 ZVÝŠENÍM PROUDOVÝM OBLIV
 DLE ČSN 2000-4-41:60.2

LEGENDA:

VIZ VÝKRES ČÍSLO 01-01-S.03

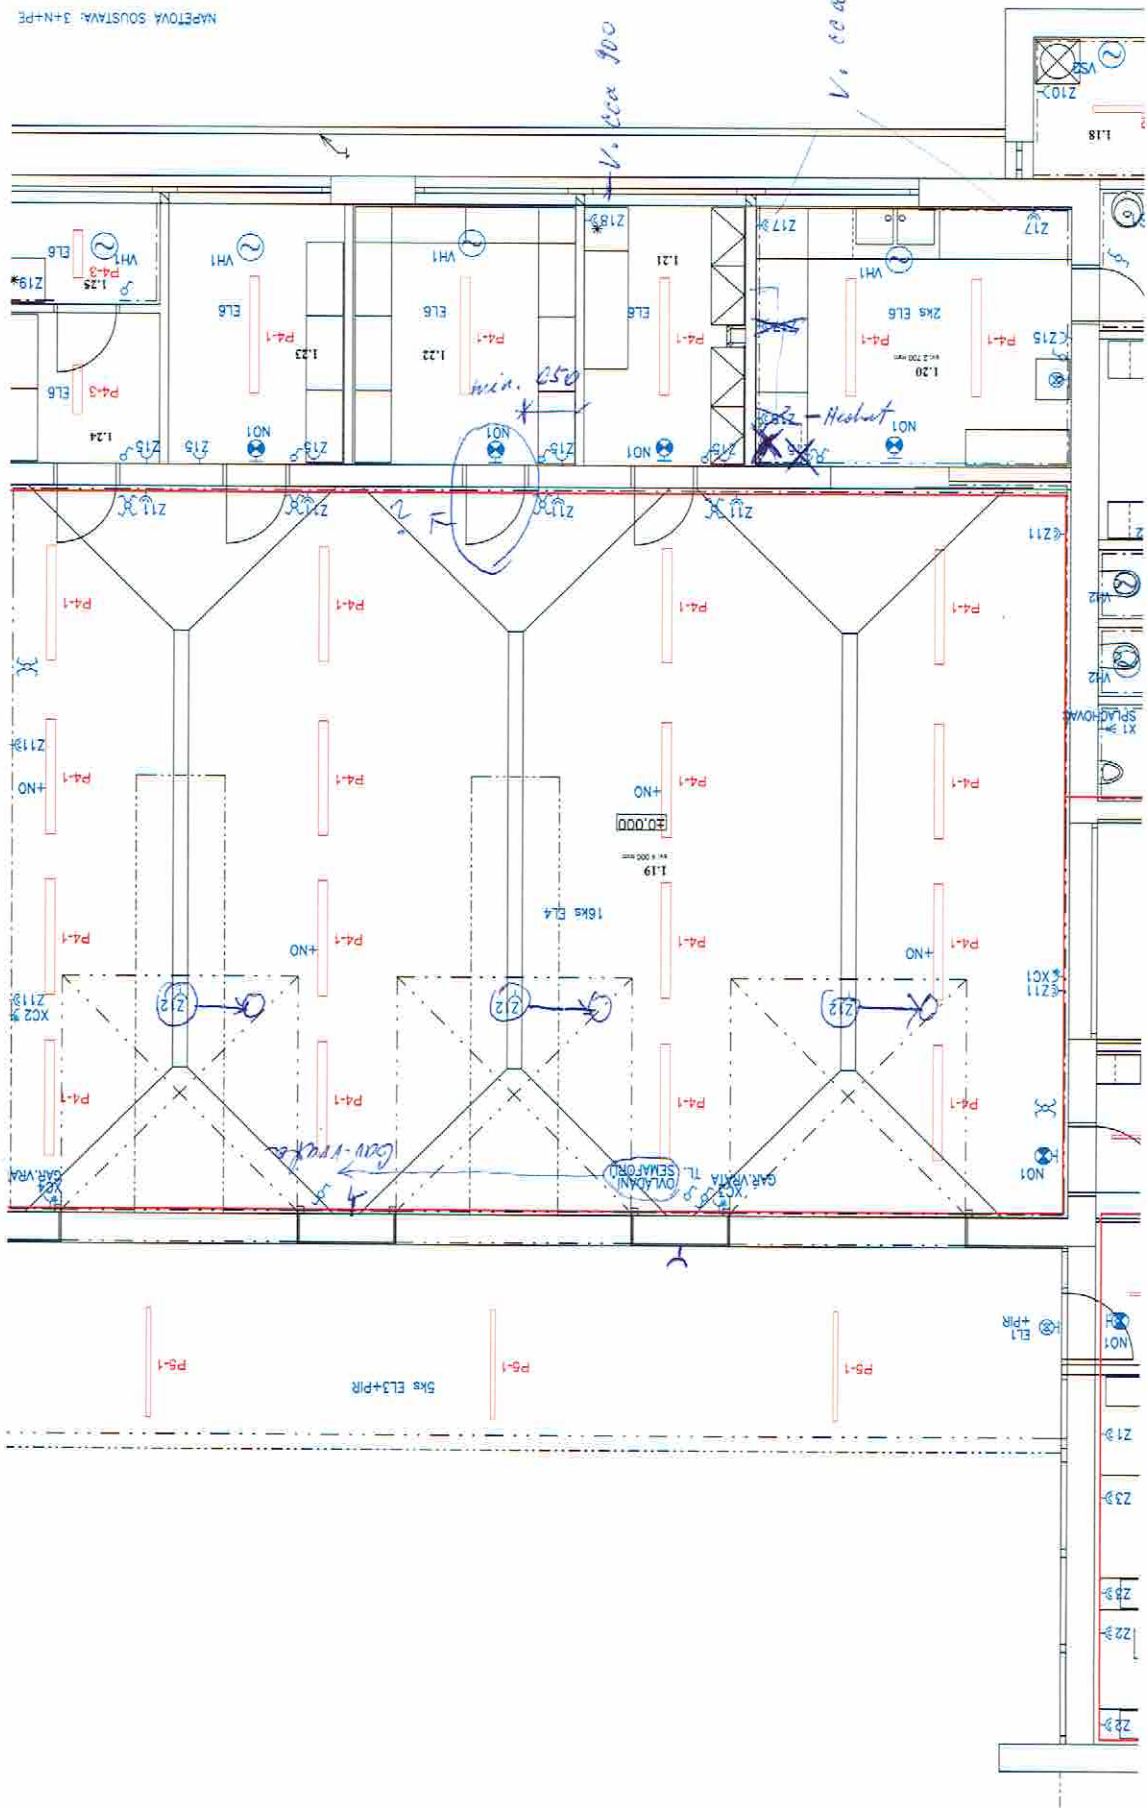

3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
IPEČNÝ DOTYKEM: AUTOMATICKÝ ODPOJENÍM OD ZDROJE
CHRÁNÍCI A DOPLNČNÍM POSPOJOVÁNÍM
ed.2

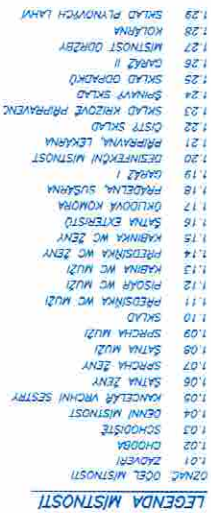

LEGENDA MISTNOSTI

