PŮDORYS 2.NP - nový stav

LEGENDA:

——— ROZVOD POŽÁRNÍ VODY–POTRUBÍ OCELOVÉ POZINKOVANÉ
–·–·– ROZVOD STUDENÉ VODY–POTRUBÍ PP–RCT (PN22)
IZOLACE PROTI OROSENÍ NÁVLEKOVÁ PE TL.13mm
–··–··– ROZVOD TEPLÉ VODY–POTRUBÍ PP–RCT (PN22)
IZOLACE NÁVLEKOVÁ PE NEBO MINERÁLNÍ VLNA S HLINÍKOVOU FÓLIÍ (TLOUŠŤKA IZOLACE DLE VYHL.č.193/2007)
——— ROZVOD CIRKULACE–POTRUBÍ PP–RCT (PN22)
IZOLACE NÁVLEKOVÁ PE NEBO MINERÁLNÍ VLNA S HLINÍKOVOU FÓLIÍ (TLOUŠŤKA IZOLACE DLE VYHL.č.193/2007)
LEŽATÝ ROZVOD SV,TV,CIR POD STROPEM ULOŽENO V POZINKOVANÝCH ŽLABECH
POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA

V. STOUPACÍ VEDENÍ STUDENÉ,TEPLÉ VODY A CIRKULACE–PLASTOVÉ POTRUBÍ–PP–RCT (PN22)

H. STOUPACÍ VEDENÍ POŽÁRNÍ VODY–OCELOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ ZÁVITOVÉ

POZNÁMKA:
POŽÁRNÍ ÚPRAVY–PŘI PROSTUPU POTRUBÍ DO JINÉHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU–CERTIFIKOVANÉ SYSTÉMY

Ⓗ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ D19 DO STAVEBNÍ KONSTRUKCE, PLNÉ DVEŘE
S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ ø19mm,DÉLKA 30m,KOMPLETNÍ VYSTROJENÍ(PROUDNICE A VENTIL)

K.D. KOMPENZAČNÍ DÉLKA–VZDÁLENOST PRVNÍHO ZÁVĚSU V LOMU
P.B. PEVNÝ BOD
+2.4m OSA POTRUBÍ NAD PODLAHOU

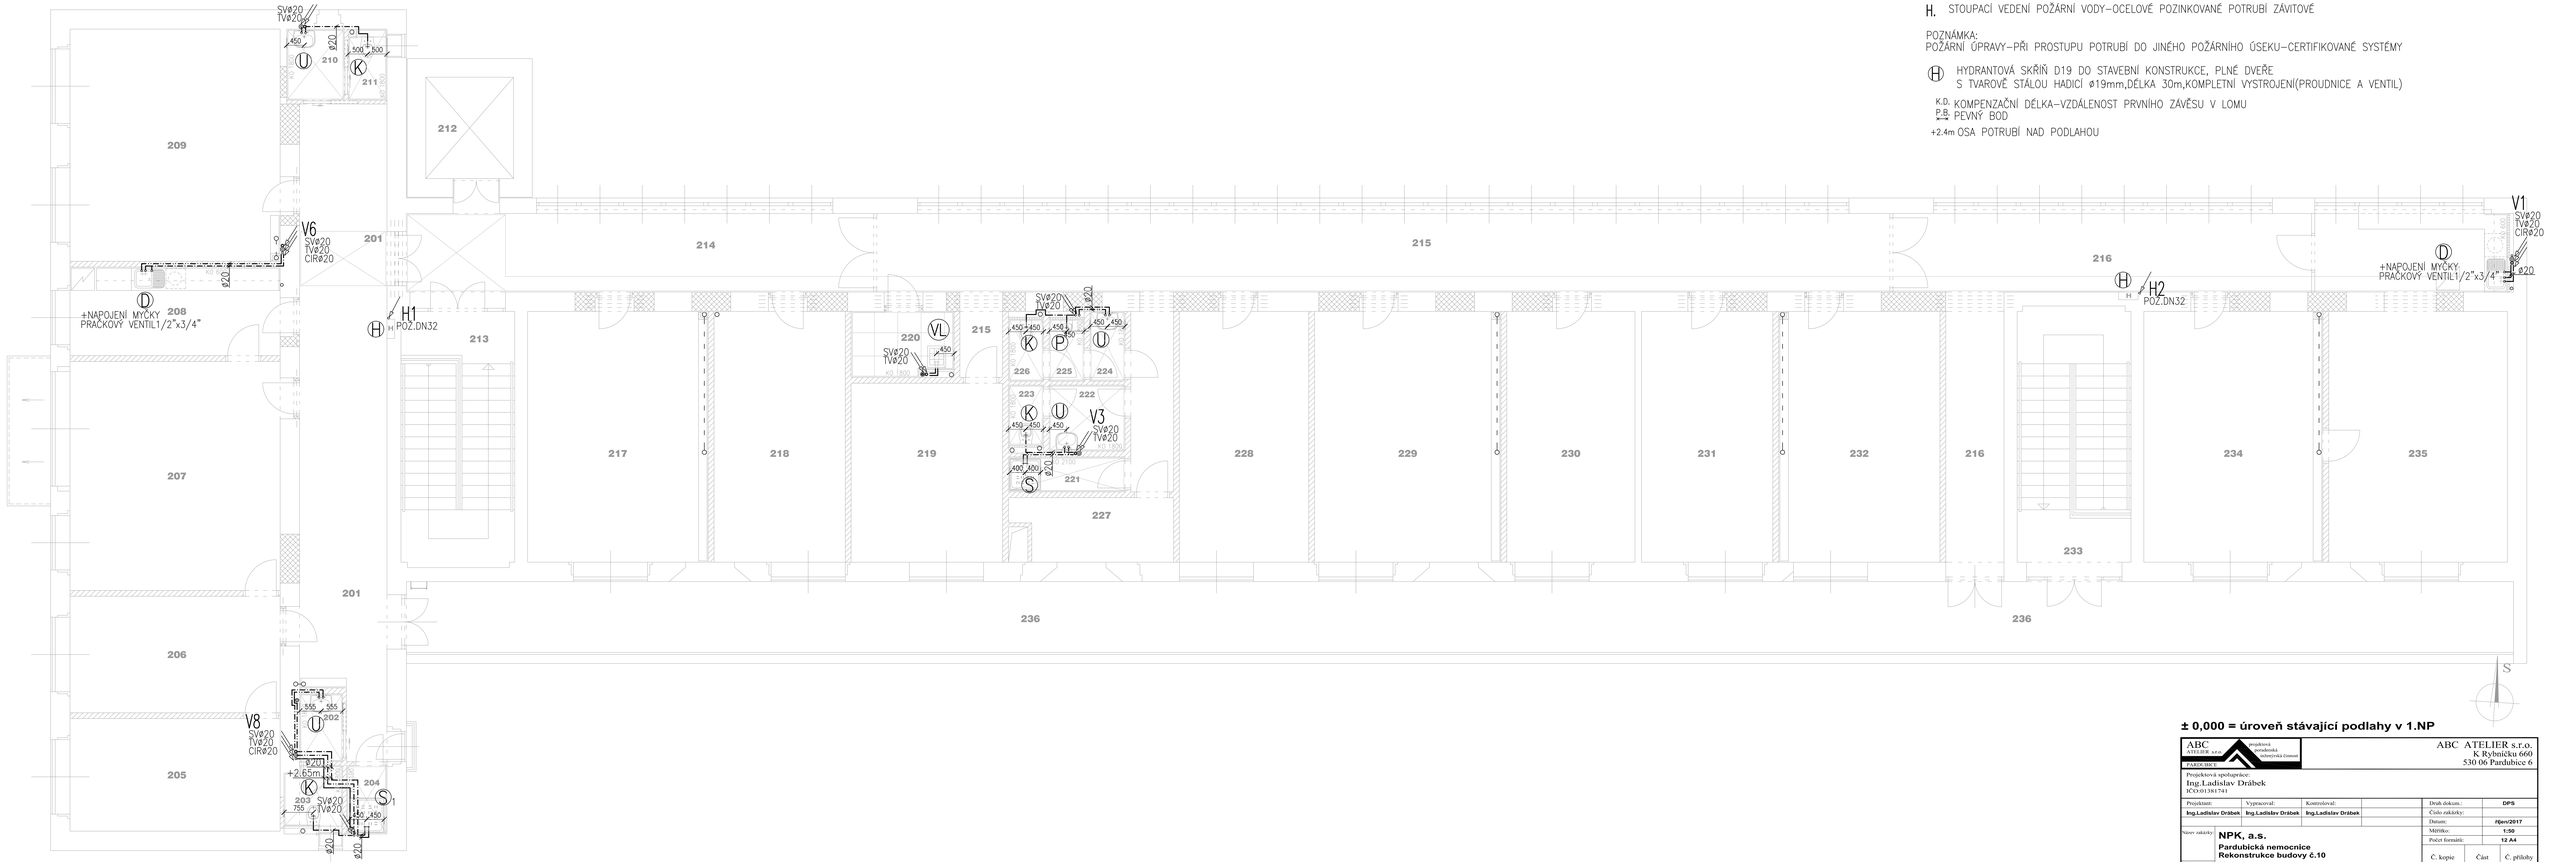

± 0,000 = úroveň stávající podlahy v 1.NP

ABC ATELIÉR s.r.o.
PARDUBICE
Projektová společnost:
Ing.Ladislav Drábek
IČO:01381741

ABC ATELIÉR s.r.o.
K Rybníčku 660
530 06 Pardubice 6

Projektant: Ing.Ladislav Drábek	Vypracoval: Ing.Ladislav Drábek	Kontroloval: Ing.Ladislav Drábek	Druh dokum.: DPS
			Číslo zakázky:
			Datum: říjen/2017
Název zakázky: NPK, a.s. Pardubická nemocnice Rekonstrukce budovy č.10 SO 01 - Rekonstrukce budovy Zdravotně technická instalace			Měřítko: 1:50
			Počet formátů: 12.A4
Navržení objekt:			Č. kopie / Část / Č. přílohy
Název výkresu: Půdorys 2.NP - vodovod			D.1.4 / 010