PŮDORYS 1.PP - nový stav

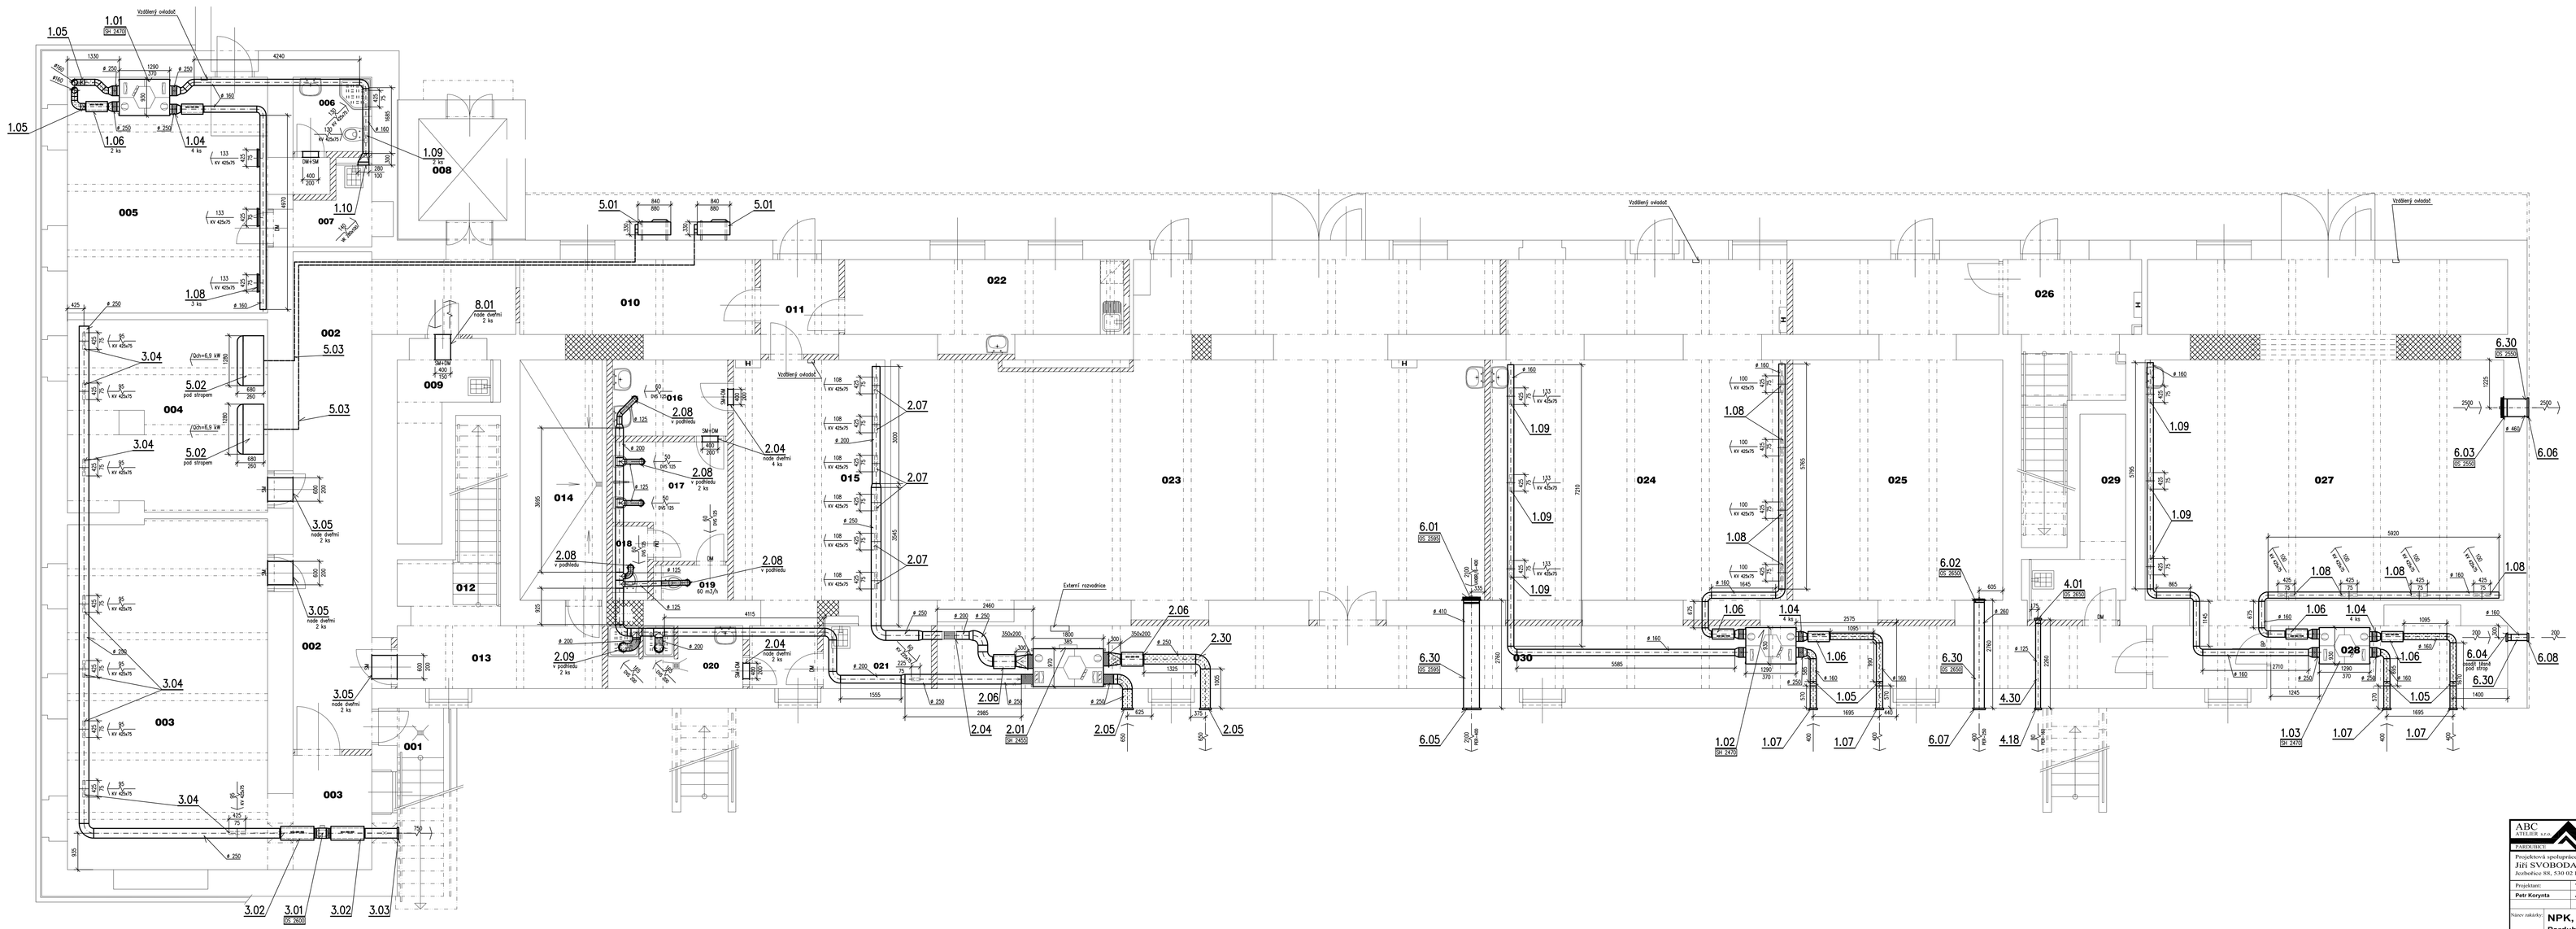

POZNÁMKA

- 2400 x 4 ks — MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU V m3/h
  ROZMĚR DLE VÝKRESU, PŘÍP. VZDUŠNÍKŮ
- 2900 x 4 ks — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
  ROZMĚR DLE VÝKRESU, PŘÍP. VZDUŠNÍKŮ
- 2m — STŘEDNÍ MŘÍŽKA OBDÉLNÍKOVÁ, OCELOVÁ V OSE DVEŘÍ 200 MM
  VOLNÁ PLOCHA MŘÍŽKY 50% PŘI MINIMÁLNÍ VÝŠCE MŘÍŽKY 200 MM
  VOLEBNÝ DO ZEDNÍCKÉHO RÁMCOVÉ, KVÓT Z. 2000X317 DESKAMI MŘÍŽKY
- 3m — OBDÉLNÍKOVÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SDRUŽUJÍCÍ DESKAMI DVEŘNÍHO KŘÍDLA + ZÁKLADNÍ OCELOVÁ RÁMCOVÁ MŘÍŽKA PRO PŘÍMÉ VZDUCHU Z MÍSTNOSTÍ
  VE STROPNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTÍ
  V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
  PLOCHA MŘÍŽKY 1mm=0,02 m2
- 2m — DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘEZNUTÉ 7MI, KRY PRO 9MM
  SVĚTLÁ MEZERA 20-25 MM
- 2m — VZDUCHOVÝ SPOJENÍ MEZI VZDUCHOTECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM SE ČISTÉ PODLAHY
- 2m — VZDUCHOVÝ ČIDLO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ SE ČISTÉ PODLAHY
- PŘÍTOKOVÉ VÍCI OTVŘENÉ TEPLOVZDU A HLUKOVOU IZOLACÍ
- PŘÍTOKOVÉ VÍCI OTVŘENÉ PŘÍZEMNÍ IZOLACÍ, PŘÍZEMNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, PROVEDENÍ PŘÍZEMNÍ IZOLACE BUDE DOLOŽENO VÝSTUPEM
- ENERGIE, KLIMATICKÉ TLUMIČ POTRUBÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO PŘÍPADNÉ DISTRIBUČNÍ PRVKU VZDUCHOVÝ V PŘÍRUČCE)
  MINIMÁLNÍ RYCHLOST ZÁVĚSU 3 M
- HHR — U PŘÍVODNÍ, RUMA HORNÍ HRANA
- SHR — U PŘÍVODNÍ, RUMA SPODNÍ HRANA
- OS, OSOHÉ — U PŘÍVODNÍ, PŘÍVODU JE ZPŘÍVODNÍMA OSOHÉ

S

ABC ATELIER s.r.o.			ABC ATELIER s.r.o. K Rybníčku 660 530 06 Pardubice 6		
Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:		Druh dokum.:	DSP, DPS
Petr Korynta	Jiří Svoboda	Jiří Svoboda		Číslo zakázky:	226/10/2017
				Datum:	říjen / 2017
Název zakázky:	**NPK, a.s.** **Pardubická nemocnice** **Rekonstrukce budovy č. 10** **SO 01 - Rekonstrukce budovy** **Vzduchotechnika**			Měřítko:	1:50
				Počet formátů:	16 A4
Navrhl/ověřil:				Č. kopie	Část / Č. přílohy
Název výkresu:	**Půdorys 1.PP - nový stav**			**D.1.4**	**802**