


ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV - ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
1	VSTUP SATNA	4,6
2	UKLID	1,6
3	VANY	26,8
3	NOHY - RUCE	32,1
4	CELOTELOVÉ VANY	22,7
5	ODPOČÍVÁRNA	73,6
6	POHOTOVOSTNÍ/WC SPRCHA	—
7	STÁVAJÍCÍ CHODBA	—
8	SPRCHOVISTE	—

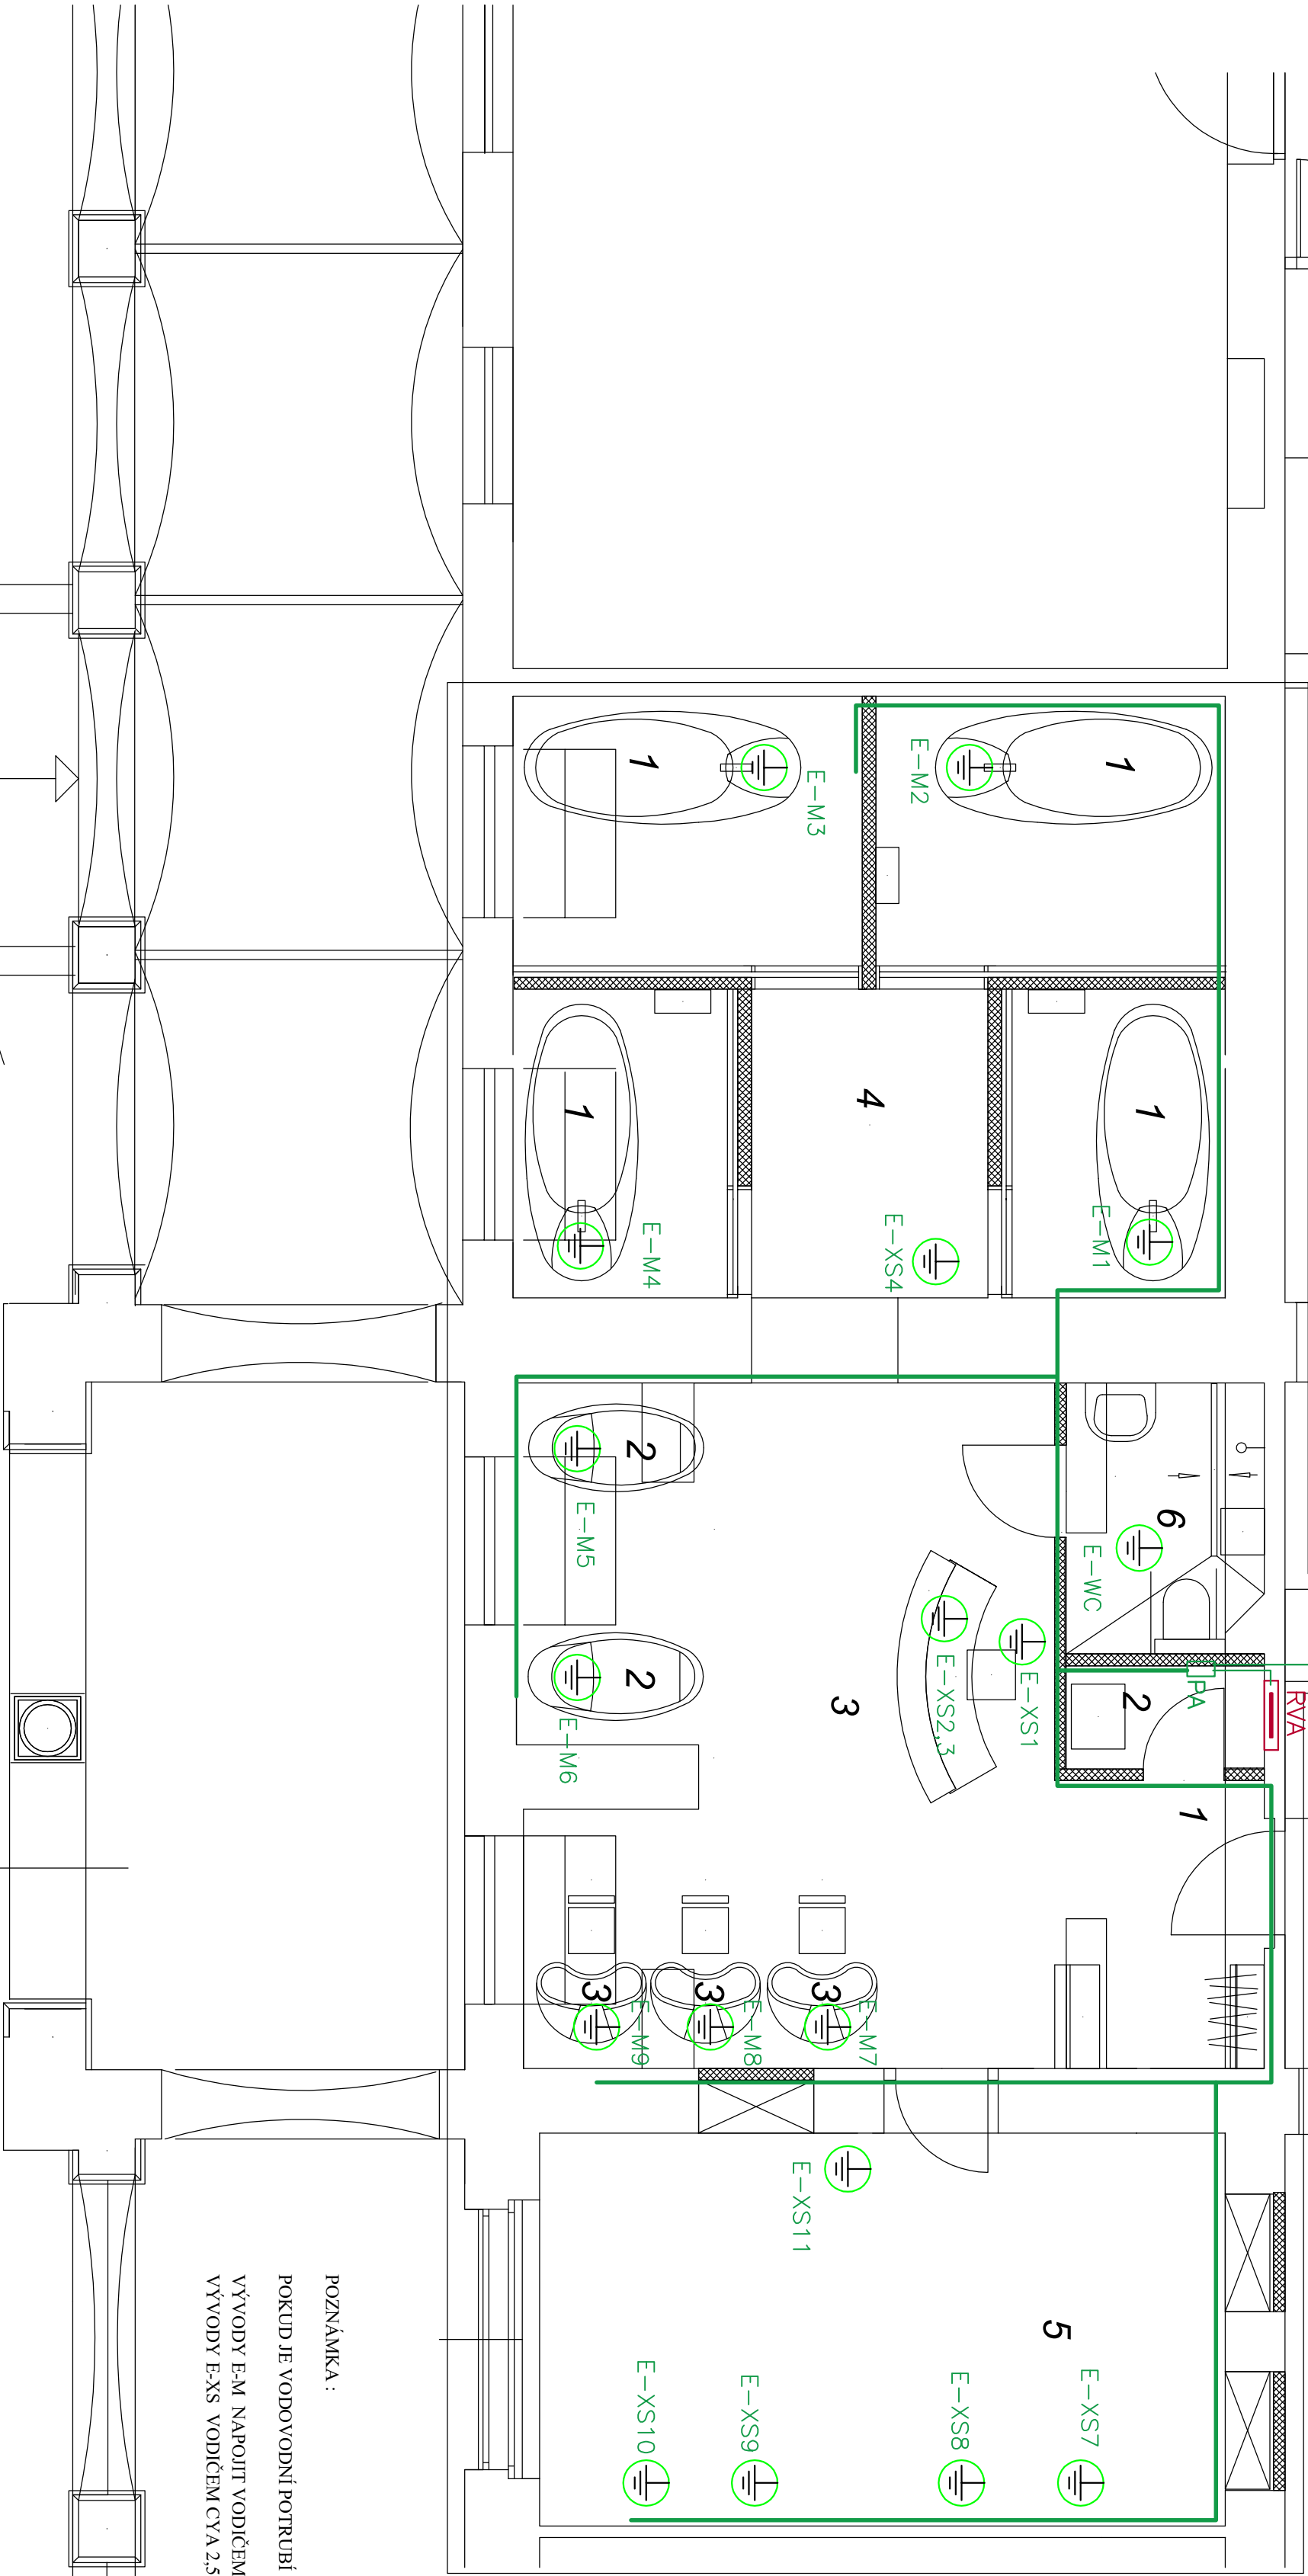

CELKOVÝ PŮDORYS 1.NP 1:50

A

POZNÁMKA :

POKUD JE VODOVODNÍ POTRUBÍ KOVOVÉ JE NUTNÉ HO POSPOJIT NA PŘÍPOJNICI PA.

VÝVODY E-M NAPOLIT VODIČEM ČYA 6 zž

VÝVODY E-XS VODIČEM ČYA 2,5 zž

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	Ing. Petr Šedál	Vn CAD s.r.o. Vysoké Mýto	
MÍSTO VÝSTAVBY	Ing. Petr Šedál	Brandýs nad Ohří	
INVESTOR	REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD OHŘÍ		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOLEČBY REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD OHŘÍ		
OBSAH	OCHRANNÉ POSPOJENí		
FORMÁT	6 X A4		
DATUM	10/2017		
STUPEŇ	DPS		
MĚŘÍTKO	1:50		
ČÍSLO VÝKRESU	EL1.5		

