


SCHÉMA ZAPOJENÍ - VYTÁPĚNÍ

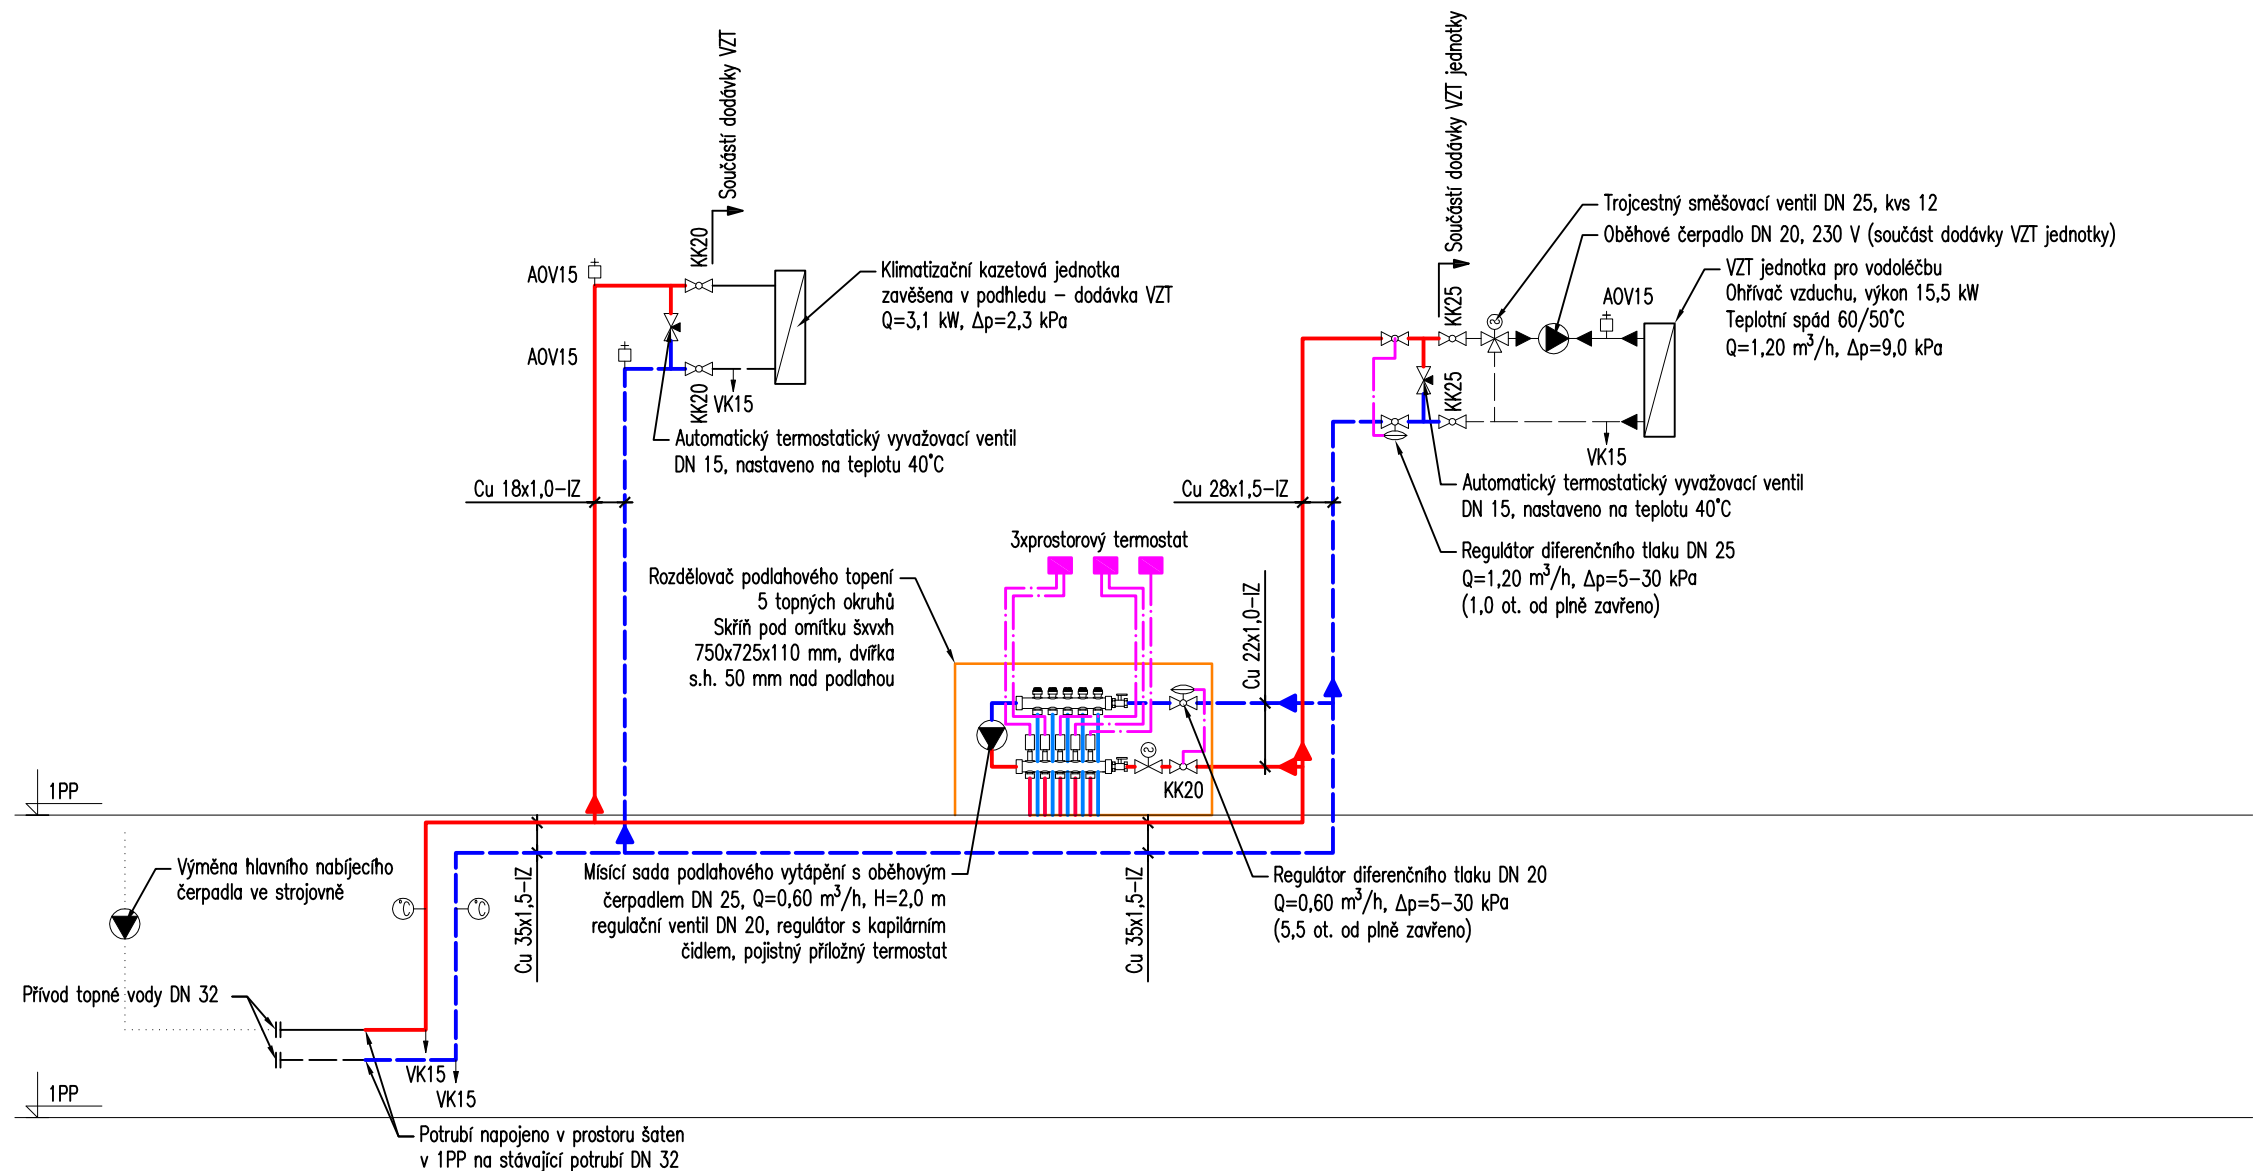

Legenda:

- Potrubí:
- přívodní potrubí topné vody
 - - - vratné potrubí topné vody
 - . - . přívodní potrubí podlahového vytápění
 - . . . - - - vratné potrubí podlahového vytápění
- Armatury:
- VK vypouštěcí kulový kohout
 - ⊙ teploměr
 - ⊙ tlakoměr
 - ⊙ KK25 kulový kohout, DN 25

VED.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTRLOVAL										
ING. MICHAL PÁTEK		ING. MICHAL PÁTEK		MILOSLAV KOMÁREK										
OBEC: BRANDÝS NAD ORLICÍ				KRAJ: PARDUBICKÝ				VK CAD s.r.o. www.vkcad.cz						
INVESTOR: REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ														
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOLÉČBY									FORMÁT		2xA4		č.paré:	
REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ									REVIZE		0			
									DATUM		10/2017			
									ÚČEL, STUPEŇ		DSP+DPS			
OBJEKT:									Č. ZAKÁZKY		16/115			
ČÁST: ÚT – VYTÁPĚNÍ									MĚŘITKO		Č.PŘÍLOHY			
NÁZEV PŘÍLOHY: SCHÉMA ZAPOJENÍ									—		ÚT.03			