




PŮDORYS 1NP - KANALIZACE 1:50

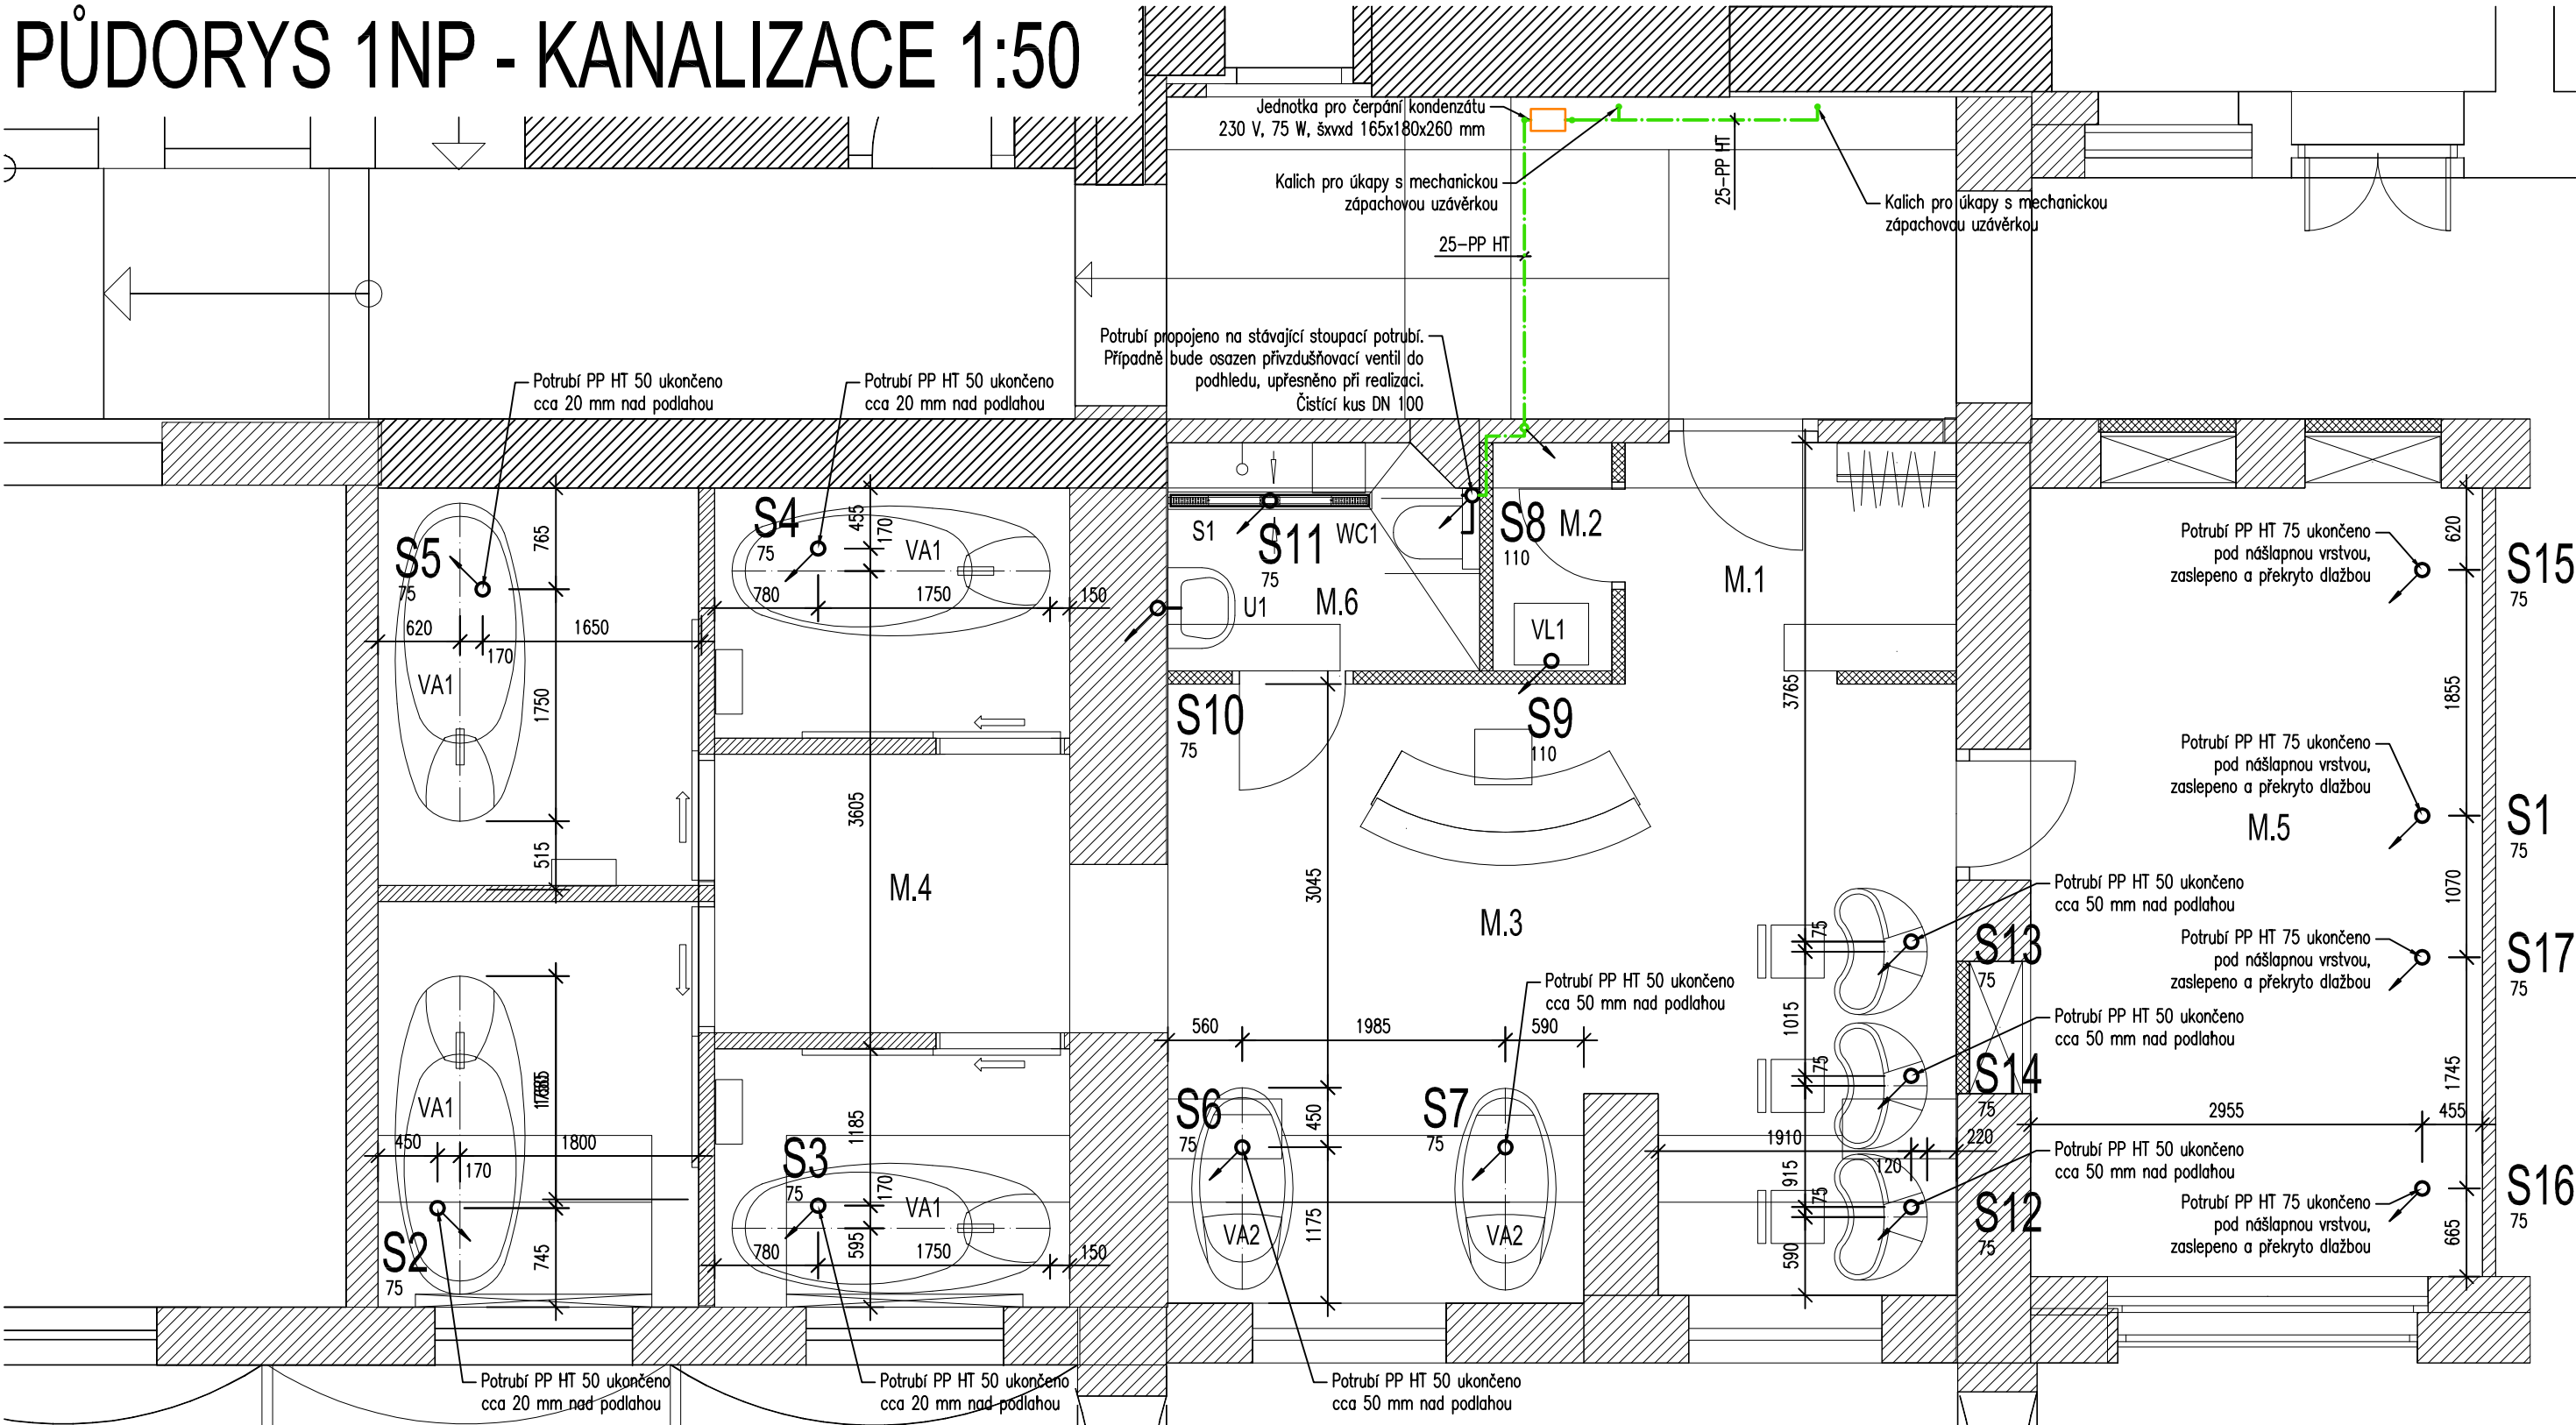

Legenda:

Potrubí:  potrubí splaškové kanalizace
Potrubí z PVC KG, PP HT a PE je označeno vnějším průměrem.
Specifikace zařízení předmětů viz. technická zpráva.

VED.PROJEKTANT ING. MICHAL PÁTEK		VYPRACOVAL ING. MICHAL PÁTEK	KONTROLOVAL MILOSLAV KOMÁREK			
OBEC: BRANDÝS NAD ORLICÍ		KRAJ: PARDUBICKÝ				
INVESTOR: REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ						
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOLÉČBY REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ OBJEKT: ČÁST: ZT – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 1NP – KANALIZACE				VK CAD s.r.o. www.vkcad.cz		
				FORMÁT	2xA4	č.paré:
				REVIZE	0	
				DATUM	10/2017	
				ÚČEL, STUPEŇ	DSP+DPS	
Č. ZAKÁZKY		16/115				
MĚŘITKO 1:50		Č.PŘÍLOHY ZT.04				