



# PŘIPOJENÍ VAN - VODOVOD - 1:50

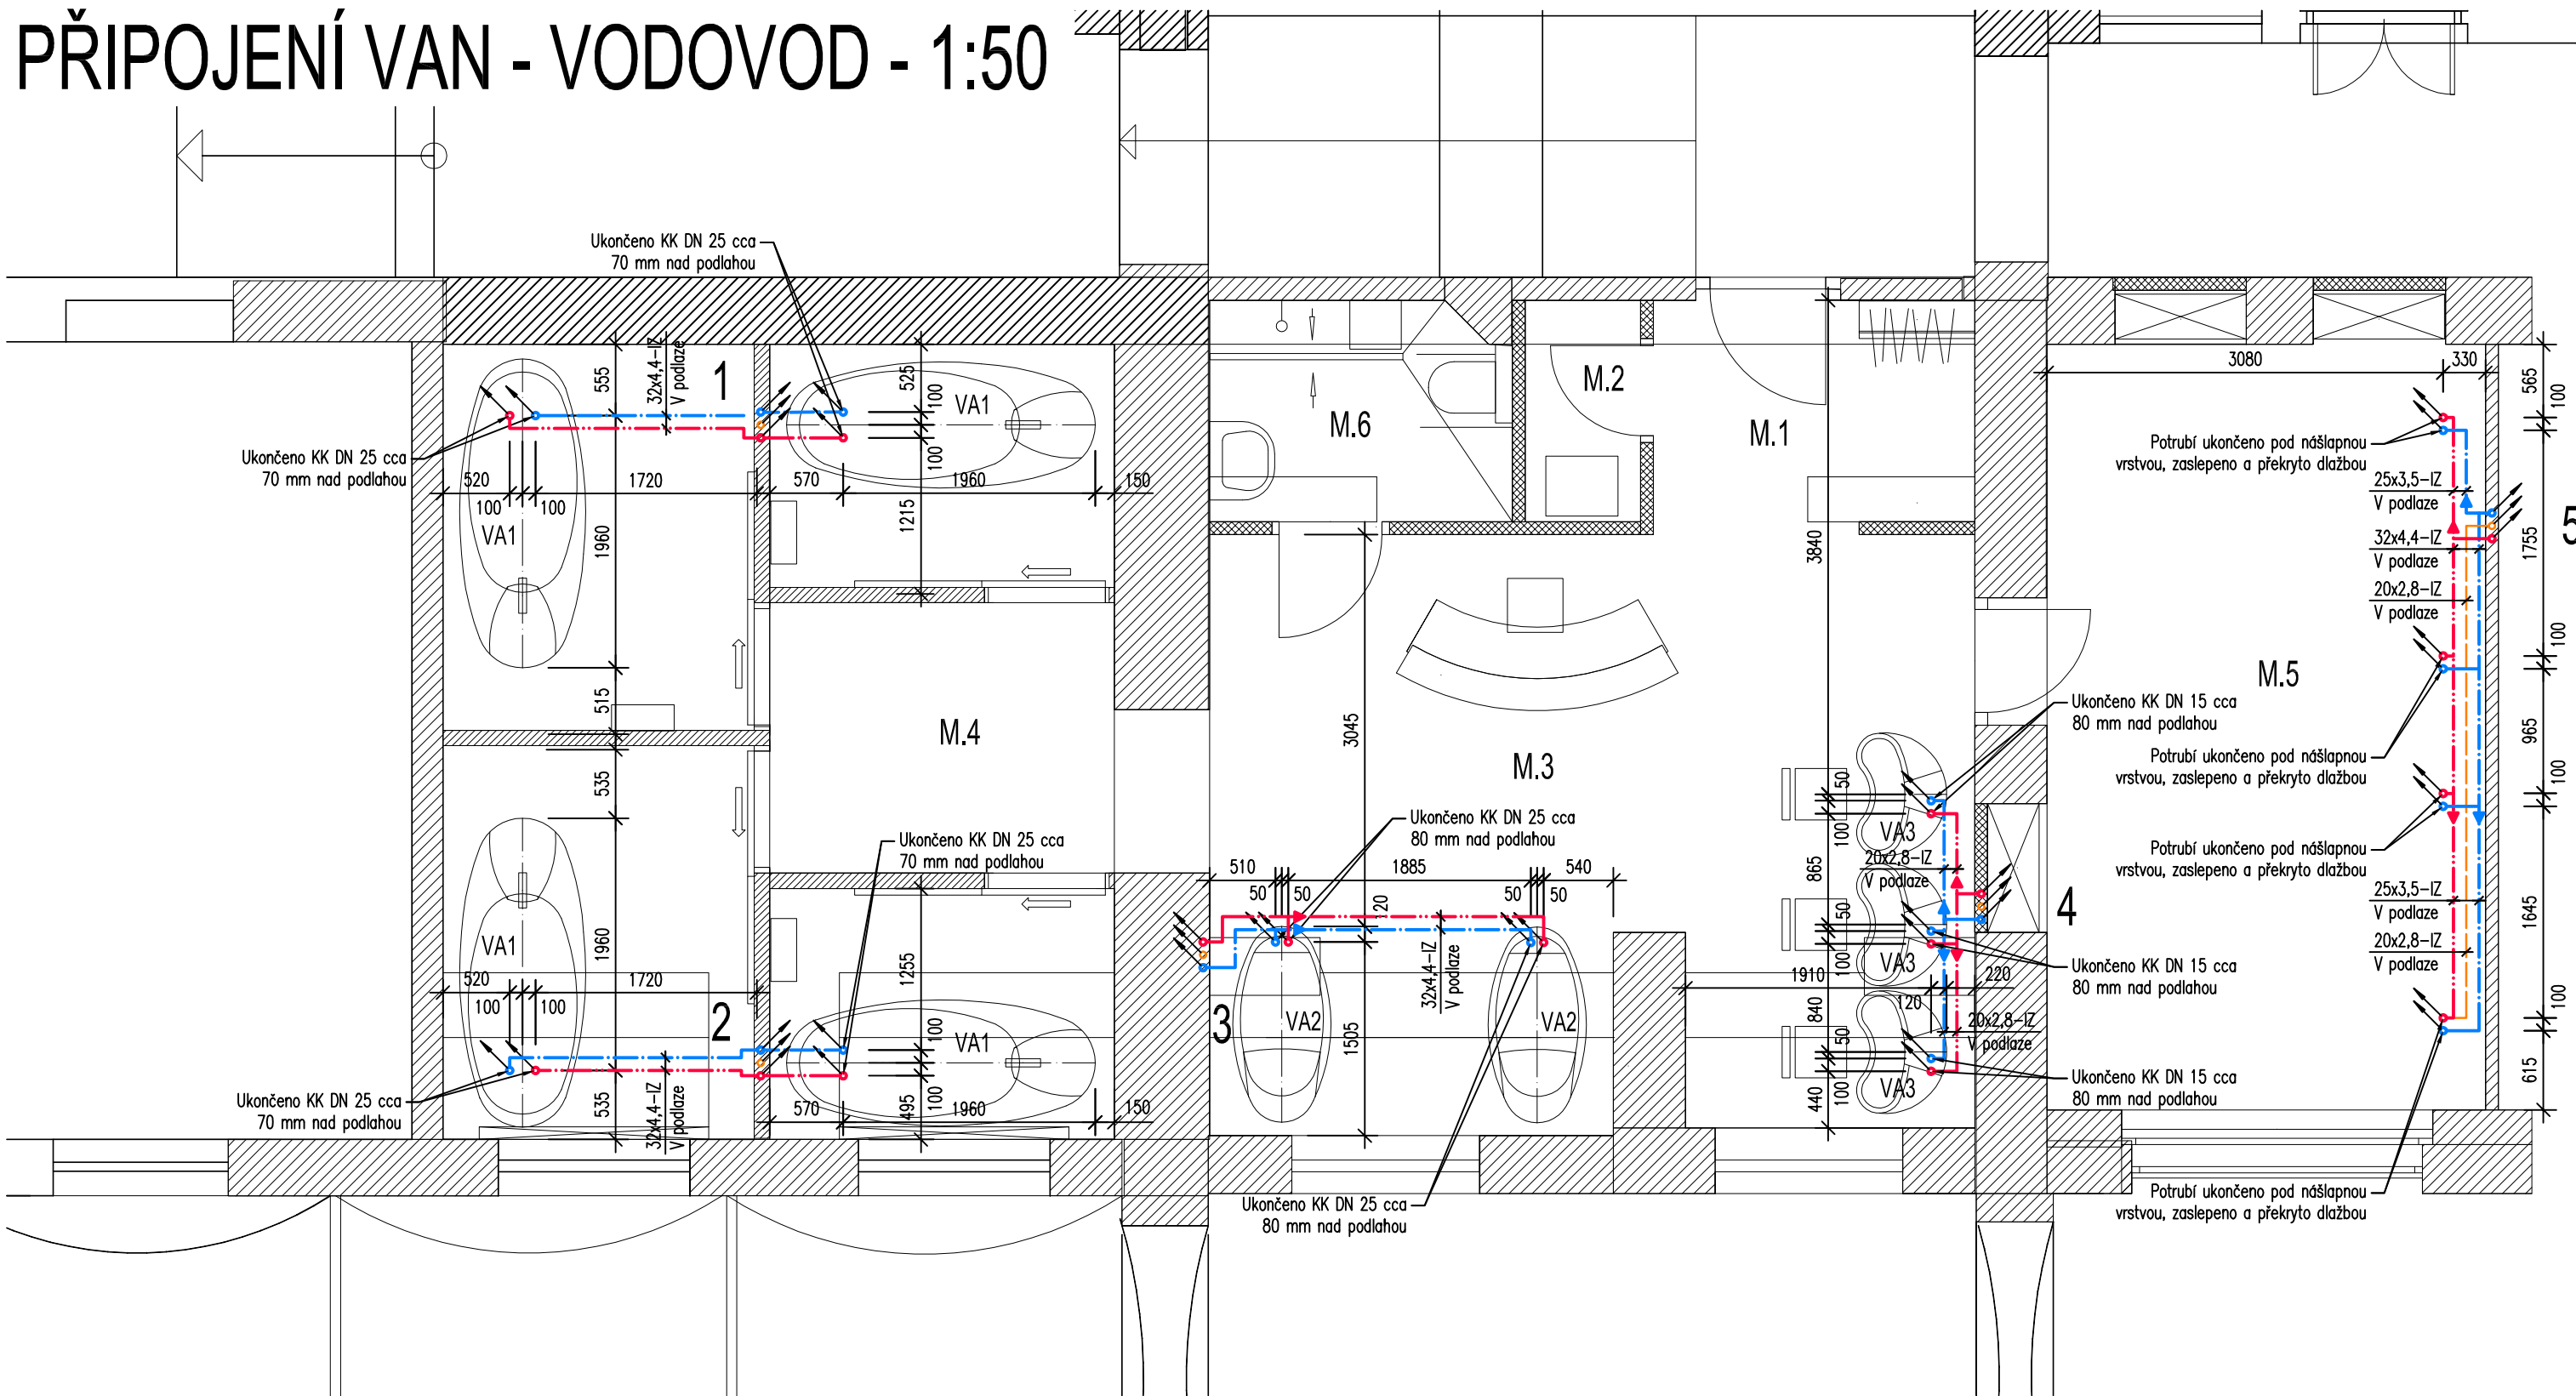


## Legenda:

- Potrubí:
- potrubí studené vody
  - potrubí teplé vody
  - potrubí cirkulace

Potrubí z PPR a PE je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny.  
Ocelové závitové pozinkované potrubí a závitové armatury jsou označeny jmenovitou světlostí DN/ID.

Specifikace zařízení viz. technická zpráva.

VED.PROJEKTANT ING. MICHAL PÁTEK		VYPRACOVAL ING. MICHAL PÁTEK	KONTRLOVAL MILOSLAV KOMÁREK			
OBEC: BRANDÝS NAD ORLICÍ		KRAJ: PARDUBICKÝ				
INVESTOR: REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ				VK CAD s.r.o.      www.vkcad.cz		
STAVBA: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY VODOLÉČBY REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU BRANDÝS NAD ORLICÍ</b>  OBJEKT:				FORMÁT	2xA4	č.paré:
				REVIZE	0	
				DATUM	10/2017	
				ÚČEL, STUPEŇ	DSP+DPS	
				Č. ZAKÁZKY	16/115	
ČÁST:                      ZT – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘITKO	Č.PŘÍLOHY	
NÁZEV PŘÍLOHY:      PŘIPOJENÍ VAN – VODOVOD				1:50	ZT.03	