

Náplň:

Tlačítko ABL SURSUM TA11.01 ... 11ks


Stávající ovládací skříň MS88, MS92, MS94

TYP : HENSEL VK4112
 PROVEDENÍ : plastový vestavný
 ROZMĚRY VNĚJŠÍ : 315x277x89
 ROZMĚRY VÝKLENKU : –
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP40
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20
 DĚLENÍ : –
 NÁPIS : MS
 PŘÍVOD(Y) : VRCHEM
 VÝVODY :

POZNÁMKA:

- stávající ovládací skříň budou repasovány
- tlačítka budou zkontrolována a doplněna z 8 na 11ks
- ovládací skříň MS88 a MS92 jsou osazeny za dvířky obkladu, dvířka rozvaděče budou odejmuta
- ovládací skříň MS94 bude přemístěna z m.č. 2.12 do místnosti obsluhy 2.13

MS

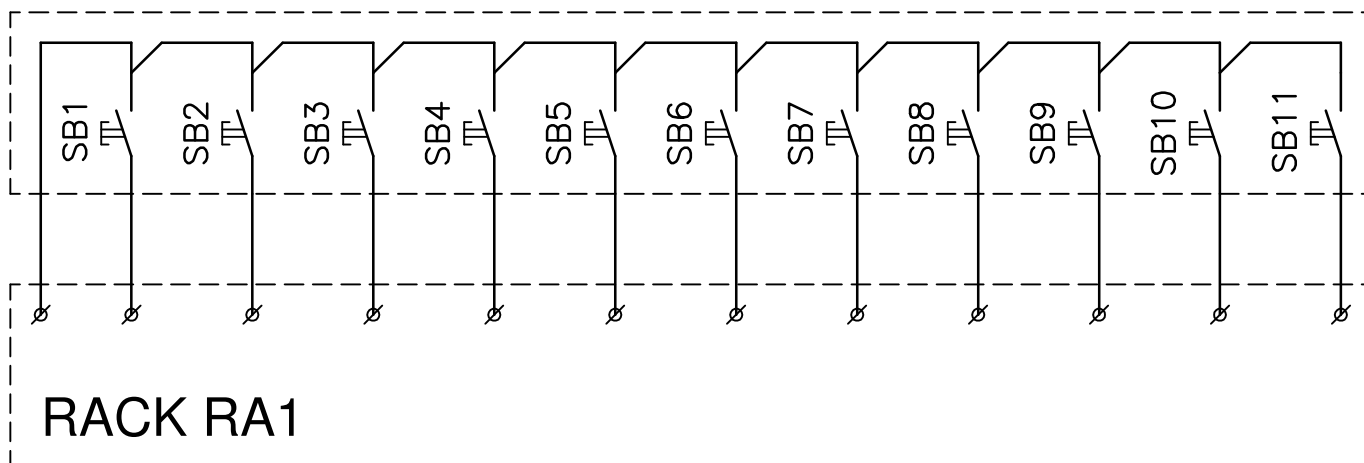

±0,000 = 221,33 m n.m B.p.v. JTSK

Investor Krajský úřad Pardubického kraje
 Komenského nám. 125
 532 11 Pardubice
 IČ: 70892822
 DIČ: CZ70892822



Zpracovatel dílu: Ing. Josef Havlíček projektant elektro Nerudova 1833, 530 02 Pardubice tel: 466 530 873, 605 832 367 e-mail: jos.havlicek@seznam.cz		Koordinátor dílu Akad. arch. Miloslav Chaloupka	Zodp. projektant Ing. Josef Havlíček	Vypracoval Ing. Josef Havlíček	Kontroloval Ing. Josef Havlíček
				zakázkové číslo dílu: 202017-DPS	
stavba: Sál zastupitelstva - stavební úpravy a modernizace			počet formátů 1xA4		měřítko —
místo: Pardubice			datum 11.2017		číslo kopie
objekt (SO), provozní soubor (PS): SO 01 - Sál zastupitelstva			stupeň dokumentace dokumentace pro provedení stavby		DPS
část: D.1.4.2 - EL - Elektroinstalace silnoprůd			název souboru		
název výkresu: Úprava ovládacích skříní MS88, MS92, MS94			D.1.4.	2.	08 00
			SO 01	EL	
			SO/PS	část	číslo v. revize