


Generální projektant			
S V I Z N			
Autor SVIŽN s.r.o. <small>korespondenční adresa</small> Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 <small>sídlo</small> Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 <small>íto</small> 033 01 087 <small>kontakt</small> tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com		HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý <small>kontakt</small> tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Zodp. projektant Ondřej Zach <small>číslo autorizace</small> ČKAIT 0011172	
		Výpracoval Ondřej Zach <div>ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897</div>	

Akce Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň DPS	Měřítko --	Revize	Datum 12/2017

Označení části D.1	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese D.1.4.6	Profese ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOVODU
Číslo přílohy D.1.4.6.b-118	Příloha SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE R2.3.A

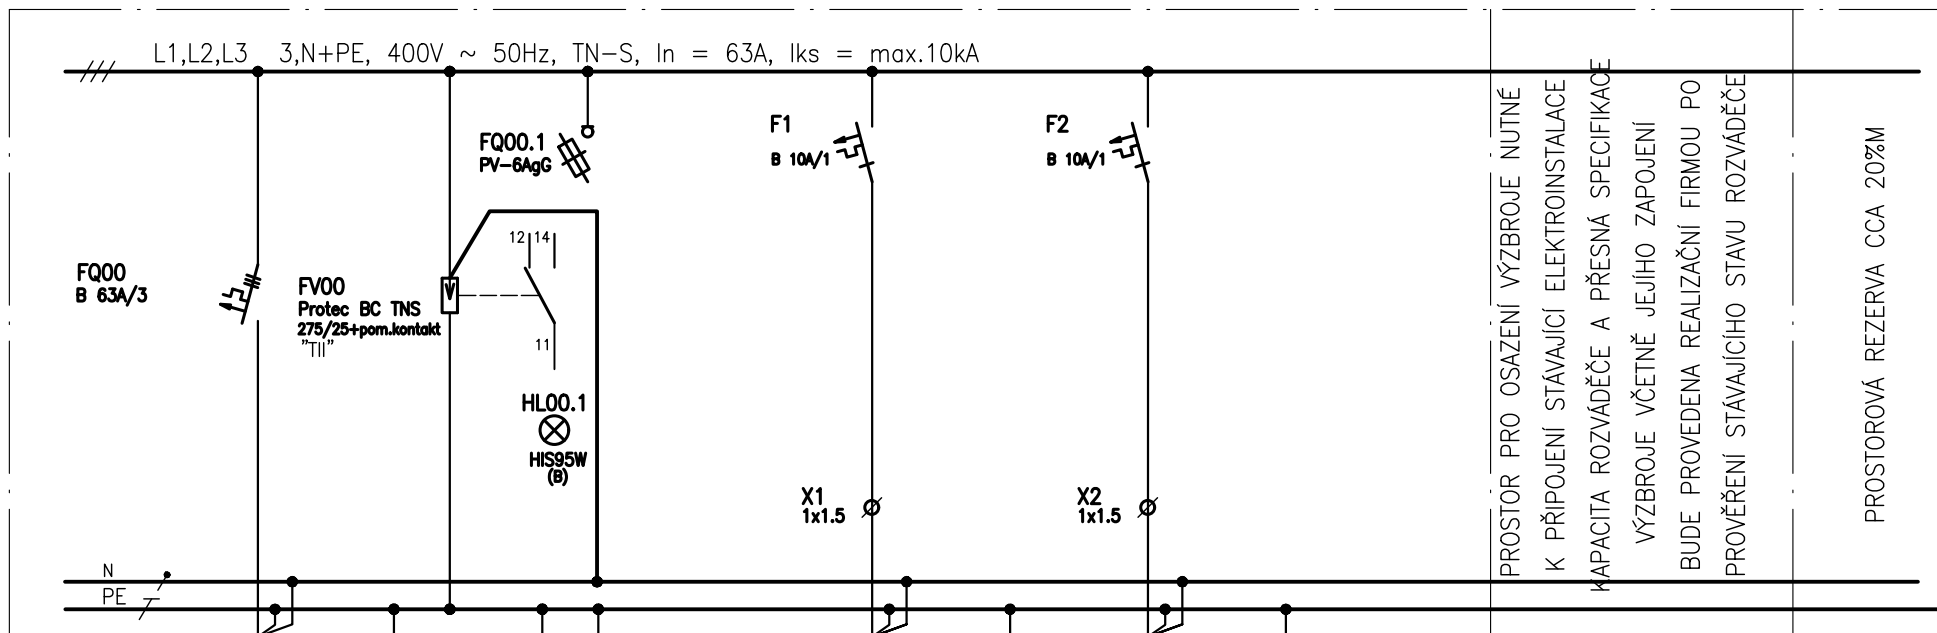

PROSTOR PRO OSAZENÍ VÝZBROJE NUTNÉ
K PŘÍPOJENÍ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE
KAPACITA ROZVÁDĚČE A PŘESNÁ SPECIFIKACE
VÝZBROJE VČETNĚ JEJÍHO ZAPOJENÍ
BUDE PROVEDENA REALIZAČNÍ FIRMOU PO
PROVĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVÁDĚČE

PROSTOROVÁ REZERVA CCA 20%M

pospojovat kovové neživé
prvky a trouby VZT, ZTI, UT atp.

Č.VÝVODU:
NÁZEV ZAŘ.:
UKONČENÍ:
TYP KABELU:
OZN.KABELU:
Pj [kW]:
DĚLKA [m]:
UMÍSTĚNÍ:

00
PATROVÝ ROZVÁDĚČ
R2.3.A
stávající
WL/R2.3.A
m.č.1-1.21

00.1
UZEMNĚNÍ
R2.3.A
stávající

00.2
DOPLŇKOVÉ OCHR.POSPOJENÍ
CYY 4
20

1
SLB.RZV R1.2-SK,CCTV
1-1.21XV/CCTV
CYKY(J) 3x1.5
WL/1-1.21XV/CCTV
0.5
15
m.č.1-1.21

1.1
UZEMNĚNÍ
SLB.RZV.
CYA6
15
m.č.1-1.21

2
ZDROJ PZTS
1-1.21XV/PZTS
CYKY(J) 3x1.5
WL/1-1.21XV/PZTS
0.25
15
m.č.1-1.21

2.1
UZEMNĚNÍ
SLB.RZV.
CYA6
15
m.č.1-1.21

Akce

Zámek Pardubice - stavební objekt - SO.01

Název

ROZVÁDĚČ R2.3.A

Číslo výkresu

01

Revize

00

List

1/2

