

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc. 1, 2/1, 446

± 0,000 = 219,550 m n. m. (Bpv)

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| G e n e r á l n í p r o j e k t a n t | | |
| S V I Ž N | | |
| A u t o r | H I P | V y p r a c o v a l |
| SVIŽN s.r.o. | Ing. arch. Vlastimil Dlouhý | Ing. arch. Vlastimil Dlouhý |
| k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a | k o n t a k t | Ing. arch. Lenka Ignatěvová |
| Havlíčková 15, 110 00 Praha 1 | tel.: 606 212 953 | Martin Růžička |
| s í d l o | mail.: dlouhy@svizn.com | |
| Milady Horákové 298/123, | Z o d p . p r o j e k t a n t | |
| 160 00 Praha 6 | Ing. arch. Marta Ševčíková | |
| i č o | č í s l o a u t o r i z a c e | |
| 033 01 087 | ČKA 04 407 | |
| k o n t a k t | | |
| tel.: 606 062 636 | | |
| mail.: info@svizn.com | | |

| | | |
|--|-------------|-----------|
| A k c e | | |
| Zámek Pardubice | | |
| - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2 | | |
| S t a v e b n í k | | |
| Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | |
| S t u p e ň | R e v i z e | D a t u m |
| DPS | | 07 / 2018 |

| | |
|---------------------------|--|
| O z n a č e n í č á s t i | Č á s t |
| D.2 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.02 |
| Č í s l o p r o f e s e | P r o f e s e |
| D.2.1 | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |
| Č í s l o p ř í l o h y | P ř í l o h a |
| D.2.1.c-04 | KNIHA KAMENICKÝCH PRVKŮ |

OBSAH

1. SEZNAM PRVKŮ
2. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
 - 2.A NOVOTVAR
 - 2.B ODSTRANĚNÍ
 - 2.C RESTAUROVÁNÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.D REPASE I SITU
 - 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.F DEMONTÁŽ A REPASE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE - NEVYSKYTUJE SE
 - 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU
3. TABULKA PRVKŮ
4. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

OBECNÉ POZNÁMKY:

- **Nejdená se o dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci zajistí zhotovitel a předá investorovi a autorskému dozoru k odsouhlasení. Před zhotovením nutno rozměry ověřit na místě.**
- V části 2. Technologické předpisy jsou detailně popsány návrhy úprav jednotlivých prvků včetně obecných předpisů.
- Obrazová příloha je číslována dle ID čísla jednotlivých prvků.

| ID prvku | Podlaží | Popis prvku KAM | Zhodnocení | Opatření |
|----------|---------|--|-----------------------------------|--|
| K2-1.01 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.02 | 1.NP | kamenný portál | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-1.03 | 1.NP | kamenný práh | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-1.04 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.05 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.06 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.07 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.08 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.09 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.10 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.11 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-1.12 | 1.NP | kamenné schodiště | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-1.13 | 1.NP | kamenný portál | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-1.14 | 1.NP | kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-1.15 | 1.NP | kamenná patka sloupu | původní; architektonicky hodnotný | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| K2-2.01 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-2.02 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-2.03 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-2.04 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-2.05 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-2.06 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-2.07 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-2.08 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-2.09 | 2.NP | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |

| ID prvku | Podlaží | Popis prvku KAM | Zhodnocení | Opatření |
|----------|---------|---------------------|-----------------------------------|--|
| K2-2.10 | 2.NP | kamenný parapet | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-2.11 | 2.NP | kamenný parapet | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-2.12 | 2.NP | kamenný parapet | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-3.01 | 3.NP | kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-3.02 | 3.NP | kamenné ostění okna | původní; architektonicky hodnotný | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| K2-S1.01 | 1.PP | kamenný práh | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.02 | 1.PP | kamenné schodiště | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.03 | 1.PP | kamenný práh | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.04 | 1.PP | kamenný práh | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.05 | 1.PP | kamenný práh | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.06 | 1.PP | kamenný práh | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.07 | 1.PP | kamenný práh | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.08 | 1.PP | kamenný parapet | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.09 | 1.PP | kamenný parapet | nepůvodní | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| K2-S1.10 | 1.PP | kamenný práh | nepůvodní | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |

2.A NOVOTVAR

OBEČNÉ:

1. Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit na místě zhotovitelem.
2. Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
3. Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou dodavatel stavby je povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.
4. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyzorkovat a odsouhlasit projektantem příslušné části dokumentace.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

1. Bude provedena penetrace transparentním nátěrem.

2.B ODSTRANĚNÍ

OBEČNÉ:

1. Prvek bude demontován a bez náhrady odstraněn. Dodavatel zajistí jeho přepravu a likvidaci.

2.C RESTAUROVÁNÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.D REPASE IN SITU

OBEČNÉ:

1. Prvek bude repasován na místě.
2. Prvky, které budou ponechány na svém místě, je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.
3. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit projektantem příslušné části dokumentace.
4. Repasování prvku bude vždy podléhat odbornému dohledu restaurátora, třebaže bude prováděno řemeslně.

POSTUP REPASE:

1. Prvek bude zbaven veškerých nečistot.
2. Stávající nátěry budou mechanicky odstraněny.
3. Bude provedeno případné vyspravení poškozených částí pískovce.
4. Bude provedeno vyspravení omítky.
5. Bude proveden nový minerální nátěr.

2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ

NEVYSKYTUJE SE

2.F DEMONTÁŽ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE

2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA

NEVYSKYTUJE SE

2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE


2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU


OBECNÉ:


1. Prvek bude ponechán na svém místě a nebude upravován. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.

2.J KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.01 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 1 615 mm, š. 1 270 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 615 mm, š. 1 270 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.02 |
| Popis prvku | kamenný portál |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | š. 300 mm, hl. 340 mm, v. celá 2 890 mm, š. dveří 2 390 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | kamenný portál s obloukem okolo dvoukřídlých vrat, bez větších závad a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 300 mm, hl. 340 mm, v. celá 2 890 mm, š. dveří 2 390 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.03 |
| Popis prvku | kamenný práh |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 1 980 mm, š. 340 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | kamenný práh doukřídých vrat, bez větších závad a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 980 mm, š. 340 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.04 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 920 mm, š. 345 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 920 mm, š. 345 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.05 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 920 mm, š. 410 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 920 mm, š. 410 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.06 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 1 160 mm, š. 312 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 160 mm, š. 312 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |
| |  |


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.07 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 1 310 mm, š. 1 310 mm, v. 83 mm, hl. 230 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 310 mm, š. 1 310 mm, v. 83 mm, hl. 230 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |


| Obecné | |
|----------------------------|---|
| ID prvku | K2-1.08 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 1 295 mm, š. 1 295 mm, v. 83 mm, hl. 230 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 295 mm, š. 1 295 mm, v. 83 mm, hl. 230 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |
| |  <p>The photograph shows the interior of a room, likely a museum or gallery. In the foreground, there is a large, light-colored stone column. To the left, several dark wooden chairs are arranged in a row. In the background, there is a glass display case containing a mannequin dressed in a red outfit. The room has a high ceiling with arched structures and a light-colored floor.</p> |


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.09 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 1 150 mm, š. 380 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 150 mm, š. 380 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.10 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 930 mm, š. 410 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 930 mm, š. 410 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |

| | |
|----------------------------|--|
| Obecné | |
| ID prvku | K2-1.11 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 920 mm, š. 417 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | kamenná patka je omítnuta a natřená barvou na bílo, nátěr je znečištěn a na některých místech poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 920 mm, š. 417 mm, v. 83 mm, hl. 130 mm |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|---|
| ID prvku | K2-1.12 |
| Popis prvku | kamenné schodiště |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | d. 2 070 mm, š. 600 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | místy značně poškozené |
| Popis prvku | druhý a třetí stupeň pískovcového schodiště olámaný, jinak se zdá být povrch schodů v dobrém stavu, podschodnice prvního stupně porostlá mechem |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 2 070 mm, š. 600 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |
| |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.13 |
| Popis prvku | kamenný portál |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 232 mm, v. celá 2 490 mm, š. dveří 1 150 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | kamenný portál dvoukřídlicích dveří, bez větších závad a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 232 mm, v. celá 2 490 mm, š. dveří 1 150 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.14 |
| Popis prvku | kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 1 940 mm, š. okna 875 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je mírně znečištěné a mírně poškozené ve spodní části |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 1 940 mm, š. okna 875 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-1.15 |
| Popis prvku | kamenná patka sloupu |
| Opatření | repase in situ (viz technologický předpis 2.D) |
| Podlaží | 1.NP |
| Rozměry | |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | |
| Popis opatření / novotvaru | navrhovaná úprava je popsána v legendě plošných úprav stávajících stěn a stropů, viz. výkres D.2.1.b.2-04 Půdorys 1.NP - Navrhovaný stav |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | omítka, bílý nátěr |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |
| |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.01 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 170 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je bez poškození a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 170 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.02 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 170 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je bez poškození a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 170 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.03 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 130 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je bez poškození a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 130 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |


| | |
|----------------------------|---|
| Obecné | |
| ID prvku | K2-2.04 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 140 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je bez poškození a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 140 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.05 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 175 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je bez poškození a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 175 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.06 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 145 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je bez poškození a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 145 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |
| |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.07 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 165 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je bez poškození a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 165 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |
| |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.08 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 150 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | dobrý, bez poškození |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je bez poškození a znečištění |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 340 mm, š. okna 1 150 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |
| |  |

| Obecné | |
|----------------------------|---|
| ID prvku | K2-2.09 |
| Popis prvku | kamenná nadokenní římsa; kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 010 mm, š. okna 1 150 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je mírně znečištěné, především v horní části a poškozené ve spodní části |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 220 mm, v. celá 2 010 mm, š. okna 1 150 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Obecné | |
| ID prvku | K2-2.10 |
| Popis prvku | kamenný parapet |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | d. 9 720 mm, š. 546 - 650 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 9 720 mm, š. 546 - 650 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový parapet bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného rádiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | lepení cementovým flexibilním lepidlem na kamenné dlažby |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.11 |
| Popis prvku | kamenný parapet |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | d. 1 240 mm, š. 570 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 240 mm, š. 570 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový parapet bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného rádiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | lepení cementovým flexibilním lepidlem na kamenné dlažby |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-2.12 |
| Popis prvku | kamenný parapet |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 2.NP |
| Rozměry | d. 1 530 mm, š. 570 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 530 mm, š. 570 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový parapet bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného rádiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | lepení cementovým flexibilním lepidlem na kamenné dlažby |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-3.01 |
| Popis prvku | kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 3.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 380 mm, v. celá 1 570 mm, š. okna 820 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je mírně poškozené na hranách |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 380 mm, v. celá 1 570 mm, š. okna 820 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-3.02 |
| Popis prvku | kamenné ostění okna |
| Opatření | ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I) |
| Podlaží | 3.NP |
| Rozměry | š. 190 mm, hl. 380 mm, v. celá 1 570 mm, š. okna 810 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | původní; architektonicky hodnotný |
| Stav | mírně poškozené |
| Popis prvku | pískovcové ostění okna je mírně poškozené na hranách |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | š. 190 mm, hl. 380 mm, v. celá 1 570 mm, š. okna 810 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha |  |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-S1.01 |
| Popis prvku | kamenný práh |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 1 970 mm, š. 450 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | pískovcový práh dvoukřídlých dveří, znečištěn a mírně poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 970 mm, š. 450 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový venkovní pískovcový práh dvoukřídlých dveří bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného rádiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | do maltového lože |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-S1.02 |
| Popis prvku | kamenné schodiště |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | 13 x 298 x 172 mm, š. 1782 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | 13 x 298 x 172 mm, š. 1782 mm |
| Popis opatření / novotvaru | jednoramenné schodiště, klínové stupně zhotovené z šedého pískovce, zasazené do betonové schodnice |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | do maltového lože |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| | |
|----------------------------|--|
| Obecné | |
| ID prvku | K2-S1.03 |
| Popis prvku | kamenný práh |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 1 620 mm, š. 300 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 620 mm, š. 300 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový pískovcový práh bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného radiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | do maltového lože |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-S1.04 |
| Popis prvku | kamenný práh |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 1 515 mm, š. 300 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 515 mm, š. 300 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový pískovcový práh bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného radiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | do maltového lože |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-S1.05 |
| Popis prvku | kamenný práh |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 2 940 mm, š. 545 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 2 940 mm, š. 545 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový venkovní pískovcový práh dvoukřídlých dveří bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného rádiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | do maltového lože |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|---|
| ID prvku | K2-S1.06 |
| Popis prvku | kamenný práh |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 1 280 mm, š. 300 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 280 mm, š. 300 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový pískovcový práh rampy bude zhotoven z pískovce, šedé barvy |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | do maltového lože |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|---|
| ID prvku | K2-S1.07 |
| Popis prvku | kamenný práh |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 1 280 mm, š. 300 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 280 mm, š. 300 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový pískovcový práh rampy bude zhotoven z pískovce, šedé barvy |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | do maltového lože |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |


| | |
|----------------------------|--|
| Obecné | |
| ID prvku | K2-S1.08 |
| Popis prvku | kamenný parapet |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 1 400 mm, š. 330 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 400 mm, š. 330 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový parapet bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného rádiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | lepení cementovým flexibilním lepidlem na kamenné dlažby |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |

| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-S1.09 |
| Popis prvku | kamenný parapet |
| Opatření | novotvar (viz technologický předpis 2.A) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 1 820 mm, š. 200 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 820 mm, š. 200 mm |
| Popis opatření / novotvaru | nový parapet bude zhotoven z pískovce, šedé barvy, vrchní hrana bude zbroušena do předepsaného rádiusu |
| Materiál | pískovec |
| Povrchová úprava | penetrace transparentním nátěrem proti prašnosti |
| Kotvení | lepení cementovým flexibilním lepidlem na kamenné dlažby |
| Poznámky | podrobnější rozkreslení viz. obrazová příloha |
| Obrazová příloha | |


| Obecné | |
|----------------------------|--|
| ID prvku | K2-S1.10 |
| Popis prvku | kamenný práh |
| Opatření | odstranění (viz technologický předpis 2.B) |
| Podlaží | 1.PP |
| Rozměry | d. 1 380 mm, š. 450 mm |
| Stávající stav | |
| Zhodnocení | nepůvodní |
| Stav | nové |
| Popis prvku | pískovcový práh dvoukřídlých dveří, znečištěn a mírně poškozen |
| Navrhovaný stav | |
| Rozměry novotvaru | d. 1 380 mm, š. 450 mm |
| Popis opatření / novotvaru | |
| Materiál | |
| Povrchová úprava | - |
| Kotvení | |
| Poznámky | |
| Obrazová příloha | |
| |  |

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA
K2-2.10

PŮDORYS

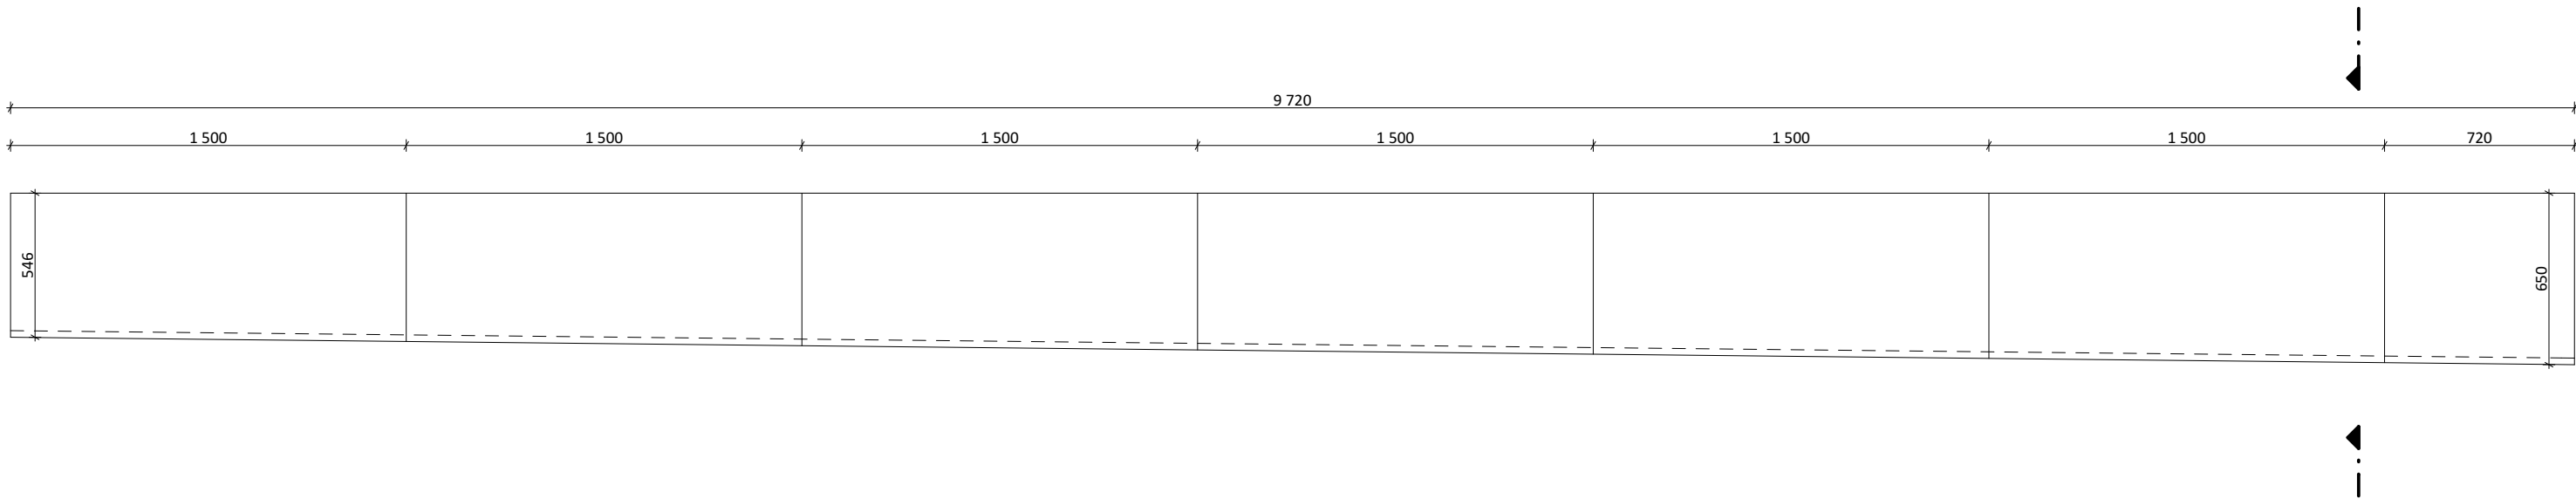


SCHÉMATICKÝ ŘEZ

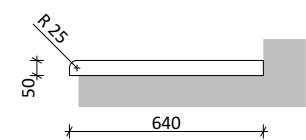


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-2.11

PŮDORYS

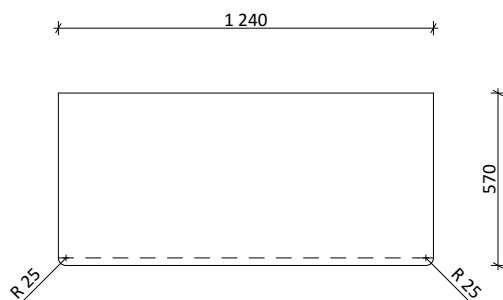


SCHÉMATICKÝ ŘEZ




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-2.12

PŮDORYS

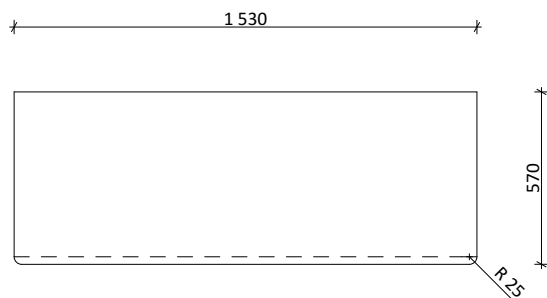


SCHÉMATICKÝ ŘEZ




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.02

SCHÉMATICKÝ ŘEZ

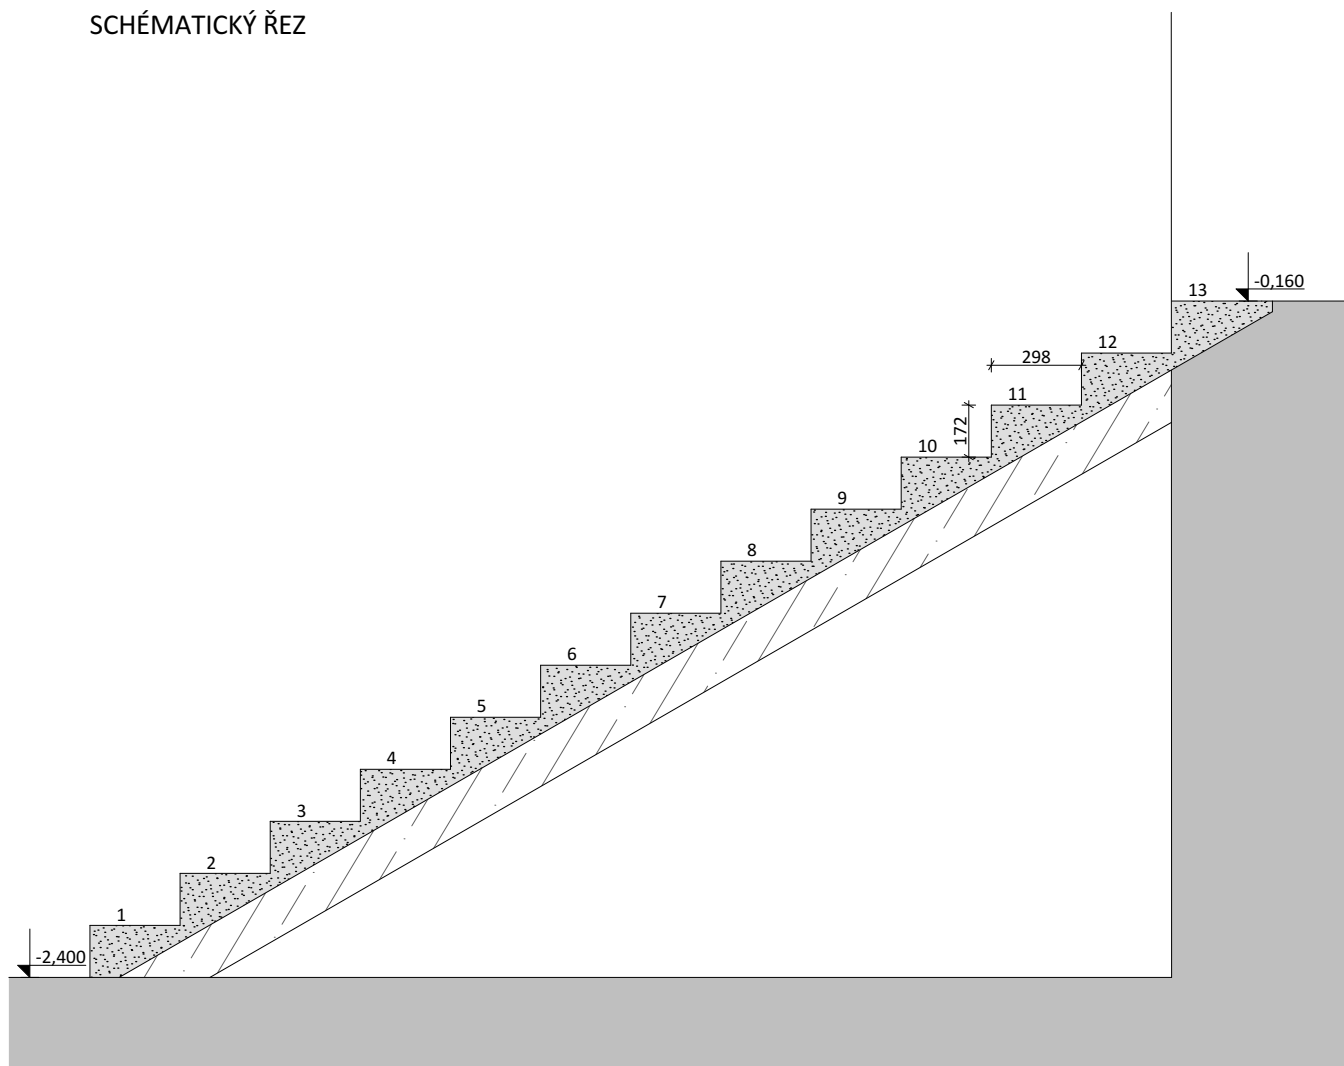


SCHÉMATICKÝ DETAIL

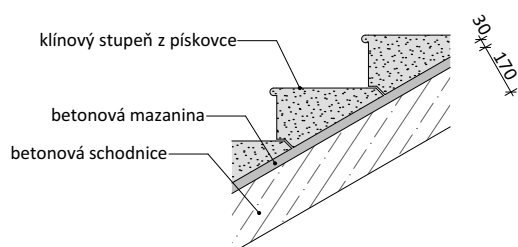


OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.03

PŮDORYS

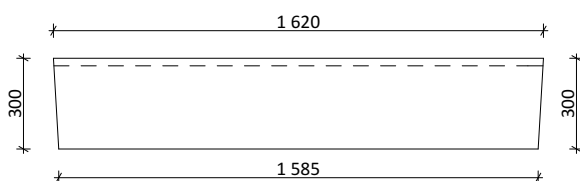


SCHÉMATICKÝ ŘEZ




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.04

PŮDORYS

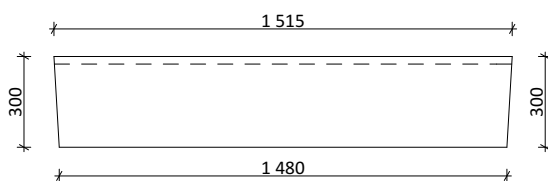


SCHÉMATICKÝ ŘEZ




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.05

PŮDORYS

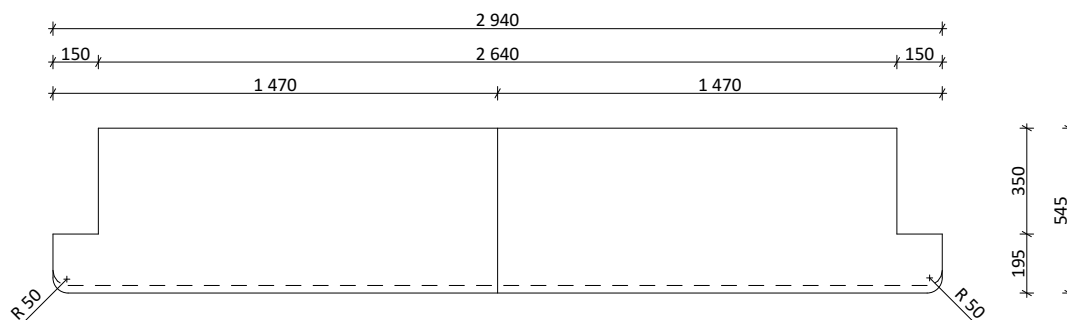


SCHÉMATICKÝ ŘEZ




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.01

PŮDORYS

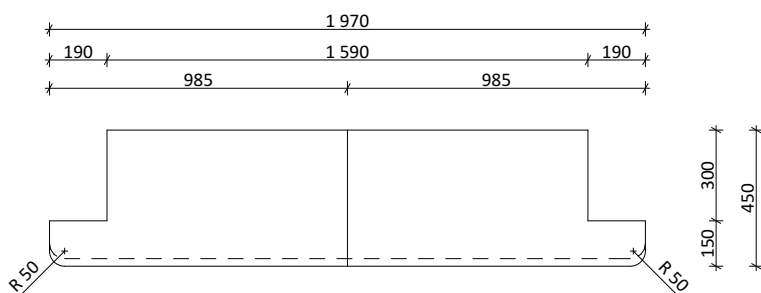


SCHÉMATICKÝ ŘEZ




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.06

PŮDORYS

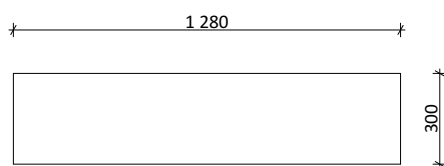


SCHÉMATICKÝ ŘEZ




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.07

PŮDORYS

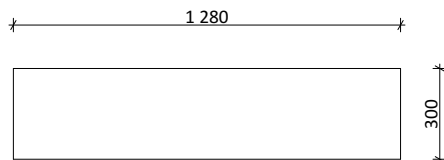


SCHÉMATICKÝ ŘEZ




OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.08

PŮDORYS

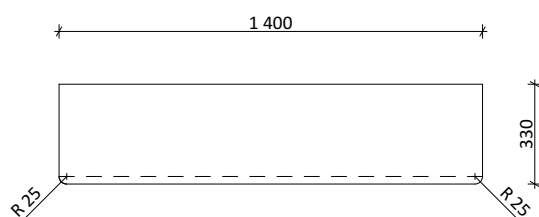


SCHÉMATICKÝ ŘEZ



OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

K2-S1.09

PŮDORYS

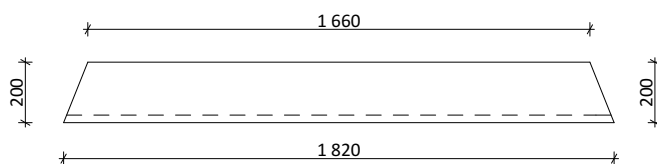

SCHÉMATICKÝ ŘEZ

