



Legenda:

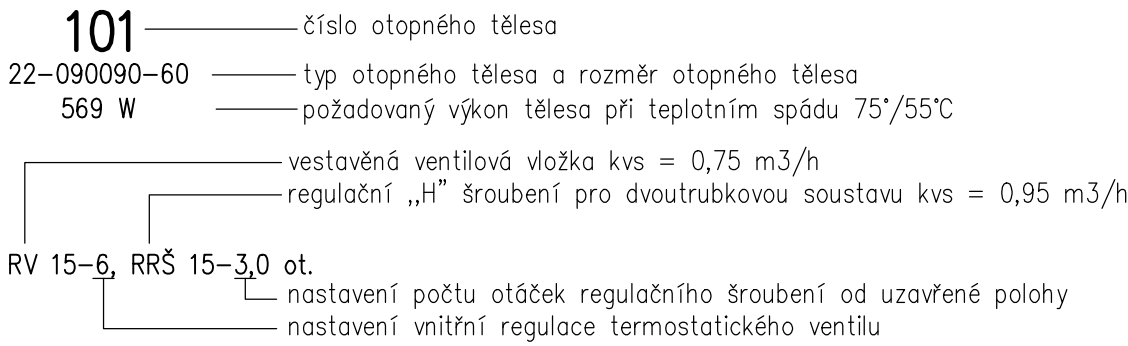

Typy otopných těles:

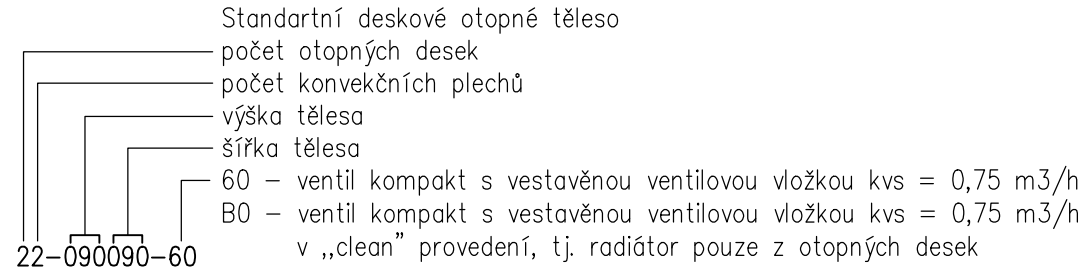


Potrubí:

Potrubí teplovodní, rozvod v kotelně z ocelového potrubí ČSN 42 5710 spojovaného svařováním, potrubí opatřeno 50-ti mm tepelné izolace, potrubí rozvodu po objektu použito měděné spojované lisováním, potrubí vedené ve stěně 15-ti mm tepelné izolace a 25-ti mm u potrubí příznaného nebo v podhledu


Pozn.: Před objednáním těles bude provedena řádná kontrola rozměrů podokeních ník. V místech okolo nosných sloupů bude vedení provedeno v soklu, viz stavební dokumentace

Změna č.2:


	INTERKLÍMA				Interklíma spol. s r.o. průmyslový areál Synthesia a.s. 92 533 53 Pardubice, Semtín tel.: 732 95 95 43 DIČ: CZ 13586556
	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P070/FS/06/18
	INVESTOR	Paroubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice	POČET FORMÁTŮ	7x A4	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, 570 13 LITOMYŠL				DATUM	5/2018
VYTÁPĚNÍ „A” – SCHÉMA ZAPOJENÍ TĚLES V8				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. KOPIE	Č. ČÁST
				D.1.4.2.2	UT16

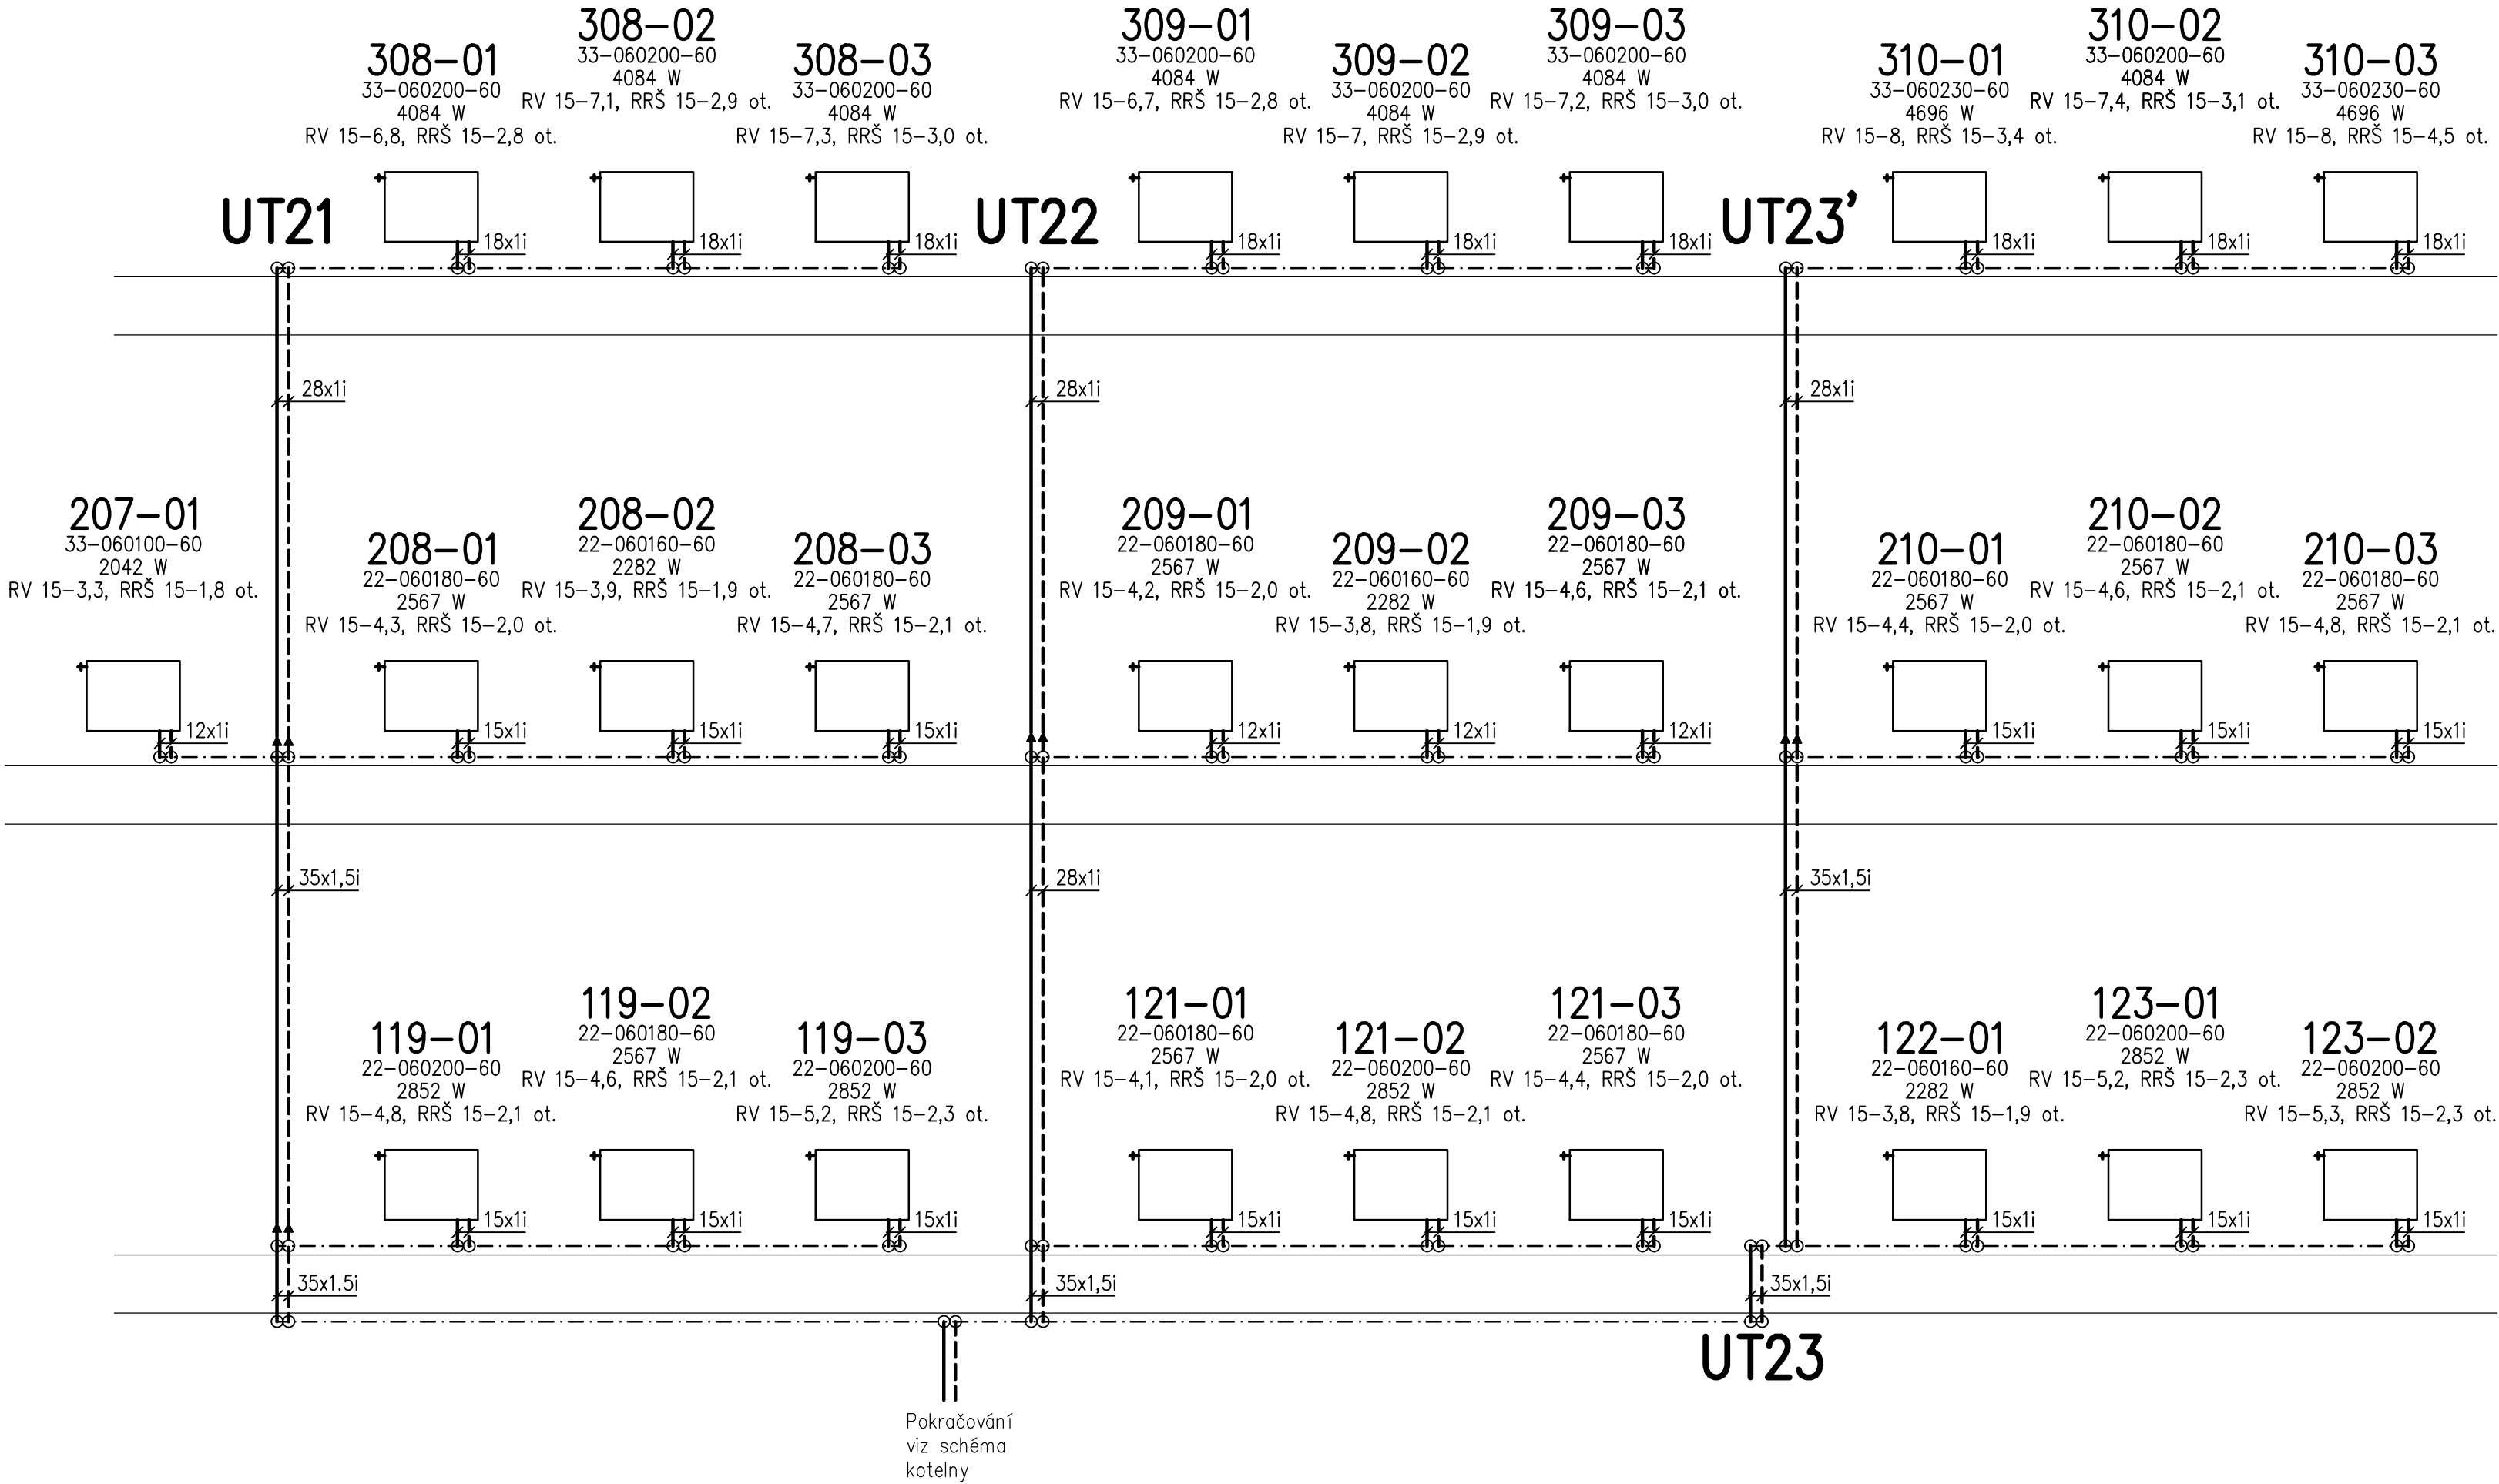

Legenda:

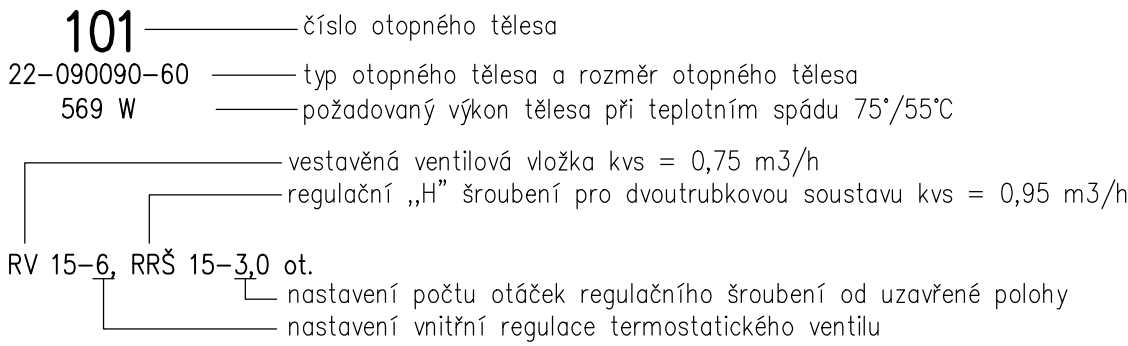

Typy otopných těles:

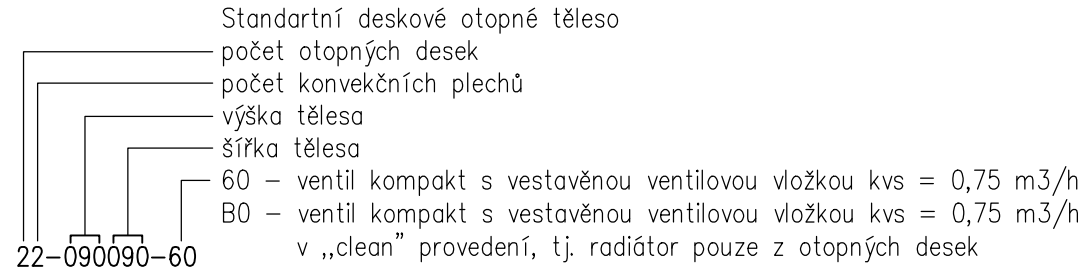

Potrubí:

Potrubí teplovodní, rozvod v kotelně z ocelového potrubí ČSN 42 5710 spojovaného svařováním, potrubí opatřeno 50-ti mm tepelné izolace, potrubí rozvodu po objektu použito měděné spojované lisováním, potrubí vedené ve stěně 15-ti mm tepelné izolace a 25-ti mm u potrubí příznaného nebo v podhledu

Pozn.: Před objednáním těles bude provedena řádná kontrola rozměrů podokeních ník. V místech okolo nosných sloupů bude vedení provedeno v soklu, viz stavební dokumentace

Změna č.2:

	INTERKLÍMA				Interklíma spol. s r.o. průmyslový areál Synthesia a.s. 92 533 53 Pardubice, Semtín tel.: 732 95 95 43 DIČ: CZ 13586556
	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	FILIP STRÁČEK	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P070/FS/06/18
	INVESTOR	Paroubický kraj, Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice	POČET FORMÁTŮ	7x A4	
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – SŠ ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ LITOMYŠL, HISTORICKÁ BUDOVA AB, T. G. MASARYKA 659, 570 13 LITOMYŠL				DATUM	5/2018
VYTÁPĚNÍ „A” – SCHÉMA ZAPOJENÍ TĚLES V8				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. KOPIE	Č. ČÁST
				D.1.4.2.2	UT16