



EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720
75661 Rožnov pod
Radhoštěm

naše značka
5001741145

vyřizuje
Eva Strnadová

datum
09.07.2018

Věc:

NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici

K.ú. - p.č.: Ústí nad Orlicí

Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

STL plynovod OCEL DN 200, ul. Jana a Josefa Kovářů
STL plynovodní přípojka pro č.p. 1076, ul. Čs.armády + STL přípojky (viz. situace)
Zrušené plynovodní potrubí (v situaci vyznačeno šedou barvou)

Zrušené plynovodní potrubí je odstaveno od provozované části STL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Upozorňujeme na průmyslové rozvody plynu uvnitř areálu nemocnice, které jsou v majetku odběratele.

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
- Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí STL plynovodů a plynovodních přípojek.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Vydané stanovisko neřeší plynofikaci objektu centrálního příjmu.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gidservices.cz
I www.gidservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Pozn. Navýšení odběru bylo řešeno samostatně (smlouva č. 310090005834).

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásyvu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na

plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložением panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001741145 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.





GasNet, s.r.o.
zastoupená společnost GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy
+420495060562
eva.strnadova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001741145 ze dne 09.07.2018.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 53002 Pardubice. K.ú.: Ústí nad Orlicí.

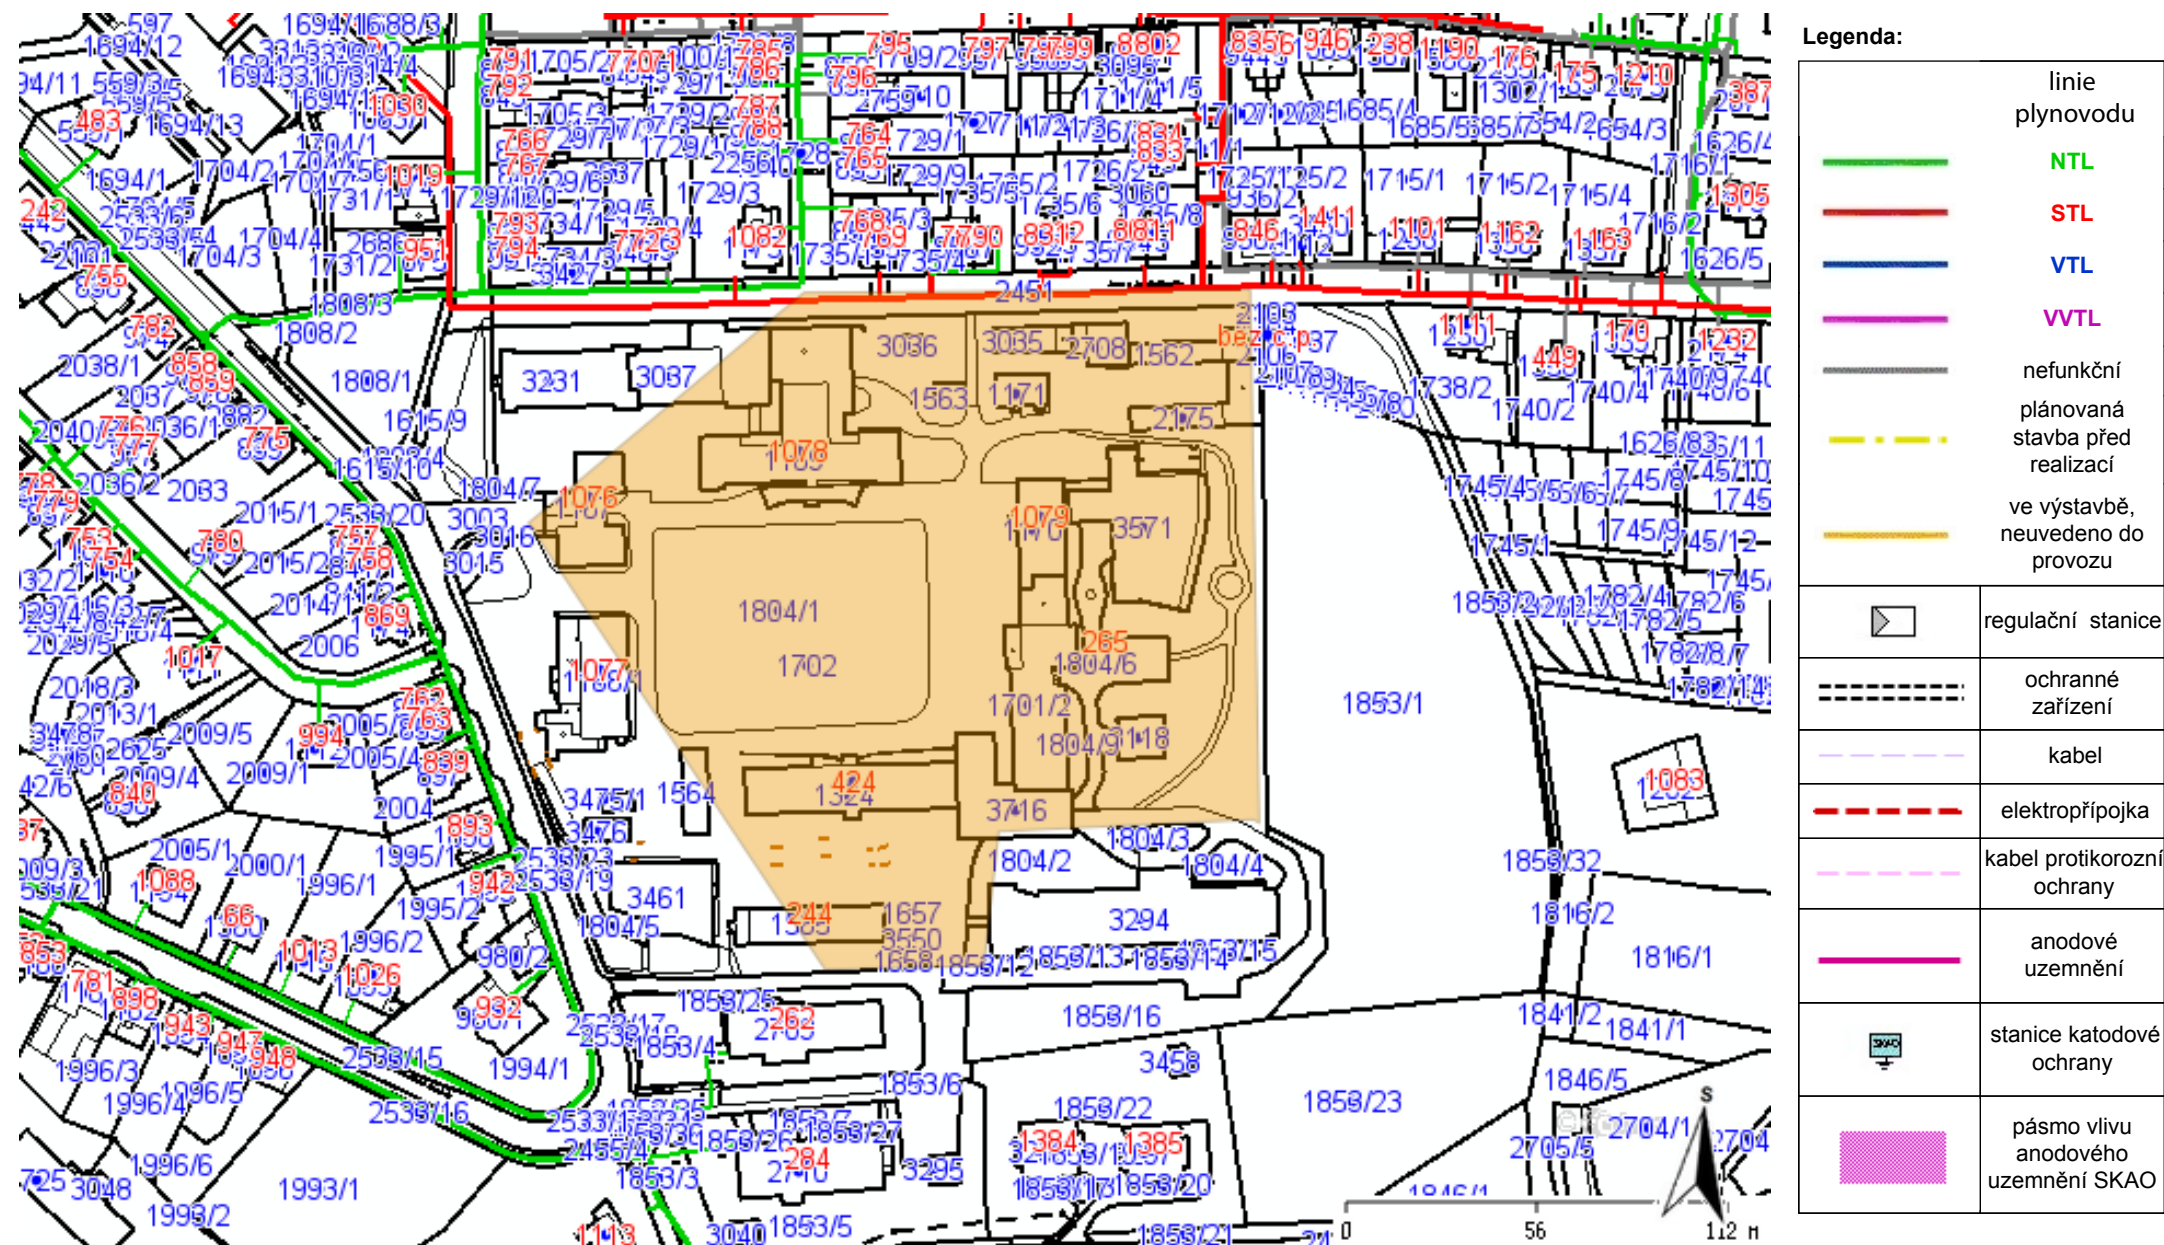

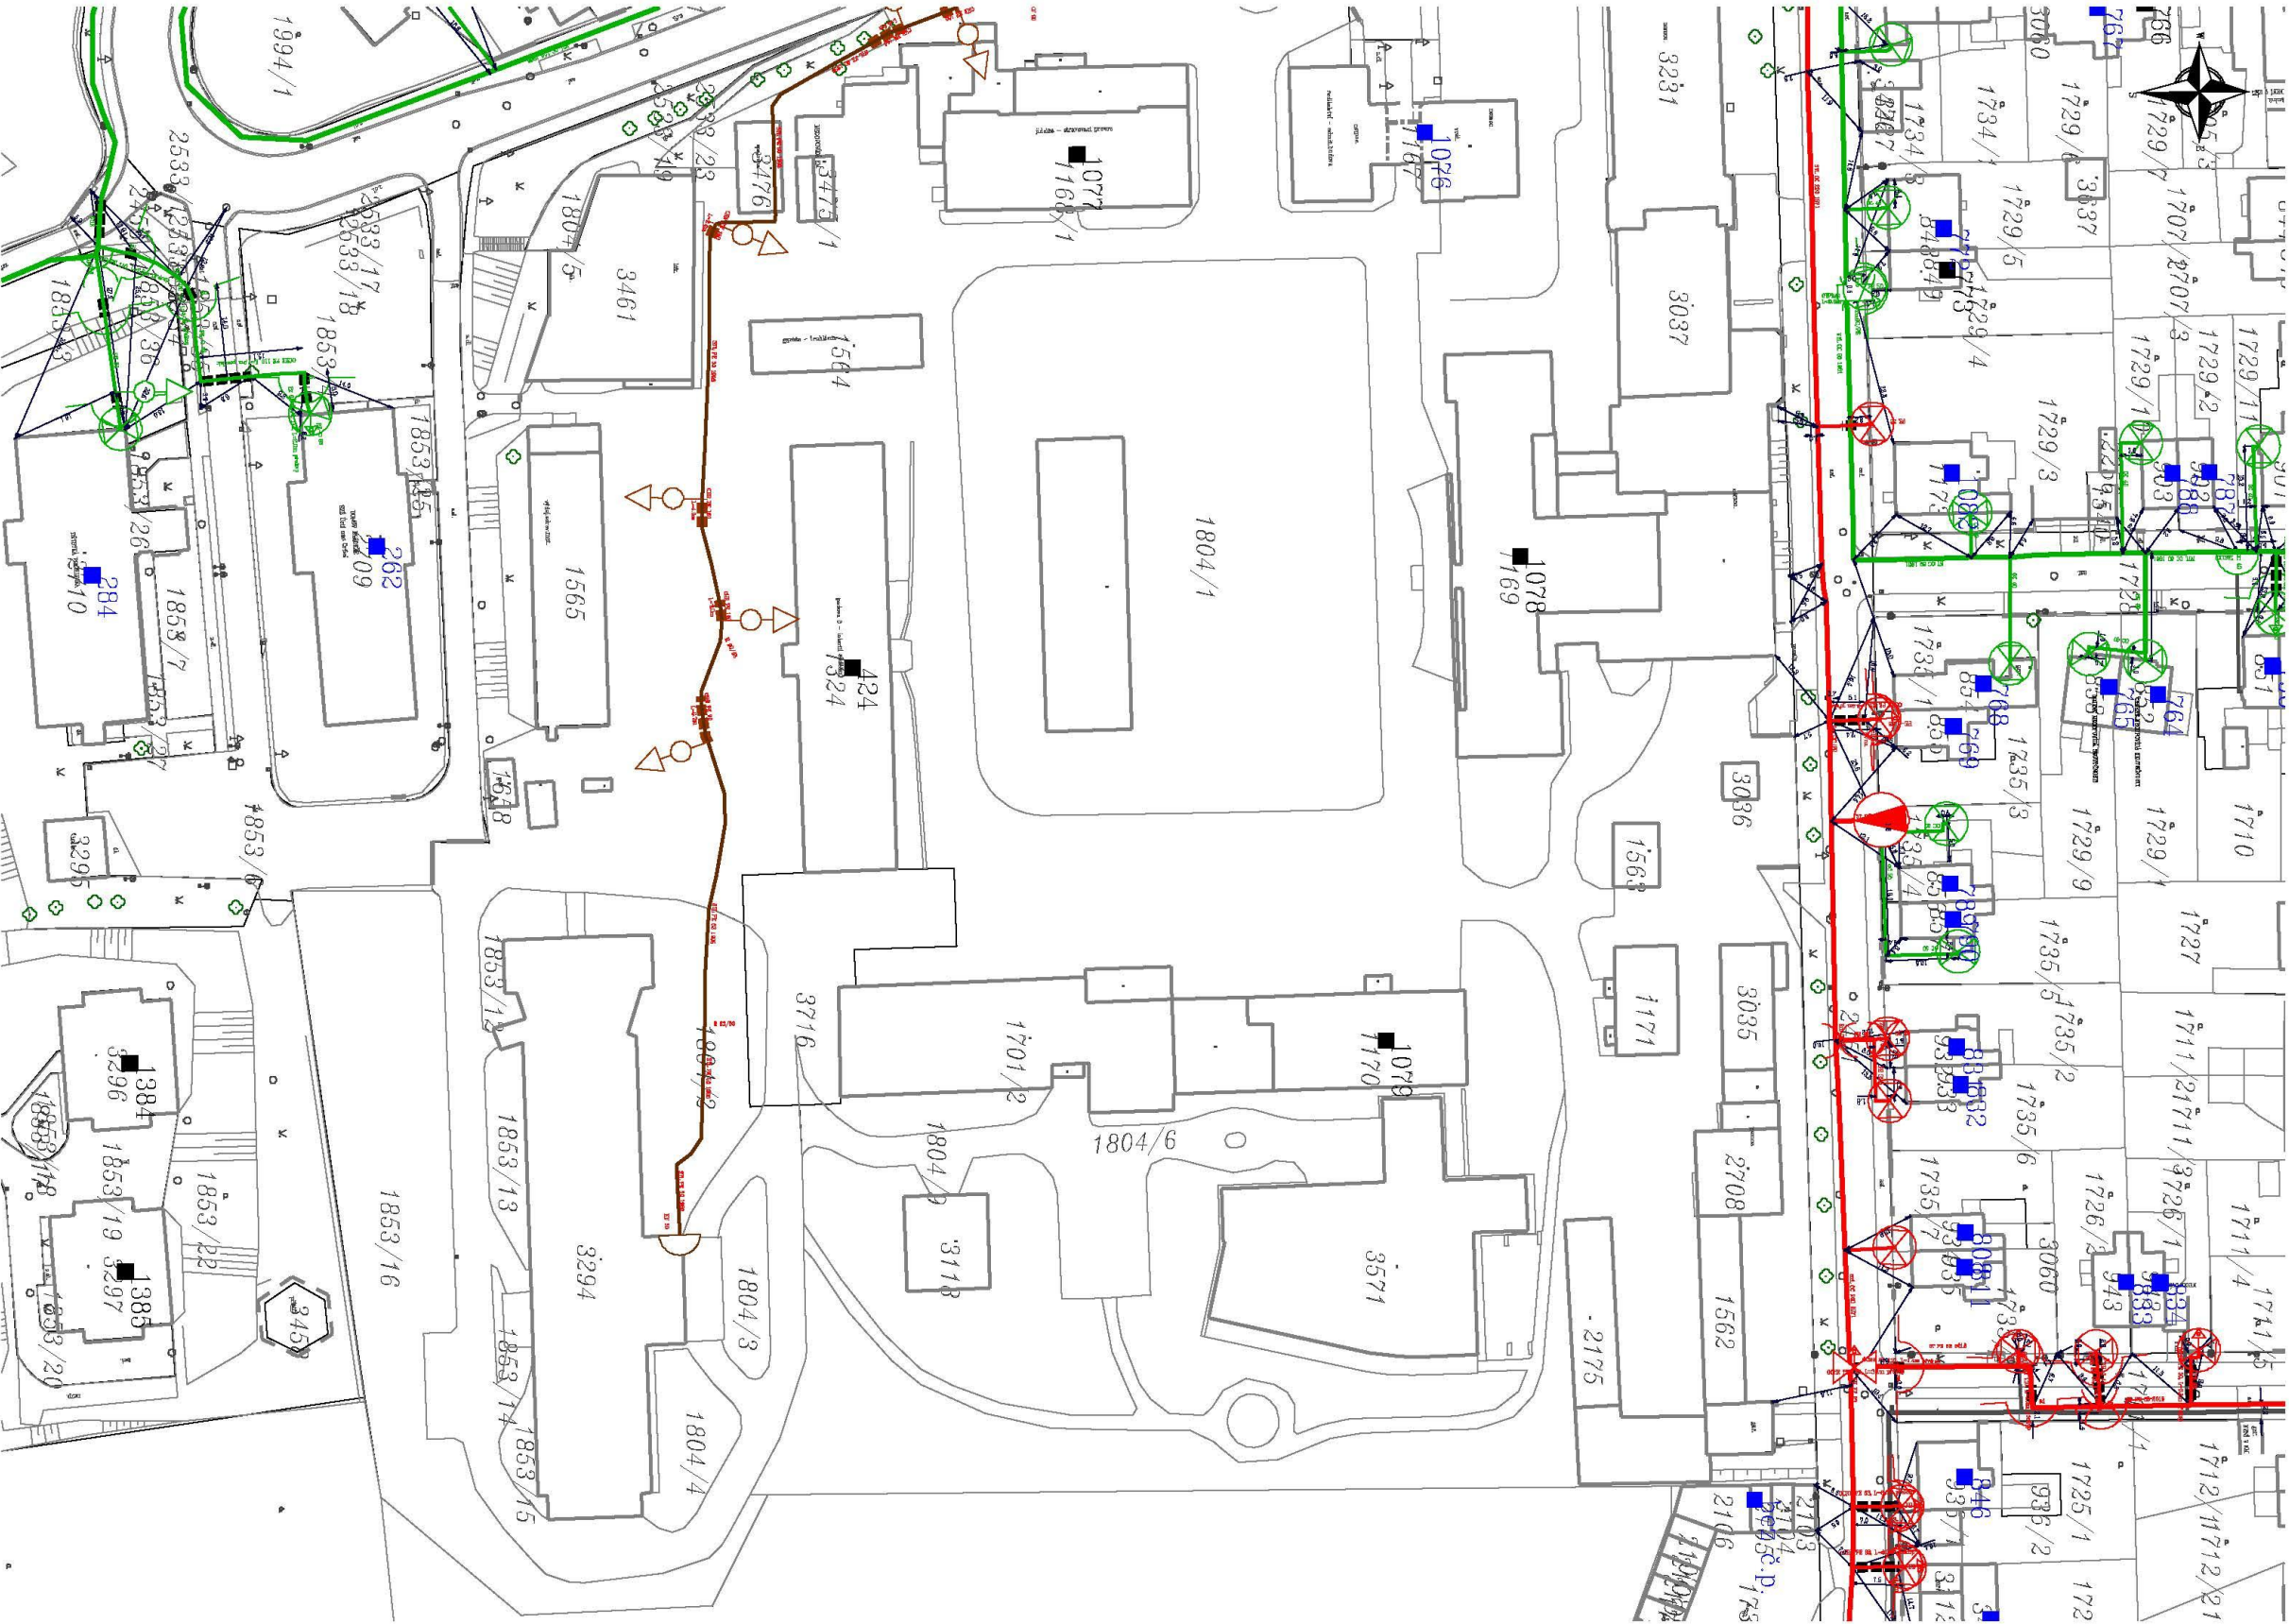

Legenda:	
	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroze ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

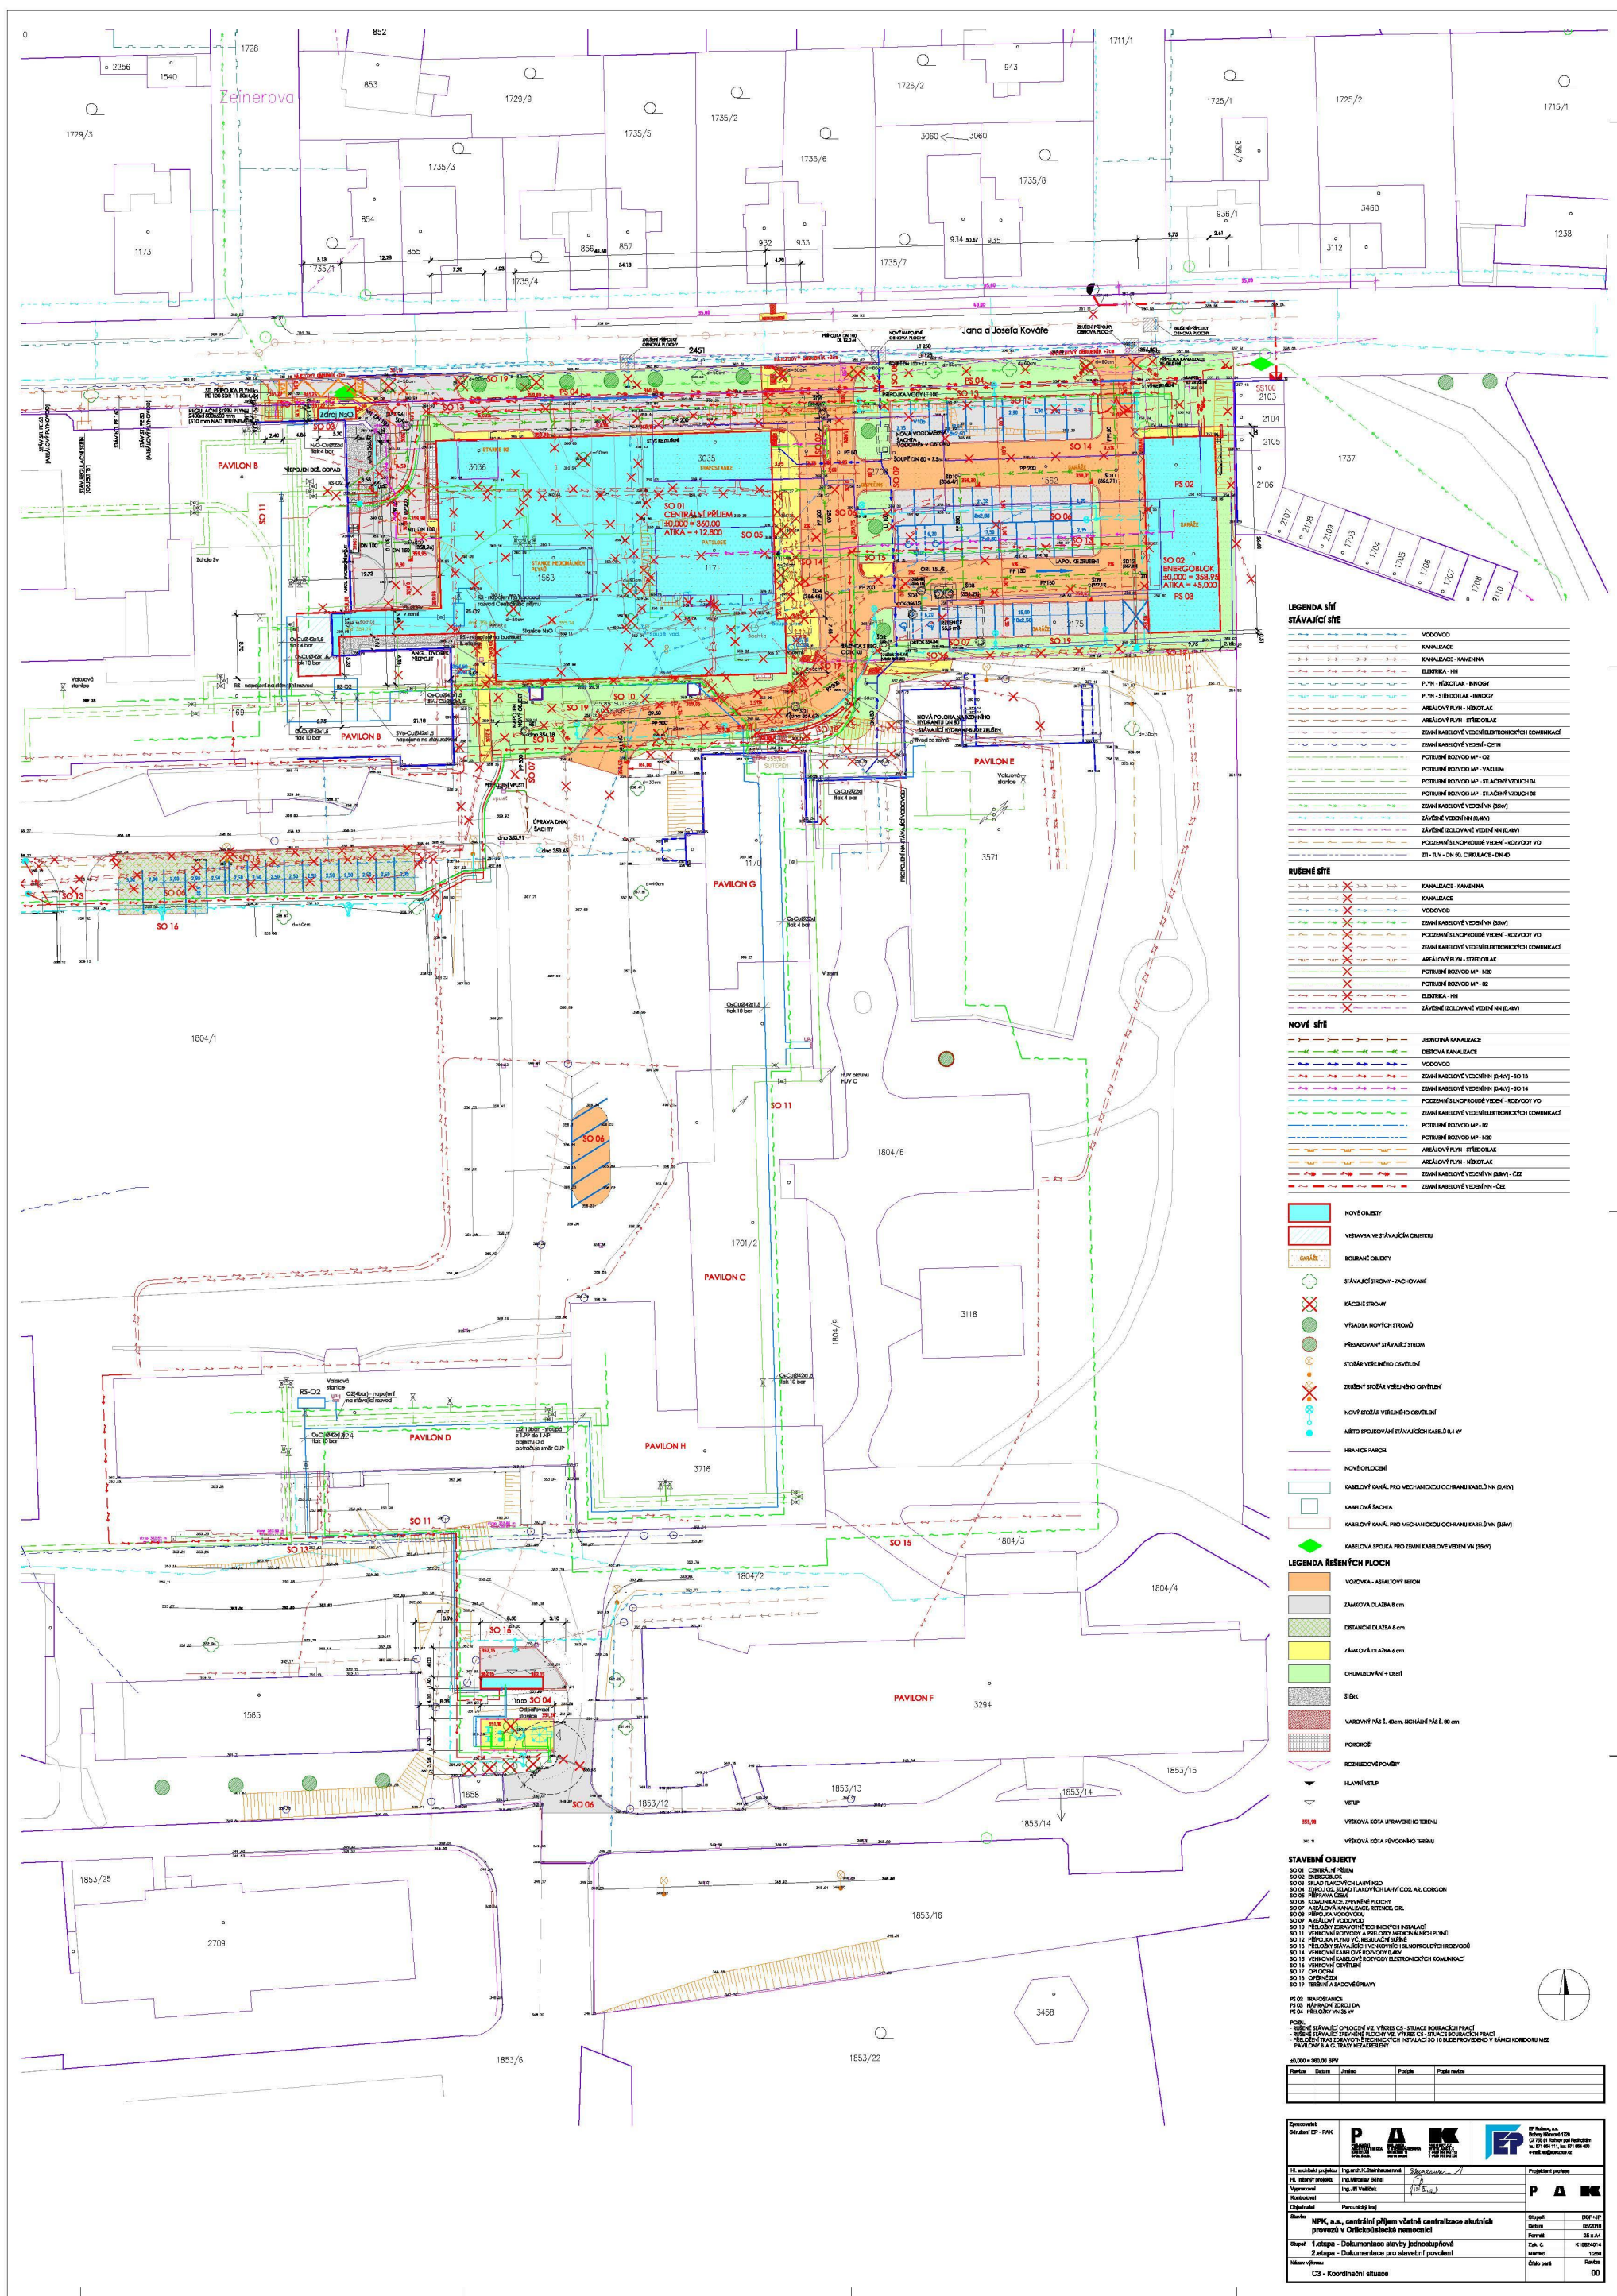

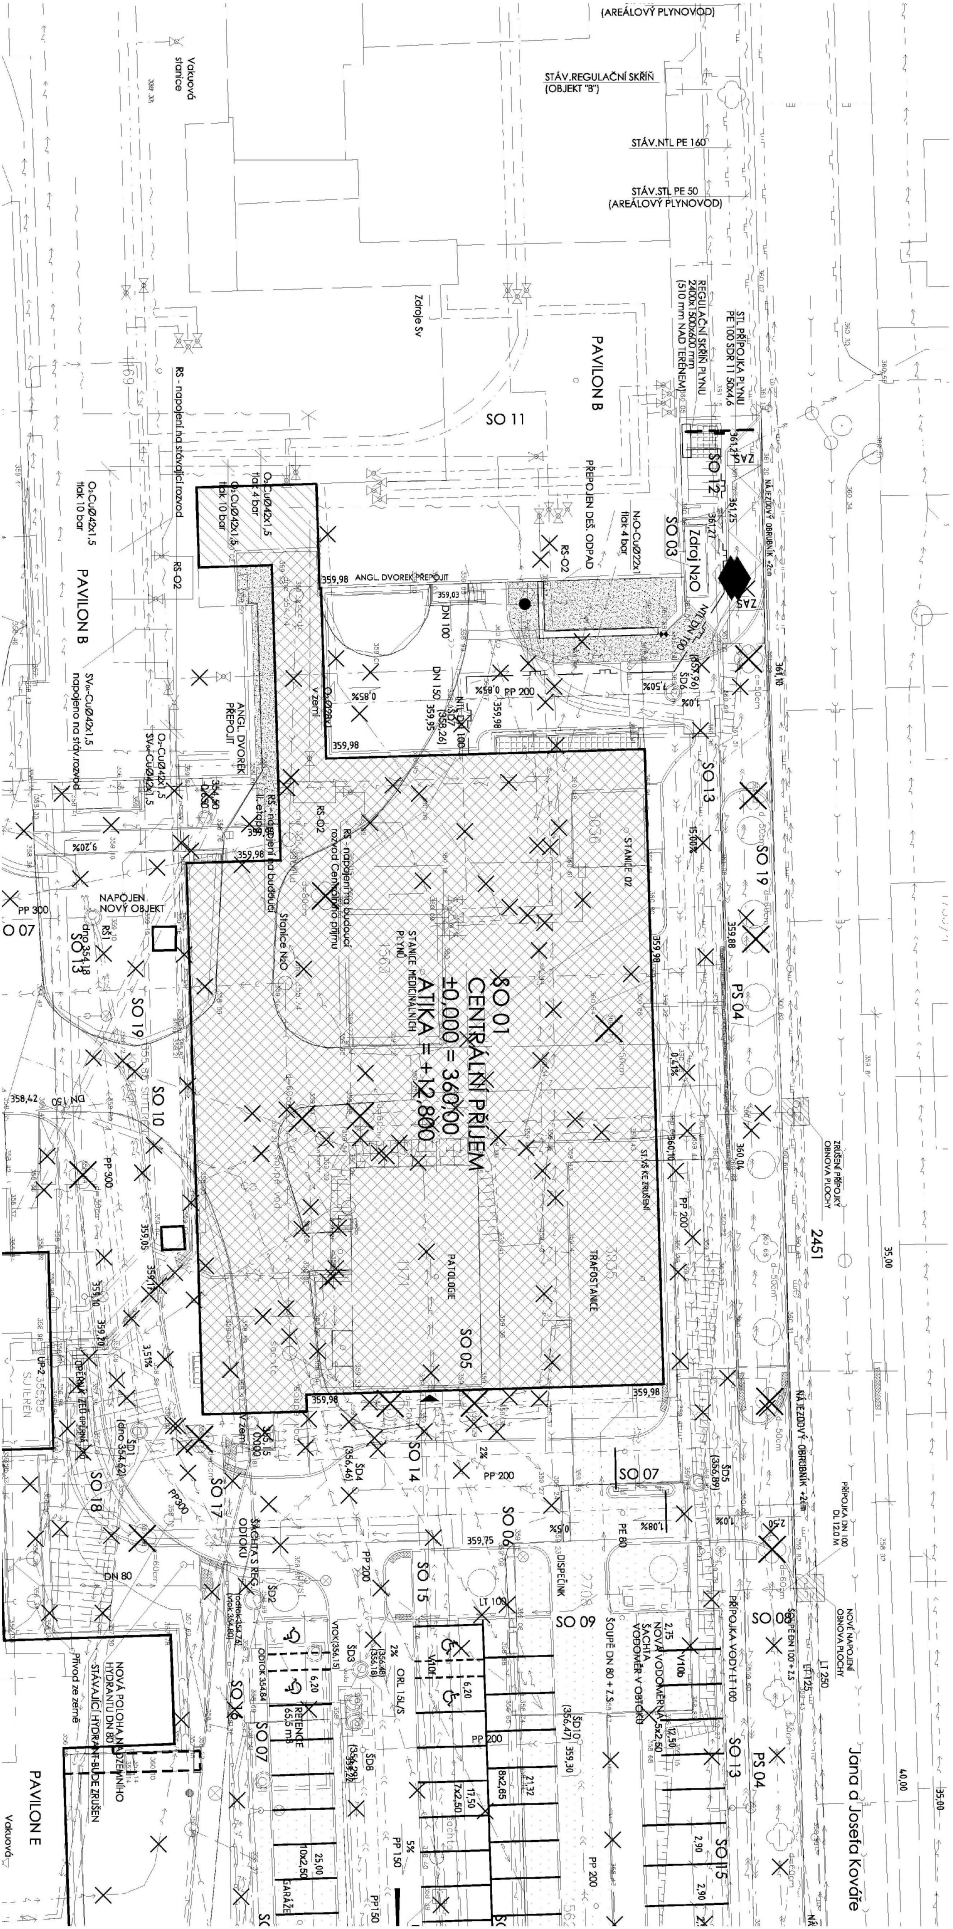

LEGENDA SÍTĚ
STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

—	VODOVOD
—	KANALIZACE
—	KANALIZACE - KANALIZACE
—	ELEKTŘIK - NN
—	PLYN - NÍZKOTLAK - NÍZKOTLAK
—	PLYN - STŘEDOTLAK - NÍZKOTLAK
—	AREÁLOVÝ PLYN - STŘEDOTLAK
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTROKOROVKOVACÍ
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ - CEN
—	POTŘIBNÍ KOTVOVÝ MP - OZ
—	POTŘIBNÍ KOTVOVÝ MP - STÁČENÝ VZDICH 14
—	POTŘIBNÍ KOTVOVÝ MP - STÁČENÝ VZDICH 18
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (0,4kV)
—	ZÁVĚSNÉ VEDENÍ VN (0,4kV)
—	ZÁVĚSNÉ KOTLOVÉ VEDENÍ VN (0,4kV)
—	PODEBNÍ SÚKOPROJEKT VEDENÍ - KOTVOVÝ VO
—	ST - 10V - DN 80, CIBULACE - DN 40

RUŠENÉ SÍTĚ

—	KANALIZACE - KANALIZACE
—	KANALIZACE
—	VODOVOD
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (0,4kV)
—	PODEBNÍ SÚKOPROJEKT VEDENÍ - KOTVOVÝ VO
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTROKOROVKOVACÍ
—	AREÁLOVÝ PLYN - STŘEDOTLAK
—	POTŘIBNÍ KOTVOVÝ MP - OZ
—	ELEKTŘIK - NN
—	ZÁVĚSNÉ KOTLOVÉ VEDENÍ VN (0,4kV)

NOVÉ SÍTĚ

—	JEVNÍ KANALIZACE
—	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
—	VODOVOD
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (0,4kV) - SO 13
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (0,4kV) - SO 14
—	PODEBNÍ SÚKOPROJEKT VEDENÍ - KOTVOVÝ VO
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ ELEKTROKOROVKOVACÍ
—	POTŘIBNÍ KOTVOVÝ MP - OZ
—	POTŘIBNÍ KOTVOVÝ MP - NZO
—	PŘÍPOJKA PLYN PE 630 DN = 60mm
—	AREÁLOVÝ PLYN - NÍZKOTLAK
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ VN (0,4kV) - CIZ
—	JEVNÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN - CIZ

—	NOVÉ OBJEKTY
—	VERBAVA VEŠTAKOVÝM OBJEKTEM
—	BOJOVNÉ OBJEKTY
—	STÁVAJÍCÍ STROMY - ZACHOVANÉ
—	KACENÉ STROMY
—	VÝSADBA NOVÝCH STROMŮ
—	PŘESADOVANÝ STÁVAJÍCÍ STROM
—	STOŽAR VĚŠENÍHO OSVĚTLENÍ
—	ZRUBENÝ STOŽAR VĚŠENÍHO OSVĚTLENÍ
—	NOVÝ STOŽAR VĚŠENÍHO OSVĚTLENÍ
—	MÍSTO PROJEKOVANÝ STÁVAJÍCÍ KABEL (0,4 kV)

Zpracovatel: Standard EP - PAK	P A K	EP Nalost, a.s. Bělohorská 1720 530 02 Pardubice IČ: 277 664 111, IČ: 277 664 400 e-mail: info@epnalo.cz
H1 architekt projektu: Ing. arch. K. Státníkova	EP	Projektant projektu: Ing. arch. K. Státníkova
H1, inženýr projektu: Ing. Marek Běláček	EP	Projektant projektu: Ing. Marek Běláček
Kontrola: Ing. Radek Běláček	EP	Projektant projektu: Ing. Radek Běláček
Parafy: Ing. Radek Běláček	EP	Projektant projektu: Ing. Radek Běláček
Stavba: NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akčních provozů v Orlické lázeňské nemocnici	EP	Stavba: NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akčních provozů v Orlické lázeňské nemocnici
Objekt: D.1.12 - SO 12 - Přípojka plynu vč. regulační skříně	EP	Objekt: D.1.12 - SO 12 - Přípojka plynu vč. regulační skříně
Číslo: D.1.12.4.2 - Plynostrojnice	EP	Číslo: D.1.12.4.2 - Plynostrojnice
Název výkresu: Stavba	EP	Název výkresu: Stavba
101	EP	101